



Doorsnede kelder, zuidwand

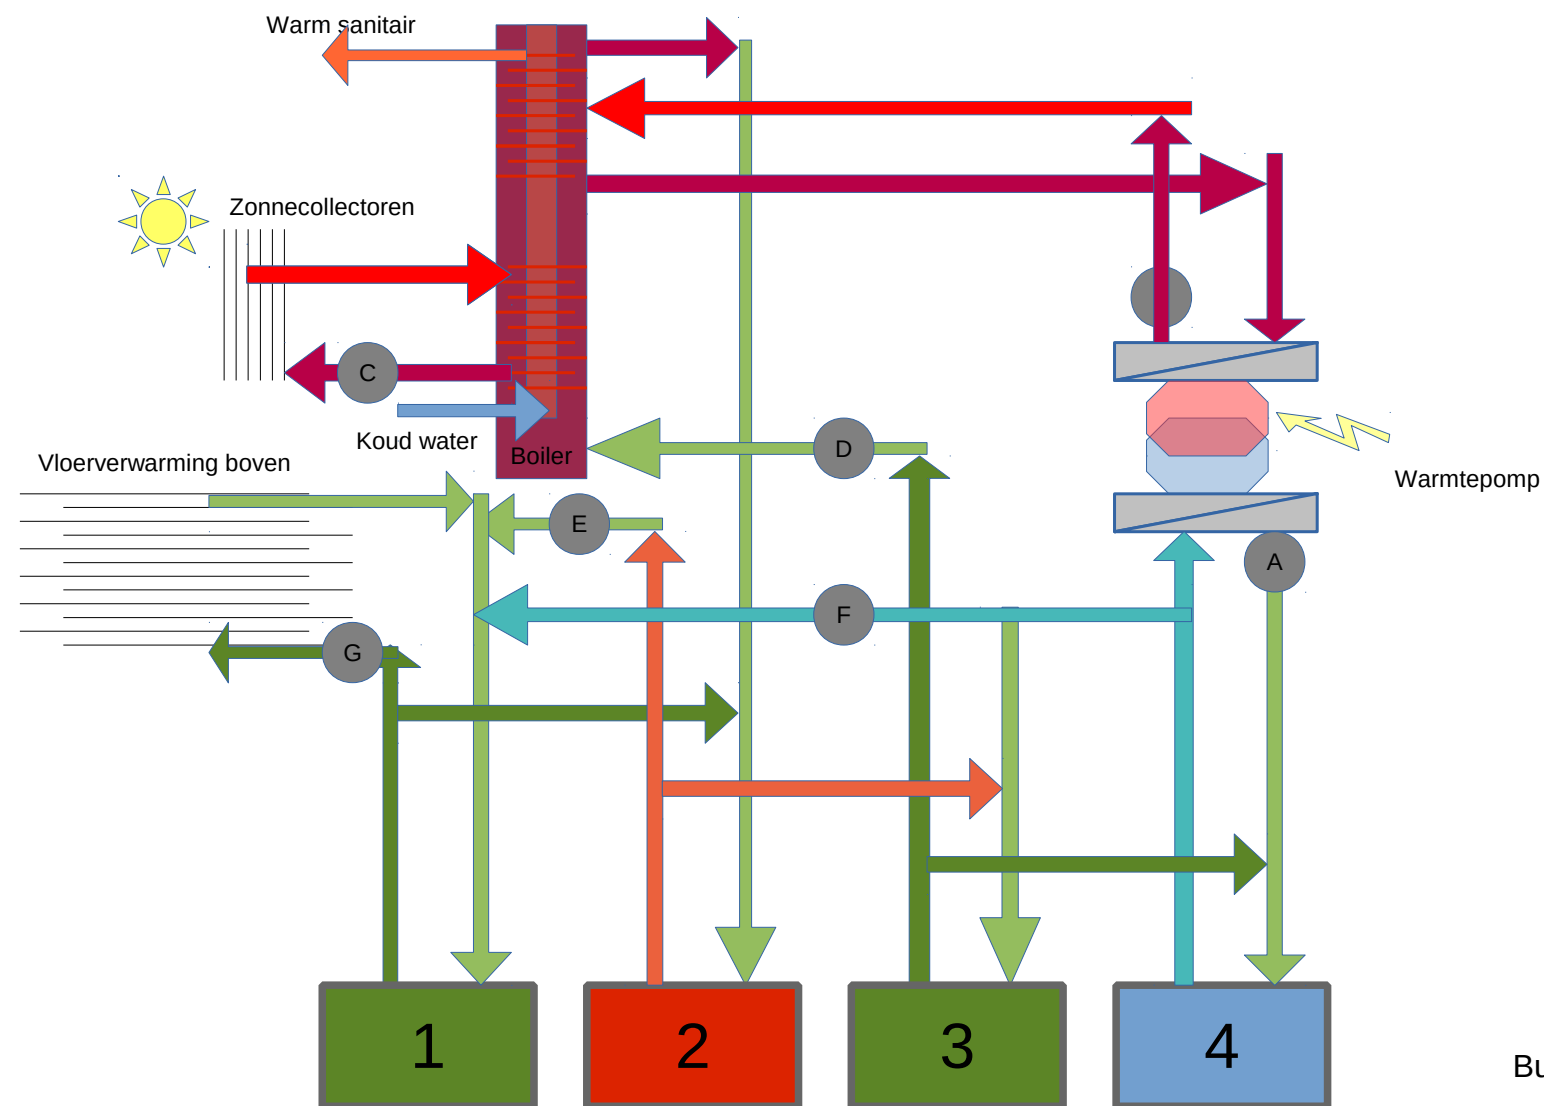

Buffer2 ⇌ buffer3
 als in buffer2 >40 graden.
 Buffer4 ⇌ buffer3
 als in buffer4 < 5 graden
 Buffer2 ⇌ buffer1
 als in buffer1 de temperatuur te laag is.
 Buffer4 ⇌ buffer1
 als in buffer1 de temperatuur te hoog is.

julianapark-k31-installatie
 24-04-2017
 Arend Freije
 afreije@inn.nl
 06-87434979

