CVC-R 5 — Lire le synoptique de régulation

CVC-R · exercice ~45 min · matériel : crayon, crayons de couleur


Nom : .....

Date : .....

Le synoptique à lire

inerweb.fr/b/?pcr5-1

Au bureau d'études, vous lisez le synoptique de régulation du chauffage de la maison d'étude avant de l'envoyer à l'installateur. Méthode : écrans de la gare CVC-R 5.

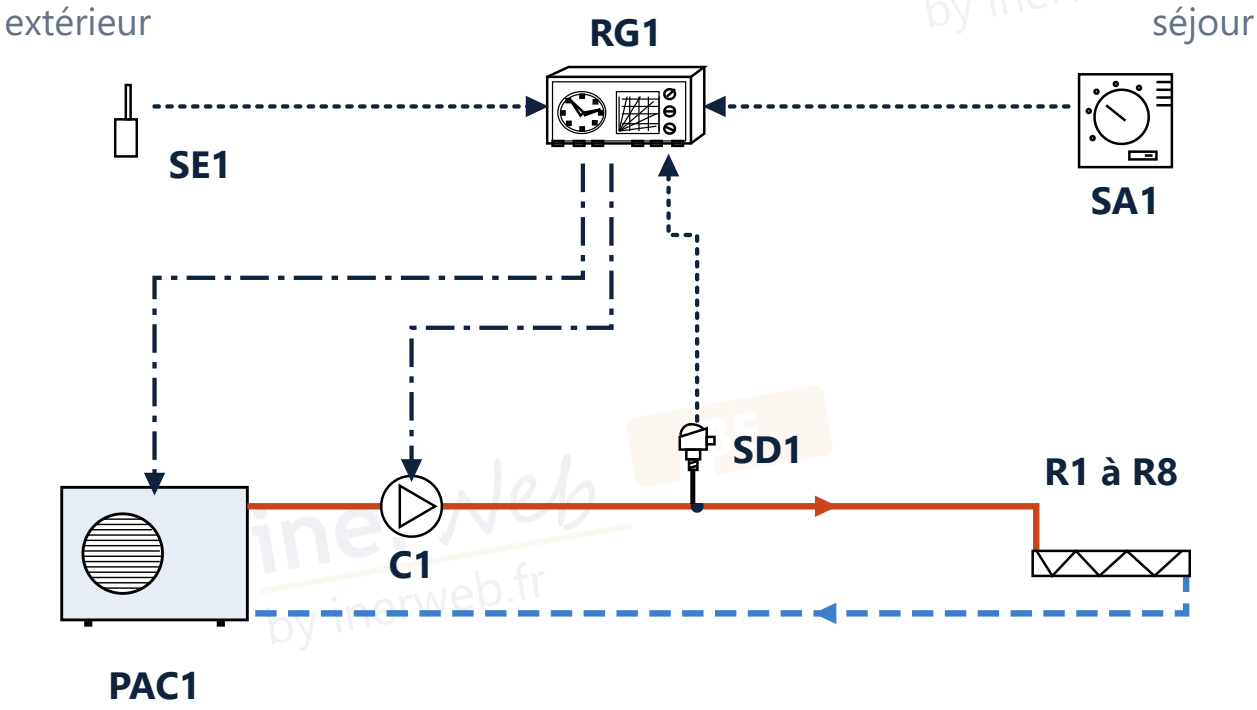

Légende (symboles QElectroTech, CC BY 3.0, adaptés par inerWeb)

- Départ du chauffage
- Retour du chauffage
- Liaison de mesure, vers le régulateur
- Liaison de commande, vers l'appareil commandé
- Régulateur
- Sonde de température extérieure
- Sonde de température sur un tube
- Sonde de température d'ambiance
- Pompe à chaleur
- Circulateur
- Radiateurs

Consignes et loi d'eau (loi d'eau : donnée de l'exercice)

Allure	Consigne
Confort, le jour	20 °C
Réduit, la nuit	17 °C
Absence de 24 à 48 h	16 °C au plus
Absence de plus de 48 h	8 °C au plus

Extérieur	Départ demandé
−5 °C	45 °C
0 °C	41 °C
5 °C	37 °C
10 °C	33 °C
15 °C	29 °C

1. Compléter la nomenclature

inerweb.fr/b/?pcr5-4

Comme la ligne de SE1 : le nom de l'appareil, puis s'il mesure, règle ou est commandé.

Repère	Appareil	Rôle
SE1	sonde de température extérieure	mesure
SD1		
RG1		
C1		

2. Suivre les liaisons

inerweb.fr/b/?pcr5-5

a) Suivez les traits pointillés. Quelles températures RG1 reçoit-il ?

b) Suivez les traits mixtes. Quels appareils RG1 commande-t-il ?

3. Lire les consignes

inerweb.fr/b/?pcr5-6


Avec les tableaux de la page 1 : a) Quelle est la consigne d'ambiance la nuit ? b) Il fait 10 °C dehors : quel départ RG1 demande-t-il ?

4. Vérifier une autre version

seul

inerweb.fr/b/?pcr5-7

Autre version du bas du synoptique. Le descriptif demande : « sonde SD1, sur le départ, après C1 ». Écrivez l'erreur, puis pourquoi elle compte.

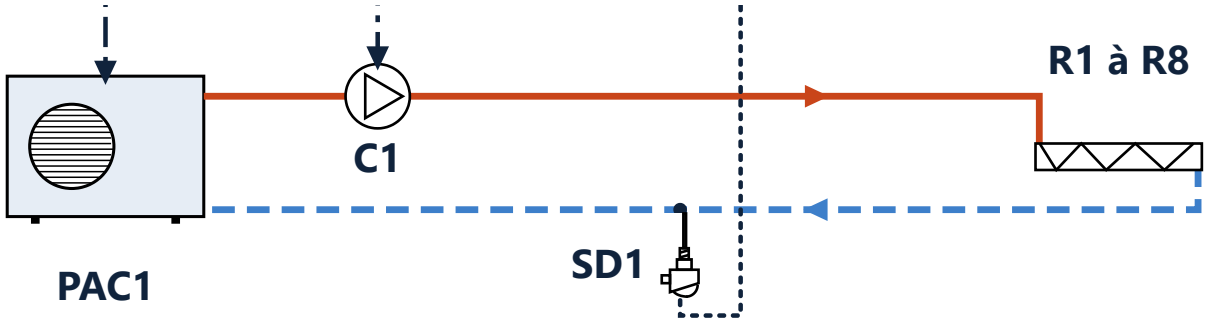

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · CVC-R 5 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.