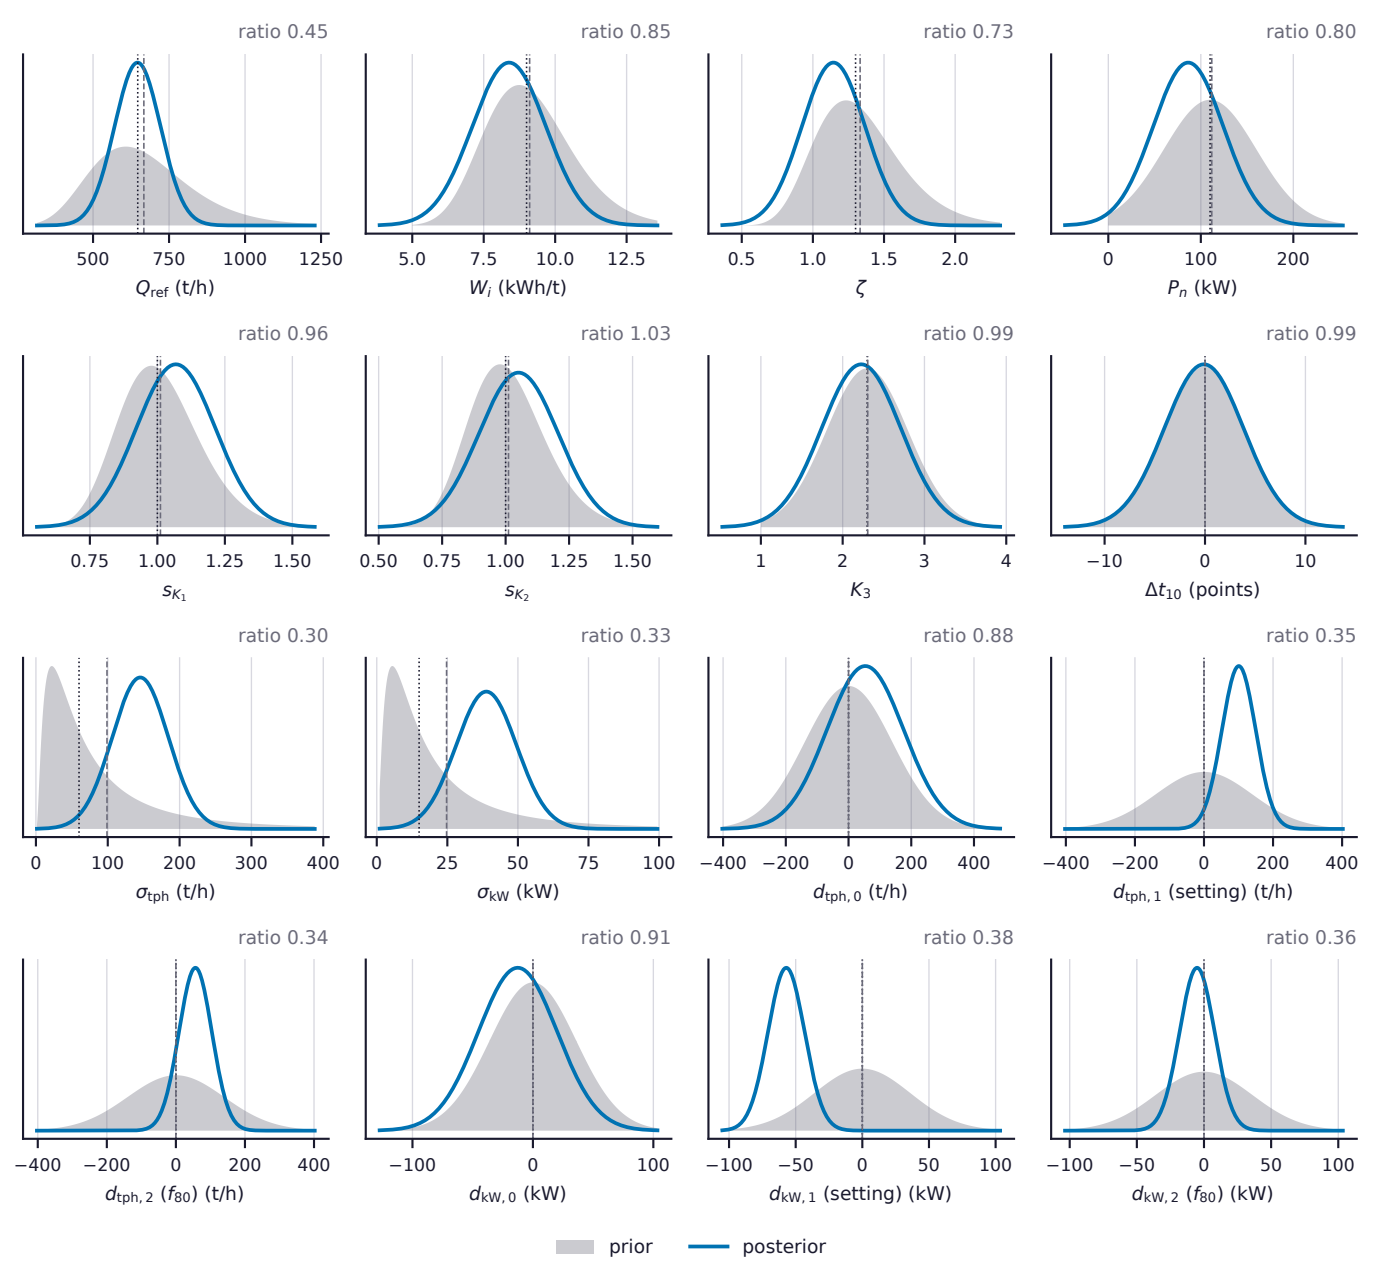

ratio 0.45
500
750
1000
1250
Q_{ref} (t/h)
ratio 0.85
5.0
7.5
10.0
12.5
W_i (kWh/t)
ratio 0.73
0.5
1.0
1.5
2.0
ζ
ratio 0.80
0
100
200
P_n (kW)
ratio 0.96
0.75
1.00
1.25
1.50
s_{K_1}
ratio 1.03
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
s_{K_2}
ratio 0.99
1
2
3
4
K_3
ratio 0.99
−10
0
10
Δt_{10} (points)
ratio 0.30
0
100
200
300
400
σ_{tph} (t/h)
ratio 0.33
0
25
50
75
100
σ_{kW} (kW)
ratio 0.88
−400
−200
0
200
400
$d_{\mathrm{tph},0}$ (t/h)
ratio 0.35
−400
−200
0
200
400
$d_{\mathrm{tph},1}$ (setting) (t/h)
ratio 0.34
−400
−200
0
200
400
$d_{\mathrm{tph},2}$ (f_{80}) (t/h)
ratio 0.91
−100
0
100
$d_{\mathrm{kW},0}$ (kW)
ratio 0.38
−100
−50
0
50
100
$d_{\mathrm{kW},1}$ (setting) (kW)
ratio 0.36
−100
−50
0
50
100
$d_{\mathrm{kW},2}$ (f_{80}) (kW)
prior
posterior