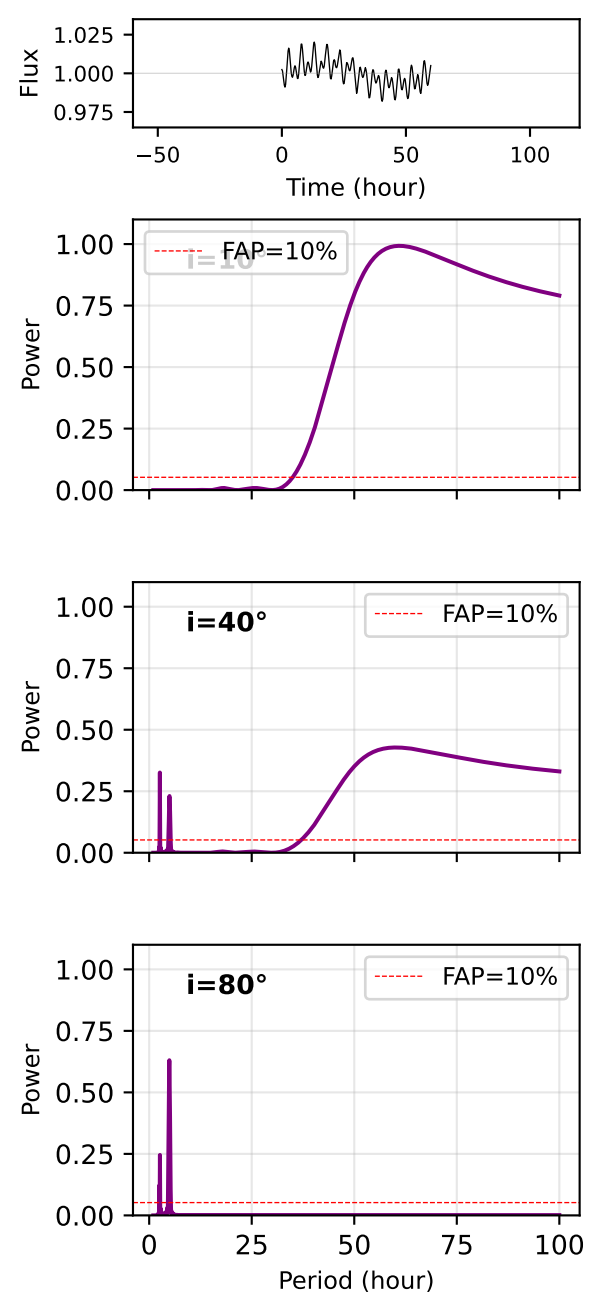
Flux
1.025
1.000
0.975
−50
0
50
100
Time (hour)
Power
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
FAP=10%
i=40°
FAP=10%
i=80°
FAP=10%
0
25
50
75
100
Period (hour)