| 規制番号　名称 | 01-0691　仁保4丁目10番　(UD-TTR) | 運　用 | 2022年2月24日 | 製造番号 | 1M4087 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製造年月 | 2021年12月 |
| 管制番号　名称 | 10691　仁保4丁目10番　1012号「版4」 | 開始日時 | 11時30分 | メーカー | コイト電工 |

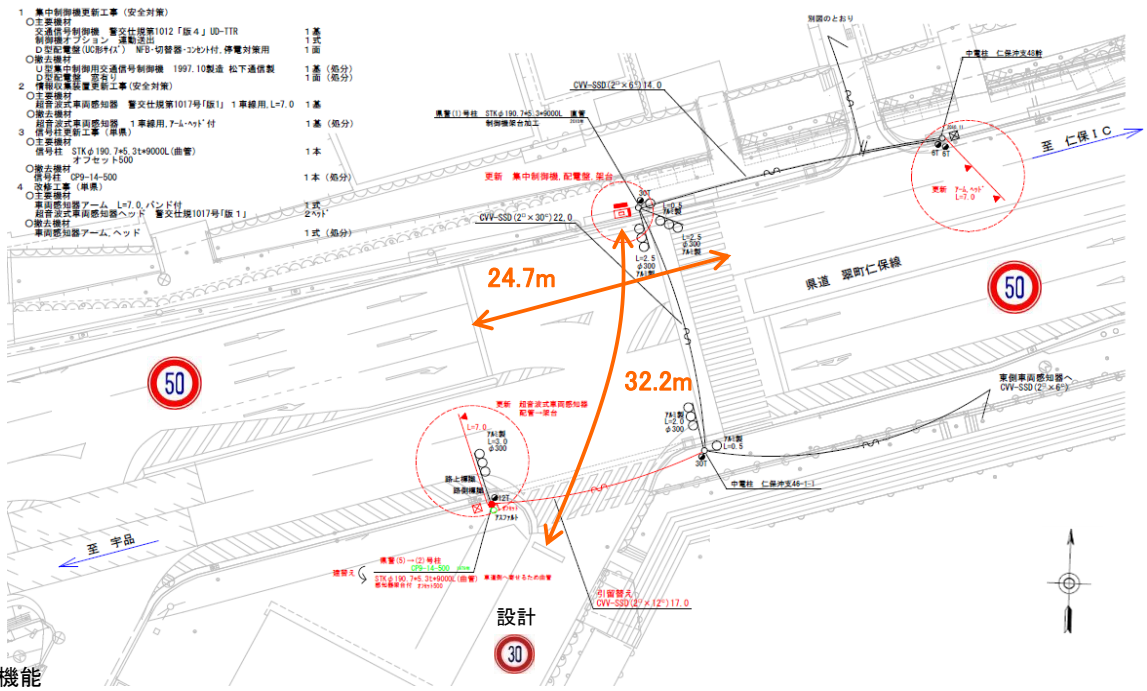


付加機能
　連動出力
ステータス機能
　S3:閃光

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | |

流動図







| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1P) | [1P] | ― | ― | ┃┃┃┃ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | | |
| 1 | [1V] | ― | ― | ― | ― | ∧∨ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | | |
| 2P | [2P] | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ | ― | ┃┃┃┃ | ═ | ═ | ═ | | | | | | | | | |
| 2 | [2V] | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ | ― | ― | ― | ∧∨ | ═ | | | | | | | | | |
| PU | | 109 | 109 | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | | |
| PL | (61秒) | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 保安秒時 | (160秒) | 62 | 50 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | |

| 規制番号 名称 | 10691 仁保4丁目10番 | 運 用 | H. 9年11月28日 | 製造番号 | 7H0719 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製造年月 | 平成 9年10月 |
| 管制番号 名称 | 10691 仁保4丁目10番 （U集中） | 開始日時 | 12時24分 ～ | メーカー | 松下電器産業㈱ |

Int145

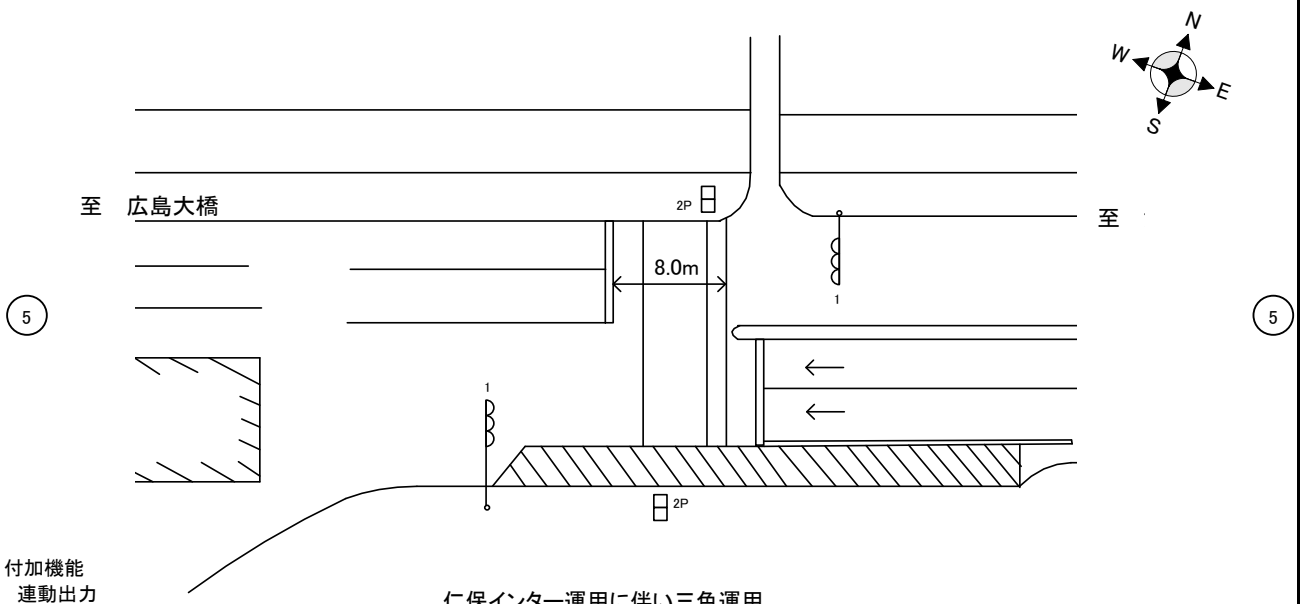


付加機能
連動出力
リコール（標準閃光押釦 DC12V Ⅱ形）
ステータス機能
S1:定周期

仁保インター運用に伴い三色運用

※3現示全赤6→3秒に短縮

| ステップ番号 | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | |

流動図

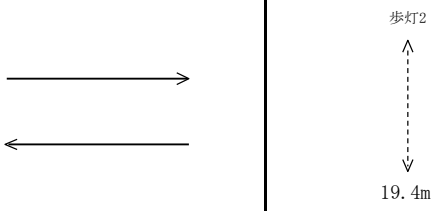


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （1P） [1P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 [1V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P [2P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2） [2V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PU | 109 | 109 | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | | |
| PL （ 53秒 ） | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 保安秒時（ 145秒 ） | 30 | 69 | 5 | 2 | 3 | 3 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | |