| 規制番号 名称 | 1-1097 昭和橋(北) | 運 用 | 平成22年1月26日 | 製造番号 | 9N0582 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号 名称 | 01-1097 昭和橋(北) UC制UDA | 開始日時 | 3時24分 ～ | 製造年月 | 2009年12月 |
| | | | | メーカ | パナソニック㈱ |

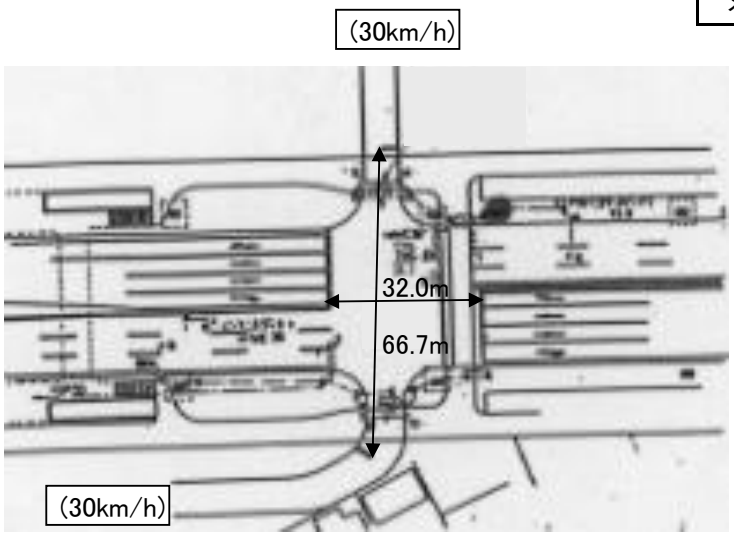


ステータス機能
S3:閃光

制御機:UC-UD2-2-0、自立式
塗装色:楠木ブラウン

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | | |
| 流動図 |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1P [1P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 [1V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | YF |
| 2P [2P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 [2V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RF |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最終指定 | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 可変指定 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全必要秒時 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26 | 9 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 保安秒時( 140秒) | 81 | 5 | 2 | 3 | 3 | 28 | 9 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | | |

| 規制番号 名称 | 1-1097 昭和橋(北) | 運 用 | H. 年 月 日 | 製造番号 | 8A6291 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号 名称 | 01-1097 昭和橋(北) (X1集中) | 開始日時 | 時 分 ～ | 製造年月 | 昭和63年 2月 |

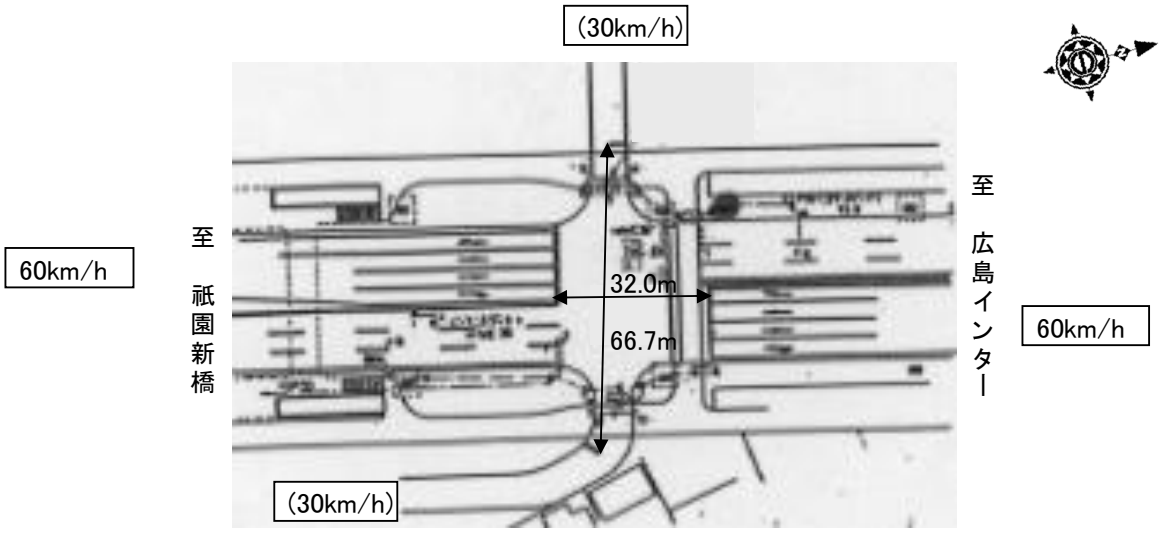


ステータス機能
S3:閃光
その他

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | |
| 流動図 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1P [1P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 [1V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P [2P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 [2V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最終指定 | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 可変指定 | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 安全必要秒時 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26 | 9 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 保安秒時( 160秒) | 40 | 55 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 | 16 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | |