| 規制番号　名称 | 1-0476　新幹線口　(S9-TCU) | 運　用 | 2020年3月19日 | 製造番号 | 140504 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製造年月 | 2014年11月 |
| 管制番号　名称 | 10476　新幹線口　1012号「版3」 | 開始日時 | 2時04分　～ | メーカー | 住友電工 |

標準：半感応（感応有り

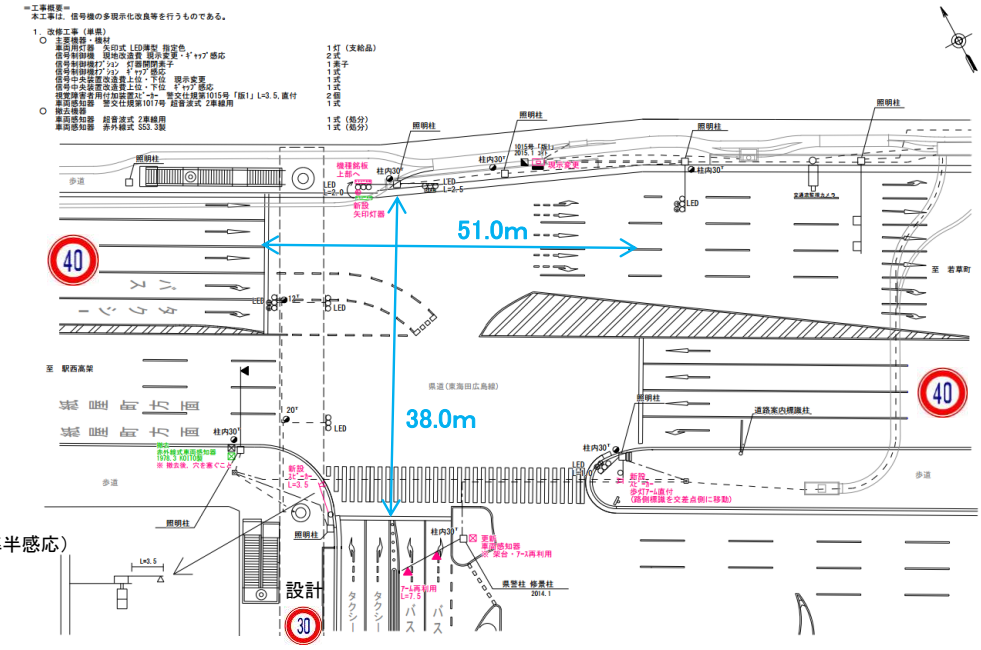


付加機能
S80筐体
リコール（標準半感応）
ギャップ感応
ステータス機能
S3:閃光

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2 A | 2 Y | 2 R | 3PG | 3PW | 3 G | 3 Y | 3 R | 4 G | 4 Y | 4 R | | | | |
| 流動図 | 1 / 1' / 歩灯4 / 48.0m | | | | | 1直右矢 / 1' / 2左矢 | | | 2 / 3 | | | | | 2 / 3 | | | | | | |
| 1P　[ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1'　[ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1直矢　[ 1A ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1右矢　[ 2A ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2P)　[ 3P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2　[ 3V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2左矢　[ 3A ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3　[ 4V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギャップ感応 | 補正 | | | | | | | | | | | | | 感応 | | 全日 5:50～20:00 短縮：5秒，延長：5秒，単位青:4 | | | | |
| PU | 109 | | | | | 109 | | | 109 | | | | | 109 | | | | | | |
| PL1　###### | 32 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | | (22:00～6:00) | | |
| PL2　###### | 32 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | | (6:00～22:00) | | |
| 保安秒時（　140秒　） | 45 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | | | | |
| 最長時間（秒） | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | | | | |
| 最短時間（秒） | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| AB連動出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 規制番号　名称 | 1-0476　新幹線口　(S9-TCU) | 運　用 | 2020年3月19日 | 製造番号 | 140504 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製造年月 | 2014年11月 |
| 管制番号　名称 | 10476　新幹線口　1012号「版3」 | 開始日時 | 2時04分　～ | メーカー | 住友電工 |

標準:半感応(感応無し

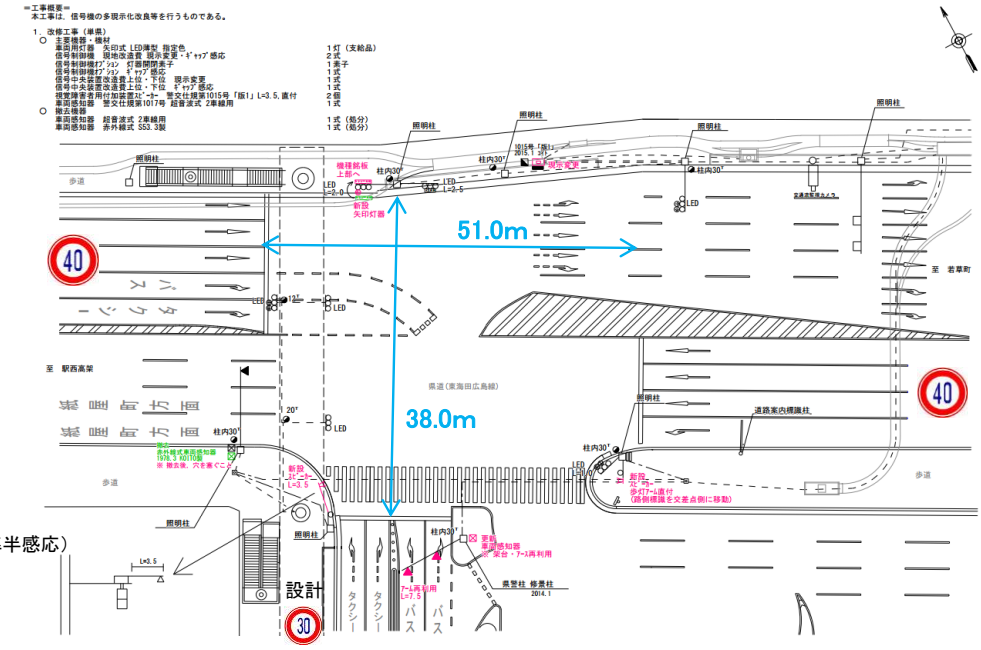


付加機能
S80筐体
リコール(標準半感応)
ギャップ感応
ステータス機能
S3:閃光

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2 A | 2 Y | 2 R | 3PG | 3PW | 3 G | 3 Y | 3 R | 4 G | 4 Y | 4 R | | | | |
| 流動図 | 1 / 1' / 歩灯4 / 48.0m | | | | | 1直右矢 / 1' / 2左矢 | | | 2 / 3 | | | | | | | | | | | |
| 1P　[ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1'　[ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1直矢　[ 1A ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1右矢　[ 2A ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2P)　[ 3P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2　[ 3V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2左矢　[ 3A ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3　[ 4V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギャップ感応 | 補正 | | | | | | | | | | | | | 感応 | | 全日 5:50～20:00 短縮: 5秒, 延長: 5秒, 単位青:4 | | | | |
| PU | 109 | | | | | 109 | | | 109 | | | | | 109 | | | | | | |
| PL1　###### | 32 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | | | (0:00～6:00) | |
| PL2　###### | 32 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | | | (6:00～0:00) | |
| 保安秒時(　140秒　) | 45 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| AB連動出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |