規制番号　名称	11226　南千田橋東詰　(UD-RTR)	運　用	2025年12月4日	製造番号	TSC-3042
管制番号　名称	11226　南千田橋東詰　1012号「版3」	開始日時	22時41分　～	製造年月	2017年1月
				メーカー	住友電工SS(株)

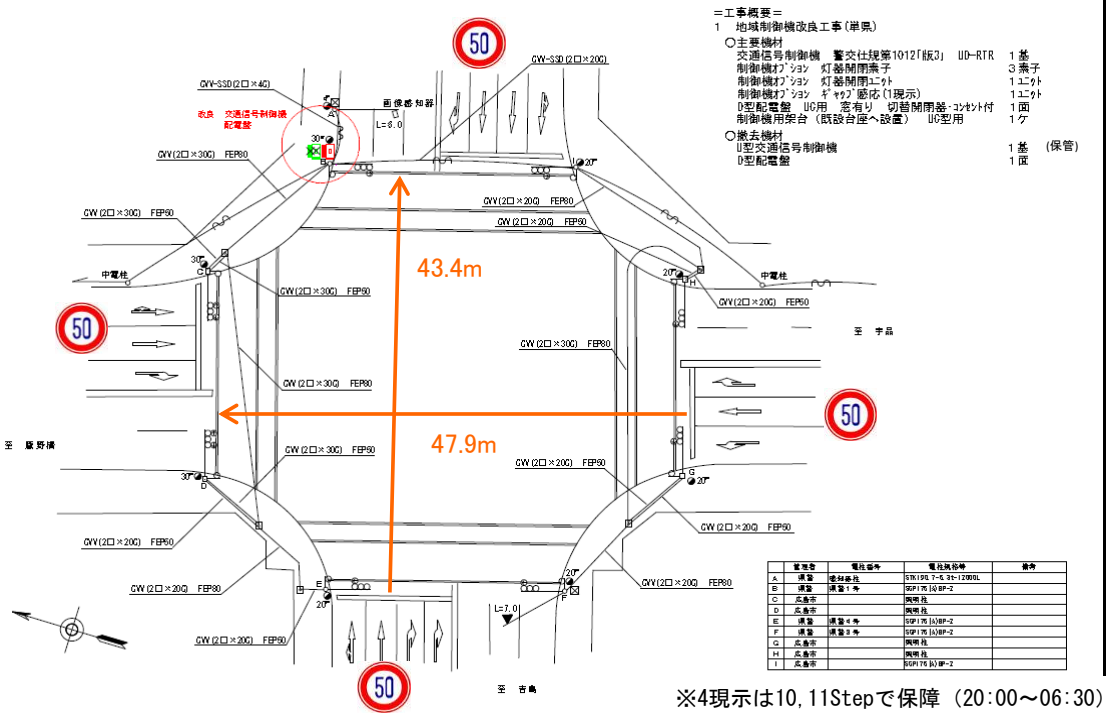

	管理者	電柱番号	電柱規格等	備考
A	県警	電柱番号	STK19G 7-6.3t-12000L	
B	県警	県警1号	SGP175(6)BP-2	
C	広島市		側柱	
D	広島市		側柱	
E	県警	県警4号	SGP175(6)BP-2	
F	県警	県警3号	SGP175(6)BP-2	
G	広島市		側柱	
H	広島市		側柱	
I	広島市		SGP175(6)BP-2	

付加機能
　高齢者感応
　ITS無線路側機接続(S10)
ステータス機能
　S3:閃光

※4現示は10,11Stepで保障（20:00～06:30）

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R				
流動図	歩灯2 20.9m		歩灯2 20.9m							歩灯2 25.5m 24.4m 歩灯2										
１Ｐ　[1P]	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―				
１　[1V]	―	―	―	―	∧	―	―	∧	―	―	―	―	―	―	―	―				
１右矢　[1A]						→														
２Ｐ　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―	―	―				
２　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―	∧	―				
２左矢　[2A]							←	←												
２右矢　[3A]														→						
ギャップ感応							感応							（短縮：5秒，延長：5秒，単位青:1秒）						
ＰＵ	109	109					109			109				109						
ＰＬ１　（ 108秒 ）	10	21	9	2	3	3	5	2	3	26	9	2	3	5	2	3	（ PL2,PL3を除く時間帯 ）			
ＰＬ２　（ 94秒 ）	10	11	7	2	3	3	5	2	3	24	9	2	3	5	2	3	（ 20:00-06:30 ）			
ＰＬ３　（ 111秒 ）	10	21	9	2	3	3	5	2	3	26	9	5	3	5	2	3	（ 16:00-19:00 ）			
保安秒時　（ 160秒 ）	15	37	9	2	3	3	25	2	3	32	9	2	3	10	2	3				
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10				
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95				
ＡＢ連動出力																				

規制番号　名称	11226　南千田橋東詰　(UD-RTR)	運　用	2022年3月23日	製造番号	TSC-3042
				製造年月	2017年1月
管制番号　名称	11226　南千田橋東詰　1012号「版3」	開始日時	22時25分　～	メーカー	住友電工SS(株)

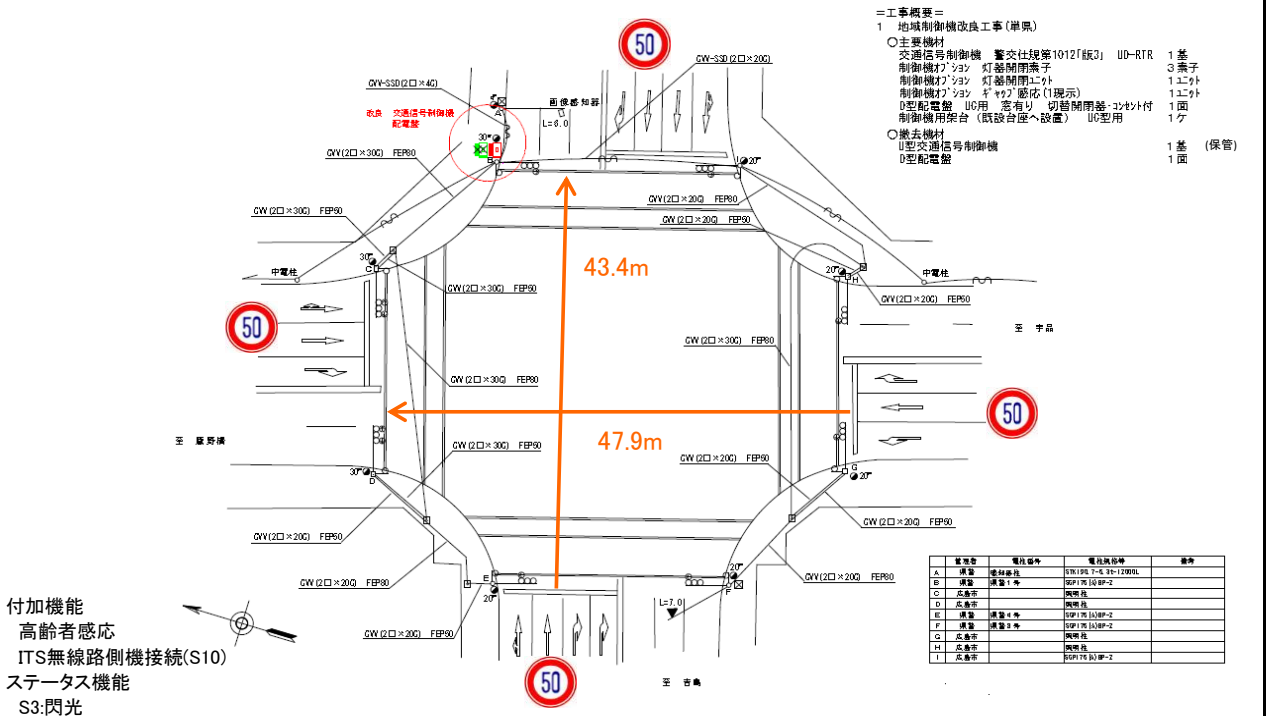

ステップ番号	1*	2	3	4	5*	6	7	8*	9	10	11	12*	13	14	15*	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R					

流動図

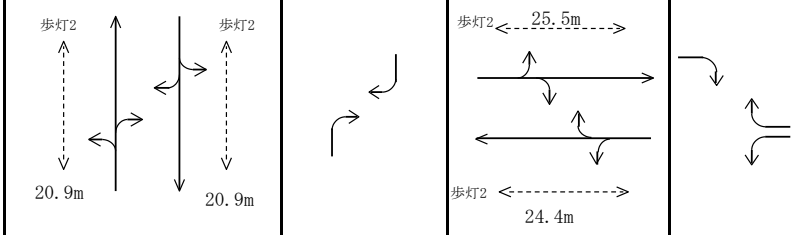

	1*	2	3	4	5*	6	7	8*	9	10	11	12*	13	14	15*	16	17	18	19	20
1P　[1P]	―	―	||||	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―					
1　[1V]	―	―	―	―	∿	―	∿	―	―	―	―	―	―	―	―					
1右矢　[1A]						➔														
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	||||	―	―	―	―	―					
2　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∿	―	∿	―					
2左矢　[2A]												←								
2右矢　[3A]													➔							

ギャップ感応						感応									（短縮:5秒，延長:5秒，単位青:1秒）					
PU	109	109				109			109				109		（短縮:5秒，延長:5秒，単位青:1秒）					
PL1　（ 105秒 ）	10	21	9	2	3	5	2	3	26	9	2	3	5	2	3			06:30-20:00		
PL2　（ 93秒 ）	10	11	7	2	3	5	2	3	26	9	2	3	5	2	3			20:00-06:30		
PL3　（ 108秒 ）	10	21	9	2	3	5	2	3	26	9	5	3	5	2	3			16:00-19:00		
保安秒時（ 160秒 ）	15	40	9	2	3	20	2	3	30	9	2	3	17	2	3					
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力																				