規制番号　名称	02-0110 休山トンネル西口　(S9-TCU)	運　用	2020年2月23日	製造番号	T23106
管制番号　名称	20110 休山トンネル西口　1012号「版4」	開始日時	0時10分　～	製造年月	2018年1月
				メーカー	(株)京三製作所

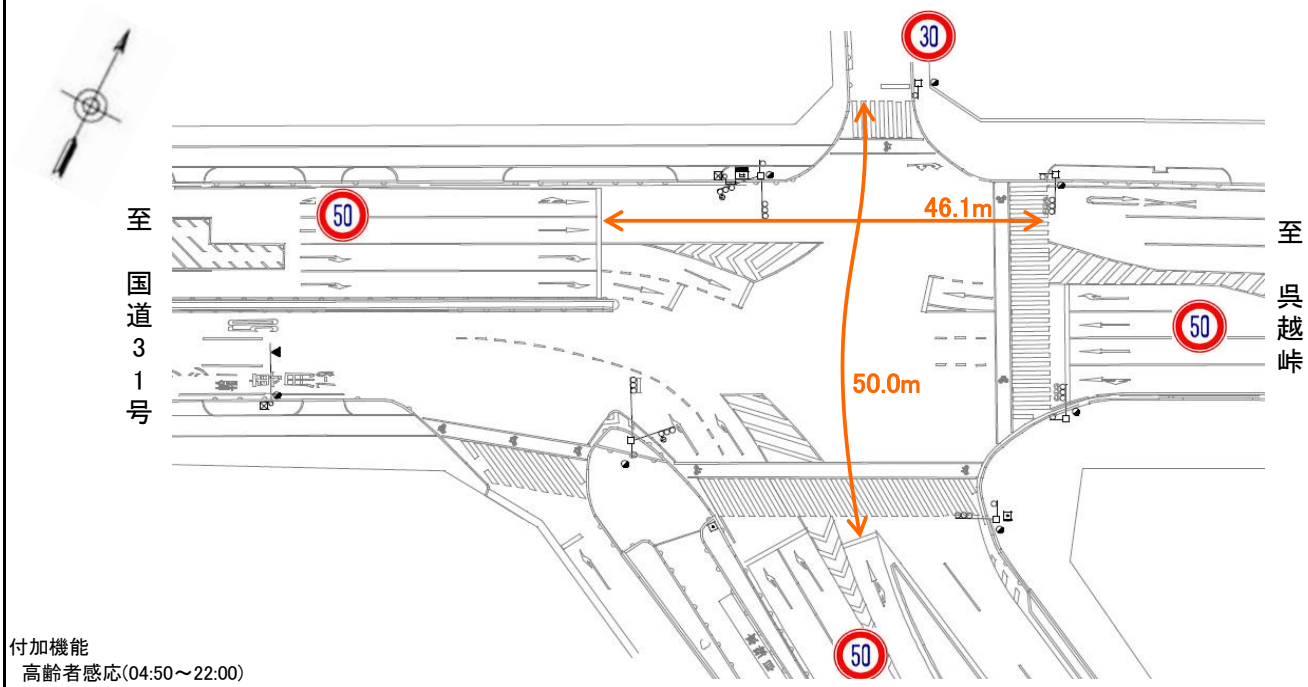

付加機能
　高齢者感応(04:50～22:00)
ステータス機能
　S3:閃光

※2現示は6,7Stepで3現示は11,12Stepで横断幅員を保証(終日)

ステップ番号	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10*	11	12	13	14	15*	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R					
流動図	1左矢 1直矢 1右矢 2左矢					歩灯2 2P 25.0m					7.3m 3P　歩灯2 3P　歩灯2 29.2m									
(1P)　[1P]																				
1　[1V]																				
1左直右矢　[1A]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
2左矢　[2A]																				
3P　[3P]																				
3　[3V]																				
ステップ機能	高齢者補正										高齢者感応									
置換秒数											27									
PU	109					109					109									
PL　(101秒)	8	5	2	3	4	18	9	2	3	4	25	10	2	3	3					
保安秒時　(140秒)	44	5	2	3	4	21	9	2	3	4	25	10	2	3	3					
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力																				

規制番号　名称	02-0110 休山トンネル西口　(S9-TCU)	運　用	2018年2月22日	製造番号	T23106
				製造年月	2018年1月
管制番号　名称	20110 休山トンネル西口　1012号「版4」	開始日時	2時14分　～	メーカー	(株)京三製作所

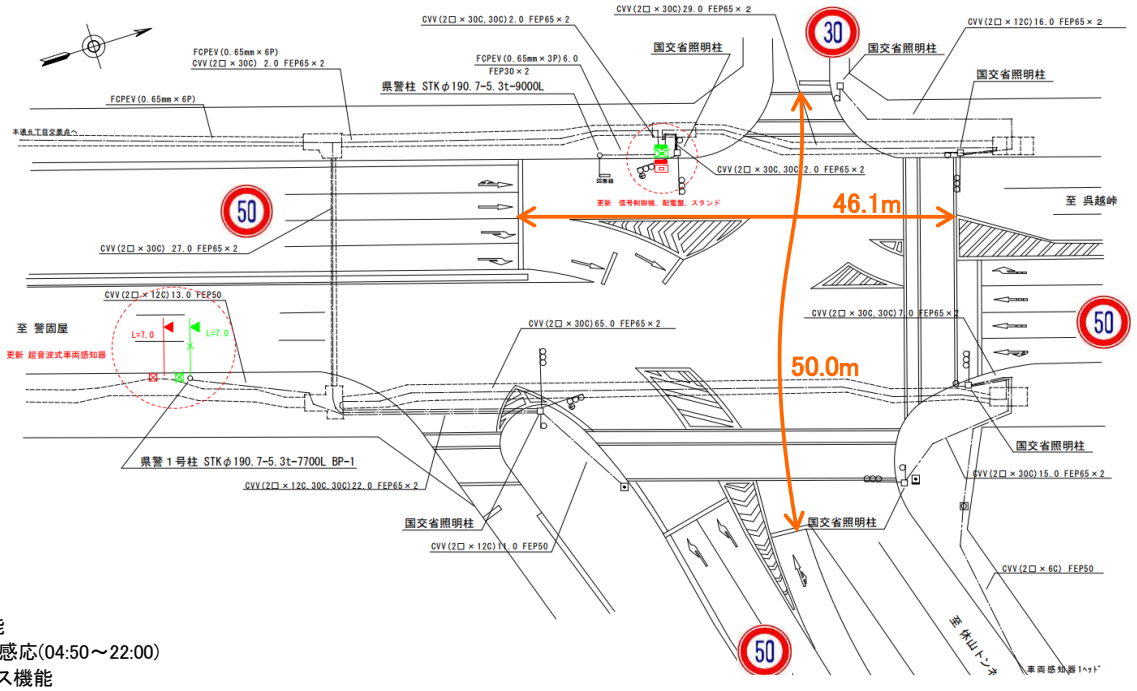

付加機能
　高齢者感応(04:50～22:00)
ステータス機能
　S3:閃光

※2現示は6,7Stepで3現示は11,12Stepで横断幅員を保証(終日)

ステップ番号	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10*	11	12	13	14	15*	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R					
流動図	1P 7.3m 歩灯2 / 2左矢					歩灯2 / 2P / 25.0m					1P / 3P 29.2m 歩灯2									
1P　[1P]		▮▮▮▮																		
1　[1V]				∧∧																
2P　[2P]							▮▮▮▮													
2　[2V]									∧∧											
2左矢　[2A]			←																	
3P　[3P]												▮▮▮▮								
3　[3V]														∧∧						
ステップ機能	高齢者補正										高齢者感応									
置換秒数											27									
PU	109					109					109									
PL　(101秒)	8	5	2	3	4	18	9	2	3	4	25	10	2	3	3					
保安秒時(140秒)	44	5	2	3	4	21	9	2	3	4	25	10	2	3	3					
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力																				