


規制番号 名称	01-0043 十日市	運 用	2011年2月23日	製造番号	100647
管制番号 名称	10043 十日市 (U形)		開始日時	4時11分 ~	製造年月
				メーカー	住友電気工業(株)

Int020

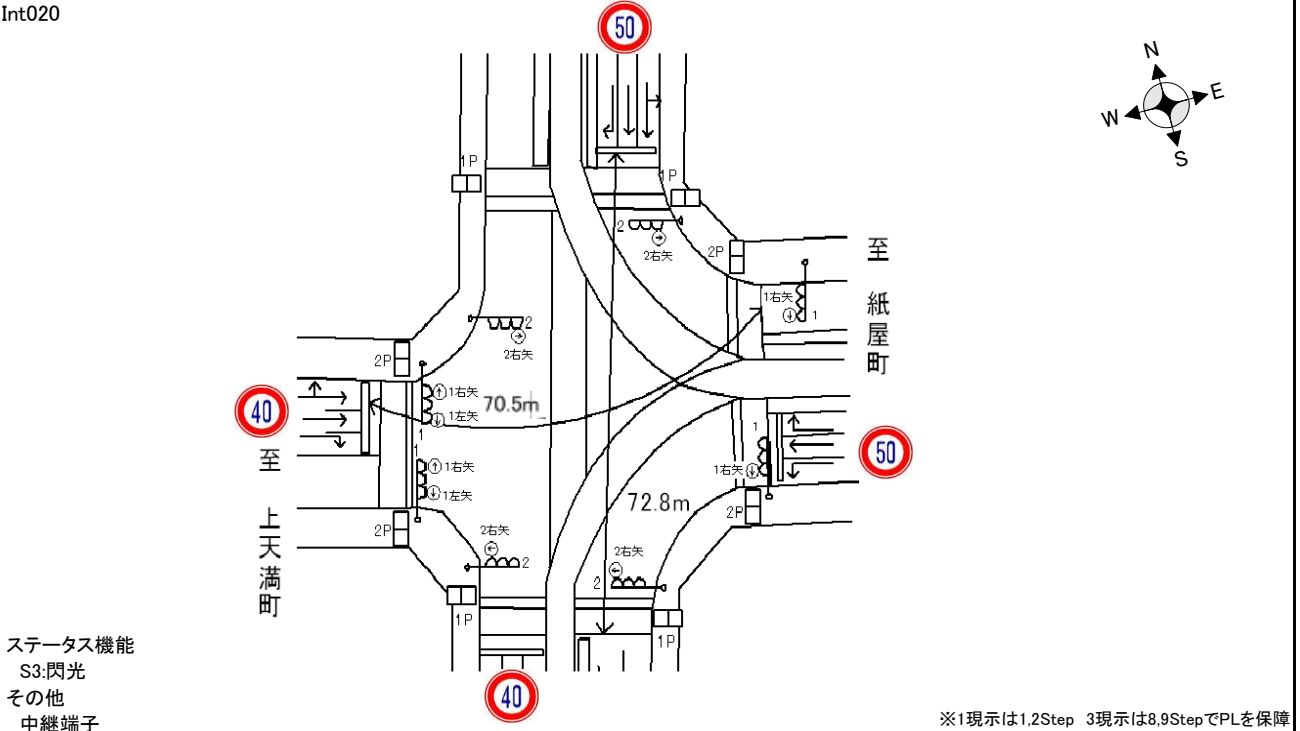


ステータス機能
S3:閃光
その他
中継端子

※1現示は1,2Step 3現示は8,9StepでPLを保障

ステップ番号	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10	11*	12	13	14*	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2A	2Y	2R						
流動図	28.2m 歩灯1 1右矢 1左矢 27.3m				17.8m 歩灯2 2右矢 29.0m				2右矢											
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1右矢 [1A]																				
1左矢 [3A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
2右矢 [2A]																				
電車用 [3PR]																				
電車用 [3R]																				
PU	109				109			109				109			7Step:計算上6秒,14Step:計算上7秒					
PL1 (102秒)	21	10	2	3	7	2	4	23	10	2	3	9	2	4						06:30—00:00
PL2 (96秒)	22	10	2	3	5	2	4	22	10	2	3	5	2	4						00:00—06:30
保安秒時(120秒)	28	10	2	3	9	2	4	28	10	2	3	13	2	4						
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB運動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						

規制番号 名称	10043 十日市	運用	H.14年 8月 2日	製造番号	9F0901
管制番号 名称	10043 十日市 (A集中)	開始日時	23時50分 ~	製造年月	平成 1年11月
				メーカー	松下電器産業(株)

Int020

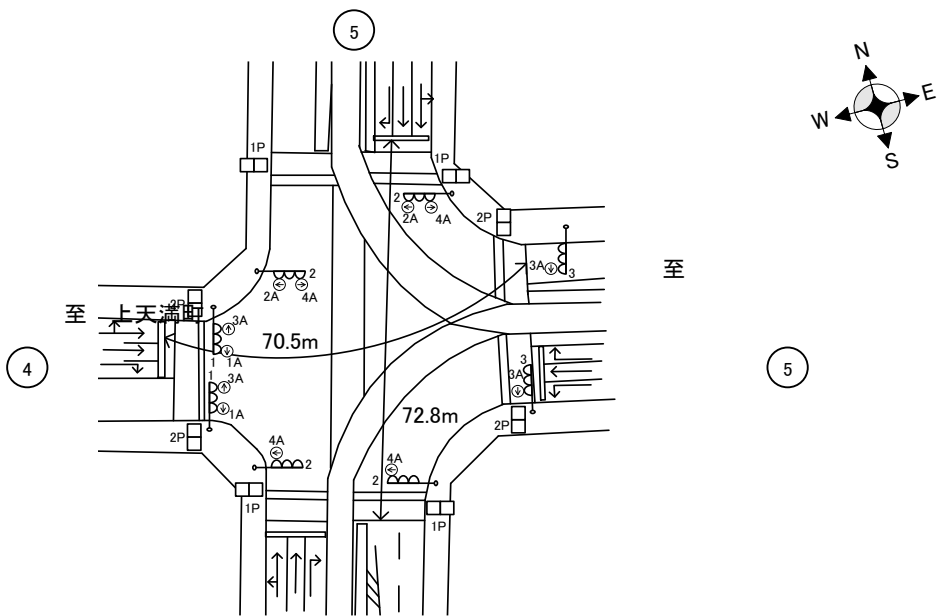

ステータス機能
S3:閃光
その他

※1現示は1,2Step 3現示は8,9Stepで保障(20:30~06:30)

ステップ番号	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10	11*	12	13	14*	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R						
流動図																				
					異常検出用(閃光時減灯)															
PU	109				109			109				109								
PL1 (#####)	23	10	2	3	8	2	4	27	6	2	3	8	2	4						06:30—00:00
PL2 (97秒)	22	10	2	3	5	2	4	27	6	2	3	5	2	4						00:00—06:30
★初期PL(#####)	24	10	2	3	5	2	4	29	6	2	3	5	2	4						06:30—20:30
★初期PL(97秒)	24	10	2	3	5	2	4	25	6	2	3	5	2	4						20:30—06:30
保安秒時(#####)	25	10	2	3	10	2	4	32	6	2	3	15	2	4						
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB運動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						