| 規制番号　名称 | 01-0317　瀬野大橋東詰　(S9-TCU) | 運　用 | 2009年2月16日 | 製造番号 | 8N0469 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製造年月 | 2009年1月 |
| 管制番号　名称 | 10317 瀬野大橋東詰　(UC形) | 開始日時 | 15時18分　～ | メーカー | パナソニック㈱ |

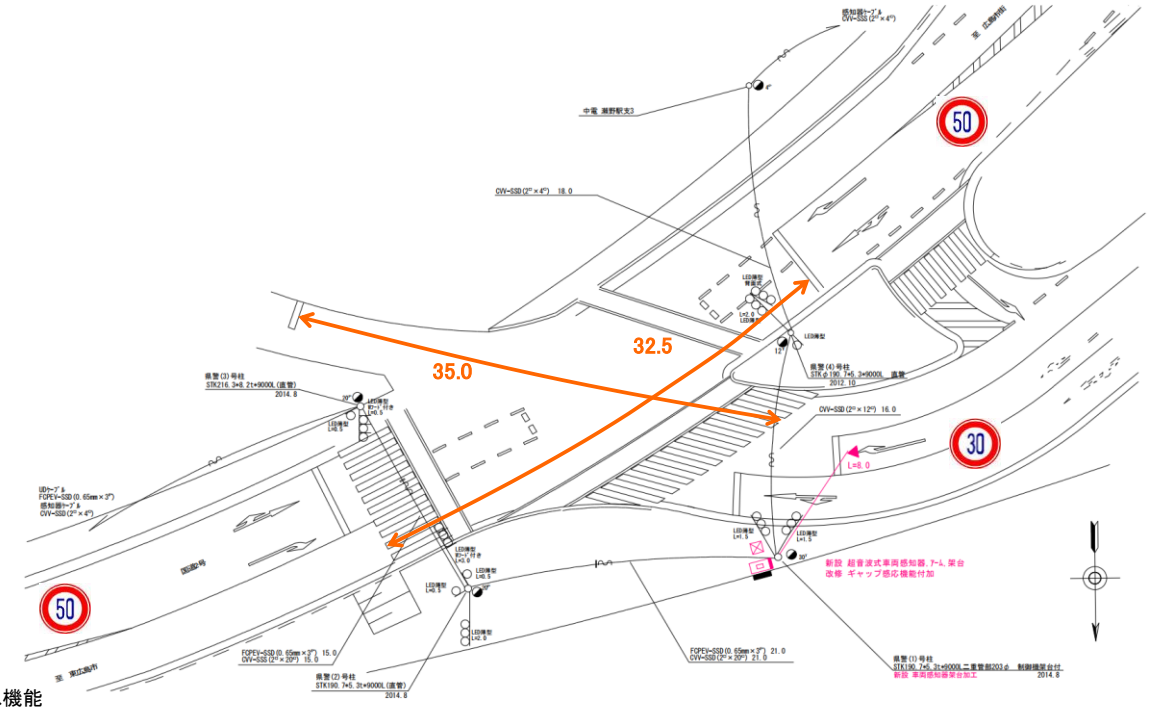


ステータス機能
S3:閃光

| ステップ番号 | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | |
| 流動図 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1P　[ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P　[ 2P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2　[ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ステップ機能 | | ギャップ補正 | | | | | ギャップ感応 | | | | | | | 終日　単位青：　4秒，短縮：　0秒，延長：10秒 | | | | | | |
| PU | 109 | 109 | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | | |
| PL　（　53秒　） | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 保安秒時（ 180秒 ） | 91 | 50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 最長時間（秒） | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 最短時間（秒） | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | |

| 規制番号　名称 | 1-0317　瀬野大橋東詰 | 運　用 | H.21年 2月16日 | 製造番号 | 8N0469 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号　名称 | 320317　瀬野大橋東　（UC形） | 開始日時 | 15時18分 ～ | 製造年月 | H21年 1月 |

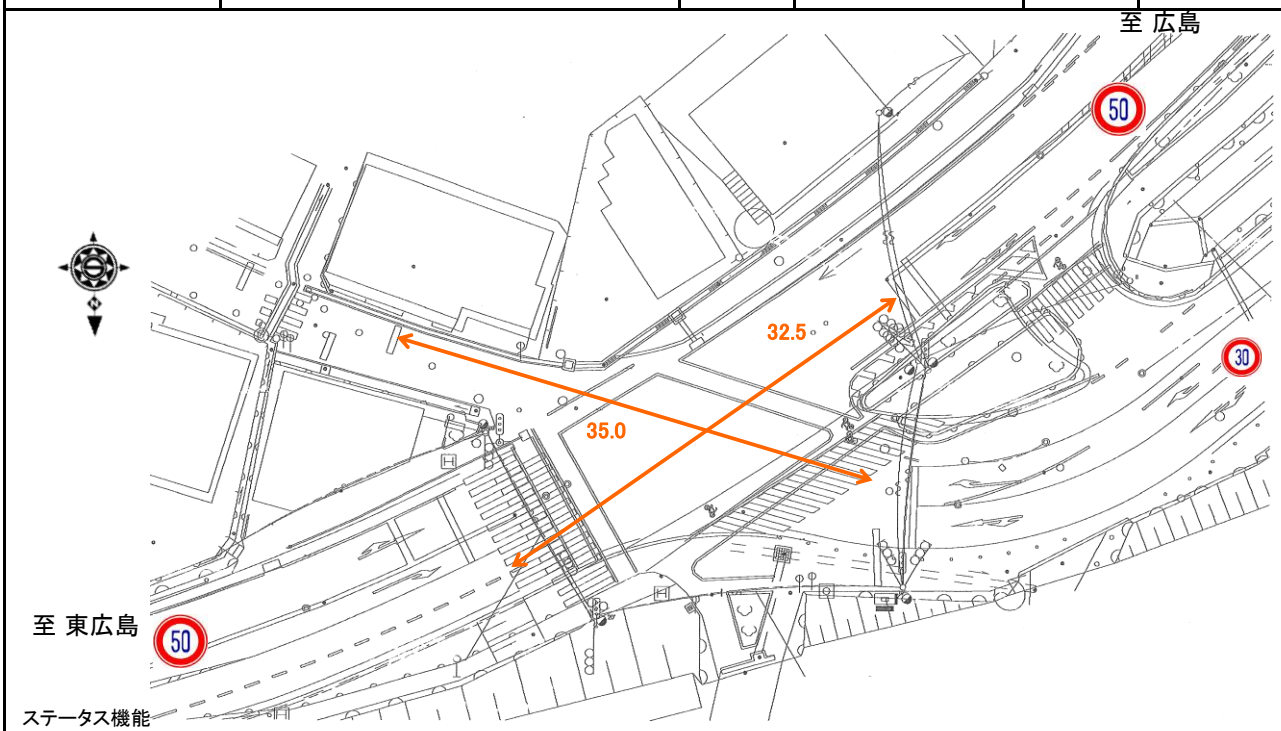


| ステップ番号 | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | |

流動図

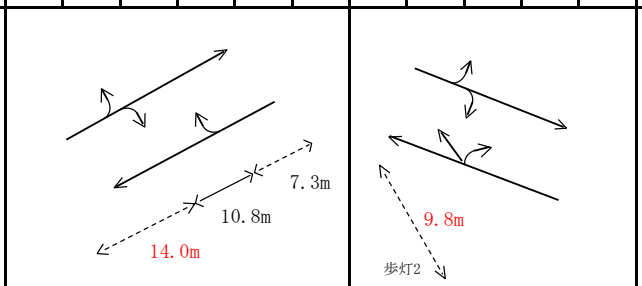


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P　[ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P　[ 2P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2　[ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PU | 109 | 109 | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | | |
| PL　（ 53秒 ） | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 最終指定 | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | スプリット数：　3 | | | | | | | | |
| 可変指定 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 保安秒時（ 180秒 ） | 91 | 50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 最長時間（秒） | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 最短時間（秒） | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | |