


規制番号 名称		01-0697	グリーンライフ入口		運 用	平成20年12月26日	製造番号	8L2454
制御機機種		UC-S 2-2-0	UC-15			開始日時	14時10分 ～	製造年月
警交仕規 232号「版3」		製作所	小糸工業	作動時間	終日		施工会社	エビス電工
署別	安佐北	付加機能	系統多段, リコール(平, 土の7:00～9:00は「切」)					

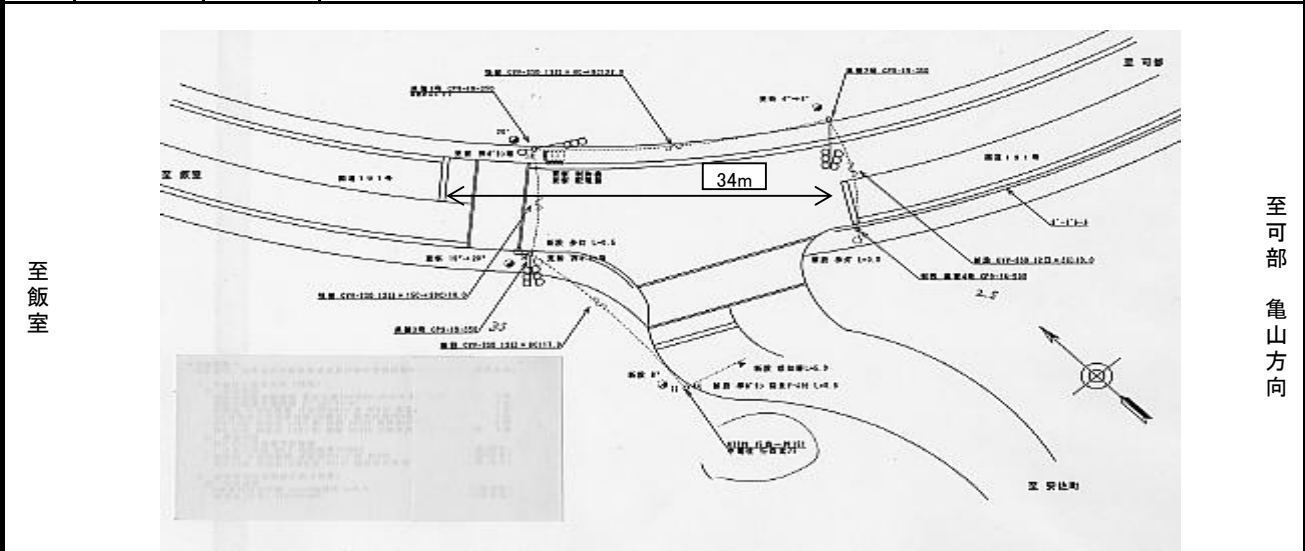

鍵:新仕様 LPC- 4 8P RSP16887

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図											★平・土の朝ラッシュ時(7:00~9:00)はリコール「切」系統運用のみ。 日曜・休日は終日 リコール+系統運用。									
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	47	7	2	3	3	13	7	2	3	3								周期	90	オフセット
P0																			0	
P1	27	7	2	3	3	13	7	2	3	3								70	0	
P2	37	7	2	3	3	13	7	2	3	3								80	0	
P3	47	7	2	3	3	13	7	2	3	3								90	0	
P4	57	7	2	3	3	13	7	2	3	3								100	0	
P5	67	7	2	3	3	13	7	2	3	3								110	0	
P6	75	7	2	3	3	15	7	2	3	3								120	0	
P7	85	7	2	3	3	15	7	2	3	3								130	0	
P8	95	7	2	3	3	15	7	2	3	3								140	0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: PO はAプロのみ設定。
 : 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
 : ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	6	7	00	6	21	00	1												
	3	9	00	2	9	00	2															
	4	17	00	4	17	00	4															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リール系統	9:00～7:00 0:00～24:00			9:00～7:00 0:00～24:00			0:00～24:00 0:00～24:00														