


規制番号 名称	01-0850 広島水道管理事務所前 (UD-TTR)	運 用	2022年2月18日	製造番号	1M3952
管制番号 名称	10850 広島水道管理事務所前 1012号「版4」	開始日時	2時20分 ~	製造年月	2021/12
				メーカー	コイト電工

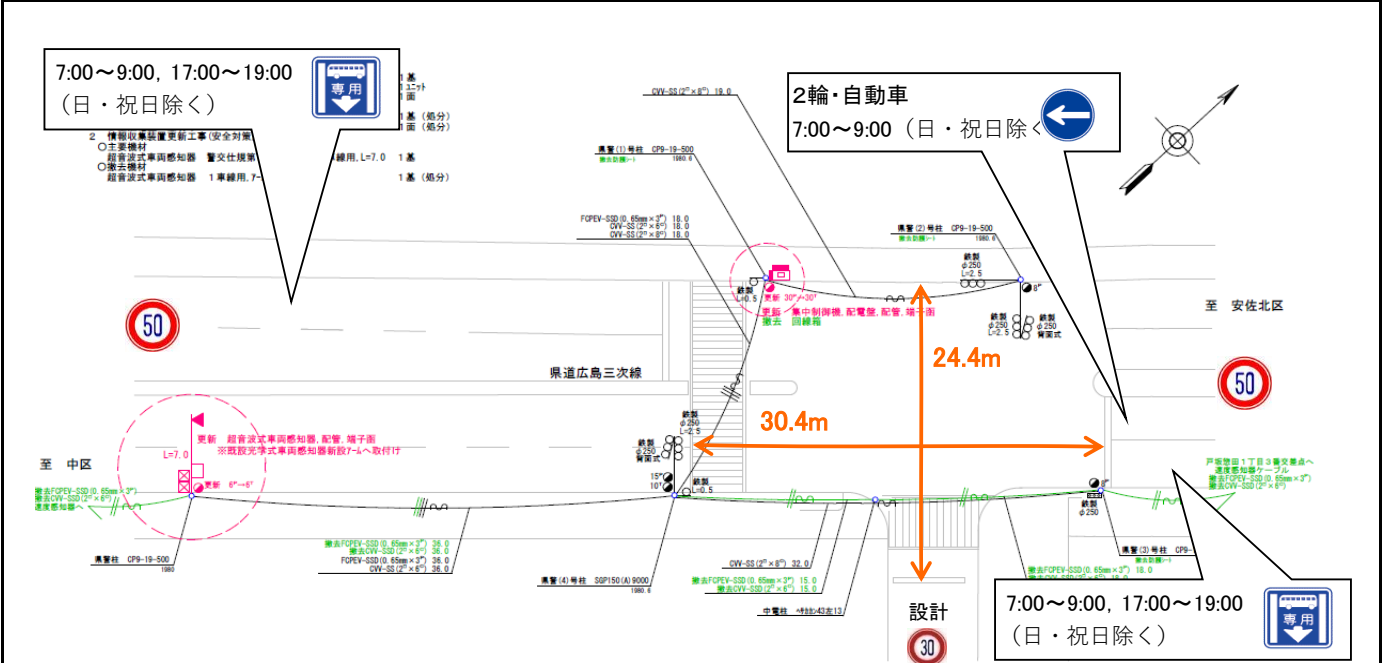

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図																				
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
PTPS 感知中継用感知器 上リ/ #1		青延長						赤短縮												
PU	109	109					109													
PL (50秒)	7	1	5	2	3	2	16	6	2	3	3									
保安秒時 (160秒)	34	84	5	2	3	2	16	6	2	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力																				

走行時間:17秒 感応最大:10秒
7:00~9:00 (平日・土曜日)

