



規制番号 名称	1-0954 商工センター5丁目1番	運用	2012年2月16日	製造番号	1L2282
管制番号 名称	01-0954 商工センター5丁目1番 (UC集中)	開始日時	14時00分 ~	製造年月	2011/11

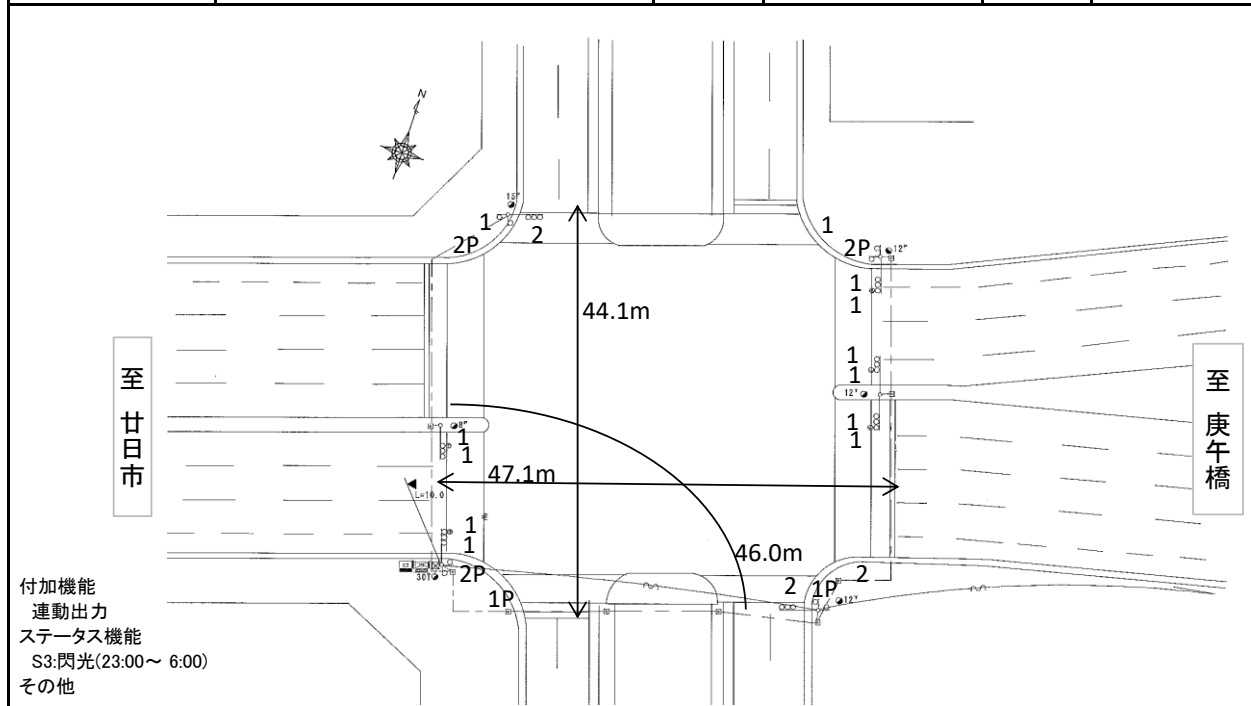


ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2A	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								
流動図																				
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	1A [1A]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			
最終指定				○			○					○								
可変指定	○				○			○												
安全必要秒時	33	11	2	3	6	2	4	35	11	2	3	4								
保安秒時(+20秒)	45	11	2	3	5	2	3	29	11	2	3	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

規制番号 名称	1-0954 商工センター5丁目1番	運 用	H.16年 1月22日	製造番号	9C0686
管制番号 名称	140954 商工センター5丁目1番 (A集中)	開始日時	10時13分 ~	製造年月	昭和64年 1月

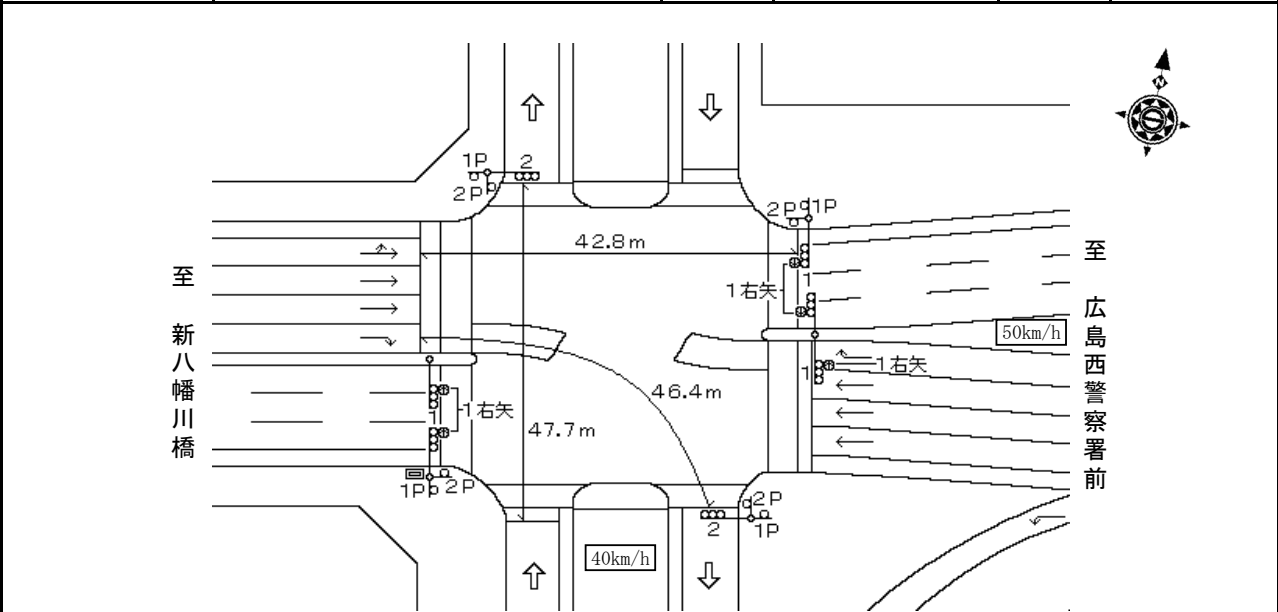

付加機能
連動出力
ステータス機能

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R								

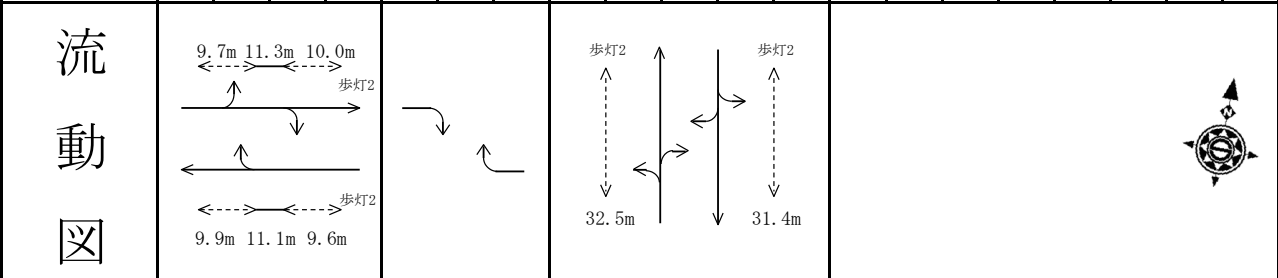

1P [1P]																				
1 [1V]																				
1右矢 [1A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
保安秒時(####)	41	11	2	3	6	2	4	31	11	2	3	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								