


規制番号 名称		01-1221	仁保4丁目		運 用	平成30年5月29日	製造番号	2H1590
制御機機種		UC 3-2-0		KS-16		開始日時	10時20分 ～	製造年月
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日		施工会社	PSSJ
署別	広島南	付加機能	連動子機					

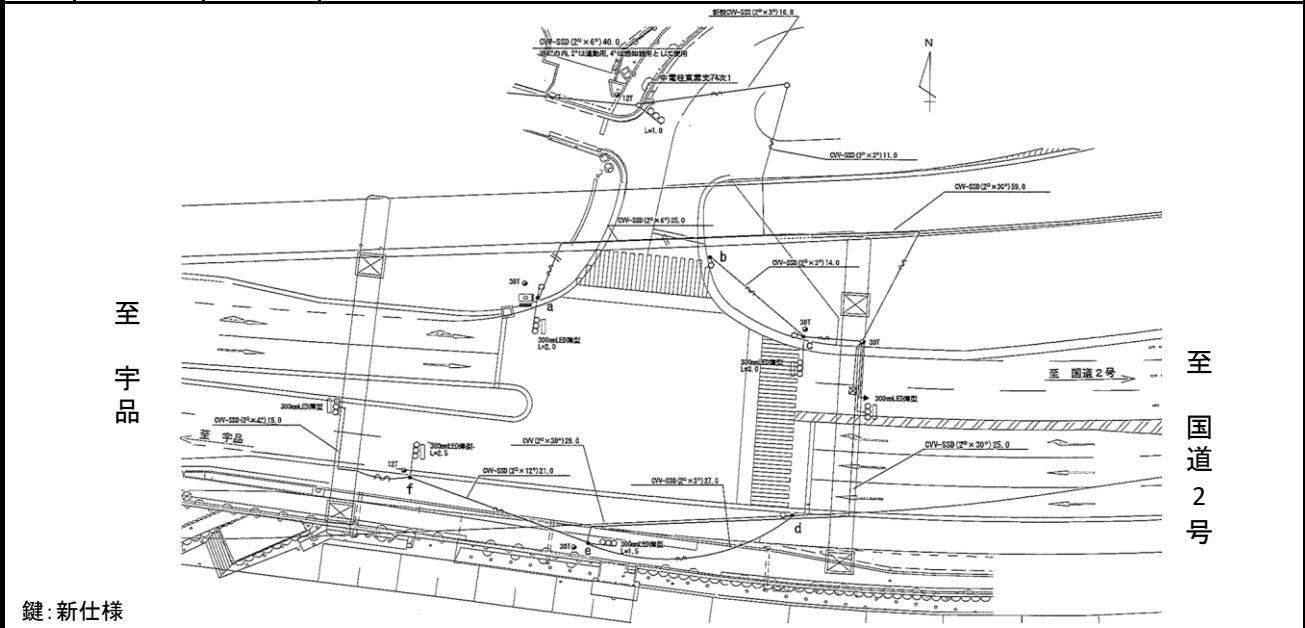

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R							
流動図	19.3m 歩灯2灯 至宇品 至国道2号 17.8m 至宇品 至国道2号																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																				
保安	55	8	2	3	2	9	3	3	20	7	2	3	3						周期	オフセット秒
P0																			120	0
P1	43	8	2	3	2	3	3	3	18	7	2	3	3						100	0
P2	48	8	2	3	2	6	3	3	20	7	2	3	3						110	0
P3	55	8	2	3	2	9	3	3	20	7	2	3	3						120	0
P4	60	8	2	3	2	9	3	3	20	7	2	3	3						125	0
P5	65	8	2	3	2	9	3	3	20	7	2	3	3						130	0
P6	70	8	2	3	2	9	3	3	20	7	2	3	3						135	0
P7	75	8	2	3	2	9	3	3	20	7	2	3	3						140	0
P8	80	8	2	3	2	9	3	3	20	7	2	3	3						145	0
P9	85	8	2	3	2	9	3	3	20	7	2	3	3						150	0
PA	90	8	2	3	2	9	3	3	20	7	2	3	3						155	0

備考: PO はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
8																						
9																						
A																						
動作切替	運動子数	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														