

| 規制番号 名称 | | 01-1283 | 松原公園前 | | 運 用 | 2014年11月20日 | 製造番号 | 4L3171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | | UC-S 2-2-0 | KS-17 | | 開始日時 | 15時30分 ～ | 製造年月 | 2014年11月 |
| 警交仕規1012号「版3」 | | 製作所 | コイト電工株式会社 | 作動時間 | 6:00～00:00以後閃光 | | 施工会社 | エビス電工㈱ |
| 署別 | 安佐南 | 付加機能 | 系統、時刻修正 | | | | | |

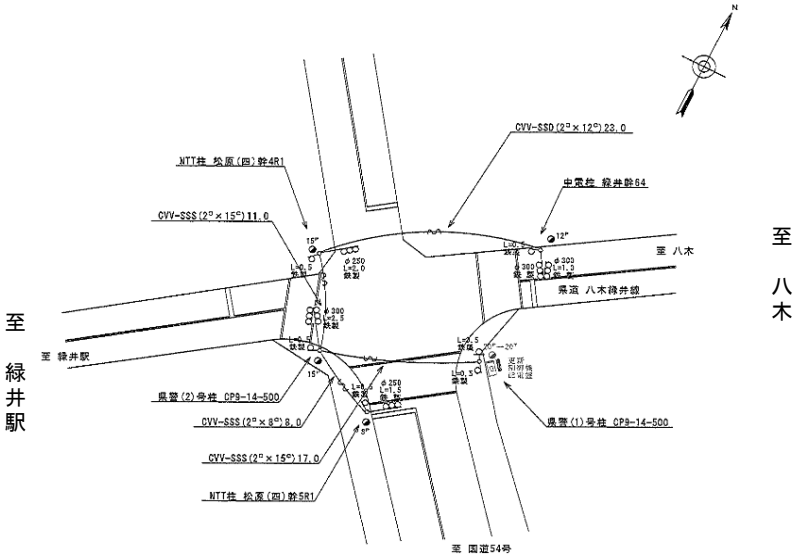



至 国道54号

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R | | | | | | | | | | |

流動図






| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | [1P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | [1V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P | [2P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | [2V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| パターン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | オフセット秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保安 | 42 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~80~~ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | 42 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~80~~ | 0 |
| P2 | 52 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~90~~ | 0 |
| P3 | 57 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~100~~ | 0 |
| P4 | 77 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~120~~ | 0 |
| P5 | 87 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~130~~ | 0 |
| P6 | 42 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~80~~ | 0 |
| P7 | 47 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~85~~ | 0 |
| P8 | 52 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~90~~ | 0 |
| P9 | 57 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~95~~ | 0 |
| PA | 62 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~100~~ | 0 |

備考： PO はAプロのみ設定。

| パタン切替 | | (1) 平日 | | | (2) 土曜 | | | (3) 日曜 | | | (4)特殊日1 | | | (5)特殊日2 | | | (6)特殊日3 | | | (7)特殊日4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切替番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 |
| | 1 | 06 | 00 | 3 | 06 | 00 | 3 | 06 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 07 | 00 | 5 | 07 | 00 | 5 | 09 | 00 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 09 | 00 | 4 | 09 | 00 | 4 | 16 | 00 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 10 | 00 | 3 | 10 | 00 | 3 | 19 | 00 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 16 | 00 | 4 | 16 | 00 | 4 | 21 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 19 | 00 | 3 | 19 | 00 | 3 | 22 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 21 | 00 | 2 | 21 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 22 | 00 | 1 | 22 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 動作切替 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 閃光 | 00:00～06:00 | 00:00～06:00 | 00:00～06:00 | |
| | 系統 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 系統動作定数 | | |
|---|---|---|
| | 同期点 | 1ｽﾃｯﾌﾟ始め |
| | 追従幅 | −5/+15(20%) |
| | 追従階梯秒数配分 | 等分 |
| | 主現示追従階梯 | 1ｽﾃｯﾌﾟ |
| | 従現示追従階梯 | 6ｽﾃｯﾌﾟ |
| | 時刻修正 | ●(GPS) |

| 連動子機機能定数 | | |
|---|---|---|
| | DC方式 | |
| | AC方式 | |
| | 同期階梯1(B／Y1) | |
| | 同期階梯2(A／Y2) | |
| | 周期監視時間 | |
| | 共通オフセット1 | |
| | 共通オフセット2 | |
| | 連動親機 | |

| 分周期連動機能定数 | | |
|---|---|---|
| | 分周期連動指定 | |
| | 実行しきい値 | |
| | 連動ﾊﾟﾀｰﾝ指定 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 交通弱者感応定数 | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定 (10～19) | ×0．1倍 |
| 弱者用保証青時間( 0～99) | 秒 |

| ギャップ感応定数 | 単位1 | | | | | 単位2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 短縮 | 延長 | 単位青 | 単位青 | | 短縮 | 延長 | 単位青 | 単位青 |
| | | Ts | Te | 上り0．1秒 | 下り0．1秒 | | Ts | Te | 上り0．1秒 | 下り0．1秒 |
| | P1 | | | | | P1 | | | | |
| | P2 | | | | | P2 | | | | |
| | P3 | | | | | P3 | | | | |
| | P4 | | | | | P4 | | | | |
| | P5 | | | | | P5 | | | | |
| | P6 | | | | | P6 | | | | |
| | P7 | | | | | P7 | | | | |
| | P8 | | | | | P8 | | | | |
| | P9 | | | | | P9 | | | | |
| | PA | | | | | PA | | | | |
| | 感応階梯 | | 補正階梯 | 感知器指定 | | 感応階梯 | | 補正階梯 | 感知器指定 | |
| | | | | | | | | | | |

**備 考**

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0．1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

| リコール定数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 感応階梯 | | ステップ | | | | | |
| | 補正階梯 | | ステップ | | | | | |
| | 感知器指定 | 押ボタン | | 車両 | | | | |
| | 押ボタン受付禁止階梯 | | | | 開始 | | 終了 | |
| | 車両リコール受付禁止階梯 | | | | 開始 | | 終了 | |

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

| | 月 | 週 | 曜日 | 休日解除 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 規制番号 | 01-1283 |
|---|---|
| 名 称 | 松原公園前 |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2014年11月20日 | 制御機更新 |
| | |
| | |
| | |
| | |