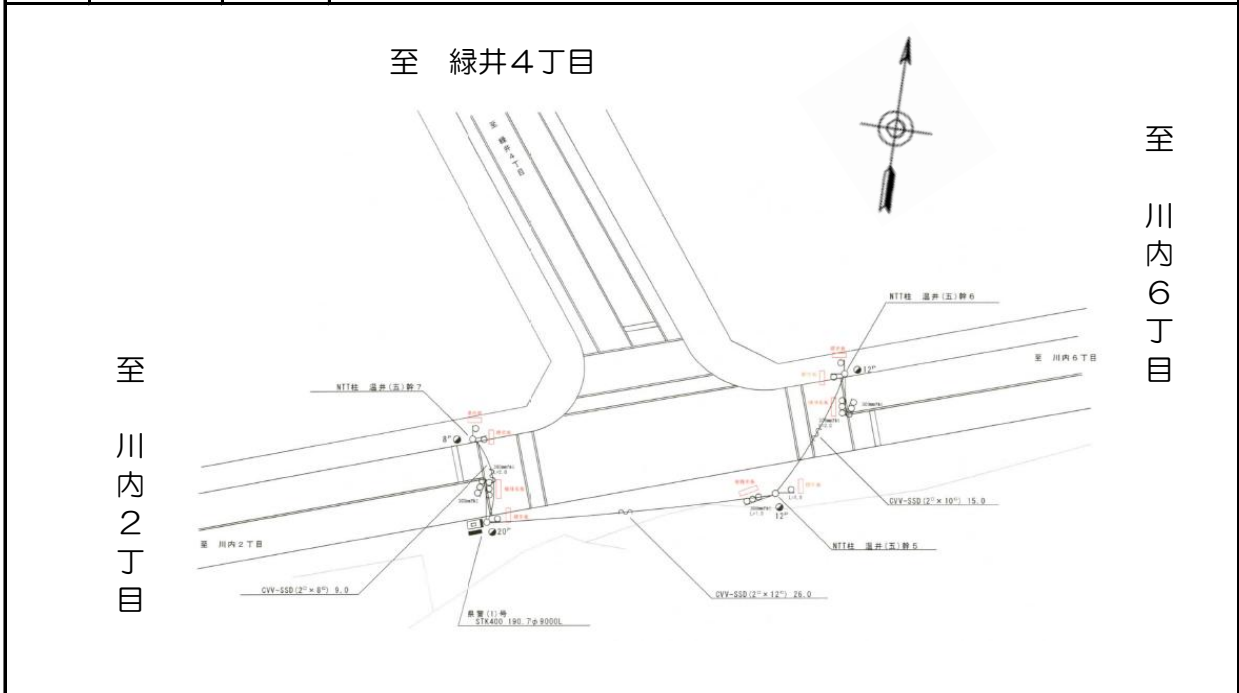
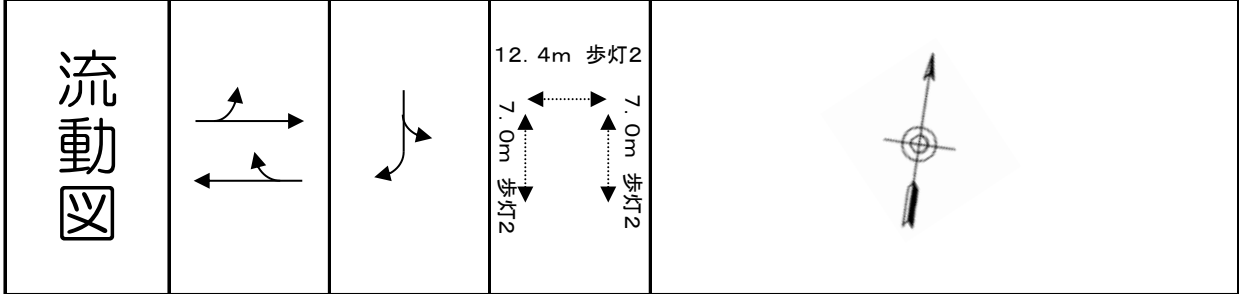


規制番号	名称	01-1469	川内5丁目15番	運用	2014年5月7日	製造番号	X61966
制御機種		R-2-2-0	LTC-SN21	開始日時	11時30分	製造年月	2004年2月
警交仕様第 232号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	06:00~23:00以後閃光	施工会社	(株)エビス電工	
署別	安佐南	付加機能	系統機能、時刻修正機能				

[illegible][illegible][illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	4	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	6	7	00	3	10	00	3												
	3	9	00	2	9	00	2	18	00	2												
	4	16	00	3	16	00	3	20	00	1												
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														

系	同期点	1ステップ始め
統	追従幅	-5%／+20%
動	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
作	主現示追従階梯	1
定	従現示追従階梯	4
数	時刻修正	●

連	DC方式		分	実行しきい値	
動	AC方式		周	連動パターン	
子	同期階梯1(B/Y1)		期		
機	同期階梯2(A/Y2)		連		
能	周期監視時間		動		
定	共通オフセット1		機		
数	共通オフセット2		能		
	連動親機		定		

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10～19) ×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ	感応階梯		ステップ			
コ	補正階梯		ステップ			
ー	感知器指定	押ボタン		車両		
ル	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
定	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	01-1469
名 称	川内5丁目15番

設定変更履歴

年月日	変更内容
2014年3月18日	現示変更(歩車分離式)
2014年4月14日	設定変更(ボタン秒数変更)
2014年5月7日	設定変更(ボタン切替変更)