| 規制番号　名称 | | 02-0106 | 新栄橋西詰 | | 運　用 | 2014年3月15日 | 製造番号 | TW3899 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | | Ｒ２－２－０ | ＬＴＣ－ＡＲ４０ | | 開始日時 | 9時37分　～ | 製造年月 | 2014年3月 |
| 警交仕規第1012号 | | メーカー名 | ㈱京三製作所 | 作動時間 | 終　　日 | | 施工会社 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱ |
| 署別 | 呉 | 付加機能 | 系統機能、時刻修正機能、連動子機能（ＤＣ・２点同期） | | | | | |

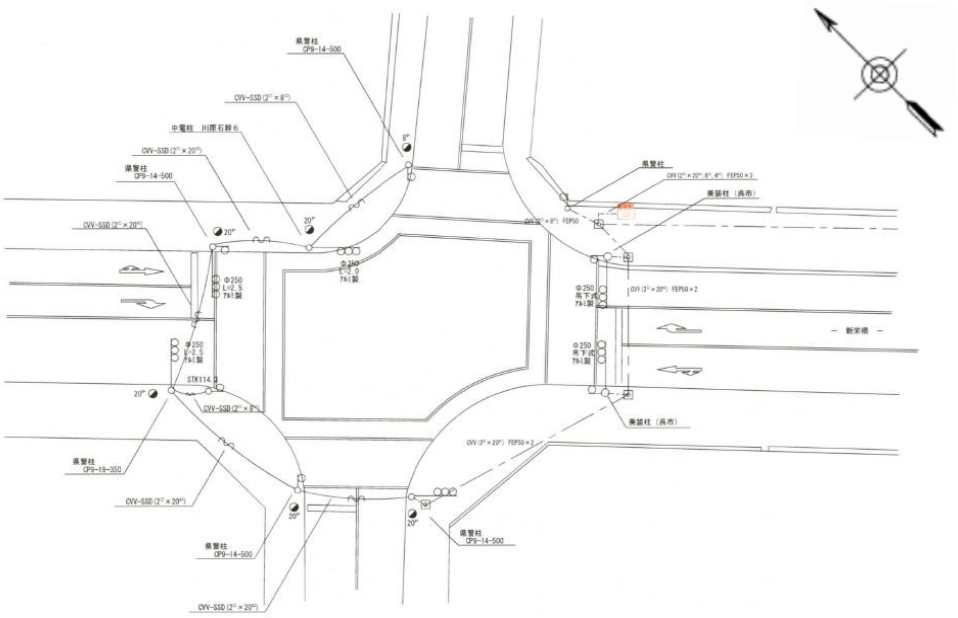

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R | | | | | | | | | | |

流動図

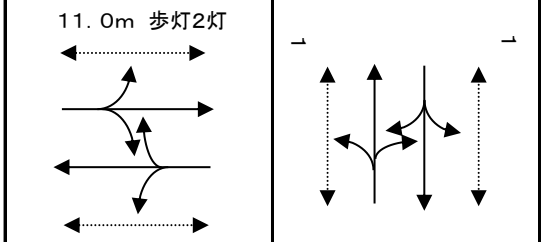


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １Ｐ　［1P］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １　［1V］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２Ｐ　［2P］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２　［2V］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | ｵﾌｾｯﾄ 秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保　　安 | 33 | 5 | 2 | 3 | 2 | 33 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~90~~ | |
| 定周期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~0~~ | 秒 |
| Ｐ　1 | 33 | 5 | 2 | 3 | 2 | 33 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~90~~ | 1,1 |
| Ｐ　2 | 36 | 5 | 2 | 3 | 2 | 35 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~95~~ | 1,1 |
| Ｐ　3 | 39 | 5 | 2 | 3 | 2 | 37 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~100~~ | 1,1 |
| Ｐ　4 | 42 | 5 | 2 | 3 | 2 | 39 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~105~~ | 1,1 |
| Ｐ　5 | 45 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~110~~ | 1,1 |
| Ｐ　6 | 48 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~115~~ | 1,1 |
| Ｐ　7 | 51 | 5 | 2 | 3 | 2 | 45 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~120~~ | 1,1 |
| Ｐ　8 | 54 | 5 | 2 | 3 | 2 | 47 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~125~~ | 1,1 |
| Ｐ　9 | 57 | 5 | 2 | 3 | 2 | 49 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~130~~ | 1,1 |
| Ｐ　A | 60 | 5 | 2 | 3 | 2 | 51 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~135~~ | 1,1 |

## パターン切替

| 切替番号 | (1) 平日 時 | 分 | パタン番号 | (2) 土曜 時 | 分 | パタン番号 | (3) 日曜 時 | 分 | パタン番号 | (4)特殊日1 時 | 分 | パタン番号 | (5)特殊日2 時 | ハナ分 | パタン番号 | (6)特殊日3 時 | 分 | パタン番号 | (7)特殊日4 時 | 分 | パタン番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 00 | 1 | 0 | 00 | 1 | 0 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 動作切替

| 連動 | (1) 平日 | (2) 土曜 | (3) 日曜 | (4)特殊日1 | (5)特殊日2 | (6)特殊日3 | (7)特殊日4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 系統動作定数

| | |
|---|---|
| 同期点 | 1ｽﾃｯﾌﾟ始め |
| 追従幅 | −5%／+20% |
| 追従階梯秒数配分 | ｽﾌﾟﾘｯﾄ比配分 |
| 主現示追従階梯 | |
| 従現示追従階梯 | |
| 時刻修正 | ● |

## 連動子機機能定数

| | |
|---|---|
| DC方式 | ● |
| AC方式 | |
| 同期階梯1(B／Y1) | 1 |
| 同期階梯2(A／Y2) | 6 |
| 周期監視時間 | 255 |
| 共通オフセット1 | 1秒 |
| 共通オフセット2 | 1秒 |
| 連動親機 | 02-0108 二河大橋東詰 |

## 分周期連動機能定数

| | |
|---|---|
| 実行しきい値 | |
| 連動パターン | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## 交通弱者感応定数

| | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定 (10～19) | ×0．1倍 |
| 弱者用保証青時間( 0～99) | 秒 |

## ギャップ感応定数

| | 単位1 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 | 単位2 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | | | | | P1 | | | |
| P2 | | | | | P2 | | | |
| P3 | | | | | P3 | | | |
| P4 | | | | | P4 | | | |
| P5 | | | | | P5 | | | |
| P6 | | | | | P6 | | | |
| P7 | | | | | P7 | | | |
| P8 | | | | | P8 | | | |
| P9 | | | | | P9 | | | |
| PA | | | | | PA | | | |
| 感応階梯 | | | | | 感応階梯 | | | |
| 補正階梯 | | | | | 補正階梯 | | | |
| 感知器指定 | | | | | 感知器指定 | | | |

**備 考**

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

## リコール定数

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感応階梯 | | ステップ | | | | | |
| 補正階梯 | | ステップ | | | | | |
| 感知器指定 | 押ボタン | | | 車両 | | | |
| 押ボタン受付禁止階梯 | | | | | 開始 | | 終了 | |
| 車両リコール受付禁止階梯 | | | | | 開始 | | 終了 | |

## 曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

| | 月 | 週 | 曜日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | |
| 3 | 9 | 3 | 1 | |
| 4 | 10 | 2 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 規制番号 | 02－0106 |
| 名 称 | 新栄橋西詰 |

## 設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2006年11月13日 | 連動定数記入欄訂正。 |
| 2014年3月15日 | 制御機更新 |
| | |
| | |
| | |