



規制番号 名称		02-0358	呉市医師会館前		運 用 開始日時	2009年3月24日		製造番号	K0757644	
制御機機種		UC形		EC5450C		16時00分	～	製造年月	2009年2月	
警交仕規232号版3		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	(株)サンテック	
署別	呉	付加機能							新型錠	

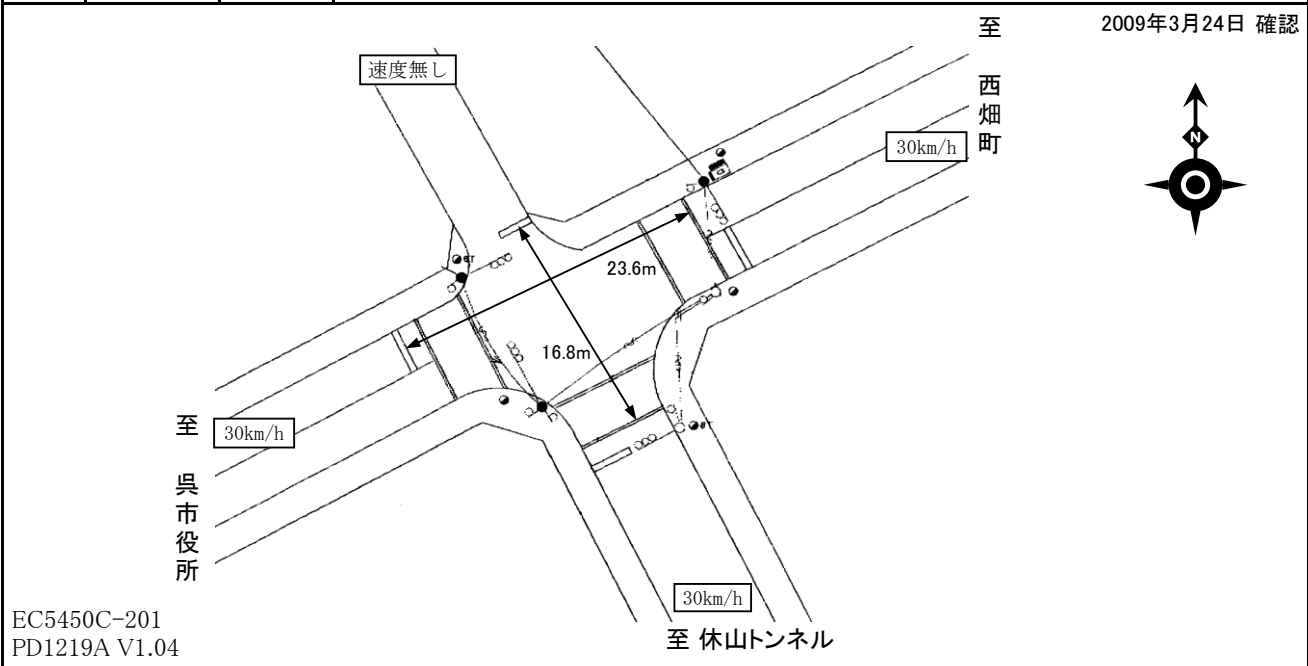

EC5450C-201
PD1219A V1.04

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

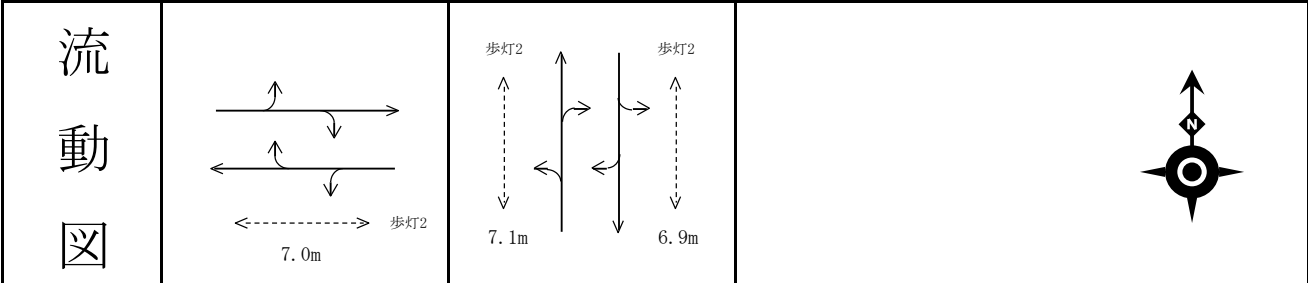

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン											周期	オフセット 秒
保安	43	5	2	3	3	12	5	2	3	2	80	
P0												
P1	25	5	2	3	3	10	5	2	3	2	60	
P2	33	5	2	3	3	12	5	2	3	2	70	
P3	43	5	2	3	3	12	5	2	3	2	80	
P4	53	5	2	3	3	12	5	2	3	2	90	
P5	63	5	2	3	3	12	5	2	3	2	100	
P6	73	5	2	3	3	12	5	2	3	2	110	
P7	83	5	2	3	3	12	5	2	3	2	120	
P8	93	5	2	3	3	12	5	2	3	2	130	
P9	93	5	2	3	3	12	5	2	3	2	130	
PA	93	5	2	3	3	12	5	2	3	2	130	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10		
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95		
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A		

[illegible]