規制番号　名称	07-0042 福山新橋西詰　(S9-TCU)	運　用	2026年2月7日	製造番号	251125
管制番号　名称	70042 福山新橋西詰　1012号「版6」	開始日時	3時42分　～	製造年月	2025年12月
				メーカー	住友電工

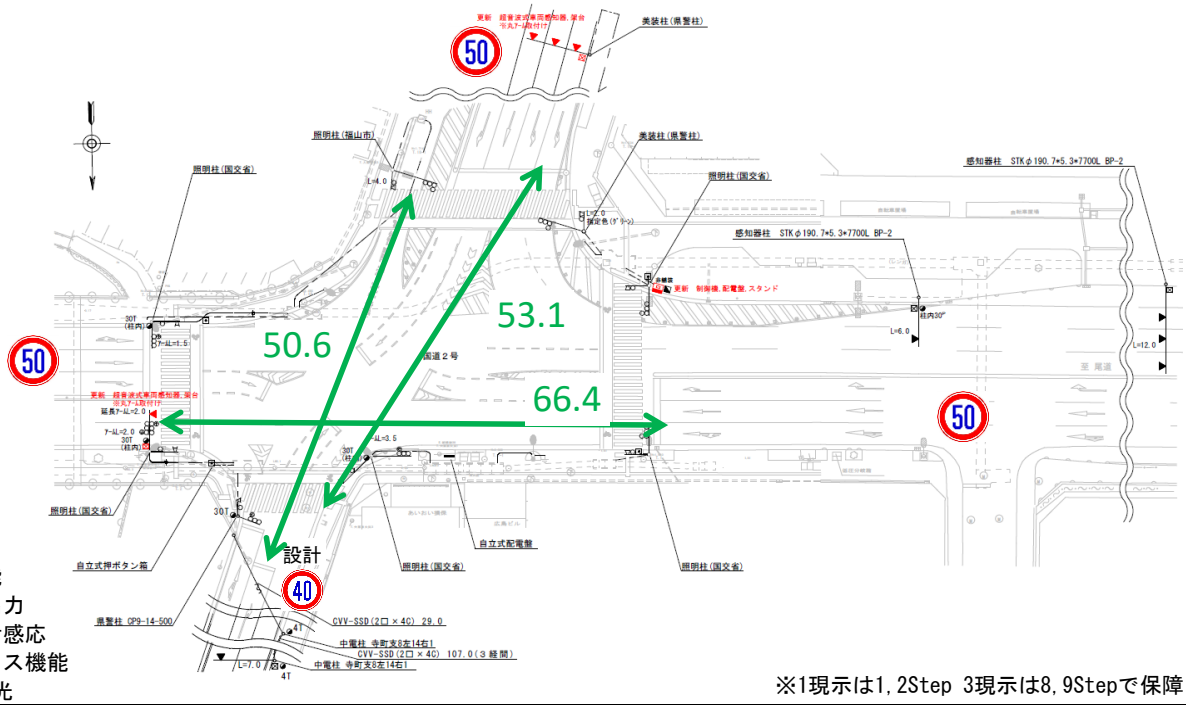

付加機能
　連動出力
　高齢者感応
ステータス機能
　S3:閃光

※1現示は1,2Step 3現示は8,9Stepで保障（終日）

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R						
流動図	25.1m 歩灯2 11.9m 歩灯2							歩灯2 歩灯2 17.2m 23.2m												
１Ｐ　[1P]	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―						
１　[1V]	―	―	―	∧	―	∧	―	―	―	―	―	―	―	―						
１右矢　[1A]					→															
２Ｐ　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―	―	―						
２　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―	∧	―						
２右矢　[2A]												→								
高齢者感応	補正							感応												
置換秒数								31												
ＰＵ	109				109			109				109								
ＰＬ　(82秒)	18	9	2	3	5	2	3	16	8	2	3	5	2	4						
保安秒時　(150秒)	74	9	2	3	7	2	3	24	8	2	3	7	2	4						
最長時間（秒）	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間（秒）	6	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1						
ＡＢ連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						

規制番号　名称	7-0042　福山新橋西詰	運　用	2009年3月31日	製造番号	3M1148
管制番号　名称	070042　福山新橋西詰　　U－UD(TCU)	開始日時	15時46分 ～	製造年月	2004年1月

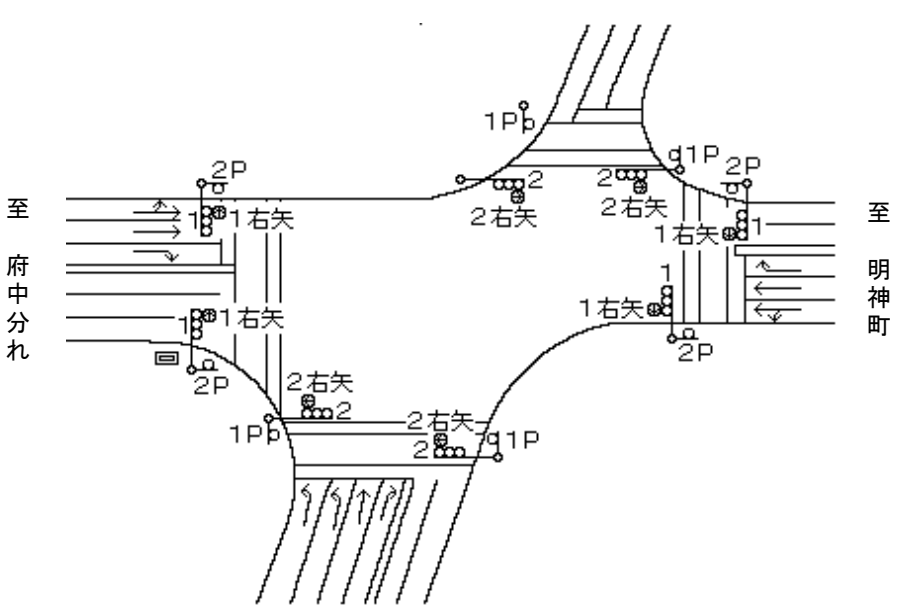

付加機能
　連動出力
　高齢者感応
ステータス機能
　S3:閃光
その他

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R						

流動図









1P　[1P]	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―						
1　[1V]	―	―	―	∧	―	∧	―	―	―	―	―	―	―	―						
1A　[1A]					→															
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―	―	―						
2　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―	∧	―						
2A　[2A]												→								
高齢者感応	補正							感応												
置換秒数								31												
保安秒時(####)	67	9	2	3	8	2	3	26	8	2	3	11	2	4						
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						