


規制番号 名称	07-0114 新福山陸橋北詰	(S9-TCU)	運 用	2024年10月24日	製造番号	K0000002
管制番号 名称	70114 新福山陸橋北詰	1012号「版6」	開始日時	1時12分 ~	製造年月	2024年9月
					メーカー	日本信号

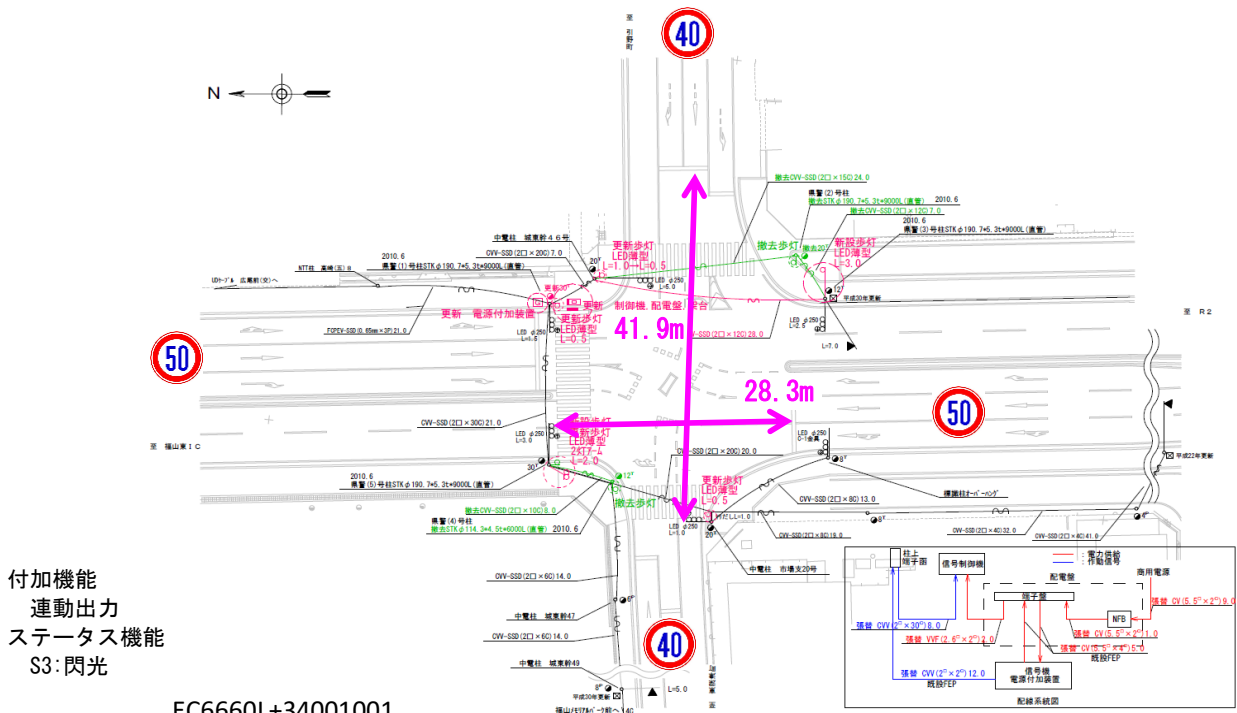


付加機能
連動出力
ステータス機能
S3:閃光

※版4運用 EC6660L+34001001

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	4 A	4 Y	4 R						
流動図																				
1 P [1P]																				
1 [1V]																				
1 右矢 [1A]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				
2 右矢 [2A]																				
PU	109				109			109				109								
PL (87秒)	16	7	9	3	5	2	3	19	7	2	3	5	2	4						
保安秒時 (150秒)	72	7	9	3	7	2	3	24	7	2	3	5	2	4						
最長時間 (秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間 (秒)	8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						

規制番号 名称	7-0114 新福山陸橋北詰	運用	H25.1.21	製造番号	3M1818
管制番号 名称	070114 新福山陸橋北詰 UC-UD(TCU)	開始日時	09:45~	製造年月	2004.1

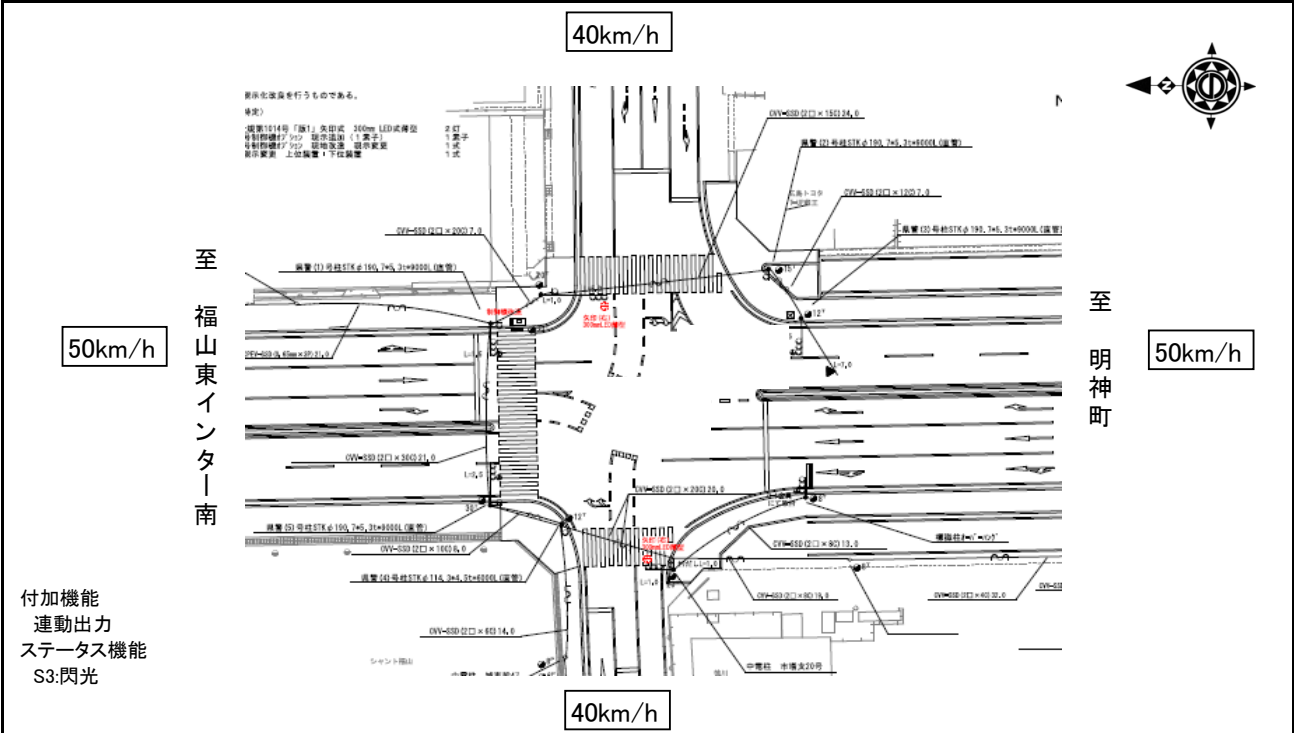

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	4 A	4 Y	4 R						
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1右矢 [1A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
2右矢 [2A]																				
保安秒時(####)	76	6	2	3	9	2	3	26	7	2	3	5	2	4						
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						