


規制番号 名称	7-0117 南消防署北側	運用	H.15年 1月23日	製造番号	2L0843
管制番号 名称	70117 南消防署北側 (I 型)	開始日時	14時07分 ~	製造年月	平成14年11月

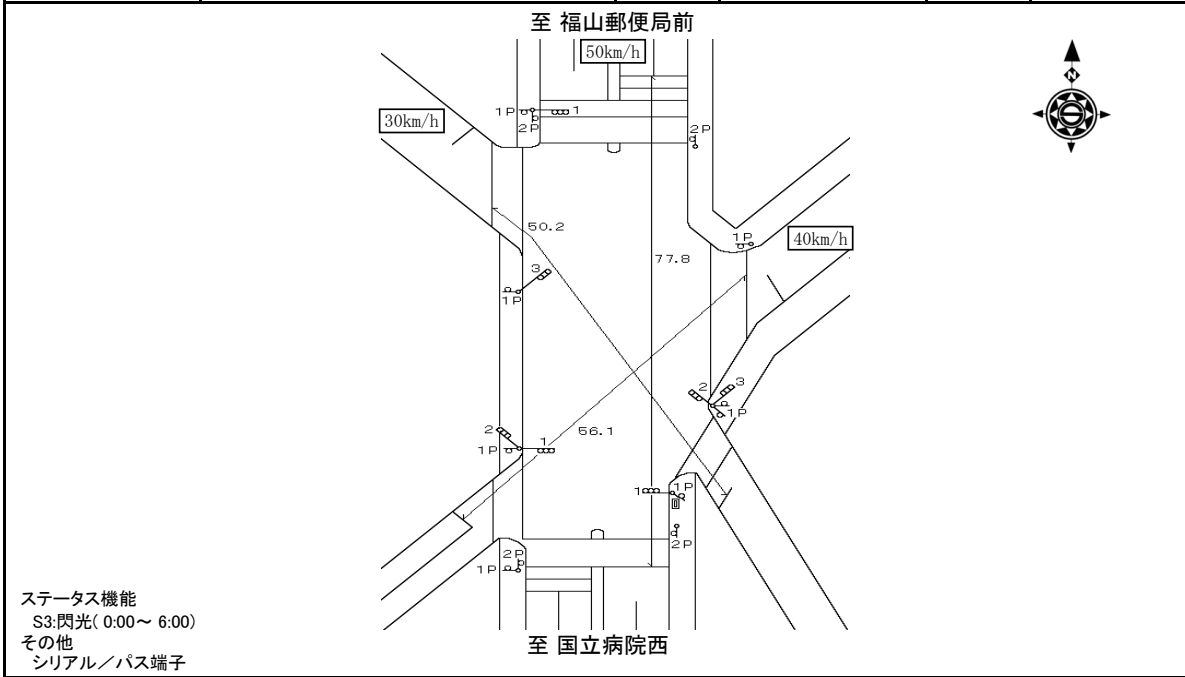

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	3 G	3 Y	3 R							
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3 [3V]																				
PU	109					109					109									
PL (85秒)	19	7	2	3	4	19	7	2	3	4	8	3	4							
最終指定					○					○			○	スプリット数: 3						
可変指定	○					○					○									
保安秒時(#####)	44	7	2	3	4	19	7	2	3	4	8	3	4							
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95							
AB運動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A							