


規制番号・名称	7-0140 高諸神社前	運用	2005年3月8日	製造番号	HG90134
管制番号・名称	70140 高諸神社前 (U形)	開始日時	～	製造年月	2004年12月
				メーカー	住友電気工業(株)

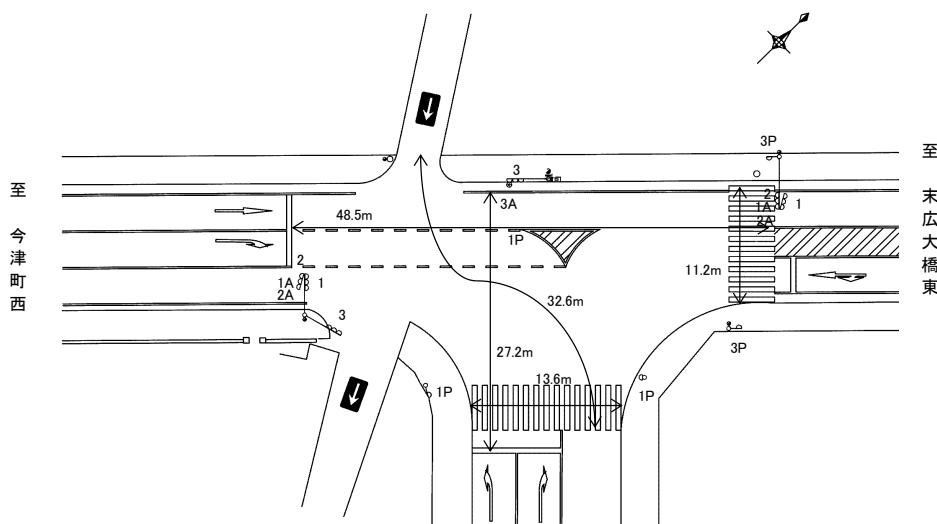


付加機能
分散制御
ステータス機能

INT12

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2A	2A	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R							
流動図																				
	2005/1/24 ~ 2/26 まで使用 現在は未使用																			
分散制御	感応										感応					(短縮:15秒, 延長:15秒) 終日				
											感応					(短縮:15秒, 延長:7秒) 終日				
ギャップ感応						感応										(短縮:5秒, 延長:5秒, 単位青:1秒, スプリット補正) 終日				
PU	109					109					109									
PL(63秒)	14	5	2	3	3	5	2	4	12	5	2	3	3							
保安秒数(+30秒)	70	5	2	3	3	13	2	4	15	5	2	3	3							
最長時間(秒)	110	10	110	10	10	110	10	10	110	10	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95							
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A							

規制番号・名称	7-0140 高諸神社前	運用	2005年1月24日	製造番号	HG90134
管制番号・名称	70140 高諸神社前 (U形)	開始日時	16時16分 ~	製造年月	2004年12月
				メーカー	住友電気工業(株)

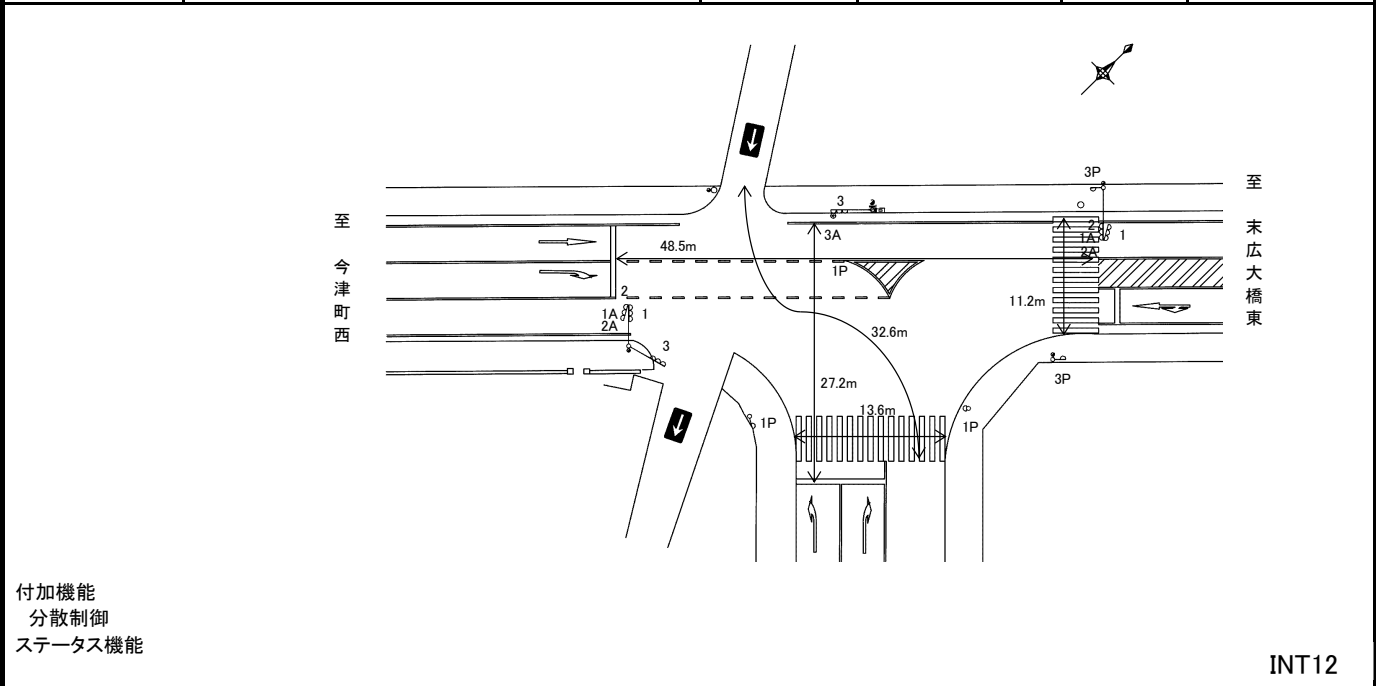

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2A	2A	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								
流動図																					
	1P [1P]																				
	1 [1V]																				
	(2) [2V]																				
	(1A) [1A]																				
	(2A) [2A]																				
	3A [3A]																				
	3P [3P]																				
	3 [3V]																				
	(4) [4V]																				
PU	109					109			109												
PL(63秒)	14	5	2	3	3	4	3	4	12	5	2	3	3								
保安秒数(130秒)	72	5	2	3	1	12	3	4	15	5	2	3	3								
最長時間(秒)	110	10	110	10	10	110	10	10	110	10	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								