
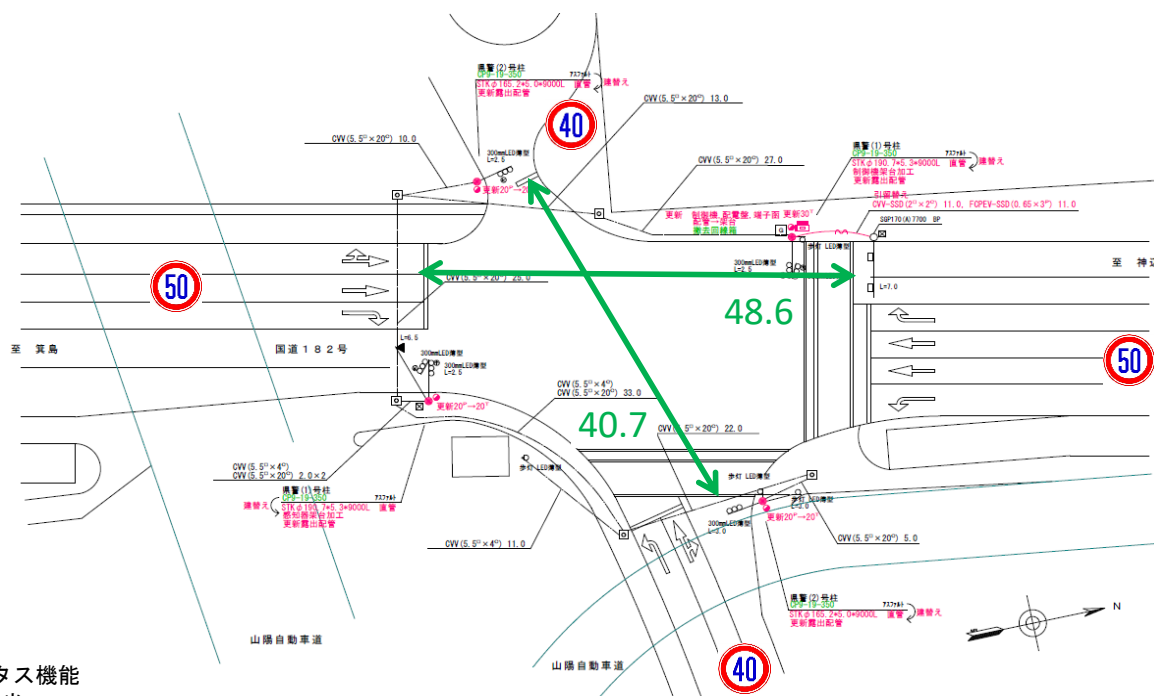
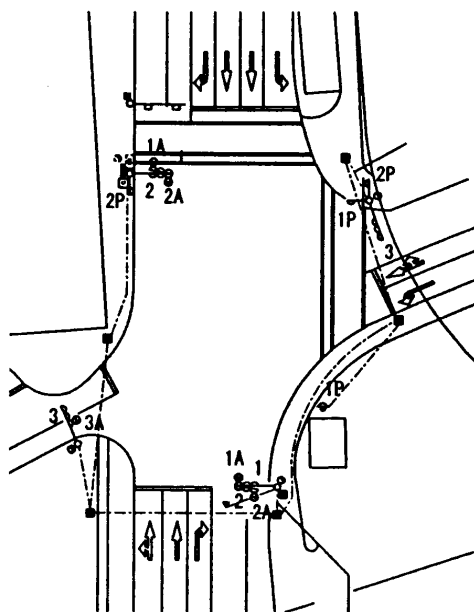




規制番号 名称	07-0152 福山市民病院入口 (UD-RTR)	運 用	2026年2月4日	製造番号	K0000005	
管制番号 名称	70152 福山市民病院入口 1012号「版6」		開始日時	5時33分 ~	製造年月	2025年12月
					メーカー	日本信号



ステータス機能
S3:閃光

[illegible]

規制番号	名称	7-0152 福山市民病院入口										運用	H16.2.25				製造番号	3M1142			
管制番号	名称	070152 福山市民病院入口 U-UD(ルータ)										開始日時	16:30 ~				製造年月	2004.1			
ステータス機能 S3:閃光 																					
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2 A	2 Y	2 R	3A	3 Y	3 R	4PG	4PW	4 G	4 Y	4 R					
流動図																					
1P [1P]																					
1 [1V]						~~~~~		~~~~~													
2 [2V]						~~~~~				~~~~~											
2P [2P]																					
3 [3V]						~~~~~															
1A [1A]						→															
2A [2A]								→													
3A [3A]										←											
保安秒時(####)	79	7	2	3	3	8	2	3	8	2	3	13	8	2	3	4					
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A					