
| 規制番号　名称 | 07-0212 三吉ガード北<br>07-0213 三吉ガード南 | (UD-RTR) | 運　用 | 2021年9月6日 | 製造番号 | T64208 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 製造年月 | 2021年8月 |
| 管制番号　名称 | 70212 三吉ガード北<br>70213 三吉ガード南 | 1012号「版4」 | 開始日時 | 23時09分　～ | メーカー | (株)京三製作所 |

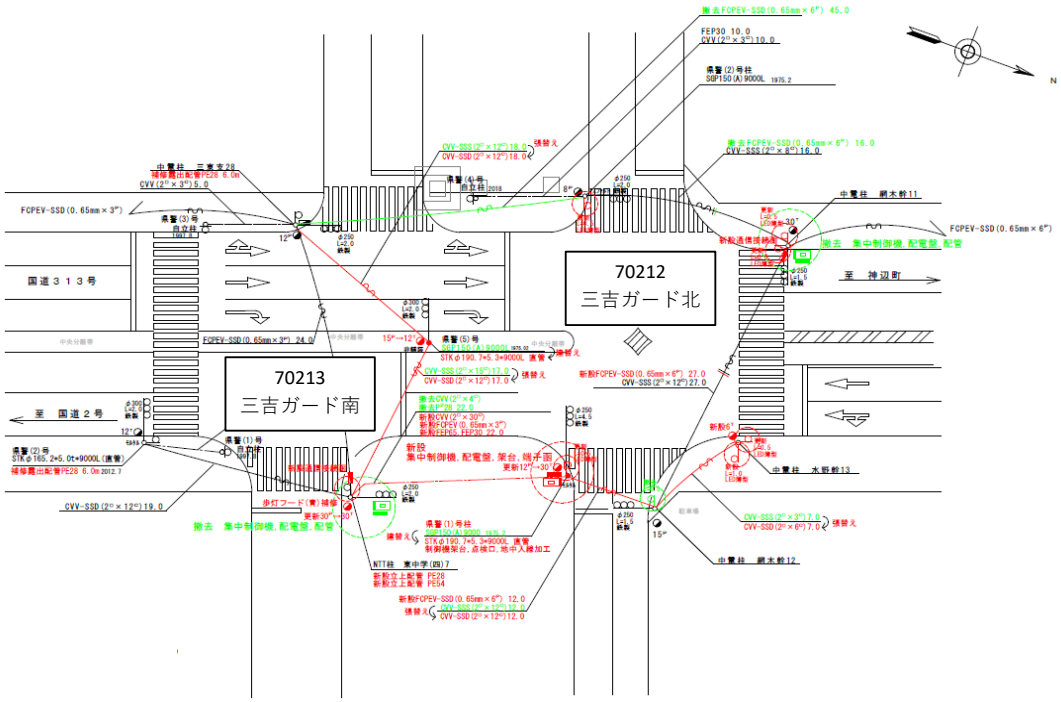



ステータス機能
S3:閃光
その他
S80筐体

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 2 G | 2 Y | 2 R | 3PG | 3PW | 3 G | 3 Y | 3 R | | | | | | | | |
| 流動 | 11.2m 歩灯2 / 8.3m 歩灯2 / 歩灯2 / 歩灯2 | | | | | | | 歩灯2 19.1m / 歩灯2 18.5m | | | | | | | | | | | | |
| 1P　[ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2　[ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3P　[ 3P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3　[ 3V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PU | 109 | | | | 109 | | | 109 | | | | | | | | | | | | |
| PL　（ 60秒 ） | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 保安秒時　（ 150秒 ） | 90 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 23 | 7 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | |
| AB連動出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 規制番号 名称 | 7-0212　三吉ガード北 | 運　用 | H16.2.23 | 製造番号 | 4A1949 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号 名称 | 070212　三吉ガード北　UC-UD(ルータ) | 開始日時 | 14:07～ | 製造年月 | 2004.1 |

至　福山北消防署前

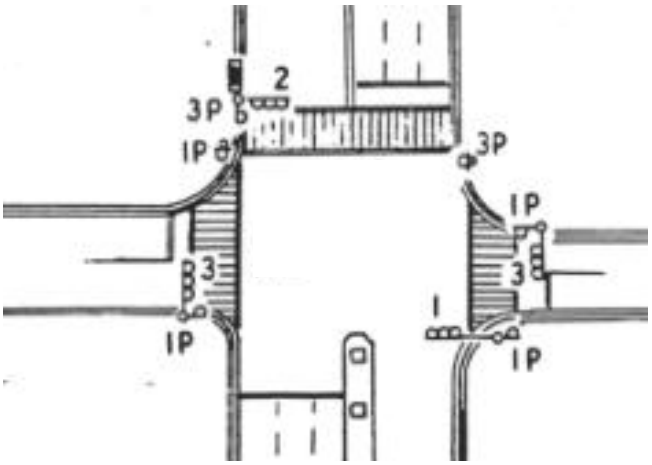



至　府中分れ

ステータス機能
S3:閃光
その他
S80筐体

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 2 G | 2 Y | 2 R | 3PG | 3PW | 3 G | 3 Y | 3 R | | | | | | | | |

流動図

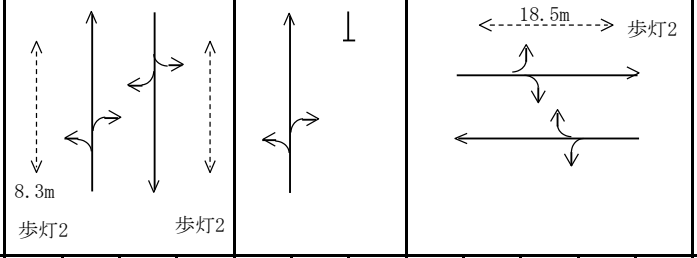


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P　[ 1P ] | ― | \|\|\|\| | ― | ― | ― | ― | ― | ― | \|\|\|\| | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | ― | ― | ― | ∧∨ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| 2　[ 2V ] | ― | ― | ― | ― | ― | ∧∨ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| 3P　[ 3P ] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | \|\|\|\| | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| 3　[ 3V ] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ∧∨ | ― | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保安秒時( 150秒 ) | 90 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 23 | 7 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | |