


|                |     |            |           |       |      |            |          |        |           |
|----------------|-----|------------|-----------|-------|------|------------|----------|--------|-----------|
| 規制番号 名称        |     | 07-0503    | 松ノ葉西      |       | 運 用  | 平成28年2月18日 | 製造番号     | 6A0346 |           |
| 制御機種種          |     | UC-S 2-2-0 |           | KS-17 |      | 開始日時       | 10時15分 ～ | 製造年月   | 2016/1    |
| 警交仕規 1012号「版3」 |     | 製作所        | コイト電工株式会社 |       | 作動時間 | 終日         |          | 施工会社   | ミナモト通信(株) |
| 署別             | 福山東 | 付加機能       | 連動子機      |       |      |            |          |        |           |

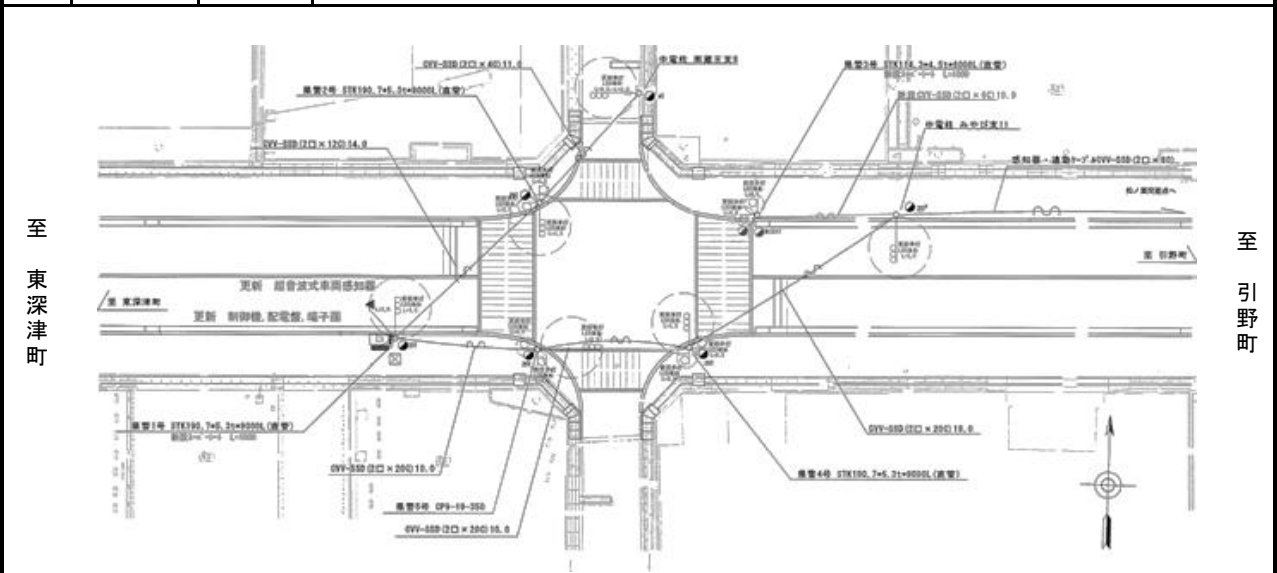

|          |            |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|----------|------------|-----|----|----|----|--------------|-----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 鍵:新仕様    |            |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| ステップ番号   | 1          | 2   | 3  | 4  | 5  | 6            | 7   | 8  | 9  | 10 | 11           | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20 |
| ステップ名称   | 1PG        | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG          | 2PW | 2G | 2Y | 2R |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 流動図      | 5. 0m 歩灯2灯 |     |    |    |    | 8 . 5 m 歩灯2灯 |     |    |    |    | 8 . 4 m 歩灯2灯 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|          |            |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|          | 5. 5m 歩灯2灯 |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|          | 1P [1P]    |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|          | 1 [1V]     |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| パターン     | 2P [2P]    |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|          | 2 [2V]     |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|          |            |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|          |            |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|          |            |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 連動待機ステップ | ●          |     |    |    |    |              |     |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 保安       | 35         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 70  |    |
| P1       | 35         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 70  | 3  |
| P2       | 40         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 75  | 3  |
| P3       | 45         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 80  | 3  |
| P4       | 50         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 85  | 3  |
| P5       | 55         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 90  | 3  |
| P6       | 60         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 95  | 3  |
| P7       | 65         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 100 | 3  |
| P8       | 70         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 105 | 3  |
| P9       | 75         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 110 | 3  |
| PA       | 80         | 5   | 2  | 3  | 2  | 11           | 5   | 2  | 3  | 2  |              |    |    |    |    |    |    |    | 115 | 3  |

備考: PO はAプロのみ設定。  
 : 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。  
 : ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

<