


規制番号 名称		09-0052	和知		運 用	平成25年9月11日	製造番号	3H1546
制御機種種		4-1-0	KS-16			開始日時	12時30分 ～	製造年月
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電気(株)	作動時間	06:00～23:00以降閃光		施工会社	長沼電業社
署別	三次	付加機能	現示切替(リコール2)					

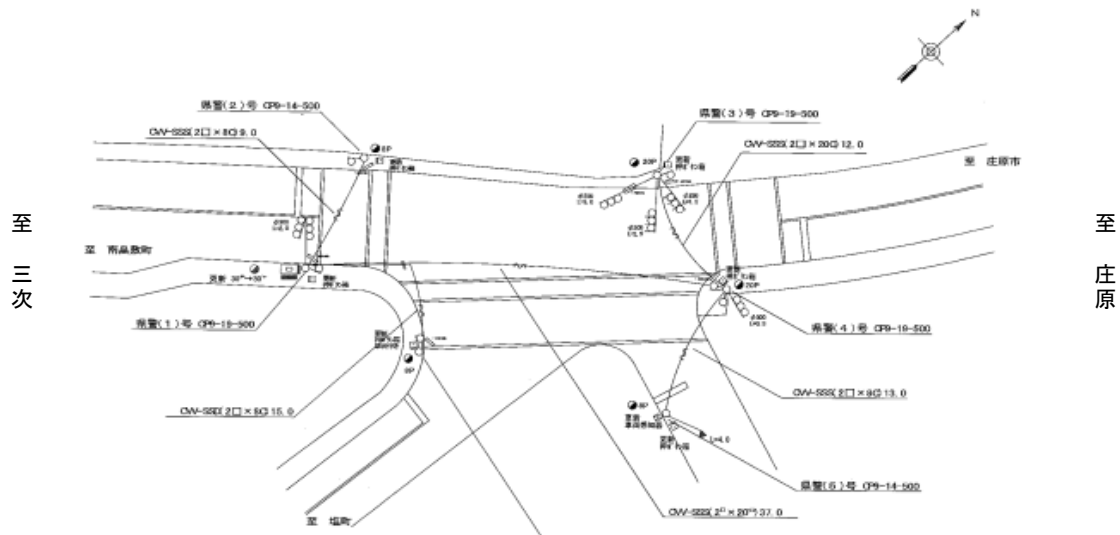

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2G	2G	2Y	2R	3G	3G	3Y	3R	4PG	4PW	4PR					
流 動 図									スキップ現示 				スキップ現示 							
	1	[1V]																		
	2	[2V]																		
	3	[3V]																		
	4P	[4P]																		
																スキップ時、この部分は出力しません。				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	41	1	3	3	15	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				115	
P0																			0	
P1	34	1	3	3	12	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				105	
P2	41	1	3	3	15	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				115	
P3	51	1	3	3	20	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				130	
P4	56	1	3	3	20	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				135	
P5	61	1	3	3	20	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				140	
P6	66	1	3	3	20	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				145	
P7	71	1	3	3	20	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				150	
P8	76	1	3	3	20	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				155	
P9	81	1	3	3	20	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				160	
PA	86	1	3	3	20	1	3	3	8	1	3	2	22	7	2				165	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

