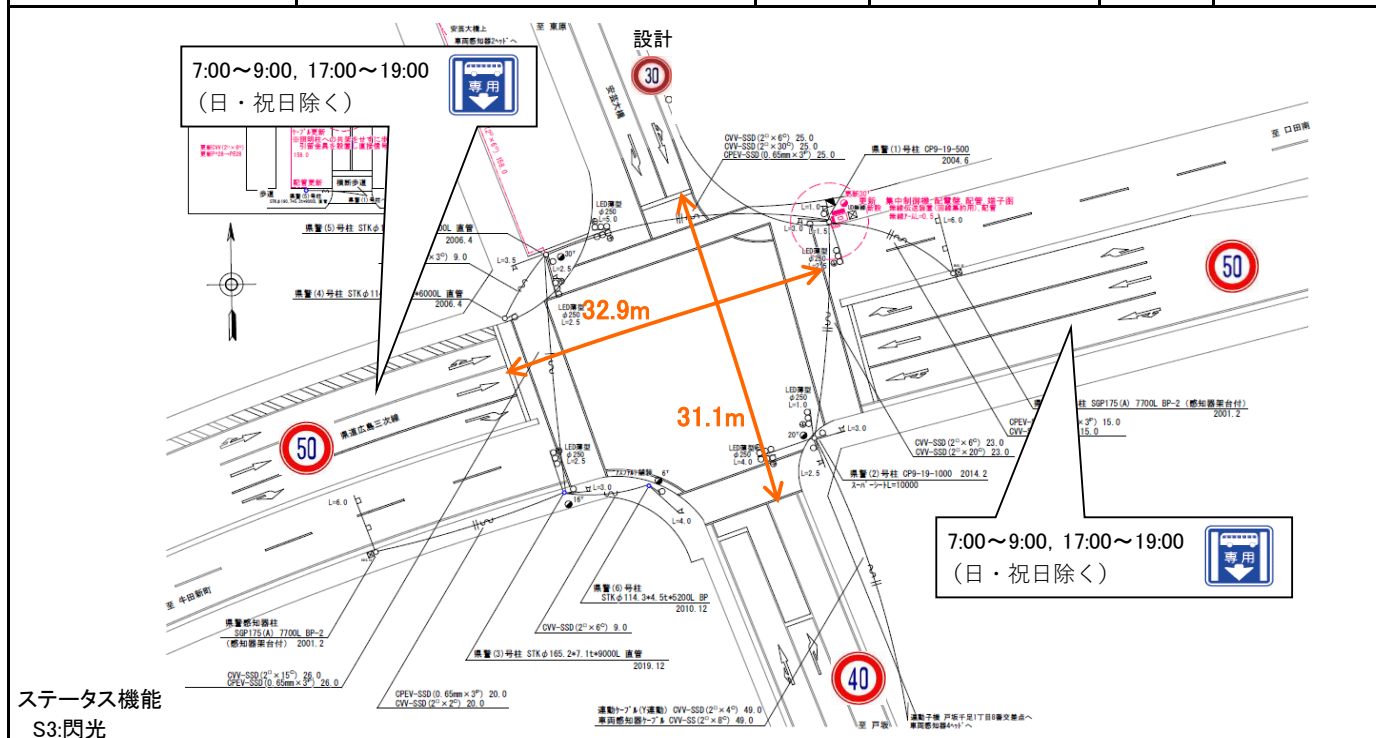


規制番号 名称	01-0226 安芸大橋南詰	(S9-TCU)	運 用	2022年2月18日	製造番号	1M3951
管制番号 名称	10226 安芸大橋南詰	1012号「版4」		開始日時	22時50分 ~	製造年月
					メーカー	コイト電工

[illegible]

規制番号 名称	1-0226 安芸大橋南詰							運 用	2008年3月6日				製造番号	7K0034			
管制番号 名称	01-0226 安芸大橋南詰 (UC集中)							開始日時	10時26分 ~				製造年月	平成 9年10月			

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2A	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	4A	4Y	4R						

流
動
図

1P [1P]																				
1 [1V]																				
1右矢 [1A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
2右矢 [2A]																				
高速感応	青短縮															(最大10秒補正は 8ステップ) 22:00~5:00				
																(最大10秒補正は 1ステップ) 22:00~5:00				
PTPS	青延長															最大10秒。補正は同ステップ 7:00~9:00(平日・土曜日)				
最終指定				○			○				○			○						
可変指定	○				○			○				○								
安全必要秒時	16	6	2	3	5	2	3	20	7	2	3	5	2	4						
定周期(120秒)	55	6	2	3	6	2	3	20	7	2	3	5	2	4						
保安秒時(160秒)	73	6	2	3	8	2	3	40	7	2	3	5	2	4						
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						