| 規制番号 名称 | 1-0316 山王橋東詰 | 運 用 | H.21年 2月17日 | 製造番号 | 8N0463 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号 名称 | 320316 山王橋東詰 (UC形) | 開始日時 | 11時13分 ～ | 製造年月 | H21年 1月 |

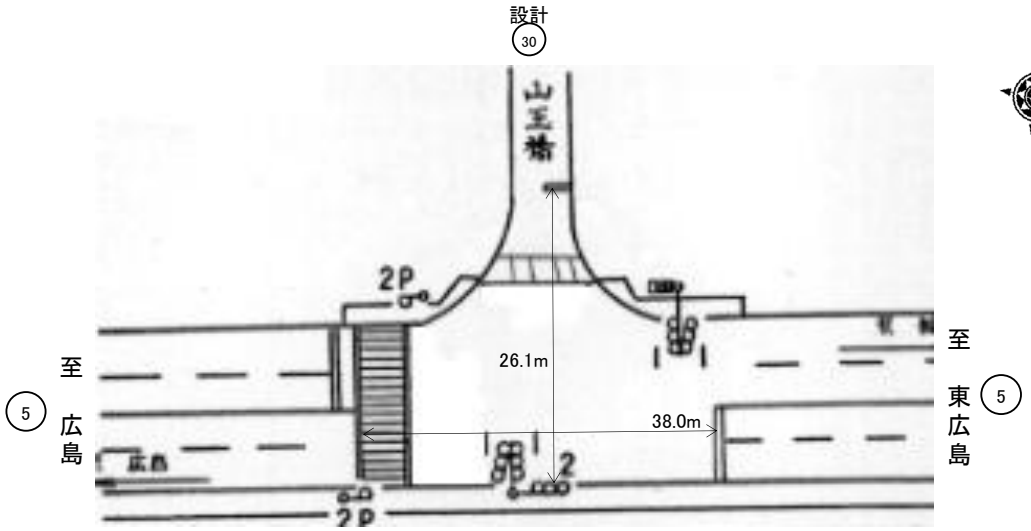


ステータス機能
S3:閃光

| ステップ番号 | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | |
| 流動図 | 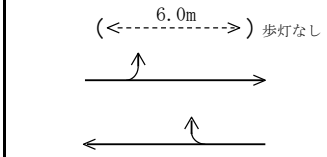 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| (1P) [1P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 [1V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P [2P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 [2V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PU | 109 | 109 | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | | |
| PL ( 46秒 ) | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 最終指定 | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | スプリット数: 3 | | | | | | | | |
| 可変指定 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 保安秒時( #### ) | 92 | 50 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | |

| 規制番号 名称 | 1-0316 山王橋東詰 | 運 用 | H. 年 月 日 | 製造番号 | 8L6317 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号 名称 | 320316 山王橋東詰 (X1集中) | 開始日時 | 時 分 ～ | 製造年月 | 昭和63年11月 |

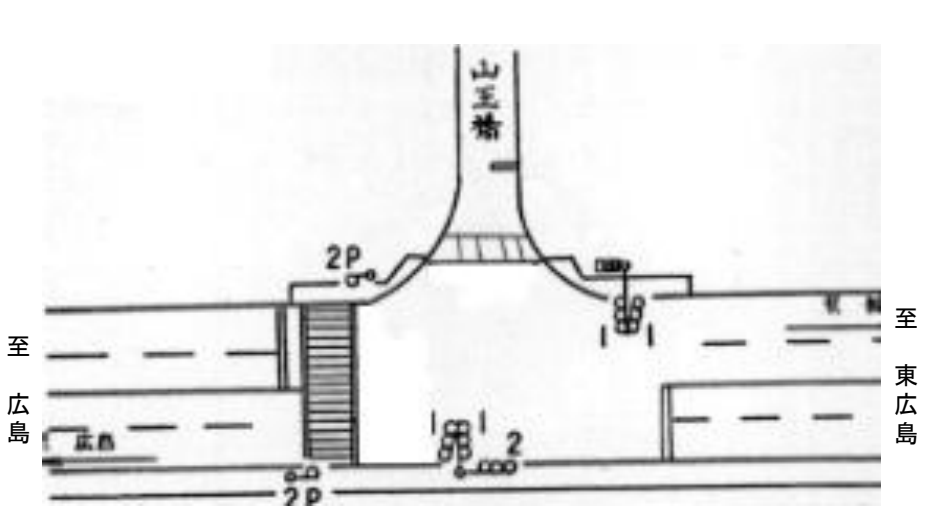


ステータス機能
S3:閃光
その他
連動基板／端子

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | |

流動図







| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1P ) [ 1P ] | | | ▮▮▮▮ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 [ 1V ] | | | | | ⋀⋀ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P [ 2P ] | | | | | | | | ▮▮▮▮ | | | | | | | | | | | | |
| 2 [ 2V ] | | | | | | | | | | ⋀⋀ | | | | | | | | | | |
| 保安秒時( #### ) | 11 | 97 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | |