


規制番号 名称	01-0512 庚午橋西詰	(S9-TCU)	運 用	2018年2月20日	製造番号	K0000001
管制番号 名称	10512 庚午橋西詰	1012号「版3」		開始日時	1時41分 ~	製造年月
					メーカー	日本信号(株)

Int023

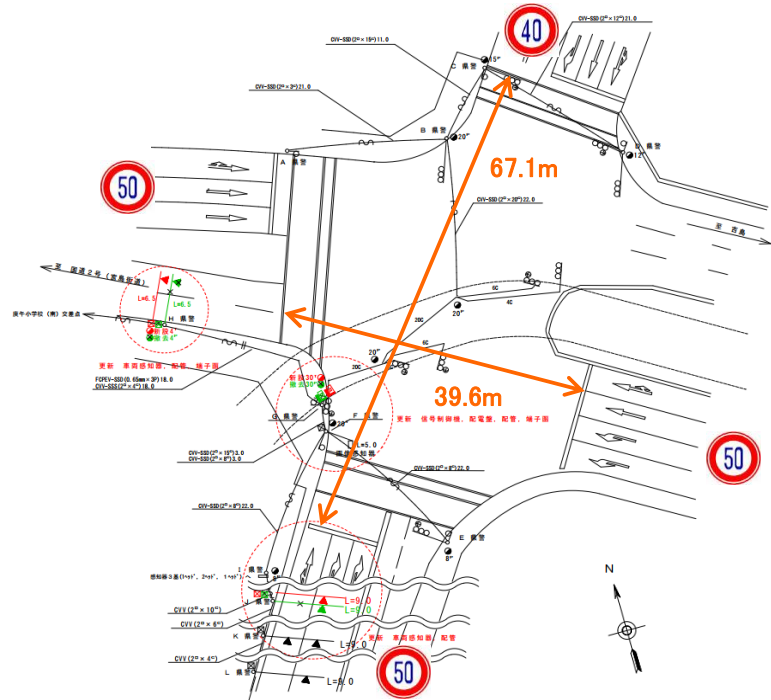

付加機能
ギャップ感応
ステータス機能
S3:閃光

[illegible]

規制番号 名称	10512 庚午橋西詰	運 用	H. 8年 2月29日	製造番号	4E0488
管制番号 名称	10512 庚午橋西詰 (U集中)	開始日時	14時35分 ~	製造年月	平成 6年 8月
				メーカー	松下電器産業(株)

Int023

5

至 庚午三差路

5

至 庚午橋

4

5

機能

ギャップ感应 H17.5.12運用開始

Ts=7秒 (保証時間=10秒)

Te=0秒 単位青=1秒

動作時間 9:00~7:00

ステータス機能

S3:閃光

ステップ番号	1*	2	3*	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15*	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	2 A	2 A	2 Y	2 R					
流動図	歩灯2 ↑ 19.5m ↓ 1' 1 ↑ 18.9m ↓ 歩灯2 ↑ 25.6m ↓ ギャップ 1' 左矢																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1' [3V]																				
1' 左矢 [1A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
2右矢 [2A]																				
PU	109	109		109			109					109								
PL (91秒)	10	10	7	2	3	3	26	9	2	3	3	5	2	2	4					
				補正 階梯								感应 階梯								
保安秒時(140秒)	10	14	10	29	3	3	18	17	4	3	3	18	2	2	4					
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	110	110	10	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A					