


|            |         |                                     |      |                 |      |              |
|------------|---------|-------------------------------------|------|-----------------|------|--------------|
| 規制番号 名称    | 01-0522 | 広電天満町電停                             | 運用   | 2018年2月21日      | 製造番号 | T31891       |
| 制御機種種      | R 2-2-0 | LTC-AR71                            | 開始日時 | 0時40分 ~         | 製造年月 | 2018年2月      |
| 警交仕規第1012号 | メーカー名   | (株)京三製作所                            | 作動時間 | 05:30~00:00以降閃光 | 施工会社 | (有) ケイ・ティ・アイ |
| 署別         | 広島西     | 付加機能 時刻修正機能、連動親機能、電車感応制御【バス感応機能を使用】 |      |                 |      |              |

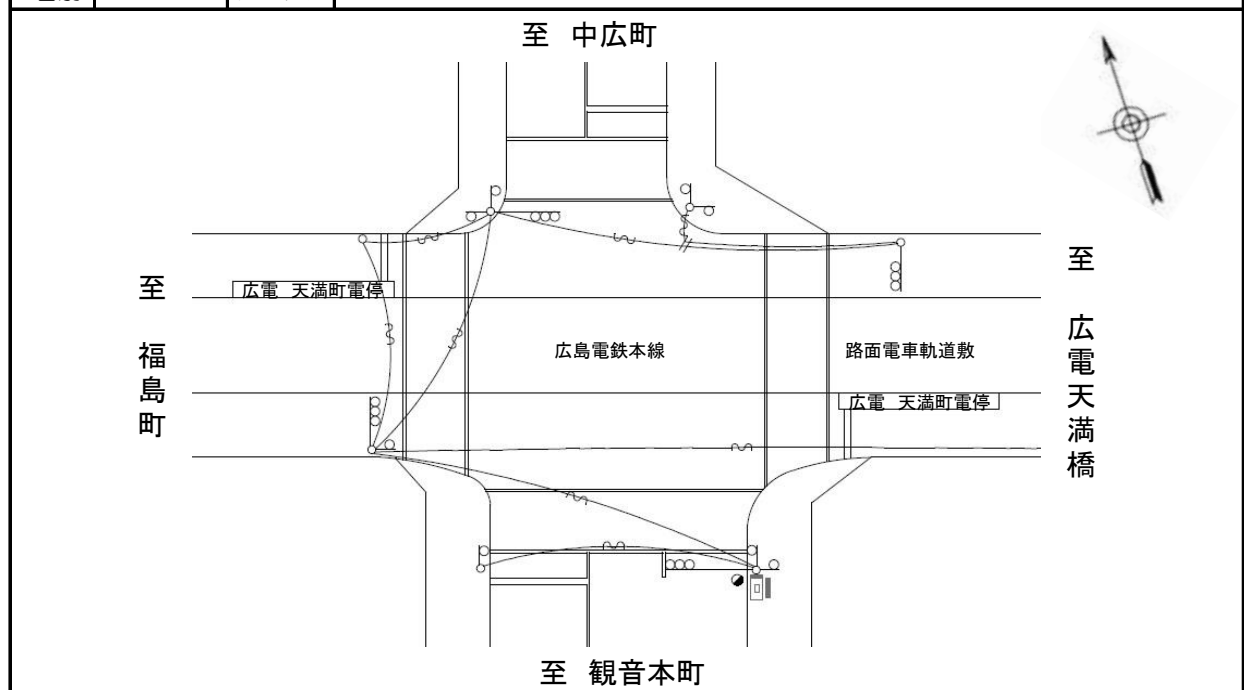

| ステップ番号   | 1                                              | 2   | 3   | 4  | 5    | 6  | 7  | 8                                                            | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20 |
|----------|------------------------------------------------|-----|-----|----|------|----|----|--------------------------------------------------------------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| ステップ名称   | 1PG                                            | 1PG | 1PW | 1G | 1G   | 1Y | 1R | 2PG                                                          | 2PG  | 2PW | 2G | 2Y | 2R |    |    |    |    |    |     |    |
| 流動図      | <p>7.8m 歩灯2 至 福島町</p> <p>14.0m 歩灯2 至 広電天満橋</p> |     |     |    |      |    |    | <p>至 中広町</p> <p>14.1m 歩灯2</p> <p>16.0m 歩灯2</p> <p>至 観音本町</p> |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|          |                                                |     |     |    |      |    |    |                                                              |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1 P [1P] |                                                |     |     |    |      |    |    |                                                              |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1 [1V]   |                                                |     |     |    |      |    |    |                                                              |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2 P [2P] |                                                |     |     |    |      |    |    |                                                              |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2 [2V]   |                                                |     |     |    |      |    |    |                                                              |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 延長受付範囲   | ○                                              | ○   | ○   | ○  |      |    |    |                                                              |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 延長階梯     |                                                |     |     |    | ○    |    |    |                                                              |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 短縮受付範囲   |                                                |     |     |    | ○    | ○  | ○  | ○                                                            | ○    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 短縮階梯     |                                                |     |     |    |      |    |    |                                                              | ○    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 連動送出     | A                                              | A   | A   | A  | A    | B  | B  | B                                                            | B    | A   | A  | A  | A  |    |    |    |    |    |     |    |
| 保 安      | 25                                             | 5   | 5   | 5  | 15   | 3  | 2  | 22                                                           | 15   | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    | 110 |    |
| P 1      | 12                                             | 5   | 5   | 5  | 5-30 | 3  | 2  | 15                                                           | 1-15 | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    | 66 | ~  | 105 |    |
| P 2      | 16                                             | 5   | 5   | 5  | 5-30 | 3  | 2  | 21                                                           | 1-15 | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    | 76 | ~  | 115 |    |
| P 3      | 25                                             | 5   | 5   | 5  | 5-30 | 3  | 2  | 22                                                           | 1-15 | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    | 86 | ~  | 125 |    |
| P 4      | 17                                             | 5   | 5   | 5  | 5    | 3  | 2  | 15                                                           | 15   | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    | 85  |    |
| P 5      | 21                                             | 5   | 5   | 5  | 5    | 3  | 2  | 21                                                           | 15   | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    | 95  |    |
| P 6      | 30                                             | 5   | 5   | 5  | 5    | 3  | 2  | 22                                                           | 15   | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    | 105 |    |
| P 7      | 35                                             | 5   | 5   | 5  | 5    | 3  | 2  | 22                                                           | 15   | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    | 110 |    |
| P 8      | 40                                             | 5   | 5   | 5  | 5    | 3  | 2  | 22                                                           | 15   | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    | 115 |    |
| P 9      | 45                                             | 5   | 5   | 5  | 5    | 3  | 2  | 22                                                           | 15   | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    | 120 |    |
| P A      | 50                                             | 5   | 5   | 5  | 5    | 3  | 2  | 22                                                           | 15   | 6   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    | 125 |    |

|                                 |             | (1) 平日      |          |                                                                   | (2) 土曜      |       |                       | (3) 日曜      |                                           |                       | (4) 特殊日1 |   |                       | (5) 特殊日2 |   |                       | (6) 特殊日3 |   |                       | (7) 特殊日4 |   |                       |  |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--|
| パ<br>タ<br>ン<br>切<br>替           | 切替<br>番号    | 時           | 分        | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号                                             | 時           | 分     | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 | 時           | 分                                         | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 | 時        | 分 | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 | 時        | 分 | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 | 時        | 分 | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 | 時        | 分 | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 |  |
|                                 |             | 1           | 7        | 00                                                                | 3           | 7     | 00                    | 3           | 9                                         | 00                    | 2        |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             | 2           | 9        | 00                                                                | 2           | 9     | 00                    | 2           | 17                                        | 00                    | 1        |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             | 3           | 17       | 00                                                                | 3           | 13    | 00                    | 3           |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             | 4           | 19       | 00                                                                | 2           | 18    | 00                    | 2           |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             | 5           | 20       | 00                                                                | 1           | 20    | 00                    | 1           |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             | 6           |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             | 7           |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             | 8           |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             | 9           |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | A           |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 動<br>作<br>切<br>替                | 閃光          | 00:00～05:30 |          |                                                                   | 00:00～05:30 |       |                       | 00:00～05:30 |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | バス感         | 00:00～00:00 |          |                                                                   | 00:00～00:00 |       |                       | 00:00～00:00 |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 系<br>統<br>動<br>作<br>定<br>数      | 同期点         |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 追従幅         |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 追従階梯秒数配分    |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 主現示追従階梯     |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 従現示追従階梯     |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 時刻修正        |             |          |                                                                   | ● (GPS)     |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 運<br>動<br>子<br>機<br>能<br>定<br>数 | DC方式        |             |          |                                                                   |             |       |                       |             | 分<br>周<br>期<br>連<br>動<br>機<br>能<br>定<br>数 | 実行しきい値                |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | AC方式        |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           | 連動パターン                |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 同期階梯1(B/Y1) |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 同期階梯2(A/Y2) |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 周期監視時間      |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 共通オフセット1    |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 共通オフセット2    |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 連動親機                            |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 高齢者感応定数                         |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 感応階梯                            |             |             |          | ステップ                                                              |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 補正階梯                            |             |             |          | ステップ                                                              |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 倍率指定 (10～19)                    |             |             |          | ×0.1倍                                                             |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 高齢者用保証青時間(0～99)                 |             |             |          | 秒                                                                 |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 電<br>車<br>感<br>応<br>秒<br>数      | 延長動作        |             |          |                                                                   |             | 短縮動作  |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             | 設定<br>秒数    | 延長<br>秒数 | 上り<br>走行時間                                                        | 下り<br>走行時間  |       | 設定<br>秒数              | 短縮<br>秒数    | 上り<br>走行時間                                | 下り<br>走行時間            |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | P1          | 5           | 25       | 30                                                                | 30          | P1    | 15                    | 14          | -                                         | -                     |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | P2          | 5           | 25       | 30                                                                | 30          | P2    | 15                    | 14          | -                                         | -                     |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | P3          | 5           | 25       | 30                                                                | 30          | P3    | 15                    | 14          | -                                         | -                     |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | P4          |             |          |                                                                   |             | P4    |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | P5          |             |          |                                                                   |             | P5    |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | P6          |             |          |                                                                   |             | P6    |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | P7          |             |          |                                                                   |             | P7    |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | P8          |             |          |                                                                   |             | P8    |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | P9          |             |          |                                                                   |             | P9    |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | PA          |             |          |                                                                   |             | PA    |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 感応階梯                            |             |             |          | 5                                                                 |             | 感応階梯  |                       |             |                                           | 9                     |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 感知器指定                           |             |             |          | D1 D2                                                             |             | 感知器指定 |                       |             |                                           | D1 D2                 |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| リ<br>コ<br>ー<br>ル<br>定<br>数      | 感応階梯        |             | ステップ     |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 補正階梯        |             | ステップ     |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 感知器指定       |             | 押ボタン     |                                                                   | 車両          |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 押ボタン受付禁止階梯  |             |          |                                                                   | 開始          |       | 終了                    |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 車両リコール受付禁止階梯                    |             |             |          | 開始                                                                |             | 終了    |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 曜日固定祝祭日テーブル                     |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 | 月           | 週           | 曜日       |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 1                               | 1           | 2           | 1        |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 2                               | 7           | 3           | 1        |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 3                               | 9           | 3           | 1        |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 4                               | 10          | 2           | 1        |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 設定変更履歴                          |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 年月日                             |             |             |          | 変更内容                                                              |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 2006年3月22日                      |             |             |          | 現地にて制御機各パタンの周期を再確認。P1(誤) 74→(正)61, P2(誤) 84→(正)71, P3(誤) 94→(正)81 |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 2006年3月22日                      |             |             |          | ギャップ感応定数「単位青」記述方法に誤りがある為修正。(誤)13→(正)130,(誤)7→(正)70,(誤)1→(正)10     |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 2007年11月15日                     |             |             |          | 夜間閃光作動時間変更 0:00～6:00⇒ 0:00～5:30                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 2018年2月21日                      |             |             |          | 制御機更新                                                             |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                 |             |             |          |                                                                   |             |       |                       |             |                                           |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |

※延長・短縮動作について  
 詳しくは電車感応動作を参照  
 して下さい。

規制番号 01-0522  
 名 称 広電天満町電停