



|                |    |         |          |  |      |                 |          |        |        |
|----------------|----|---------|----------|--|------|-----------------|----------|--------|--------|
| 規制番号 名称        |    | 19-0012 | 西上原上     |  | 運 用  | 平成25年9月14日      | 製造番号     | 3H1555 |        |
| 制御機機種          |    | 2-2-0   | KS-16    |  |      | 開始日時            | 11時00分 ~ | 製造年月   | 2013/8 |
| 警交仕規 1012号「版2」 |    | 製作所     | コイト電気(株) |  | 作動時間 | 06:00~23:00以降閃光 |          | 施工会社   | 長沼電業社  |
| 署別             | 世羅 | 付加機能    | 系統       |  |      |                 |          |        |        |

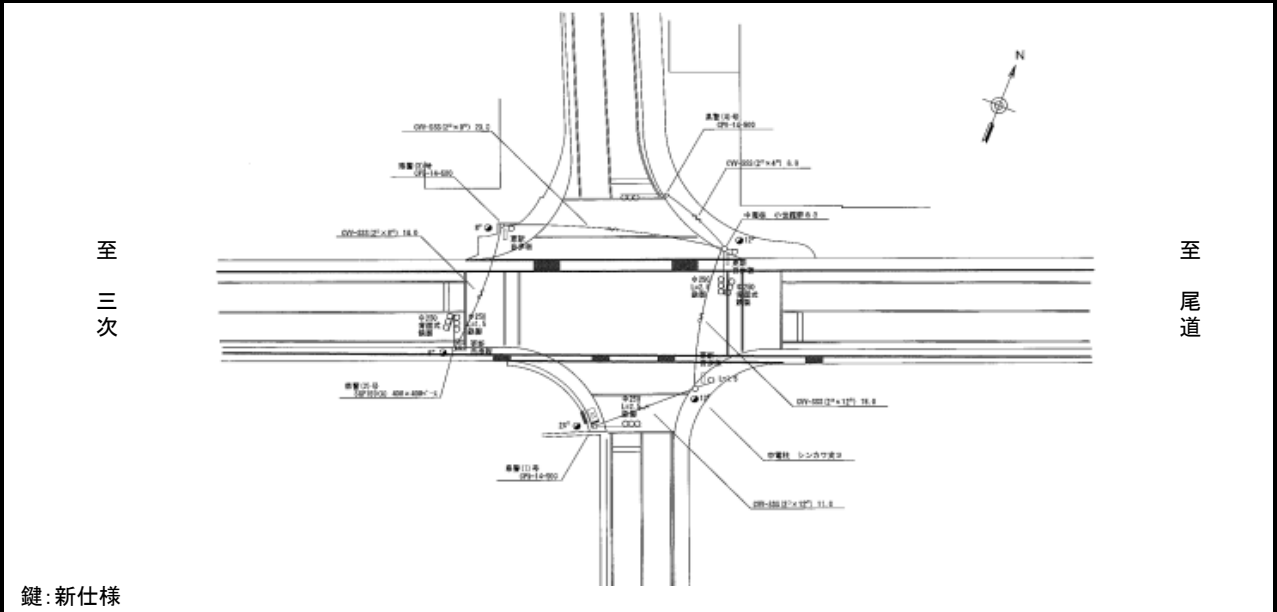

|        |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 鍵:新仕様  |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ステップ番号 | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

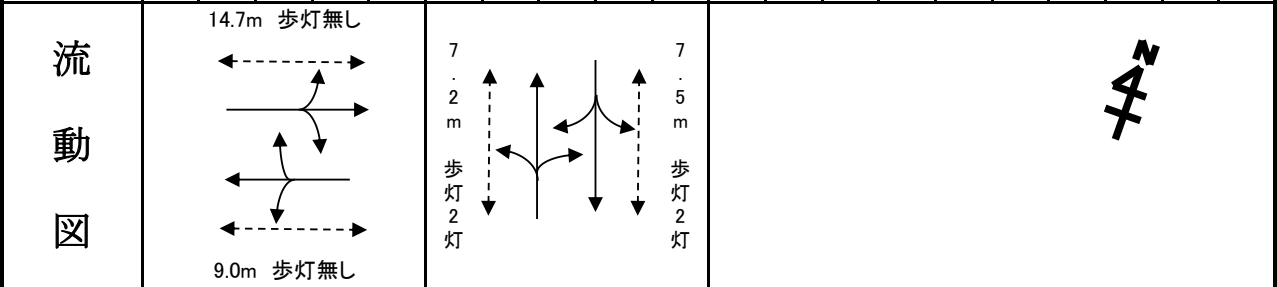

|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|------|------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|
| 1P   | [1P] |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
| 1    | [1V] |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
| 2P   | [2P] |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
| 2    | [2V] |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
| パターン |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 周期  | オフセット |
| 保安   | 57   | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |       |
| P0   |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0   |       |
| P1   | 42   | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80  | 58    |
| P2   | 57   | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93    |
| P3   | 77   | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 31    |
| P4   | 82   | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |       |
| P5   | 87   | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |       |
| P6   | 92   | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |       |
| P7   | 97   | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |       |
| P8   | 97   | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |       |
| P9   | 97   | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |       |
| PA   | 97   | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |       |

備考: P0 はAプロのみ設定。  
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。  
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

