



規制番号	名称	04-0085	宮浦浄水場（南）		運 用	2013年7月22日	製造番号	TT6220
制御機種		R 3-2-0		LTC-AR31	開始日時	10時15分 ～	製造年月	2013年7月
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所		作動時間	06:00～23:00以降閃光		施工会社	パナソニックシステムネットワークス(株)
署別	三原	付加機能 系統機能、時刻修正機能						

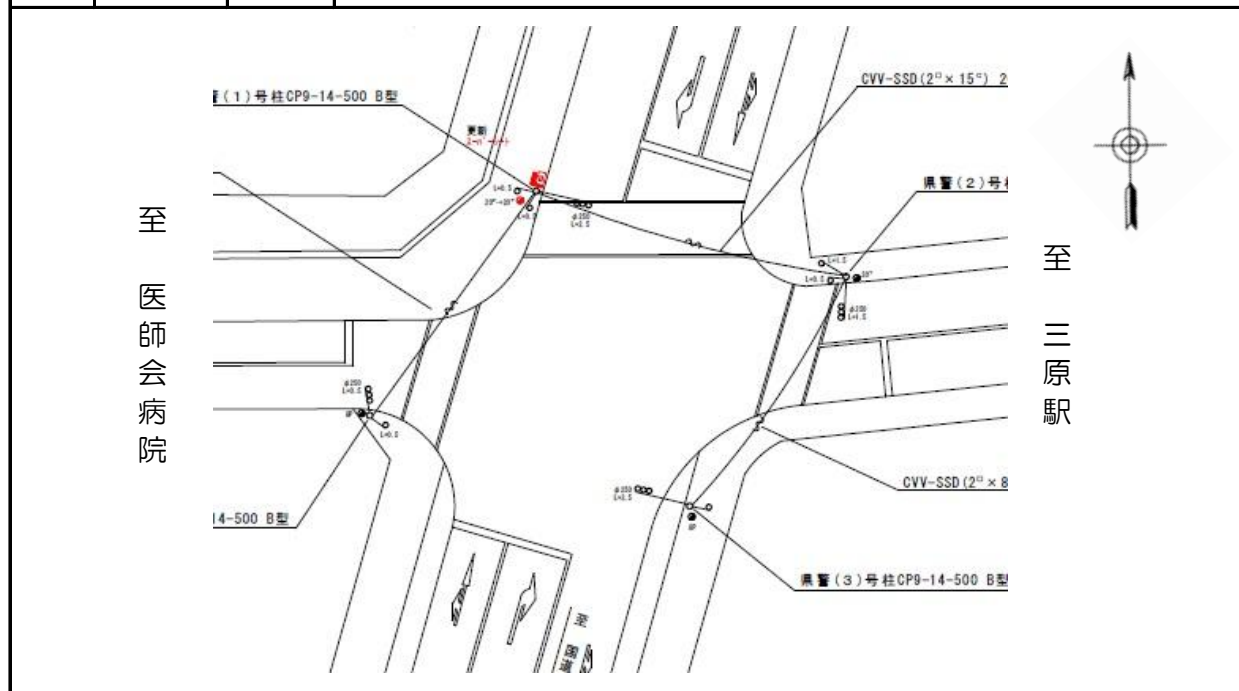

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								

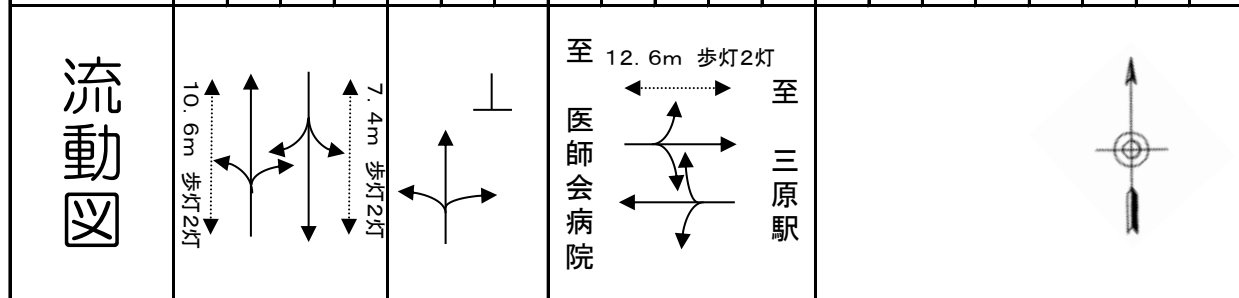

1 P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3 P [3P]																				
3 [3V]																				

																			周期	秒
保安	40	5	2	3	5	3	2	18	5	2	3	2							90	0
定周期																			0	秒
P 1	30	5	2	3	5	3	2	18	5	2	3	2							80	76
P 2	40	5	2	3	5	3	2	18	5	2	3	2							90	16
P 3	35	5	2	3	8	3	2	30	5	2	3	2							100	19
P 4	38	5	2	3	8	3	2	32	5	2	3	2							105	0
P 5	41	5	2	3	8	3	2	34	5	2	3	2							110	0
P 6	44	5	2	3	8	3	2	36	5	2	3	2							115	0
P 7	47	5	2	3	8	3	2	38	5	2	3	2							120	0
P 8	50	5	2	3	8	3	2	40	5	2	3	2							125	0
P 9	53	5	2	3	8	3	2	42	5	2	3	2							130	0
P A	56	5	2	3	8	3	2	44	5	2	3	2							135	0

