


規制番号 名称	04-0151	上尾原	運用	H15.3.31	製造番号	2L1658
制御機種	UC 2-2-0	VT-3308	開始時間	10:00 ~	製造年月	2003. 3
警交仕規232号	製作所	松下電器産業(株)	作動時間	終日	施工会社	(株)中電工
署別	三原	付加機能	半感应式(単独)	2005年8月3日		

交差点図

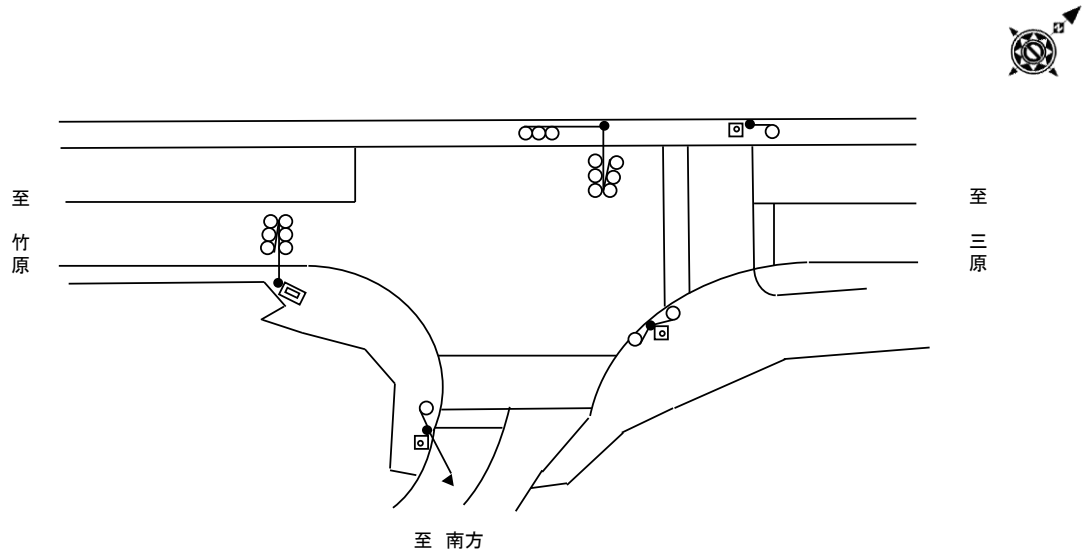

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	28	5	2	3	2	8	5	2	3	2										
P 0																				
P 1	28	5	2	3	2	8	5	2	3	2										
P 2	38	5	2	3	2	8	5	2	3	2										
P 3	48	5	2	3	2	8	5	2	3	2										
P 4																				
P 5																				
P 6																				
P 7																				
P 8																				
P 9																				
P A																				

備考: PO はAプロのみ設定。

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	3	7	00	3	21	00	1												
	3	9	00	2	9	00	2															
	4	16	00	3	16	00	3															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光																					

系統動作定数	同期点			
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯		1	
	従現示追従階梯		6	
	時刻修正		●	
連動子機能定数	DC方式			
	AC方式			
	同期階梯1(B/Y2)			
	同期階梯2(A/Y3)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
運動親機	運動親機			
分周期連動機能定数	実行しきい値			
	運動パターン			

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0～99)		秒	

ギ ャ ッ ブ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
	感応階梯				感応階梯					
	補正階梯				補正階梯					
	感知器指定				感知器指定					

リコール定数	感応階梯	1	ステップ				
	補正階梯	1	ステップ				
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	D1		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	6	終了 6
車両リコール受付禁止階梯				開始	6	終了	8

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	16-0079
名称	上尾原

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

設定変更履歴			
年月日	依頼者	変更者	変更内容