
規制番号　名称	7-0025　明神町	運　用	H16.5.26	製造番号	4A1214
管制番号　名称	070025 明神町　　U-UD（ルータ）	開始日時	15:00～	製造年月	2004.1

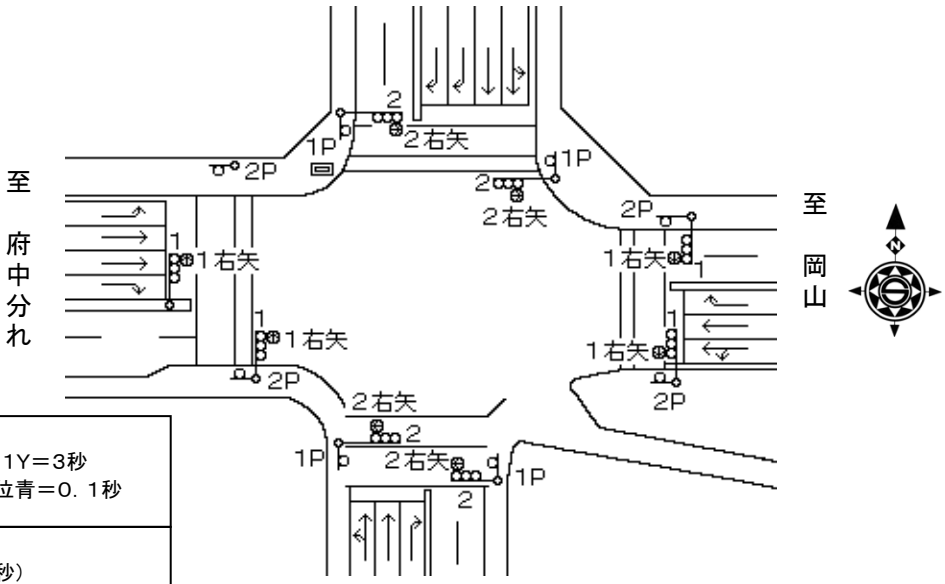

付加機能


高度化ジレンマ感応
ノミナル値　1PR＝5秒　1Y＝3秒
Ts＝4秒　Te＝7秒　単位青＝0．1秒

ギャップ感応
Ts＝7秒（保証時間＝5秒）
Te＝5秒　単位青＝4秒

ステータス機能

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1PR	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 PR	2 Y	2 A	2 Y	2 R						
流動図																				
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
1A　[1A]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
2A　[2A]																				
保安秒時（ #### ）	47	8	5	3	9	2	4	40	8	2	3	13	2	4						
最長時間（秒）	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						

規制番号　名称	7-0025　明神町		運　用	H16.3.12	製造番号	4A1214
管制番号　名称	070025 明神町	U-UD(ルータ)	開始日時	11:51～	製造年月	2004.1

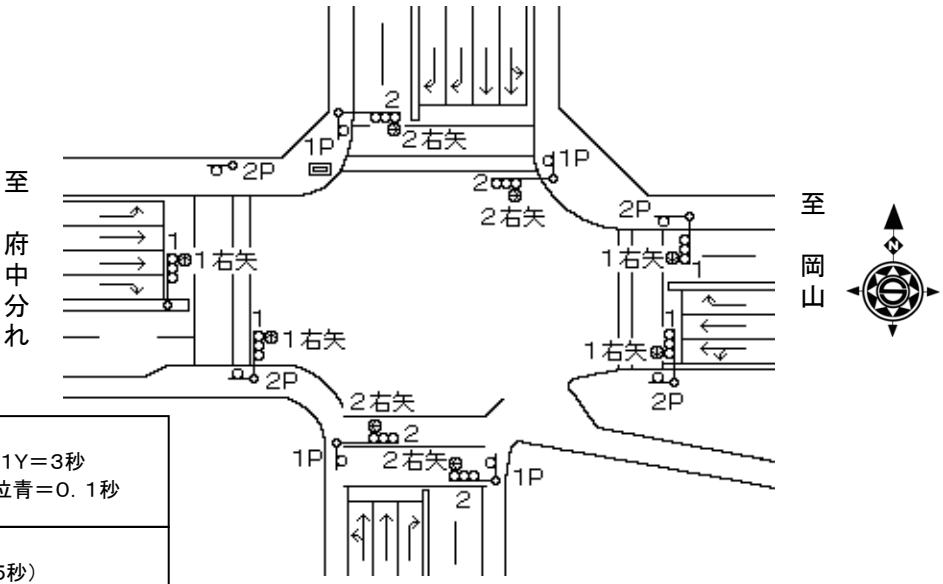

付加機能

高度化ジレンマ感応
ノミナル値　1PR＝5秒　1Y＝3秒
Ts＝4秒　Te＝7秒　単位青＝0．1秒

ギャップ感応
Ts＝15秒(保証時間＝5秒)
Te＝0秒　単位青＝4秒

ステータス機能

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称	1PG	1PW	1PR	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 PR	2 Y	2 A	2 Y	2 R								
流動図		21.6m 歩灯2 / 高度化ジレンマ / 高度化ジレンマ 歩灯2						歩灯2 / 歩灯2 / 23.0m				ギャップ / ギャップ										
1P　[1P]																						
1　[1V]				∿		∿																
1A　[1A]					→																	
2P　[2P]																						
2　[2V]											∿		∿									
2A　[2A]												→										
保安秒時(####)	47	8	5	3	9	2	4	40	8	2	3	13	2	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A								