



|              |     |                |                  |      |      |            |   |      |           |  |
|--------------|-----|----------------|------------------|------|------|------------|---|------|-----------|--|
| 規制番号 名称      |     | 07-0219        | 東町3丁目            |      | 運 用  | 2021年9月14日 |   | 製造番号 | K0000129  |  |
| 制御機機種        |     | 交通信号制御機(多段系統式) | EC6050K+34001001 |      | 開始日時 | 12時00分     | ～ | 製造年月 | 2021年8月   |  |
| 警交仕規第1012号版4 |     | 製作所            | 日本信号株式会社         | 作動時間 | 終日   |            |   | 施工会社 | (株)瀬戸内電業社 |  |
| 署別           | 福山東 | 付加機能           | 系統               |      |      |            |   |      | 新型錠       |  |

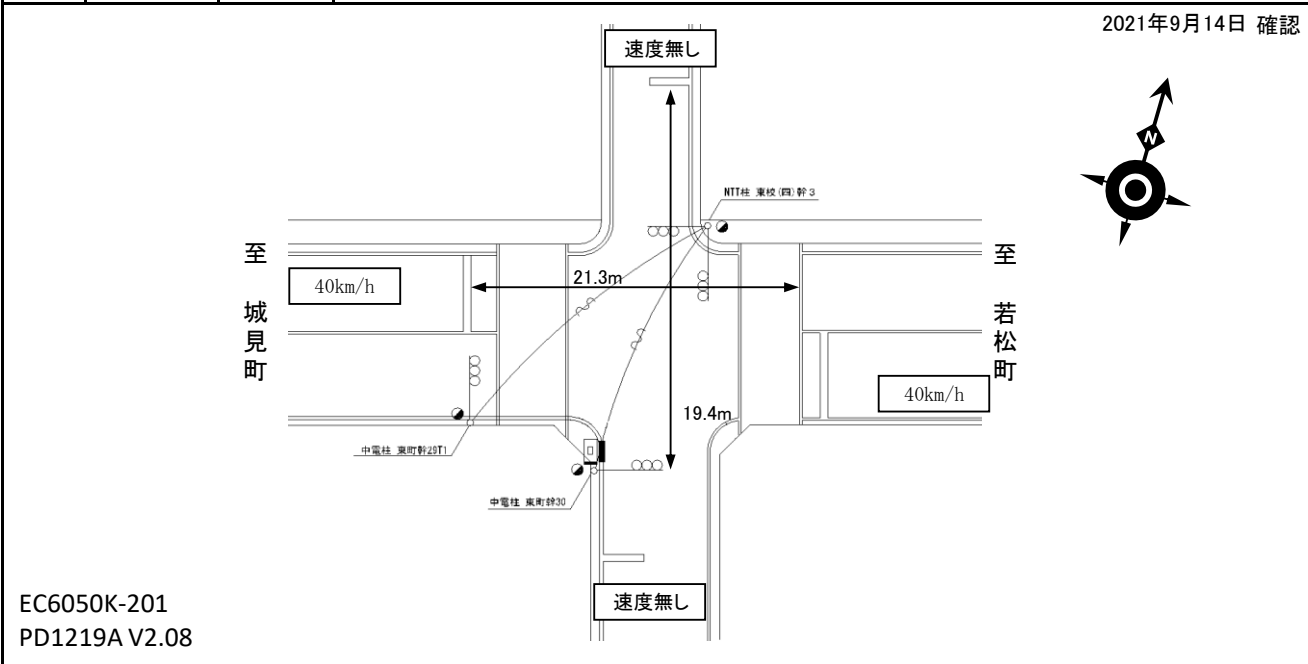

| ステップ番号 | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

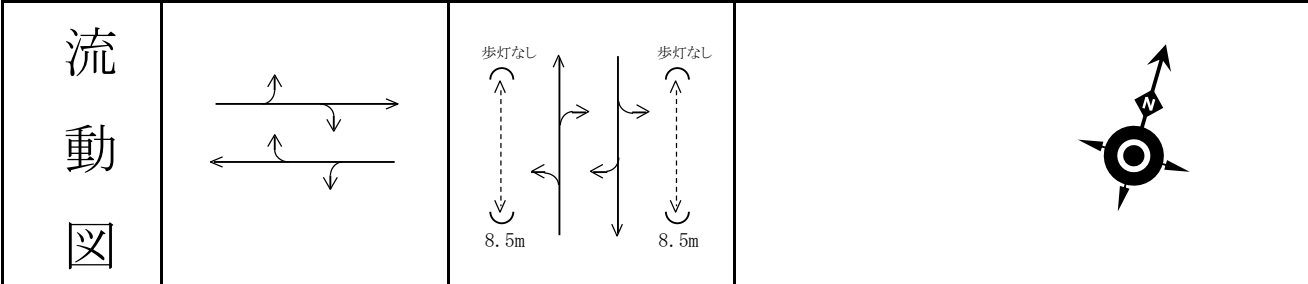

| パターン切替 |      | (1) 平日      |   |          | (2) 土曜      |   |          | (3) 日曜      |   |          | (4)特殊日1 |   |          | (5)特殊日2 |   |          | (6)特殊日3 |   |          | (7)特殊日4 |   |          |
|--------|------|-------------|---|----------|-------------|---|----------|-------------|---|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|
|        | 切替番号 | 時           | 分 | ハタ<br>番号 | 時           | 分 | ハタ<br>番号 | 時           | 分 | ハタ<br>番号 | 時       | 分 | ハタ<br>番号 | 時       | 分 | ハタ<br>番号 | 時       | 分 | ハタ<br>番号 | 時       | 分 | ハタ<br>番号 |
|        | 1    | 6           | 0 | 1        | 6           | 0 | 1        | 6           | 0 | 1        |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|        | 2    |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|        | 3    |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|        | 4    |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|        | 5    |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|        | 6    |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|        | 7    |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
| 8      |      |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
| 9      |      |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
| A      |      |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
| 動作切替   | 系統   | 00:00～00:00 |   |          | 00:00～00:00 |   |          | 00:00～00:00 |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|        |      |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|        |      |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|        |      |             |   |          |             |   |          |             |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |