


|                |     |            |           |       |             |            |      |           |
|----------------|-----|------------|-----------|-------|-------------|------------|------|-----------|
| 規制番号 名称        |     | 07-0502    | 南蔵王町2丁目西  |       | 運 用<br>開始日時 | 平成28年2月17日 | 製造番号 | 6A0345    |
| 制御機機種          |     | UC-S 2-2-0 |           | KS-17 |             | 15時45分 ~   | 製造年月 | 2016/1    |
| 警交仕規 1012号「版3」 |     | 製作所        | コイト電工株式会社 | 作動時間  | 終日          |            | 施工会社 | ミナモト通信(株) |
| 署別             | 福山東 | 付加機能       | 連動子機      |       |             |            |      |           |

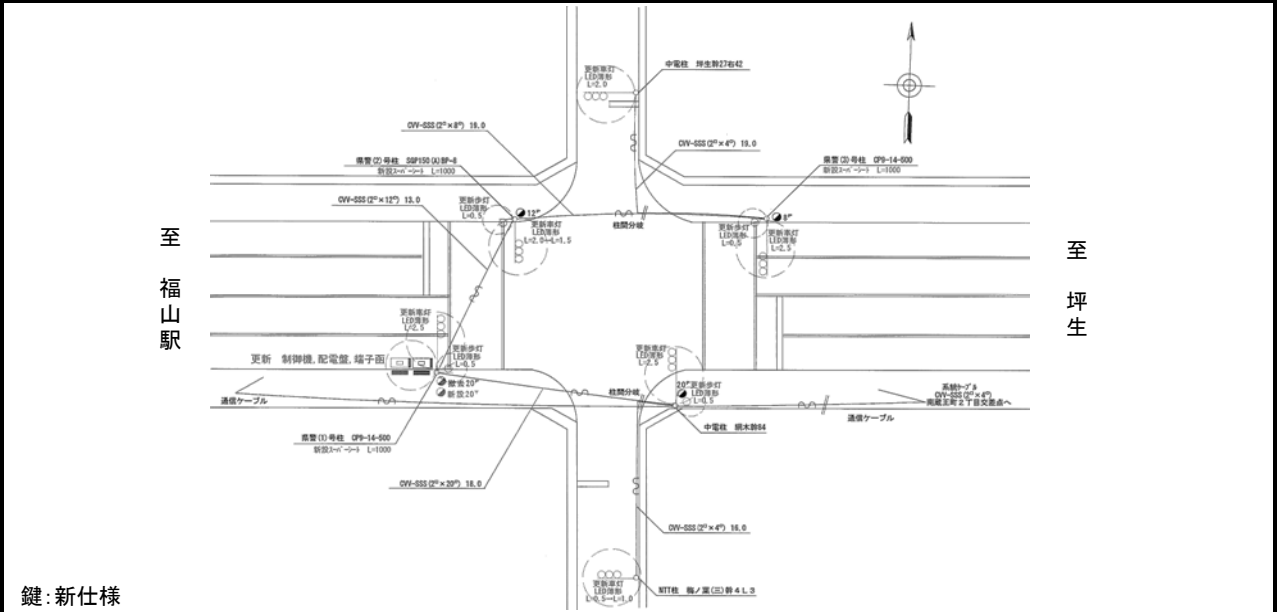

鍵:新仕様

| ステップ番号   | 1          | 2   | 3  | 4  | 5  | 6           | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20    |
|----------|------------|-----|----|----|----|-------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|
| ステップ名称   | 1PG        | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG         | 2PW | 2G | 2Y | 2R |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |
| 流動図      | 5. 5m 歩灯なし |     |    |    |    | 10. 0m 歩灯2灯 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |
|          |            |     |    |    |    |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |
|          | 6. 0m 歩灯なし |     |    |    |    |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |
|          |            |     |    |    |    |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |
| 1P [1P]  |            |     |    |    |    |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |
| 1 [1V]   |            |     |    |    |    |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |
| 2P [2P]  |            |     |    |    |    |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |
| 2 [2V]   |            |     |    |    |    |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |
| パターン     |            |     |    |    |    |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 周期  | オフセット |
| 連動待機ステップ | ●          |     |    |    |    |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |
| 保安       | 48         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 90  |       |
| P1       | 48         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 90  | 3     |
| P2       | 53         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 95  | 3     |
| P3       | 58         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 100 | 3     |
| P4       | 63         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 105 | 3     |
| P5       | 68         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 110 | 3     |
| P6       | 73         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 115 | 3     |
| P7       | 78         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 120 | 3     |
| P8       | 83         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 125 | 3     |
| P9       | 88         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 130 | 3     |
| PA       | 93         | 4   | 3  | 3  | 2  | 15          | 7   | 3  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 135 | 3     |

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感应時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

[illegible]