


|          |     |         |         |             |      |             |      |           |
|----------|-----|---------|---------|-------------|------|-------------|------|-----------|
| 規制番号 名称  |     | 07-0613 | 三新田西    |             | 運 用  | 2012年12月14日 | 製造番号 | 2M3566    |
| 制御機機種    |     | UC-S    | 2-2-0   | PRC-2rT-14B | 開始日時 | 9時50分 ~     | 製造年月 | 2002/12   |
| 警交仕規232号 |     | 製作所     | 小糸工業(株) | 作動時間        | 終日   |             | 施工会社 | メディアテックー心 |
| 署別       | 福山西 | 付加機能    | 系統      |             |      |             |      |           |

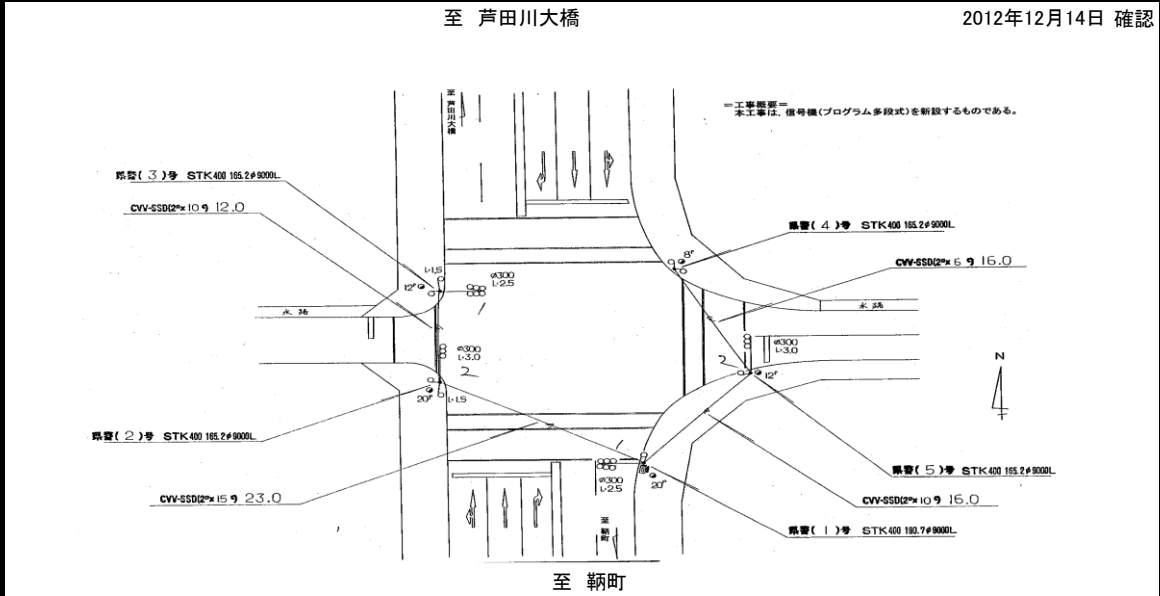

| ステップ番号  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20 |
|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| ステップ名称  | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 流動図     |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1P [1P] |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1 [1V]  |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2P [2P] |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2 [2V]  |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| パターン    |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 保安      | 34  | 5   | 2  | 3  | 2  | 20  | 7   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 80  |    |
| P0      |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
| P1      | 34  | 5   | 2  | 3  | 2  | 20  | 7   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 80  | 0  |
| P2      | 44  | 5   | 2  | 3  | 2  | 20  | 7   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 90  | 0  |
| P3      | 54  | 5   | 2  | 3  | 2  | 20  | 7   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 100 | 0  |
| P4      | 90  | 5   | 6  | 3  | 2  | 20  | 7   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 140 | 0  |
| P5      | 74  | 5   | 2  | 3  | 2  | 20  | 7   | 2  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 120 | 0  |
| P6      |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
| P7      |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
| P8      |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
| P9      |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
| PA      |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |

備考: P0 はプロのみ設定。

[illegible]

|         |             |             |           |        |  |
|---------|-------------|-------------|-----------|--------|--|
| 系統動作定数  | 同期点         | 第1階梯始め      |           |        |  |
|         | 追従幅         | -5/+15(20%) |           |        |  |
|         | 追従階梯秒数配分    | 等分          |           |        |  |
|         | 主現示追従階梯     | 1           |           |        |  |
|         | 従現示追従階梯     | 6           |           |        |  |
|         | 時刻修正        | ●           |           |        |  |
| 連動子機能定数 | DC方式        |             | 分周期連動機能定数 | 実行しきい値 |  |
|         | AC方式        |             |           | 連動パターン |  |
|         | 同期階梯1(B／Y1) |             |           |        |  |
|         | 同期階梯2(A／Y2) |             |           |        |  |
|         | 周期監視時間      |             |           |        |  |
|         | 共通オフセット1    |             |           |        |  |
|         | 共通オフセット2    |             |           |        |  |
|         | 連動親機        |             |           |        |  |

| 交通弱者感応定数        |       |
|-----------------|-------|
| 感応階梯            | ステップ  |
| 補正階梯            | ステップ  |
| 倍率指定 (10~19)    | ×0.1倍 |
| 弱者用保証青時間 (0~99) | 秒     |

| 単位1   |          |          |               |               | 単位2   |          |          |               |               |
|-------|----------|----------|---------------|---------------|-------|----------|----------|---------------|---------------|
|       | 短縮<br>Ts | 延長<br>Te | 単位青<br>上り0.1秒 | 単位青<br>下り0.1秒 |       | 短縮<br>Ts | 延長<br>Te | 単位青<br>上り0.1秒 | 単位青<br>下り0.1秒 |
| P1    |          |          |               |               | P1    |          |          |               |               |
| P2    |          |          |               |               | P2    |          |          |               |               |
| P3    |          |          |               |               | P3    |          |          |               |               |
| P4    |          |          |               |               | P4    |          |          |               |               |
| P5    |          |          |               |               | P5    |          |          |               |               |
| P6    |          |          |               |               | P6    |          |          |               |               |
| P7    |          |          |               |               | P7    |          |          |               |               |
| P8    |          |          |               |               | P8    |          |          |               |               |
| P9    |          |          |               |               | P9    |          |          |               |               |
| PA    |          |          |               |               | PA    |          |          |               |               |
| 感応階梯  |          |          |               |               | 感応階梯  |          |          |               |               |
| 補正階梯  |          |          |               |               | 補正階梯  |          |          |               |               |
| 感知器指定 |          |          |               |               | 感知器指定 |          |          |               |               |

備 考

地点感応制御機の場合左記の  
ギャップ感応定数表の内容は  
下記の通りです。

短縮  $T_s \rightarrow$  ありません。  
 延長  $T_e \rightarrow$  限度青です。  
 単位青 上り  $\rightarrow$  単位青です。  
 単位青 下り  $\rightarrow$  ありません。  
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

|                            |              |      |    |    |  |    |
|----------------------------|--------------|------|----|----|--|----|
| リ<br>コ<br>ー<br>ル<br>定<br>数 | 感知階梯         | ステップ |    |    |  |    |
|                            | 補助階梯         | ステップ |    |    |  |    |
|                            | 感知器指定        | 押ボタン | 車両 |    |  |    |
|                            | 押ボタン受付禁止階梯   |      |    | 開始 |  | 終了 |
|                            | 車両リコール受付禁止階梯 |      |    | 開始 |  | 終了 |

[illegible]

|      |         |
|------|---------|
| 規制番号 | 07-0613 |
| 名 称  | 三新田西    |

| 設定変更履歴      |             |
|-------------|-------------|
| 年月日         | 変更内容        |
| 2007年5月24日  | 花火大会用ボタン4追加 |
| 2012年12月14日 | 設定変更(P5追加)  |
|             |             |
|             |             |
|             |             |