



規制番号	名称	19-3-2	三菱重工和田沖前	運用	1997/8/19	製造番号	X78688
制御機種	A-PRS	2-2-0	LTC-SN9 R	開始日時	13:49~	製造年月	H2/10
警交仕規	45号	メーカー名	(株) 京三製作所	作動時間	06:00~21:00以後減灯	施工会社	
署別	三原	付加機能	リコール1機能				

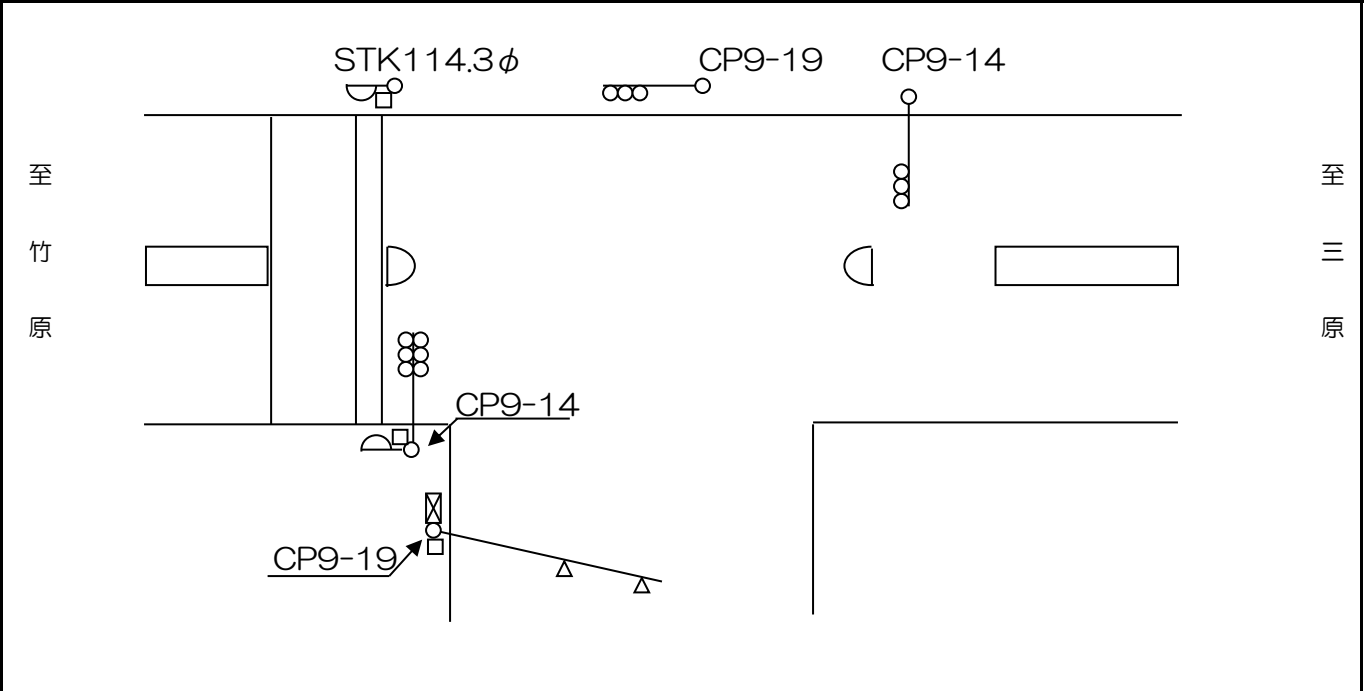

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

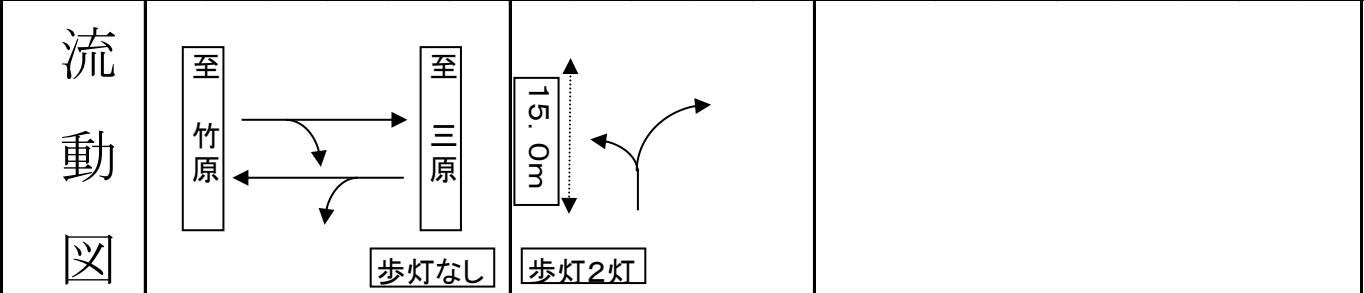

1 P [1P]																				
1 [1V]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				
1 P [1P]	減灯																			
1 [1V]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				

																			周期	70秒
保安	10	9	13	2	3	3	11	10	3	3	3								70	
定周期	18	5	5	2	3	2	18	6	2	3	2								66	
P 1	33	5	5	2	3	2	13	6	2	3	2								76	15
P 2	38	5	5	2	3	2	13	6	2	3	2								81	15
P 3	42	5	5	2	3	2	18	6	2	3	2								90	15
P 4	48	5	5	2	3	2	13	10	2	3	2								95	15
P 5	47	5	5	2	3	2	23	6	2	3	2								100	15
P 6	57	5	5	2	3	2	23	6	2	3	2								110	15
P 7	52	5	5	2	3	2	28	6	2	3	2								110	15
P 8	32	5	5	2	3	2	28	6	2	3	2								90	15
P 9	63	10	2	3	2	23	10	2	3	2									120	10
P A	73	10	2	3	2	23	10	2	3	2									130	10

バ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
		時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号
		1	06	00	5	06	00	5	06	00	5	06	00	5								
	2	07	00	6	07	00	6	07	00	6	07	00	6									
	3	09	00	3	09	00	3	09	00	3	09	00	3									
	4	16	00	7	16	00	7	16	00	7	16	00	7									
	5	19	00	3	19	00	3	19	00	3	19	00	3									
	6										21	00	8									
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	1	21:00~06:00	21:00~06:00	21:00~06:00	22:00~06:00			
	2	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00			
	6							
	7	21:00~06:00	21:00~06:00	21:00~06:00	22:00~06:00			

系統動作定数	同期点	2ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	7
	時刻修正	●

動作切替 1 パタン閃光
6 常時閃光半感
7 パタン滅灯

運動子機能定数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定	(10~19)	×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0~99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
延長 T e → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ							
	補正階梯	1	ステップ							
	感知器指定	押ボタン		PB		車両		PB		
	押ボタン受付禁止階梯					開始	7	終了	7	
	車両リコール受付禁止階梯					開始	7	終了	9	

期間 (Aフロ多)				
S	曜	日	月	日
始	1	1	8	3
終	1	1	14	3
始	1	10	8	3
終	1	10	14	3
始	1	7	15	3
終	1	7	21	3
始	1	9	15	3
終	1	9	21	3
特	9	7	8	23

規制番号	19-3-2
名 称	三菱重工和田沖前