


Принципиальная технологическая схема (индексы — по таблице пожарной опасности)

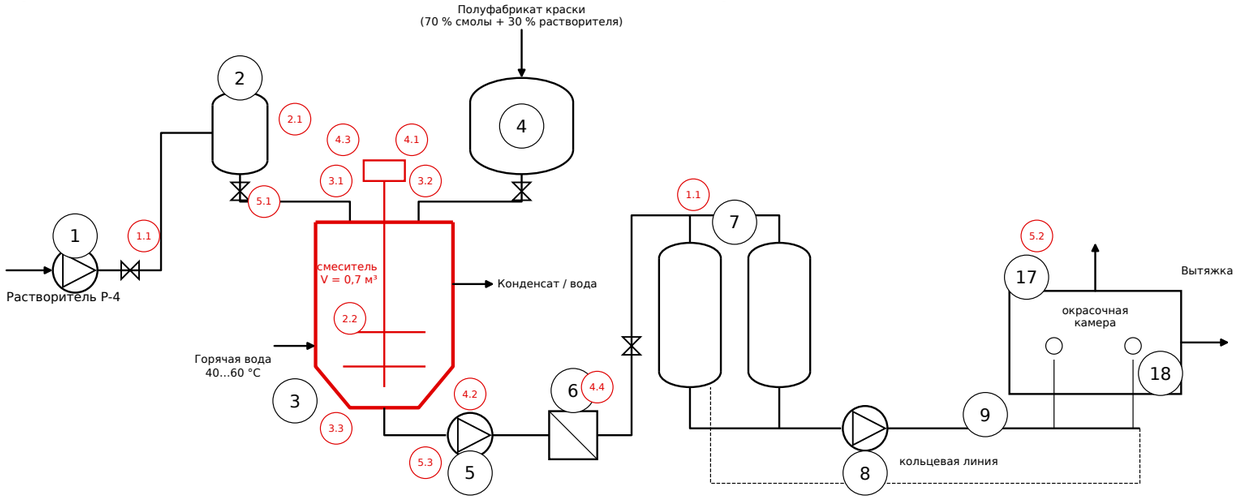

План и разрез 1–1 помещения цеха мерников и растворителей, М 1:100

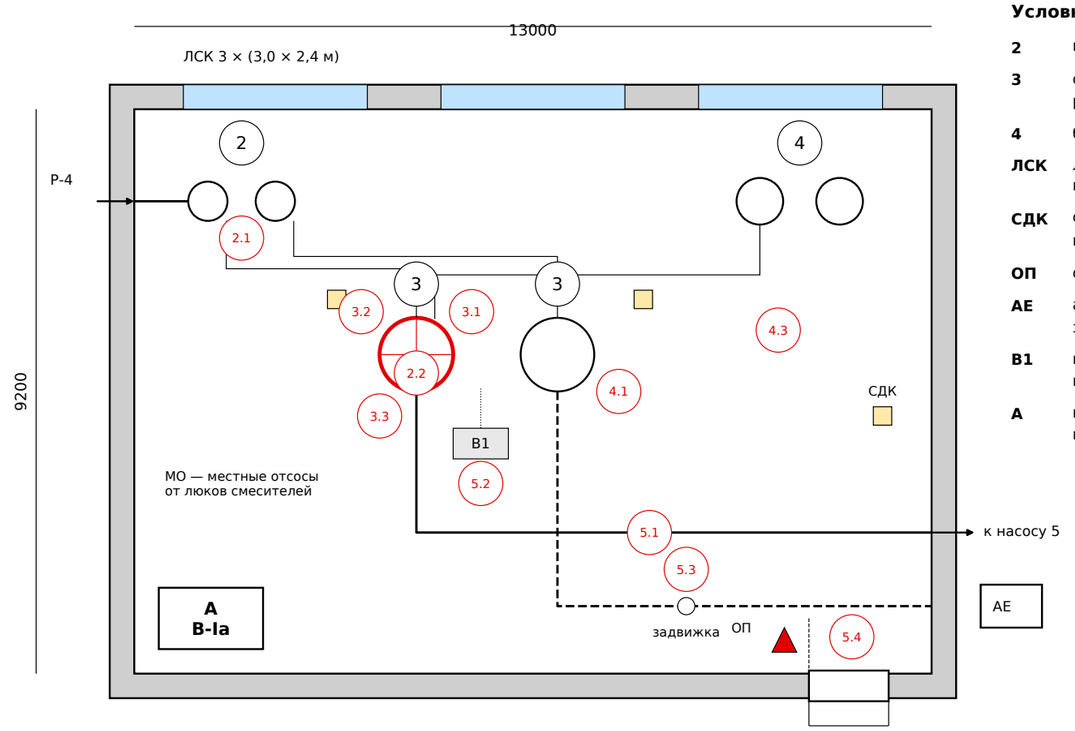

Разрез 1–1

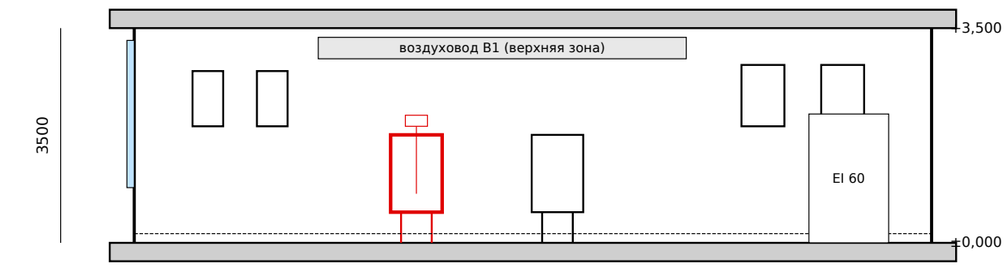

Условные обозначения

2	мерники растворителя
3	смесители (красным — расчётный аппарат)
4	бункеры полуфабриката
ЛСК	лёгкосбрасываемые конструкции
СДК	сигнализаторы довзрывных концентраций
ОП	огнетушитель порошковый
АЕ	аварийная ёмкость (вне здания)
В1	вытяжная вентиляция; МО — местные отсосы
А	категория помещения; В-Ia — класс взрывоопасной зоны

Таблица характеристик пожарной опасности технологии и средств защиты

Характеристика пожарной опасности	Характеристика средств защиты
1. Пожарная опасность обращающихся веществ	
1.1 Растворитель Р-4 (толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутилацетат 12 %) — ЛВЖ. t_нтпр = -8,6 °C, t_втпр = 21,8 °C; НКПР паров 2,29 %, ВКПР 11,4 %; t_св ≥ 330 °C; пары тяжелее воздуха (М ≈ 63)	1.1 Хранение в закрытой таре в пределах сменной потребности; исключение открытого огня; заземление тары и аппаратов; искробезопасный инструмент
2. Образование горючей среды внутри аппаратов	
2.1 Мерник (дышащий аппарат): t_р ≥ t_нтпр — горючая среда у дыхательного клапана	2.1 Огнепреградитель на дыхательной линии (канал не более 2,0 мм); закрытая загрузка
2.2 Смеситель: паровоздушное пространство 0,07 м³, φ = 3,3 % (в пределах 2,3…11,4 %) — горючая среда при нормальной работе	2.2 Герметизация, инертизация ПВП азотом, автоматический контроль давления и температуры; блокировка загрузки
3. Образование горючей среды при выходе веществ из оборудования	
3.1 Открывание люка смесителя на загрузку: 0,015 кг паров за цикл, V_вок = 0,25 м³	3.1 Местные отсосы от люков (МО); загрузка только при работающей вентиляции (блокировка)
3.2 Утечки через сальник вала мешалки и фланцы: 9,5 г/с	3.2 Торцовое уплотнение вала; контроль герметичности; сигнализаторы СДК (20 % НКПР)
3.3 Полное разрушение смесителя: 1129 кг жидкости, испарение 256 кг/ч, ΔP = 589 кПа — помещение категории А	3.3 Аварийный слив (4,0 мин) в ёмкость 1,0 м³; порог и поддон; автоматические отсечные клапаны; ЛСК; аварийная вентиляция
4. Причины и условия инициирования горения	
4.1 Статическое электричество при перемешивании и наливе диэлектрических жидкостей	4.1 Заземление, ограничение скорости налива, антистатическая обувь и одежда
4.2 Искры механического происхождения (мешалка, инструмент, металлические примеси)	4.2 Материал лопастей, исключающий искрение; магнитные сепараторы; контроль зазоров
4.3 Тепловое проявление электроэнергии: КЗ, искрение электрооборудования	4.3 Электрооборудование 1Ex d IIA T3 Gb для зоны B-Ia; УЗО, молниезащита
4.4 Самовозгорание отложений ЛКМ и промасленной ветоши	4.4 Очистка после каждой смены; металлическая тара с крышкой для ветоши
5. Пути распространения пожара	
5.1 По трубопроводам с ЛВЖ и паровоздушной смесью	5.1 Быстродействующие отсечные клапаны; огнепреградители; гидрозатвор аварийного слива
5.2 По вентиляционным каналам	5.2 Огнезадерживающие клапаны; отдельная система В1 для помещения категории А
5.3 Растекание ЛВЖ по полу	5.3 Порог у двери, дренаж, аварийный слив
5.4 Через проёмы, проходки, двери	5.4 Противопожарные преграды, двери EI 60 в тамбур-шлюзе, уплотнение проходок

Разраб.	Смолин			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КП.ПБТП.73.02

Пожарно-техническая карта. Цех мерников и растворителей

Лит.	Масса	Масштаб
у	—	—

Лист 2 Листов 2

ИвПСА ГПС МЧС России

гр. _____