Superintendencia de Medición y Reconciliación
Gerencia Planificación Integrada

BHP

Muestras representativas de Torre de Muestreo #3 / SRR - Muestra Física y Química - julio, 2026

1.- Mineral apilado y caracterizado con información física y química de Torre de Muestreo #3 / SRR.

Pad	Mineral Apilado (ton)		
Óxido	Con Torre	0.0	
	Sin Torre	0.0	
Sulfuro	Con Torre	0.0	0.0%
	Sin Torre	143 911.5	100.0%

2.- Muestra Química Torre de muestreo #3: Distribución porcentual de muestras obtenidas y no representativas.


julio 26	Muestras representativas TM SRR	Muestras perdidas por Falla TM 3	Total TM3
Semana 1	0.0%	100.0%	100.0%
Semana 2	0.0%	100.0%	100.0%
Semana 3			
Semana 4			
Semana 5			
Semana 6			
MTD	0.0%	100.0%	100.0%


Target de muestras representativas: 85%

3.- Muestra Física Torre de muestreo #3: Distribución porcentual de muestras obtenidas y no representativas.

julio 26	Muestras representativas TM3	Muestras perdidas por Falla TM 3	Total TM3
Semana 1	0.0%	100.0%	100.0%
Semana 2	0.0%	100.0%	100.0%
Semana 3			
Semana 4			
Semana 5			
Semana 6			
MTD	0.0%	100.0%	100.0%

Target de muestras representativas: 85%

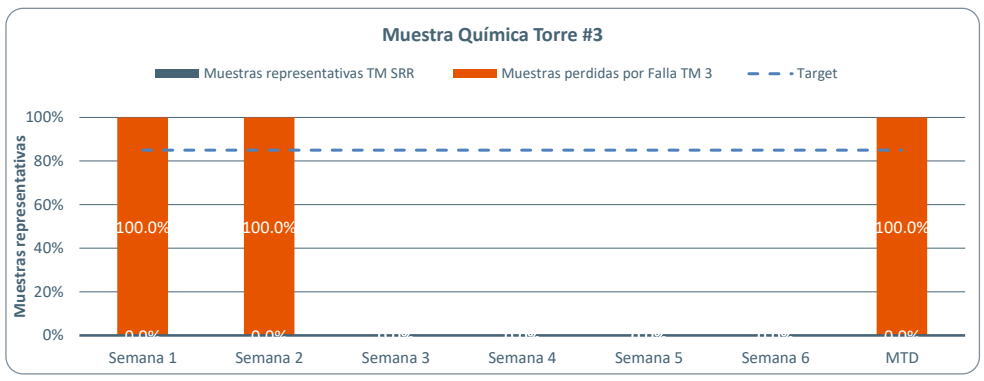

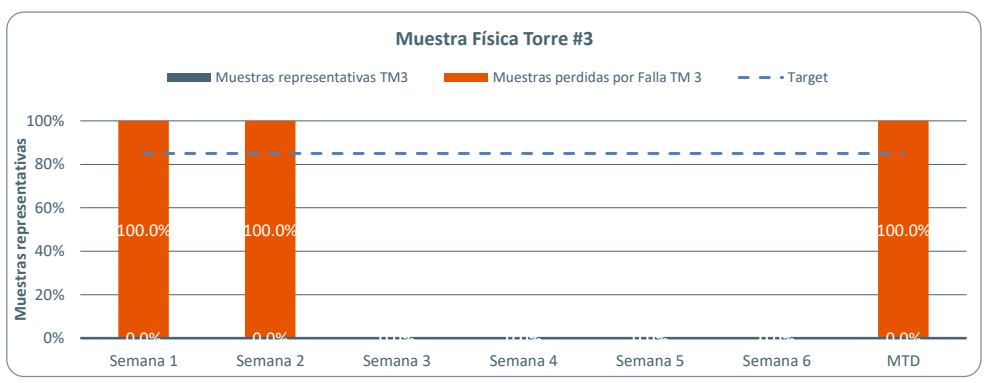

4.- Detalle turno a turno de mineral apilado entre toma de muestras, muestras representativas y comentarios sobre muestras no representativas.

				Muestra química			Muestra física			
Semana	Fecha	Pad	Turno	TMH CV-01	Muestra representativa CV-01	Comentarios	TMH CV-01	Muestra representativa CV-01	Comentarios	Representatividad Turno (árbol de decisión)
Semana 1	01-07-2026	Sulfuro	TA							
Semana 1	01-07-2026	Sulfuro	TB	6 297.0	●	fallo	6 297.0	●	fallo	●
Semana 1	02-07-2026	Sulfuro	TA	4 963.5	●		4 963.5	●		●
Semana 1	02-07-2026	Sulfuro	TB	9 440.5	●		9 440.5	●		●
Semana 1	03-07-2026	Sulfuro	TA	7 183.0	●		7 183.0	●		●
Semana 1	03-07-2026	Sulfuro	TB	7 777.0	●		7 777.0	●		●
Semana 1	04-07-2026	Sulfuro	TA	6 312.0	●		6 312.0	●		●
Semana 1	04-07-2026	Sulfuro	TB	9 864.5	●		9 864.5	●		●
Semana 1	05-07-2026	Sulfuro	TA	6 389.0	●		6 389.0	●		●
Semana 1	05-07-2026	Sulfuro	TB	9 793.5	●		9 793.5	●		●
Semana 2	06-07-2026	Sulfuro	TA	9 296.5	●		9 296.5	●		●
Semana 2	06-07-2026	Sulfuro	TB	8 260.0	●		8 260.0	●		●
Semana 2	07-07-2026	Sulfuro	TA	6 043.0	●		6 043.0	●		●
Semana 2	07-07-2026	Sulfuro	TB							
Semana 2	08-07-2026	Sulfuro	TA							
Semana 2	08-07-2026	Sulfuro	TB	6 008.0	●	planta detenida	6 008.0	●		●
Semana 2	09-07-2026	Sulfuro	TA	5 638.5	●		5 638.5	●		●
Semana 2	09-07-2026	Sulfuro	TB	4 719.0	●		4 719.0	●		●
Semana 2	10-07-2026	Sulfuro	TA							
Semana 2	10-07-2026	Sulfuro	TB	2 104.0	●		2 104.0	●		●
Semana 2	11-07-2026	Sulfuro	TA	7 344.0	●		7 344.0	●		●
Semana 2	11-07-2026	Sulfuro	TB	9 647.0	●		9 647.0	●		●
Semana 2	12-07-2026	Sulfuro	TA	7 737.5	●		7 737.5	●		●
Semana 2	12-07-2026	Sulfuro	TB	9 094.0	●		9 094.0	●		●