Superintendencia de Medición y Reconciliación
Gerencia Planificación Integrada

BHP

Muestras representativas de torres de muestreo - Muestra Química - Julio, 2026

1.- Mineral apilado y caracterizado con información química de torres de muestreo.

Pad	Mineral Apilado (ton)		
Óxido	Con Torre	0.0	0.0%
	Sin Torre	0.0	0.0%
Sulfuro	Con Torre	23 566.0	4.2%
	Sin Torre	532 029.0	95.8%

2.- Torre de muestreo #1: Distribución porcentual de muestras obtenidas y perdidas.

Julio 2026	Muestras representativas TM1	Muestras perdidas por Falla TM 1	Total TM1
Semana 1	0.0%	100.0%	100.0%
Semana 2	0.0%	100.0%	100.0%
Semana 3			
Semana 4			
Semana 5			
Semana 6			
MTD	0.0%	100.0%	100.0%

Target de muestras representativas: 85%

3.- Torre de muestreo #2: Distribución porcentual de muestras obtenidas y perdidas.


Julio 2026	Muestras representativas TM2	Muestras perdidas por Falla TM 2	Total TM2
Semana 1	11.1%	88.9%	100.0%
Semana 2	16.7%	83.3%	100.0%
Semana 3			
Semana 4			
Semana 5			
Semana 6			
MTD	13.3%	86.7%	100.0%


Target de muestras representativas: 85%


4.- Sistema TM1 y TM2: Distribución porcentual de muestras obtenidas y perdidas.

Julio 2026	Muestras representativas TM1+TM2	Muestras perdidas por Falla TM1+TM2	Total TM1+TM2
Semana 1	11.1%	88.9%	100.0%
Semana 2	16.7%	83.3%	100.0%
Semana 3			
Semana 4			
Semana 5			
Semana 6			
MTD	13.3%	86.7%	100.0%

Target de muestras representativas: 85%

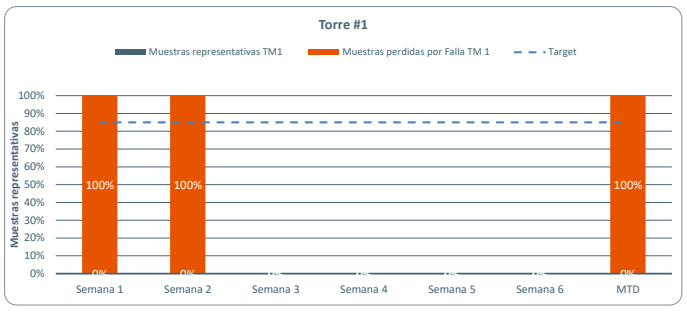

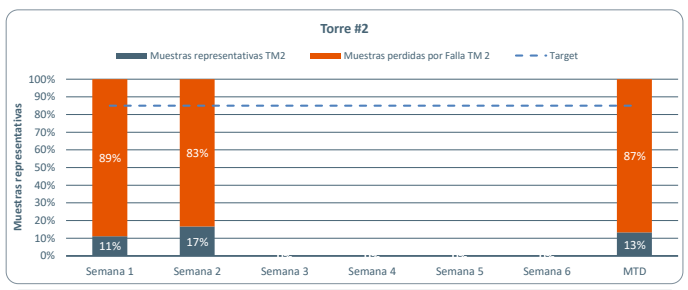

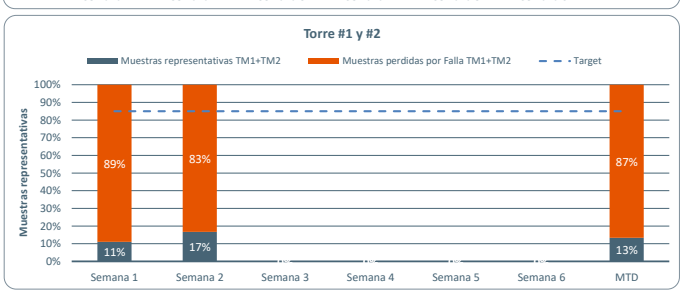

5.- Detalle turno a turno de mineral apilado, muestras representativas y estados trazables.

				Torre de muestreo #1			Torre de muestreo #2			
Semana	Fecha	Pad	Turno	TMH CV-08	Muestra representativa CV-08	Comentarios	TMH CV-108	Muestra representativa CV-108	Comentarios	Representatividad Turno (árbol de decisión)
Semana 1	01-07-2026	Sulfuro	TA			planta detenida				
Semana 1	01-07-2026	Sulfuro	TB	13 072.0	●	falla por atollo	10 495.0	●		●
Semana 1	02-07-2026	Sulfuro	TA	10 228.0	●		9 788.0	●		●
Semana 1	02-07-2026	Sulfuro	TB	23 226.0	●		21 080.0	●		●
Semana 1	03-07-2026	Sulfuro	TA	22 233.0	●		19 144.0	●		●
Semana 1	03-07-2026	Sulfuro	TB	23 950.0	●		21 744.0	●		●
Semana 1	04-07-2026	Sulfuro	TA	24 338.0	●		18 697.0	●		●
Semana 1	04-07-2026	Sulfuro	TB	26 664.0	●		24 212.0	●		●
Semana 1	05-07-2026	Sulfuro	TA	13 927.0	●		13 438.0	●		●
Semana 1	05-07-2026	Sulfuro	TB	25 494.0	●		23 404.0	●		●
Semana 2	06-07-2026	Sulfuro	TA	24 390.0	●		21 582.0	●		●
Semana 2	06-07-2026	Sulfuro	TB	23 573.0	●	dsaddasa	20 341.0	●		●
Semana 2	07-07-2026	Sulfuro	TA	16 693.0	●		15 815.0	●		●
Semana 2	07-07-2026	Sulfuro	TB							
Semana 2	08-07-2026	Sulfuro	TA							
Semana 2	08-07-2026	Sulfuro	TB	17 865.0	●		16 660.0	●		●
Semana 2	09-07-2026	Sulfuro	TA	14 338.0	●		13 778.0	●		●
Semana 2	09-07-2026	Sulfuro	TB	13 287.0	●		12 139.0	●		●
Semana 2	10-07-2026		TA							
Semana 2	10-07-2026		TB							
Semana 2	11-07-2026		TA							
Semana 2	11-07-2026		TB							
Semana 2	12-07-2026		TA							
Semana 2	12-07-2026		TB							
Semana 3	13-07-2026		TA							
Semana 3	13-07-2026		TB							
Semana 3	14-07-2026		TA							
Semana 3	14-07-2026		TB							
Semana 3	15-07-2026		TA							
Semana 3	15-07-2026		TB							
Semana 3	16-07-2026		TA							
Semana 3	16-07-2026		TB							
Semana 3	17-07-2026		TA							
Semana 3	17-07-2026		TB							
Semana 3	18-07-2026		TA							
Semana 3	18-07-2026		TB							
Semana 3	19-07-2026		TA							
Semana 3	19-07-2026		TB							
Semana 4	20-07-2026		TA							
Semana 4	20-07-2026		TB							
Semana 4	21-07-2026		TA							
Semana 4	21-07-2026		TB							
Semana 4	22-07-2026		TA							
Semana 4	22-07-2026		TB							
Semana 4	23-07-2026		TA							
Semana 4	23-07-2026		TB							
Semana 4	24-07-2026		TA							
Semana 4	24-07-2026		TB							
Semana 4	25-07-2026		TA							
Semana 4	25-07-2026		TB							
Semana 4	26-07-2026		TA							
Semana 4	26-07-2026		TB							
Semana 5	27-07-2026		TA							
Semana 5	27-07-2026		TB							
Semana 5	28-07-2026		TA							
Semana 5	28-07-2026		TB							
Semana 5	29-07-2026		TA							
Semana 5	29-07-2026		TB							
Semana 5	30-07-2026		TA							
Semana 5	30-07-2026		TB							
Semana 5	31-07-2026		TA							
Semana 5	31-07-2026		TB							

6.- Gestión de representatividad química FY27.

