

GUNLUK ENERJİ & HVAC RAPORU

Rapor Tarihi: 15.07.2026 | Oluşturma: 01:11

Acibadem Hastanesi - Enerji Yönetim Sistemi

ENERJİ ÖZETİ

Toplam Tüketim

65.791 kWh

-0.7% önceki güne göre

Chiller (Sogutma)

8.536 kWh

-3.5% önceki güne göre

Doğalgaz

4.862 m3

-1.4% önceki güne göre

Sebeke

54.246 kWh

m2 BASINA TÜKETİM

Sogutma kWh/m2

0.081

Alan: 106.000 m2

Isitma kWh/m2

0.488

Toplam kWh/m2

0.621

MALİYET ÖZETİ (TL)

Sebeke Elektrik Maliyeti

345.672 TL

6.37 TL/kWh | 54.246 kWh

Doğalgaz Maliyeti

71.686 TL

14.74 TL/m3

Toplam Maliyet

417.358 TL

HVAC PERFORMANS ÖZETİ

Kritik

0

Uyari

0

Optimal

0

Toplam

0

Saglik Skoru

%100

Yi

Sogutma Kapasitesi (AHU)


VERİ YOK

Isitma Kapasitesi (AHU)


VERİ YOK

GRAFİKLER

Enerji Dagilimi

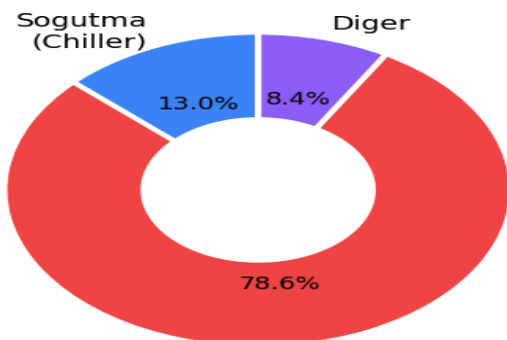

Son 7 Gun Tuketim Trendi

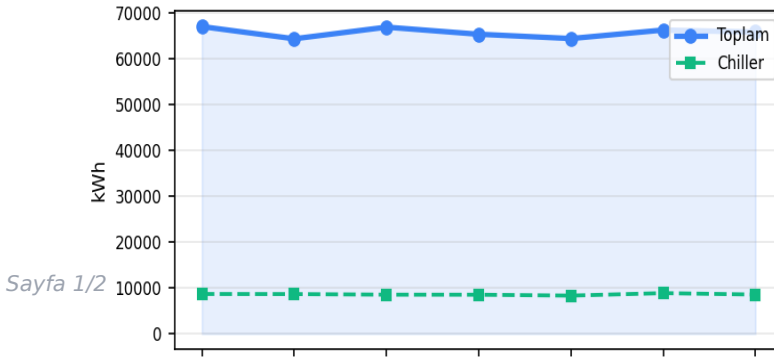

GUNLUK ENERJİ & HVAC RAPORU

Rapor Tarihi: 15.07.2026 | Oluşturma: 01:11

Acibadem Hastanesi - Enerji Yönetim Sistemi

EKİPMAN DURUM ÖZETİ

Gosterge	Deger	Birim	Durum	Skor	Oneri
Kritik Sorun Sayisi	-	adet	İyi	-	-
Uyari Sayisi	-	adet	İyi	-	-
Optimal Cihaz	-	adet	İyi	-	-
Ortalama Skor	0.0	/10	İyi	0.0	-

GENEL DEĞERLENDİRME

[-] Enerji tüketimi önceki günle benzer seviyededir (%-0.7).

[+] Sistem sağlığı iyi durumda (%100). Kritik sorun bulunmamaktadır.

[-] Hesaplanan Ortalama Chiller COP: 6.49 (Kapasite: %78.2)

[-] Metrekare başına toplam tüketim: 0.621 kWh/m² (106,000 m² alan üzerinden).

SONUC: Sistem genel olarak iyi performans göstermektedir. Rutin takip yeterlidir.

Bu rapor HVAC Enerji Yönetim Sistemi tarafından 16.07.2026 01:11 tarihinde otomatik oluşturulmuştur.