

AYLIK ENERJİ & HVAC ÖZET RAPORU

Haziran 2026

Olusturma: 16.07.2026 01:11 | Acibadem Hastanesi

AYLIK ENERJİ ÖZETİ

Toplam Tüketim

1.982.230 kWh

-3.4% önceki aya göre

Chiller

243.594 kWh

+11.0% önceki aya göre

Dogalgaz

150.983 m3

-11.9% önceki aya göre

Veri Girilen Gün

30

/ 30 gün

Gunluk Ort. Tüketim

66.074 kWh

Gunluk Ort. Chiller

8.120 kWh

Max Gün

67.143 kWh

Min Gün

64.606 kWh

m2 BASINA AYLIK TÜKETİM

Sogutma kWh/m2

2.298

Alan: 106.000 m2

Isitma kWh/m2

15.155

Toplam kWh/m2

18.700

AYLIK MALİYET ÖZETİ (TL)

Elektrik Maliyeti

10.354.631 TL

6.37 TL/kWh

Dogalgaz Maliyeti

2.226.108 TL

14.74 TL/m3

Toplam Maliyet

12.580.739 TL

-4.8% önceki aya göre

Gunluk Ort. Maliyet

419.358 TL

AYLIK HVAC PERFORMANS ÖZETİ

Toplam Kritik

13

Toplam Uyari

75

Toplam Optimal

57

Analiz Gunu

5

Ort. Saglik

%0



Kritik

AYLIK ENERJİ & HVAC ÖZET RAPORU

Haziran 2026

Olusturma: 16.07.2026 01:11 | Acibadem Hastanesi

GRAFİKLER

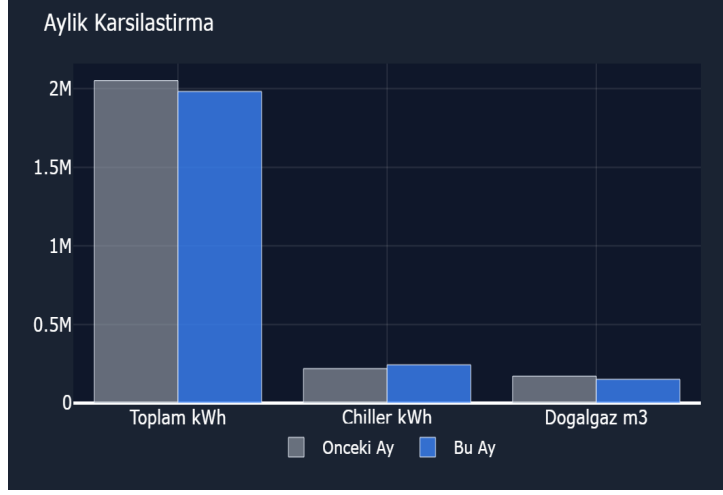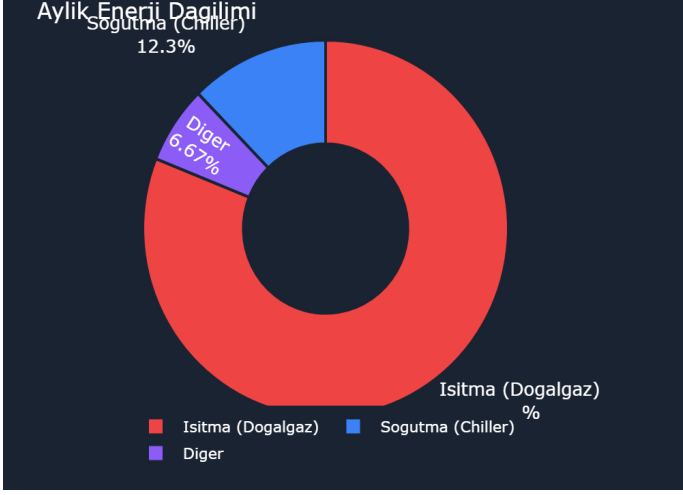


AYLIK ENERJİ & HVAC ÖZET RAPORU

Haziran 2026

Oluşturma: 16.07.2026 01:11 | Acibadem Hastanesi

GÜNLÜK TÜKETİM TRENDİ

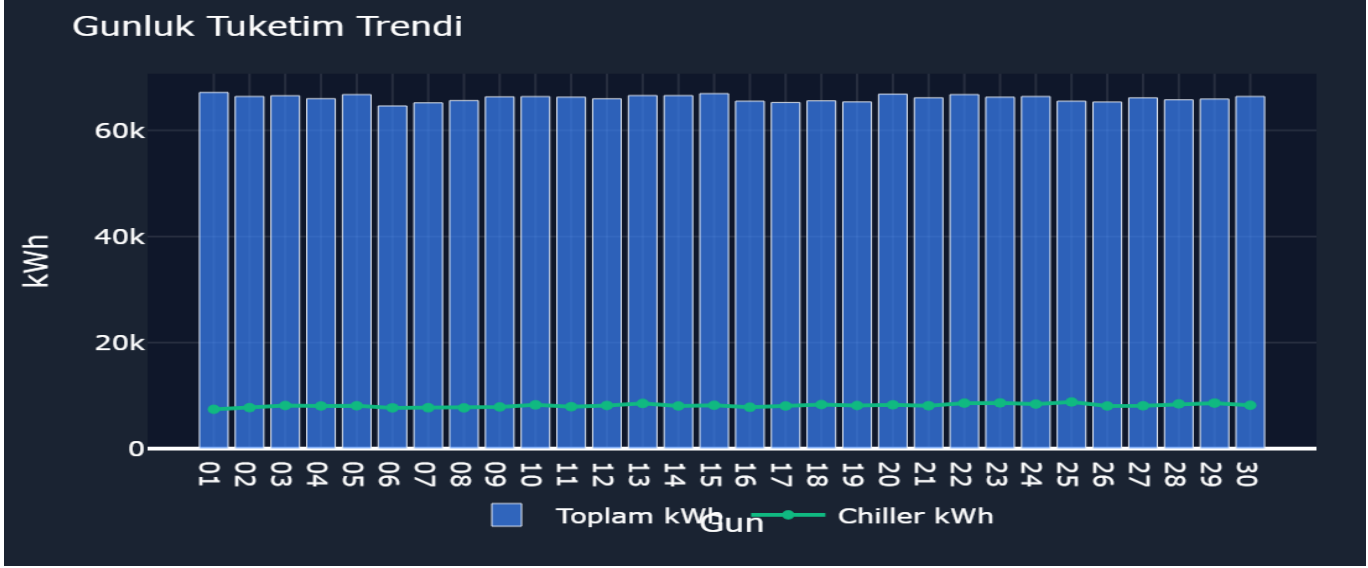

GÜNLÜK DETAY TABLOSU

Tarih	Toplam kWh	Chiller kWh	Dogalgaz m3	Sebeke kWh	VRF kWh	Dis Hava C
01.06	67.143	7.416	5.417	54.605	0	22.2
02.06	66.391	7.715	5.285	54.282	0	22.6
03.06	66.533	8.109	5.062	53.866	0	22.7
04.06	65.981	8.030	5.138	53.992	0	22.5
05.06	66.747	8.082	5.269	54.673	0	22.0
06.06	64.606	7.692	5.096	52.848	0	22.2
07.06	65.184	7.698	5.110	53.676	0	23.3
08.06	65.619	7.665	4.989	53.624	0	27.9
09.06	66.326	7.866	5.192	54.312	0	23.9
10.06	66.367	8.236	5.076	54.236	0	24.0
11.06	66.261	7.910	4.970	54.273	0	28.3
12.06	65.960	8.141	4.881	54.247	0	27.6
13.06	66.562	8.501	5.166	54.151	0	27.5
14.06	66.557	8.025	5.110	53.817	0	27.8
15.06	66.929	8.172	4.861	55.089	0	23.7
16.06	65.500	7.794	4.909	53.313	0	25.4
17.06	65.255	8.042	5.218	53.944	0	23.3

AYLIK ENERJİ & HVAC ÖZET RAPORU

Haziran 2026

Oluşturma: 16.07.2026 01:11 | Acibadem Hastanesi

Tarih	Toplam kWh	Chiller kWh	Dogalgaz m3	Sebeke kWh	VRF kWh	Dis Hava C
18.06	65.567	8.313	5.146	54.102	0	24.7
19.06	65.358	8.123	4.904	54.133	0	24.9
20.06	66.821	8.268	4.817	55.001	0	25.8
21.06	66.142	8.091	4.889	53.531	0	25.1
22.06	66.748	8.564	5.096	54.513	0	27.1
23.06	66.255	8.630	4.984	54.961	0	24.3
24.06	66.388	8.399	5.067	54.996	0	26.9
25.06	65.500	8.800	4.762	54.269	0	25.4
26.06	65.345	8.037	5.127	53.966	0	28.6
27.06	66.137	8.084	4.820	53.979	0	28.3
28.06	65.757	8.431	4.763	54.015	0	24.6
29.06	65.901	8.583	4.985	54.252	0	26.3
30.06	66.390	8.177	4.874	54.278	0	25.3

GENEL DEĞERLENDİRME

[-] Haziran ayı tüketimi önceki ayla benzer seviyededir (%-3.4).

[-] 30 gün veri girilmiştir. günlük ortalama: 66.074 kWh.

[-] En yüksek gün: 67.143 kWh. en düşük: 64.606 kWh.

[!] Ay boyunca toplam 13 kritik sorun ve 75 uyarı kaydedilmiştir.

[-] Hesaplanan Ortalama Chiller COP: 6.69 (Ort. Kapasite: %74.8)

[-] Aylık metrekare başına tüketim: 18.700 kWh/m².

[-] Aylık tahmini toplam maliyet: 12.580.739 TL.

SONUC: Haziran 2026 döneminde ciddi sorunlar yaşanmıştır. Detaylı inceleme önerilir.

Bu rapor HVAC Enerji Yönetim Sistemi tarafından 16.07.2026 01:11 tarihinde otomatik oluşturulmuştur.

⚠ UYARI: 2026-06 ayında santral bakımları yapılmamıştır (aylık bakım işareti girilmedi).