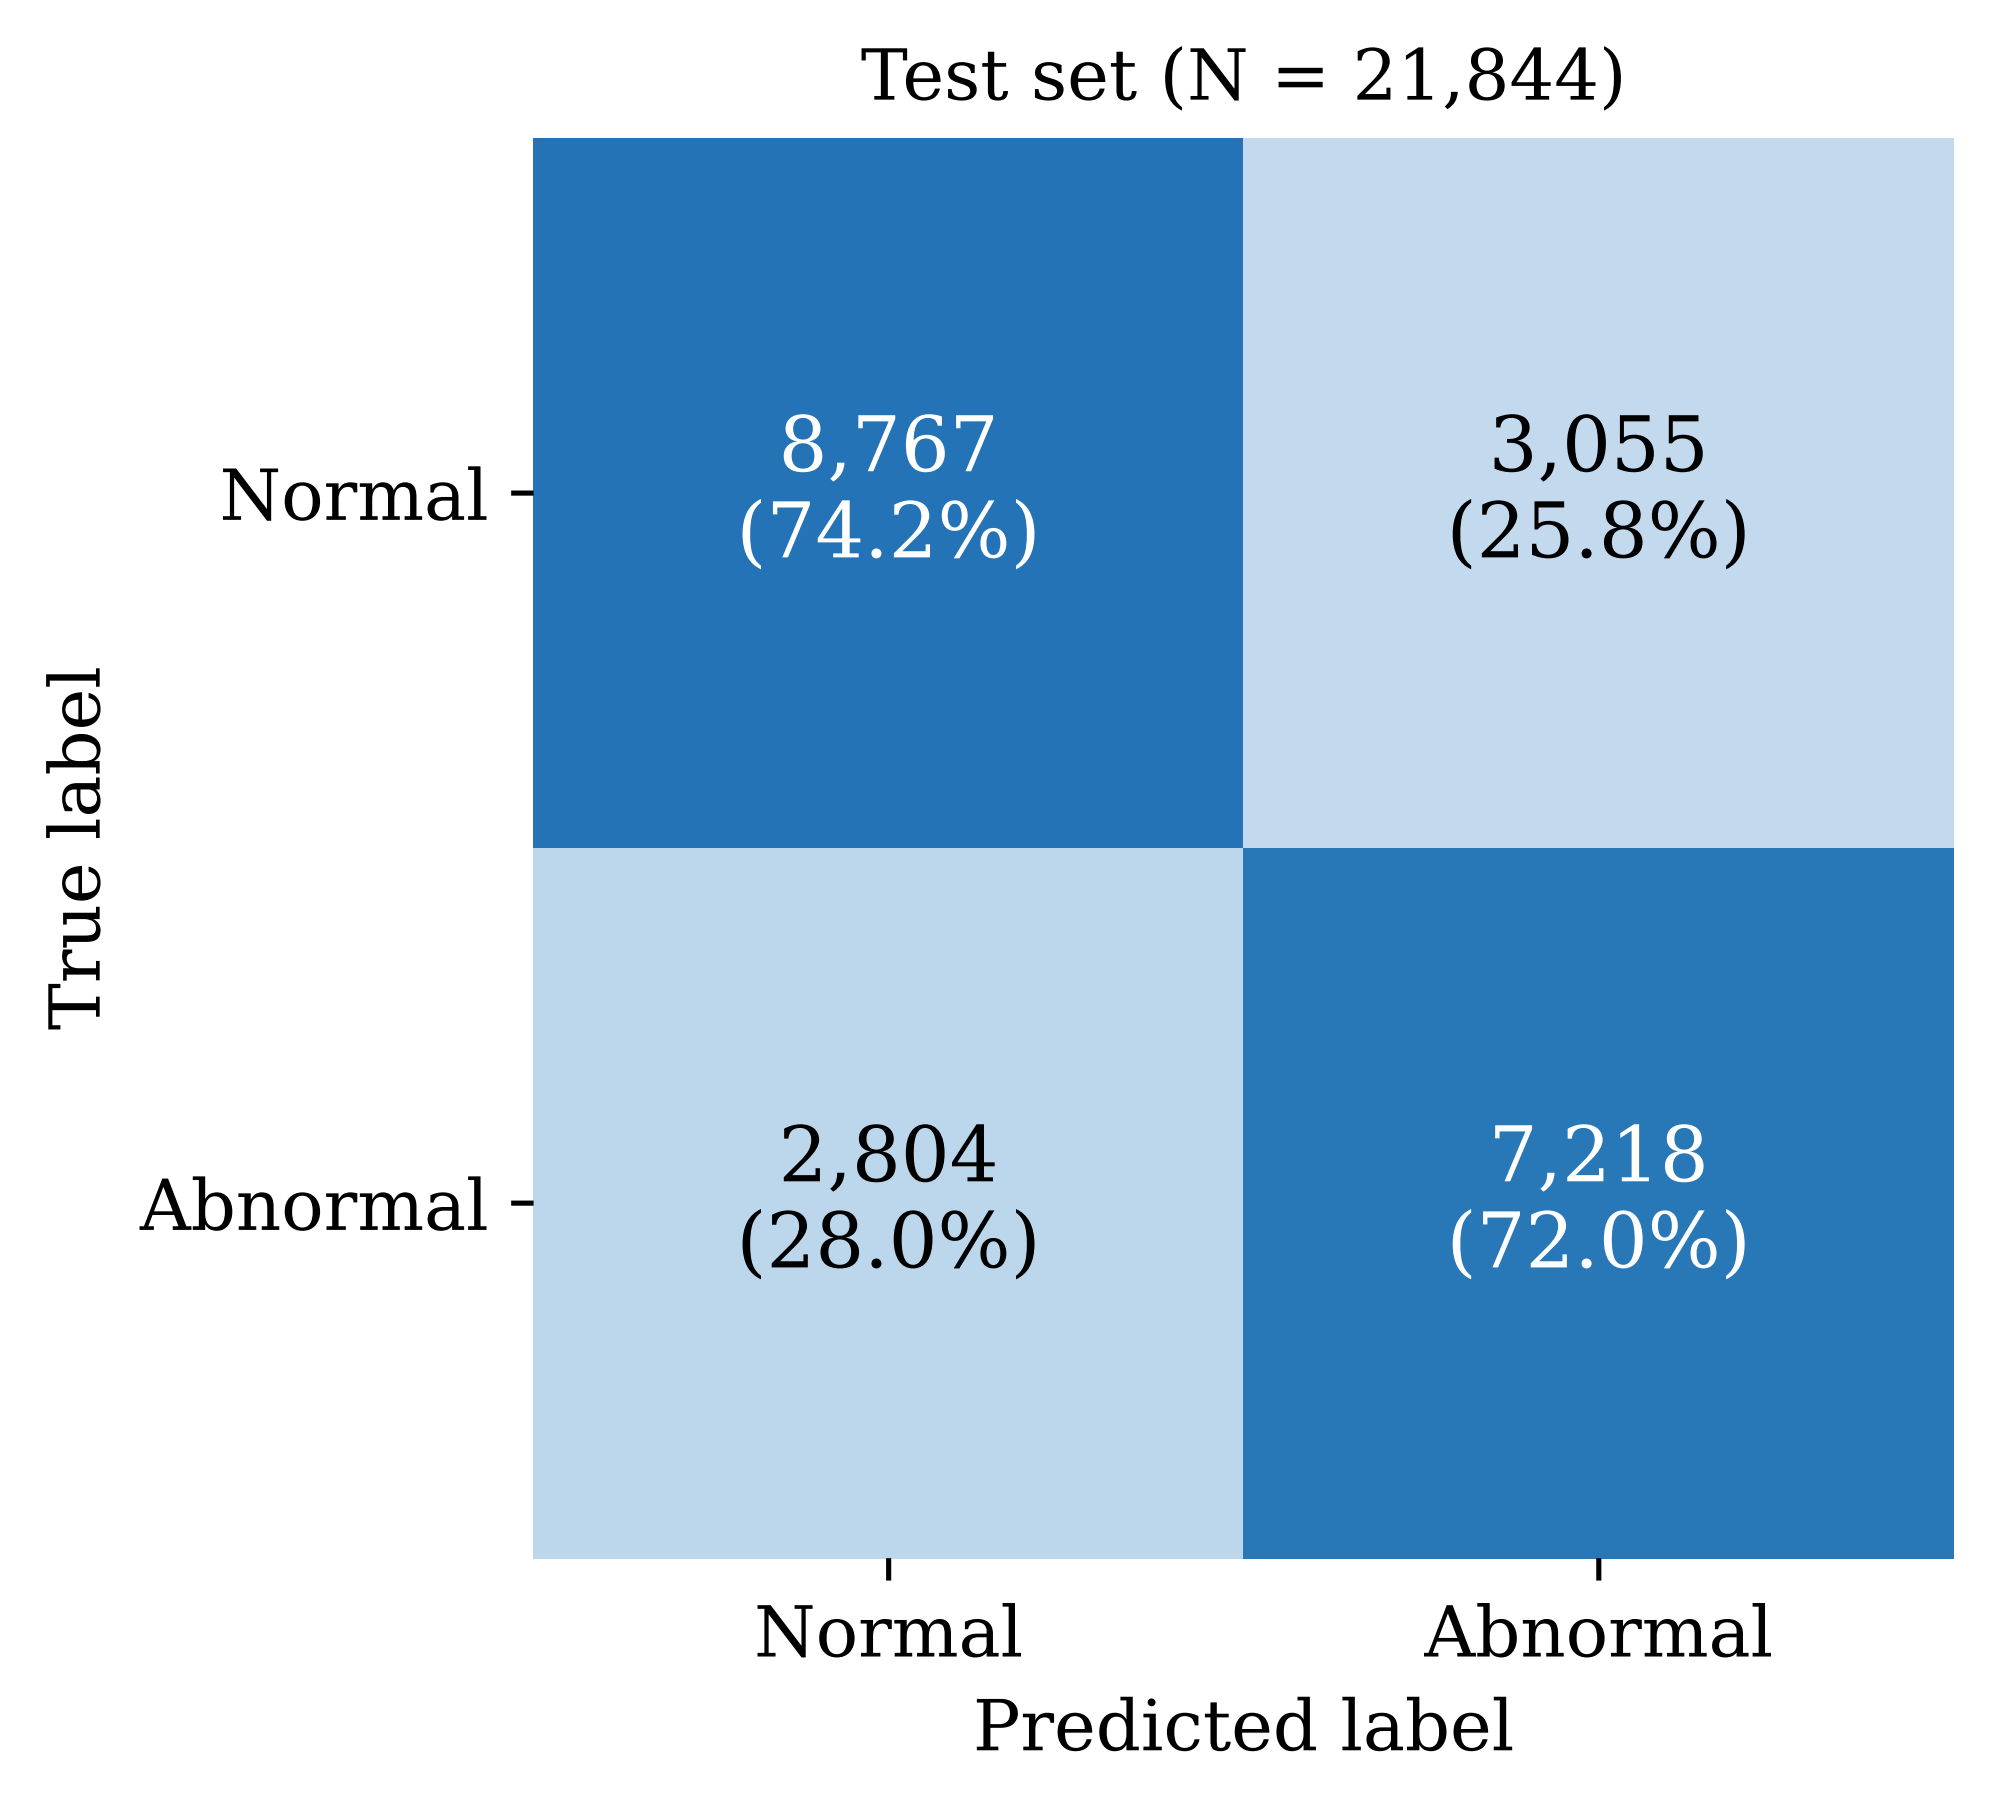
Test set (N = 21,844)
8,767
(74.2%)
3,055
(25.8%)
2,804
(28.0%)
7,218
(72.0%)
Normal
Abnormal
True label
Normal
Abnormal
Predicted label