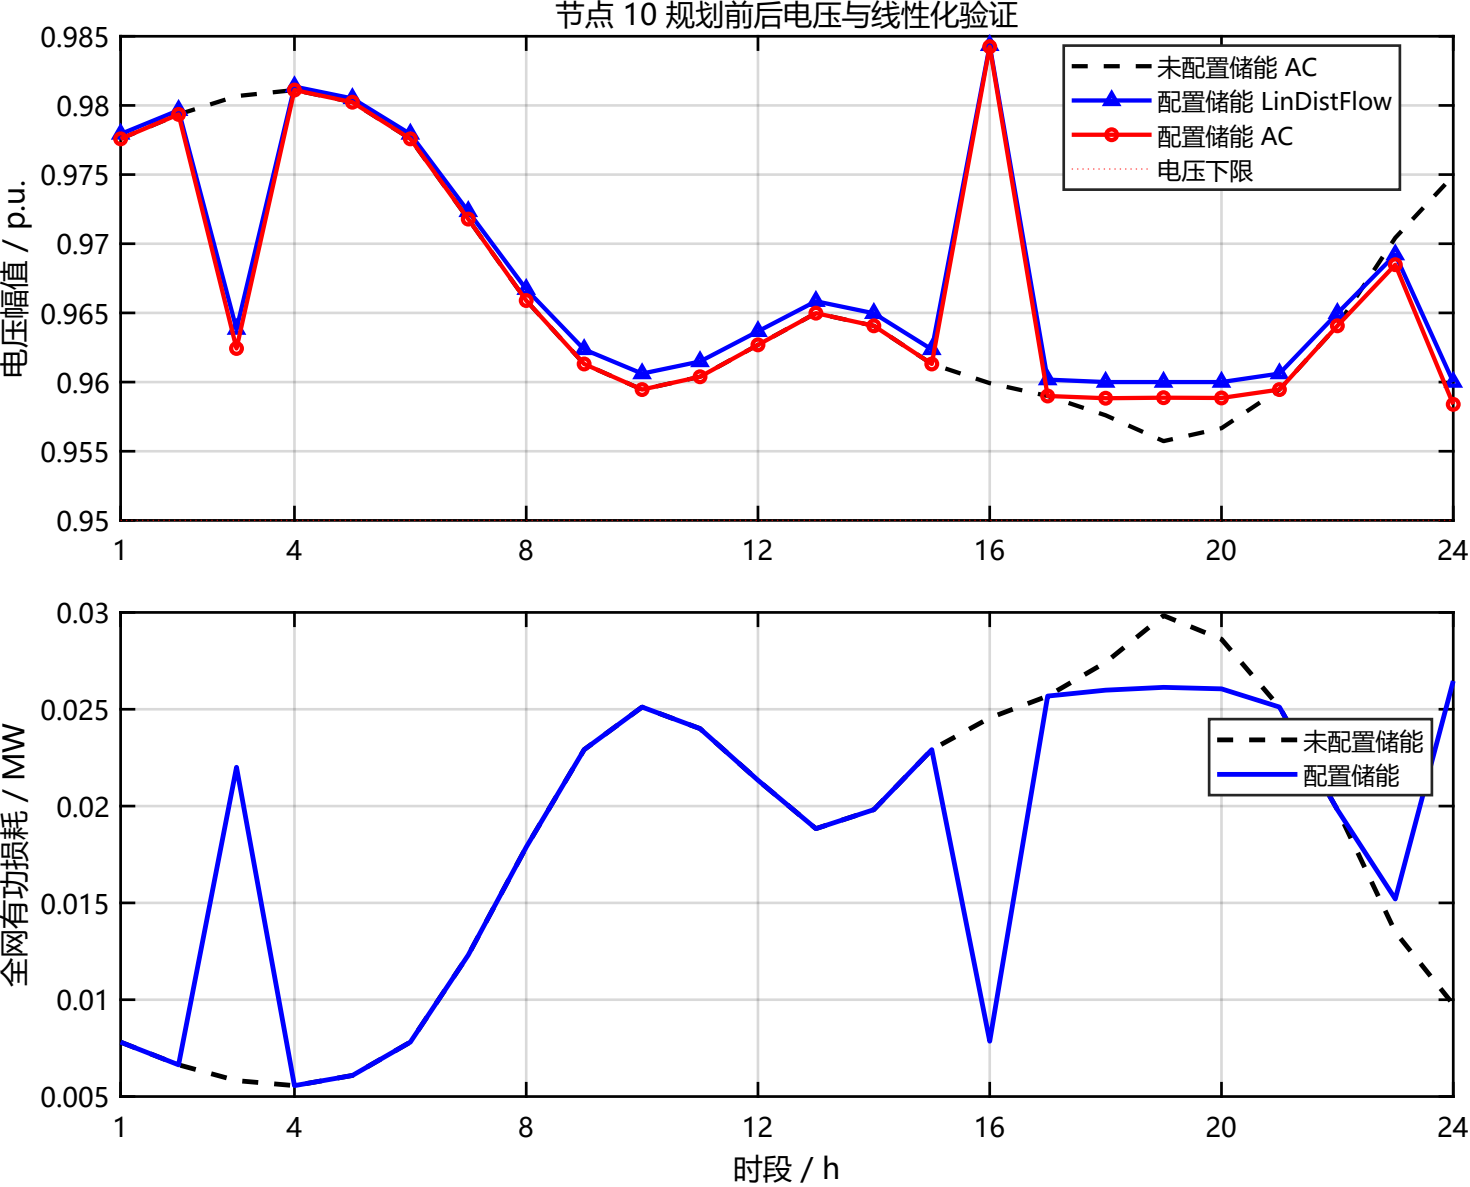
节点 10 规划前后电压与线性化验证
电压幅值 / p.u.
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
0.96
0.955
0.95
1
4
8
12
16
20
24
未配置储能 AC
配置储能 LinDistFlow
配置储能 AC
电压下限
全网有功损耗 / MW
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
未配置储能
配置储能
时段 / h