



lista de aspectos a mejorar.

1. En la ventana no aparece el icono sobre el texto mis tratamientos, debe salir donde aparezca este texto el icono respectivo. mira la imagen , no tiene icono.

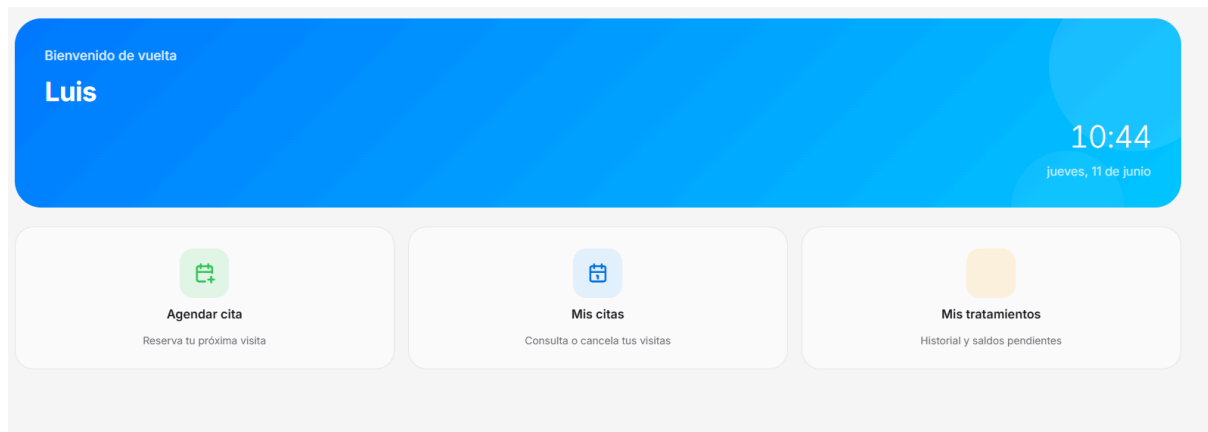

2. Quitar mensaje: 2. “demasiados intentos, espera unos minutos antes de volver a intentar” que sale después de hacerlo 3 veces seguidas, esto era para el kiosk pero cuando se usa en acceso de otros dispositivos las condiciones cambian. pregunta: El sistema aun tiene lo que crear kiosk? estos links se podría usar de manera independiente? es decir, el link es para kiosk real, con unas condiciones de kiosk (modo kiosk ), por ejemplo cerrarse pronto, permitir varios intentos, etc. pero sin link no tiene tantas restricciones por que es acceso personal (modo web) en pc o celular
3. relacionado con lo anterior en link modo kiosk, en modo kiosk el sistema requiere mostrar teclado en pantalla para que el usuario coloque texto o números en las cajas opciones de texto. pero en modo web no, eso es intrínseco ya sea que este en pc o en celular
4. cuando se presenta la cita agendada, aparece muy separado el texto pro cada linea , debe estar cerca o mejor en una columna, mira la imagen esta muy separada

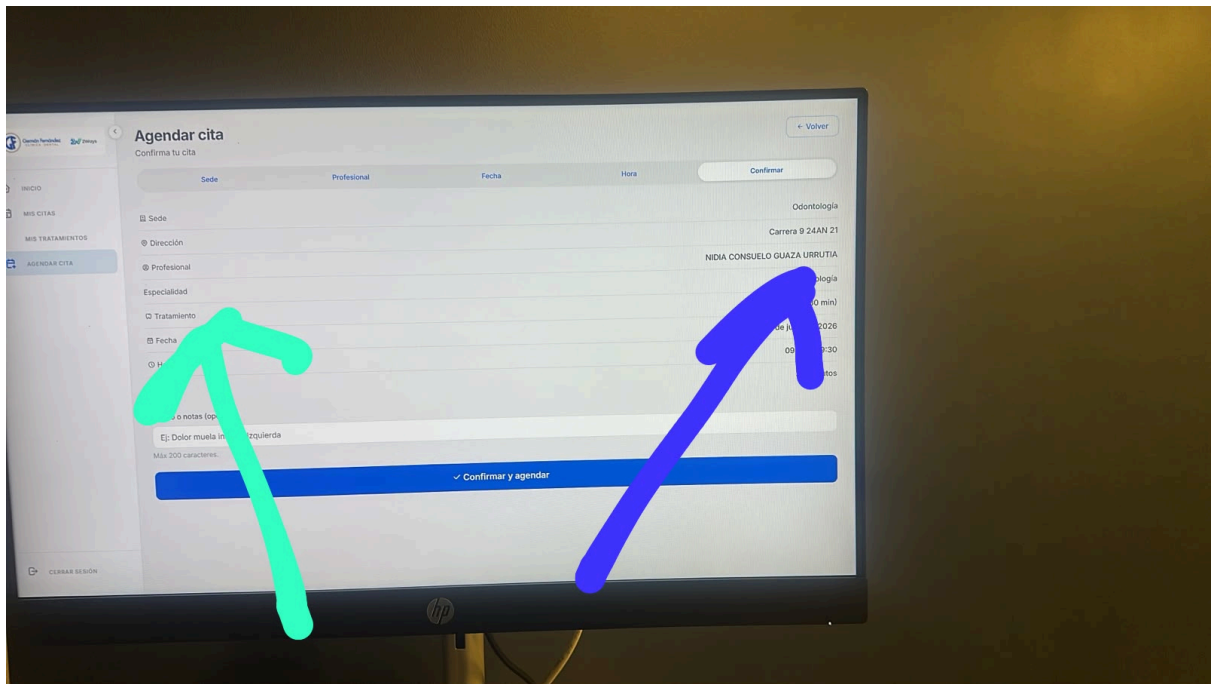

debe aparece cerca el ítem y su contenido

5. activar boton ya estoy aquí en la recepción
6. recordatorio desde dentalink
- 7.