

PANNEAU TYPE 1.1				VOLTAGE: 120/240 V 10			
LOCALISATION: LOGEMENT				CAPACITÉ: 100A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	CUSINÈRE	40A	30A	1	SECHEUSE		
5	ECLAIRAGE AF & RT1	15A	A	5			
7	DOCK			7	LAVUEUSE	15A	B
9	DOCK			9	LAVUEUSE	15A	B
11	DOCK			11	LAKE-VASSILLE	15A	A
13	DOCK			13	LAKE-VASSILLE	15A	A
15	DOCK			15	LAKE-VASSILLE	15A	A
17	DOCK			17	LAKE-VASSILLE	15A	A
19	DOCK			19	LAKE-VASSILLE	15A	A
21	DOCK			21	LAKE-VASSILLE	15A	A
23	DOCK			23	LAKE-VASSILLE	15A	A
25	DOCK			25	LAKE-VASSILLE	15A	A
27	DOCK			27	LAKE-VASSILLE	15A	A

PANNEAU TYPE 2.1				VOLTAGE: 120/240 V 10			
LOCALISATION: LOGEMENT				CAPACITÉ: 100A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	CUSINÈRE	40A	30A	1	SECHEUSE		
5	ECLAIRAGE AF & RT1	15A	A	5			
7	DOCK			7	LAVUEUSE	15A	B
9	DOCK			9	LAVUEUSE	15A	B
11	DOCK			11	LAKE-VASSILLE	15A	A
13	DOCK			13	LAKE-VASSILLE	15A	A
15	DOCK			15	LAKE-VASSILLE	15A	A
17	DOCK			17	LAKE-VASSILLE	15A	A
19	DOCK			19	LAKE-VASSILLE	15A	A
21	DOCK			21	LAKE-VASSILLE	15A	A
23	DOCK			23	LAKE-VASSILLE	15A	A
25	DOCK			25	LAKE-VASSILLE	15A	A
27	DOCK			27	LAKE-VASSILLE	15A	A

PANNEAU TYPE 2.3				VOLTAGE: 120/240 V 10			
LOCALISATION: LOGEMENT				CAPACITÉ: 100A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	CUSINÈRE	40A	30A	1	SECHEUSE		
5	ECLAIRAGE AF & RT1	15A	A	5			
7	DOCK			7	LAVUEUSE	15A	B
9	DOCK			9	LAVUEUSE	15A	B
11	DOCK			11	LAKE-VASSILLE	15A	A
13	DOCK			13	LAKE-VASSILLE	15A	A
15	DOCK			15	LAKE-VASSILLE	15A	A
17	DOCK			17	LAKE-VASSILLE	15A	A
19	DOCK			19	LAKE-VASSILLE	15A	A
21	DOCK			21	LAKE-VASSILLE	15A	A
23	DOCK			23	LAKE-VASSILLE	15A	A
25	DOCK			25	LAKE-VASSILLE	15A	A
27	DOCK			27	LAKE-VASSILLE	15A	A

PANNEAU TYPE 3.1				VOLTAGE: 120/240 V 10			
LOCALISATION: LOGEMENT				CAPACITÉ: 100A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	CUSINÈRE	40A	30A	1	SECHEUSE		
5	ECLAIRAGE AF & RT1	15A	A	5			
7	DOCK			7	LAVUEUSE	15A	B
9	DOCK			9	LAVUEUSE	15A	B
11	DOCK			11	LAKE-VASSILLE	15A	A
13	DOCK			13	LAKE-VASSILLE	15A	A
15	DOCK			15	LAKE-VASSILLE	15A	A
17	DOCK			17	LAKE-VASSILLE	15A	A
19	DOCK			19	LAKE-VASSILLE	15A	A
21	DOCK			21	LAKE-VASSILLE	15A	A
23	DOCK			23	LAKE-VASSILLE	15A	A
25	DOCK			25	LAKE-VASSILLE	15A	A
27	DOCK			27	LAKE-VASSILLE	15A	A

PANNEAU TYPE 4				VOLTAGE: 120/240 V 10			
LOCALISATION: LOGEMENT				CAPACITÉ: 100A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	CUSINÈRE	40A	30A	1	SECHEUSE		
5	ECLAIRAGE AF & RT1	15A	A	5			
7	DOCK			7	LAVUEUSE	15A	B
9	DOCK			9	LAVUEUSE	15A	B
11	DOCK			11	LAKE-VASSILLE	15A	A
13	DOCK			13	LAKE-VASSILLE	15A	A
15	DOCK			15	LAKE-VASSILLE	15A	A
17	DOCK			17	LAKE-VASSILLE	15A	A
19	DOCK			19	LAKE-VASSILLE	15A	A
21	DOCK			21	LAKE-VASSILLE	15A	A
23	DOCK			23	LAKE-VASSILLE	15A	A
25	DOCK			25	LAKE-VASSILLE	15A	A
27	DOCK			27	LAKE-VASSILLE	15A	A

NOTE - DISJONCTEURS

L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICITÉ DOIT PRÉVOIR UN DISJONCTEUR ROUGE AVEC UNE BANDE DE VERROILLAGE:
 - POUR LE PANNEAU COMMANDEUR INTERNET ET CELLULAIRE NUMÉRIQUE (CEN)
 - POUR LE PANNEAU DALRIANE INCENDIE (PAI)
 - POUR LE PANNEAU MICRO-ONDES (MI)
 - POUR LE PANNEAU IN-DOCK (IN-DOCK)
 - POUR LE PANNEAU IN-DOCK (IN-DOCK)
 - POUR LE PANNEAU IN-DOCK (IN-DOCK)

PANNEAU TYPE 1.2				VOLTAGE: 120/240 V 10			
LOCALISATION: LOGEMENT				CAPACITÉ: 100A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	CUSINÈRE	40A	30A	1	SECHEUSE		
5	ECLAIRAGE AF & RT1	15A	A	5			
7	DOCK			7	LAVUEUSE	15A	B
9	DOCK			9	LAVUEUSE	15A	B
11	DOCK			11	LAKE-VASSILLE	15A	A
13	DOCK			13	LAKE-VASSILLE	15A	A
15	DOCK			15	LAKE-VASSILLE	15A	A
17	DOCK			17	LAKE-VASSILLE	15A	A
19	DOCK			19	LAKE-VASSILLE	15A	A
21	DOCK			21	LAKE-VASSILLE	15A	A
23	DOCK			23	LAKE-VASSILLE	15A	A
25	DOCK			25	LAKE-VASSILLE	15A	A
27	DOCK			27	LAKE-VASSILLE	15A	A

PANNEAU TYPE 2.2				VOLTAGE: 120/240 V 10			
LOCALISATION: LOGEMENT				CAPACITÉ: 100A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	CUSINÈRE	40A	30A	1	SECHEUSE		
5	ECLAIRAGE AF & RT1	15A	A	5			
7	DOCK			7	LAVUEUSE	15A	B
9	DOCK			9	LAVUEUSE	15A	B
11	DOCK			11	LAKE-VASSILLE	15A	A
13	DOCK			13	LAKE-VASSILLE	15A	A
15	DOCK			15	LAKE-VASSILLE	15A	A
17	DOCK			17	LAKE-VASSILLE	15A	A
19	DOCK			19	LAKE-VASSILLE	15A	A
21	DOCK			21	LAKE-VASSILLE	15A	A
23	DOCK			23	LAKE-VASSILLE	15A	A
25	DOCK			25	LAKE-VASSILLE	15A	A
27	DOCK			27	LAKE-VASSILLE	15A	A

PANNEAU TYPE 2.4				VOLTAGE: 120/240 V 10			
LOCALISATION: LOGEMENT				CAPACITÉ: 100A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	CUSINÈRE	40A	30A	1	SECHEUSE		
5	ECLAIRAGE AF & RT1	15A	A	5			
7	DOCK			7	LAVUEUSE	15A	B
9	DOCK			9	LAVUEUSE	15A	B
11	DOCK			11	LAKE-VASSILLE	15A	A
13	DOCK			13	LAKE-VASSILLE	15A	A
15	DOCK			15	LAKE-VASSILLE	15A	A
17	DOCK			17	LAKE-VASSILLE	15A	A
19	DOCK			19	LAKE-VASSILLE	15A	A
21	DOCK			21	LAKE-VASSILLE	15A	A
23	DOCK			23	LAKE-VASSILLE	15A	A
25	DOCK			25	LAKE-VASSILLE	15A	A
27	DOCK			27	LAKE-VASSILLE	15A	A

PANNEAU TYPE 3.2				VOLTAGE: 120/240 V 10			
LOCALISATION: LOGEMENT				CAPACITÉ: 100A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	CUSINÈRE	40A	30A	1	SECHEUSE		
5	ECLAIRAGE AF & RT1	15A	A	5			
7	DOCK			7	LAVUEUSE	15A	B
9	DOCK			9	LAVUEUSE	15A	B
11	DOCK			11	LAKE-VASSILLE	15A	A
13	DOCK			13	LAKE-VASSILLE	15A	A
15	DOCK			15	LAKE-VASSILLE	15A	A
17	DOCK			17	LAKE-VASSILLE	15A	A
19	DOCK			19	LAKE-VASSILLE	15A	A
21	DOCK			21	LAKE-VASSILLE	15A	A
23	DOCK			23	LAKE-VASSILLE	15A	A
25	DOCK			25	LAKE-VASSILLE	15A	A
27	DOCK			27	LAKE-VASSILLE	15A	A

PANNEAU "S" SERVICE				VOLTAGE: 347/600 V 30			
LOCALISATION: SALLE ÉLECTRIQUE PRINC. 0002				CAPACITÉ: 600A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	INTERRUPTEUR TRANSFERT ST1	40A	30A	1	TRANSFORMATEUR T1 (PANNEAU S1.1)		
5	INTERRUPTEUR TRANSFERT ST2	40A	30A	5	CHAUFFAGE VESTIBULE		
9	CHAUFFAGE VESTIBULE			9	CHAUFFAGE VESTIBULE		
13	CHAUFFAGE VESTIBULE			13	CHAUFFAGE VESTIBULE		
17	CHAUFFAGE VESTIBULE			17	CHAUFFAGE VESTIBULE		
21	CHAUFFAGE VESTIBULE			21	CHAUFFAGE VESTIBULE		
25	CHAUFFAGE VESTIBULE			25	CHAUFFAGE VESTIBULE		
29	CHAUFFAGE VESTIBULE			29	CHAUFFAGE VESTIBULE		
33	CHAUFFAGE VESTIBULE			33	CHAUFFAGE VESTIBULE		
37	CHAUFFAGE VESTIBULE			37	CHAUFFAGE VESTIBULE		
41	CHAUFFAGE VESTIBULE			41	CHAUFFAGE VESTIBULE		

PANNEAU "S1.1" TOUR 1				VOLTAGE: 120/208 V 30			
LOCALISATION: SALLE ÉLECTRIQUE PRINC. 0002				CAPACITÉ: 200A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1	PANNEAU S1.1	15A	15A	1	PRISE (ESC. 3)		
5	PANNEAU S1.1	15A	15A	5	PRISE (ESC. 3)		
9	PANNEAU S1.1	15A	15A	9	PRISE (ESC. 3)		
13	PANNEAU S1.1	15A	15A	13	PRISE (ESC. 3)		
17	PANNEAU S1.1	15A	15A	17	PRISE (ESC. 3)		
21	PANNEAU S1.1	15A	15A	21	PRISE (ESC. 3)		
25	PANNEAU S1.1	15A	15A	25	PRISE (ESC. 3)		
29	PANNEAU S1.1	15A	15A	29	PRISE (ESC. 3)		
33	PANNEAU S1.1	15A	15A	33	PRISE (ESC. 3)		
37	PANNEAU S1.1	15A	15A	37	PRISE (ESC. 3)		
41	PANNEAU S1.1	15A	15A	41	PRISE (ESC. 3)		

PANNEAU "S2.1" TOUR 2				VOLTAGE: 120/208 V 30			
LOCALISATION: SALLE ÉLECTRIQUE PRINC. 0002				CAPACITÉ: 200A			
#	DESCRIPTION	A	D	#	DESCRIPTION	A	D
1		15A	15A	1	PRISE HALL 1, ESPACE SANTE & VERTICA		
3	PANNEAU S2.1	15A	15A	3	PRISE BUREAU LOCAL & COMMAN		
5		20A	20A	5	20A RAO 10		
9	PANNEAU S2.1	15A	15A	9	65A 13		
11		65A 13	65A 13	11	15A PRISE ESC. 1		
13	PRISE 89	15A	15A	13	15A PRISE ESC. 2		
15		15A	15A	15	25A PRISE ESC. 3		
17	PRISE CORRIDOR	15A	15A	17	25A PRISE CNY		
19	PRISE CORRIDOR	15A	15A	19	25A PRISE CNY		
21	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	21	25A PRISE CNY		
23	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	23	25A PRISE CNY		
25	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	25	25A PRISE CNY		
27	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	27	25A PRISE CNY		
29	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	29	25A PRISE CNY		
31	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	31	25A PRISE CNY		
33	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	33	25A PRISE CNY		
35	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	35	25A PRISE CNY		
37	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	37	25A PRISE CNY		
39	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	39	25A PRISE CNY		
41	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	41	25A PRISE CNY		
43	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	43	25A PRISE CNY		
45	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	45	25A PRISE CNY		
47	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	47	25A PRISE CNY		
49	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	49	25A PRISE CNY		
51	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	51	25A PRISE CNY		
53	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	53	25A PRISE CNY		
55	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	55	25A PRISE CNY		
57	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	57	25A PRISE CNY		
59	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	59	25A PRISE CNY		
61	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	61	25A PRISE CNY		
63	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	63	25A PRISE CNY		
65	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	65	25A PRISE CNY		
67	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	67	25A PRISE CNY		
69	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	69	25A PRISE CNY		
71	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	71	25A PRISE CNY		
73	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	73	25A PRISE CNY		
75	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	75	25A PRISE CNY		
77	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	77	25A PRISE CNY		
79	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	79	25A PRISE CNY		
81	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	81	25A PRISE CNY		
83	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	83	25A PRISE CNY		
85	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	85	25A PRISE CNY		
87	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	87	25A PRISE CNY		
89	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	89	25A PRISE CNY		
91	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	91	25A PRISE CNY		
93	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	93	25A PRISE CNY		
95	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	95	25A PRISE CNY		
97	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	97	25A PRISE CNY		
99	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	99	25A PRISE CNY		
101	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	101	25A PRISE CNY		
103	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	103	25A PRISE CNY		
105	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	105	25A PRISE CNY		
107	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	107	25A PRISE CNY		
109	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	109	25A PRISE CNY		
111	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	111	25A PRISE CNY		
113	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	113	25A PRISE CNY		
115	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	115	25A PRISE CNY		
117	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	117	25A PRISE CNY		
119	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	119	25A PRISE CNY		
121	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	121	25A PRISE CNY		
123	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	123	25A PRISE CNY		
125	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	125	25A PRISE CNY		
127	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	127	25A PRISE CNY		
129	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	129	25A PRISE CNY		
131	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	131	25A PRISE CNY		
133	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	133	25A PRISE CNY		
135	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	135	25A PRISE CNY		
137	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	137	25A PRISE CNY		
139	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	139	25A PRISE CNY		
141	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	141	25A PRISE CNY		
143	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	143	25A PRISE CNY		
145	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	145	25A PRISE CNY		
147	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	147	25A PRISE CNY		
149	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	149	25A PRISE CNY		
151	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	151	25A PRISE CNY		
153	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	153	25A PRISE CNY		
155	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	155	25A PRISE CNY		
157	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	157	25A PRISE CNY		
159	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	159	25A PRISE CNY		
161	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	161	25A PRISE CNY		
163	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	163	25A PRISE CNY		
165	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	165	25A PRISE CNY		
167	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	167	25A PRISE CNY		
169	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	169	25A PRISE CNY		
171	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	171	25A PRISE CNY		
173	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	173	25A PRISE CNY		
175	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	175	25A PRISE CNY		
177	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	177	25A PRISE CNY		
179	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	179	25A PRISE CNY		
181	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	181	25A PRISE CNY		
183	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	183	25A PRISE CNY		
185	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	185	25A PRISE CNY		
187	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	187	25A PRISE CNY		
189	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	189	25A PRISE CNY		
191	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	191	25A PRISE CNY		
193	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	193	25A PRISE CNY		
195	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	195	25A PRISE CNY		
197	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	197	25A PRISE CNY		
199	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	199	25A PRISE CNY		
201	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	201	25A PRISE CNY		
203	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	203	25A PRISE CNY		
205	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	205	25A PRISE CNY		
207	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	207	25A PRISE CNY		
209	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	209	25A PRISE CNY		
211	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	211	25A PRISE CNY		
213	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	213	25A PRISE CNY		
215	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	215	25A PRISE CNY		
217	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	217	25A PRISE CNY		
219	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	219	25A PRISE CNY		
221	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	221	25A PRISE CNY		
223	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	223	25A PRISE CNY		
225	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	225	25A PRISE CNY		
227	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	227	25A PRISE CNY		
229	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	229	25A PRISE CNY		
231	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	231	25A PRISE CNY		
233	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	233	25A PRISE CNY		
235	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	235	25A PRISE CNY		
237	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	237	25A PRISE CNY		
239	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	239	25A PRISE CNY		
241	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	241	25A PRISE CNY		
243	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	243	25A PRISE CNY		
245	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	245	25A PRISE CNY		
247	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	247	25A PRISE CNY		
249	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	249	25A PRISE CNY		
251	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	251	25A PRISE CNY		
253	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	253	25A PRISE CNY		
255	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	255	25A PRISE CNY		
257	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	257	25A PRISE CNY		
259	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	259	25A PRISE CNY		
261	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	261	25A PRISE CNY		
263	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	263	25A PRISE CNY		
265	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	265	25A PRISE CNY		
267	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	267	25A PRISE CNY		
269	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	269	25A PRISE CNY		
271	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	271	25A PRISE CNY		
273	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	273	25A PRISE CNY		
275	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	275	25A PRISE CNY		
277	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	277	25A PRISE CNY		
279	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	279	25A PRISE CNY		
281	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	281	25A PRISE CNY		
283	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	283	25A PRISE CNY		
285	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	285	25A PRISE CNY		
287	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	287	25A PRISE CNY		
289	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	289	25A PRISE CNY		
291	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	291	25A PRISE CNY		
293	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	293	25A PRISE CNY		
295	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	295	25A PRISE CNY		
297	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	297	25A PRISE CNY		
299	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	299	25A PRISE CNY		
301	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	301	25A PRISE CNY		
303	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	303	25A PRISE CNY		
305	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	305	25A PRISE CNY		
307	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	307	25A PRISE CNY		
309	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	309	25A PRISE CNY		
311	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	311	25A PRISE CNY		
313	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	313	25A PRISE CNY		
315	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	315	25A PRISE CNY		
317	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	317	25A PRISE CNY		
319	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	319	25A PRISE CNY		
321	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	321	25A PRISE CNY		
323	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	323	25A PRISE CNY		
325	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	325	25A PRISE CNY		
327	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	327	25A PRISE CNY		
329	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	329	25A PRISE CNY		
331	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	331	25A PRISE CNY		
333	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	333	25A PRISE CNY		
335	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	335	25A PRISE CNY		
337	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	337	25A PRISE CNY		
339	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	339	25A PRISE CNY		
341	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	341	25A PRISE CNY		
343	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	343	25A PRISE CNY		
345	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	345	25A PRISE CNY		
347	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	347	25A PRISE CNY		
349	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	349	25A PRISE CNY		
351	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	351	25A PRISE CNY		
353	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	353	25A PRISE CNY		
355	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	355	25A PRISE CNY		
357	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	357	25A PRISE CNY		
359	PRISE CORRIDOR (20)	15A	15A	359	25A PRISE CNY		
361	PRISE CORRIDOR (						

NOTE - ÉLECTRIQUE

- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA PRÉVOIR LE BUDGET POUR LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME DE SÉLECTION ORIGINEL/RECHÈCHE DANS CHACUNE DES SALLES À DÉCHETS DES ÉTAGES AINSI QUE LE MÉCANISME DE PÉRIODISATION AU SOUS-SOL.
- TOUTES LES PLINTHES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES DANS LE COMMUN AURONT UN THERMOSTAT INTÉRIEUR.
- LES COMPOSANTES DE CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES (THERMOSTATS, PLANCHES TONNÉES, ETC.) SERONT EN BAS VOLTAGE ET TOUT LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR CONCERNE LE COMMANDEMENT DU VENTILATEUR. PRÉVOIR COORDINATION ENTRE L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ ET LES ENTREPRENEURS MÉCANIQUES POUR ENQUÊTER LA JUSTESSE DES MANDATS RESPECTIFS.
- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA PRÉVOIR, DANS LES LOGEMENTS, DES INTERCOMS RELIÉS À L'ENTRÉE PRINCIPALE.
- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON UN ESCALIER FISSURÉ OU D'UN MUR DE BÉTON, PRÉVOIR UN COUPLAGE DE MUR DÉMARRÉ L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARDER L'INTÉRIEUR DU MUR COUPLÉ.
- ASSURER DE TOUJOURS AVOIR UN MINIMUM DE 100-120 FT DE DÉGAGEMENT DEVANT LES ÉQUIPEMENTS DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE, SAUF POUR UN ÉQUIPEMENT DE 100A ET PLUS, DANS CE CAS LE DÉGAGEMENT SERA D'UNE 120 ET 150 FT.
- LA PORTE DE GARAGE DEVRA ÊTRE RACCORDEE PAR ÉLECTRICIEN.

NOTE - RACCORDEMENT

- LES VOLTES MOTRICES AUTRES QUE CELLES SERVANT AU DÉMARRAGE DU SOUS-SOL SERONT SÉPARÉES EN DEUX GROUPES, INSTALLÉES ET RACCORDEES PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.
- LES VOLTES MOTRICES SERVANT À LA VENTILATION EXTÉRIEURE DES ESCALIERS SERONT SÉPARÉES DU SOUS-SOL, SERONT FOURNIES ET INSTALLÉES PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION PLUS RACCORDEES PAR L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ. CES DEUX DEVOIRONT ÊTRE PRÉVUS AU PANNEAU D'ALARME INCENDIE.
- LES AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE COMBINÉS AVEC THERMOSTAT INVERSE (COTI) SERONT FOURNIS, INSTALLÉS ET RACCORDEES PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.
- UN TRANSFORMATEUR 120V/240V SERA DÉDIÉ AUX AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE COMBINÉS AVEC THERMOSTAT INVERSE (COTI) SERA FOURNI, INSTALLÉ ET RACCORDE PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE. L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE DEVRA VALIDER LA CAPACITÉ DU TRANSFORMATEUR AVEC L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.
- LES VENTILATEURS DE STATIONNEMENT ET CELLES SERVANT À LA VENTILATION EXTÉRIEURE DES ESCALIERS SERONT FOURNIS ET INSTALLÉS PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION PLUS RACCORDEES PAR L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ. CES DEUX DEVOIRONT ÊTRE ADRESSABLES RELIÉS AU PANNEAU D'ALARME INCENDIE.
- LES DÉMARRAGEURS MAGNÉTIQUES COMBINÉS AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ POUR LES VENTILATEURS SERONT FOURNIS ET INSTALLÉS PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION PLUS RACCORDEES PAR L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ.
- LES PANNEAUX DE CONTRÔLE DES POMPES SERONT FOURNIS ET INSTALLÉS PAR L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE PLUS RACCORDEES PAR L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ.

Légende — E200 (114 marques)

- ▲ Aérotherme (2)
- Panneau de distribution (13)
- ▲ Plinthe 1000W (3)
- Prise double (35)
- Raccordement condenseur (3)
- Raccordement ventilateur (22)
- Raccordement équipement mécanique (12)
- Sectionneur (6)
- Transformateur (9)
- Équipement salle électrique — à classer (9)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTIONNORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avis de commencement de travail / L'entrepreneur devra s'assurer de la responsabilité, prendre et noter toutes les dimensions sur place.			
3	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
4	17.07.2025	ÉMS POUR PERMS	S.C.
Rev.	Date	Description	Par (S)
REVISIONS			
Dessiné: Sade			

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5Site du projet: Projet 06
LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CAType de dessin: Drawing 06
ÉLECTRIQUE
PRISES, ÉQUIPEMENTS,
RACCORDEMENT MÉCANIQUE :
PLAN DU SOUS-SOL


Rev.	17.08.2025	Fait par: J. TREMBLAY	Pré: H. BLER	Ing.
Scale:	3/32"=1'-0"	Dessiné par: H. BLER	Dessiné par: H. BLER	Ing.
Drawn No. / Drawing No.				
E200				3

- TOUTES LES PLINTHES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES DANS LE COMMUN AURONT UN THERMOSTAT INTÉGRÉ.
- PRÉVOIR COORDINATION ENTRE ENTREPRENEUR EN VENTILATION ET EN ÉLECTRICITÉ POUR LES PORTIQUES HAUT & BAS VOYAGE, DES CONTRÔLES DES DÉTARTRAGES DES LOGEMENTS, DES VENTILATEURS MOTORISÉS, VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN, MANUTÈNE HAUT/BAS D'ETRE ET L'INTERLUPTEUR DE CONTRÔLE POUR LA VENTILATION);
- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT PRÉVOIR, DANS LES LOGEMENTS, DES INTERCOMS RELIÉS À L'ENTRÉE PRINCIPALE.
- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER D'ISSUE OU D'UN ASCENSEUR, PRÉVOIR UN SOUFFLAGE PAR MUR DÉRIVÉ (ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AU-DESSUS) - DANGER! L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPÉE!;
- LES PRISES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES SUR LES BALCONS DEVONT ÊTRE EXTÉRIEURES, AVEC BOITIER ANTI-INTÉRIEUR ET PORTER LE MARQUAGE SERVICE MUR.

- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA PRÉVOIR UNE PRISE ÉLECTRIQUE 120VAC NEMA 5-15R POUR LE RACCORDEMENT DE L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHACUN DES LOGEMENTS. L'EMPLACEMENT ET LE POSITIONNEMENT EXACTE SERA À DÉTERMINER AU CHANTIER.
- LA LOCALISATION EXACTE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE DÉDIÉE À L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHACUN DES LOGEMENTS SERA À VALIDER AU CHANTIER ET À COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.

- COORDONNER EMPLACEMENT AVEC ENTREPRENEUR EN VENTILATION POUR LE POSITIONNEMENT EXACT DES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS.
- PRÉVOIR LE RACCORDEMENTS DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION.
- TOUT LES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS SERONT INSTALLÉES SUR LE CIRCUIT 22,24 ET ALIMENTÉES PAR LEUR CONDENSEURS.

- AFIN D'ÉVITER QUE LES PLINTHES ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT EN MÊME TEMPS QUE LA CLIMATISATION : PRÉVOIR UN SYSTÈME ENTREBARRÉ ENTRE L'ÉVAPORATEUR MURAL ET TOUTES PLINTHES ÉLECTRIQUES SITUÉES DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'ÉVAPORATEUR MURAL. VOIR DÉTAIL "SCHEMA DE CONTRÔLE TÊTE MURALE LOGEMENTS (TRAC)" PRÉVOIR COORDINATION ENTRE L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE ET VENTILATION.



-  Aéroconvecteur 1250W (1)
-  Aéroconvecteur 1500W (11)
-  Aéroconvecteur 2000W (6)
-  Aéroconvecteur commun (2)
-  Panneau de logement (18)
-  Plinthe 1000W (43)
-  Plinthe 1250W (9)
-  Plinthe 300W (25)
-  Prise comptoir (39)
-  Prise cuisinière (18)
-  Prise demi-commandée (76)
-  Prise double (232)
-  Prise laveuse (18)
-  Prise micro-onde (18)
-  Prise réfrigérateur (18)
-  Prise salle de bain (23)
-  Prise sècheuse (18)
-  Prise étanche (25)
-  Raccordement condenseur (18)
-  Raccordement hotte (18)
-  Raccordement lave-vaisselle (18)
-  Raccordement ventilateur (8)
-  Raccordement volet motorisé (2)
-  Raccordement équipement mécanique (3)
-  Raccordement évaporateur (25)
-  Sectionneur (18)
-  Sortie câble/informatique (18)
-  Sortie informatique (11)
-  Thermostat (50)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS GRANDS DE HAUTEUR APPLICABLES

travail, l'entrepreneur devra sous-

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

POUR CONSTRUCTION 90%

FOUR PERMS	
	Description

REVISIONS

□

EQUIPE

P INGENIERIE DI

2255, Fernald-Lafontaine, s.
Longueuil, Qc J4G 2R8
T: 454-222-2222

T: 450.396.3957
info@equipesp.com

04700022 OC INC

91780932 QC INC
H DILLAC SEIGNE

QUÉBEC J3V2B4

GOLEDO, JOSÉ ZENÓ

E VALLEM - RIVIE

RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN 06 0

CARIGNAN, QC, C

ÉQUIPEMENTS :

, EQUIPEMENTS &
ORDREMENT MÉCAN


RDC

References

Fat per:	J. TREMBLAY	ing
Drawn by:		En
Verité per:	M. BLIER ing	Dr
Month:		

E201

L201

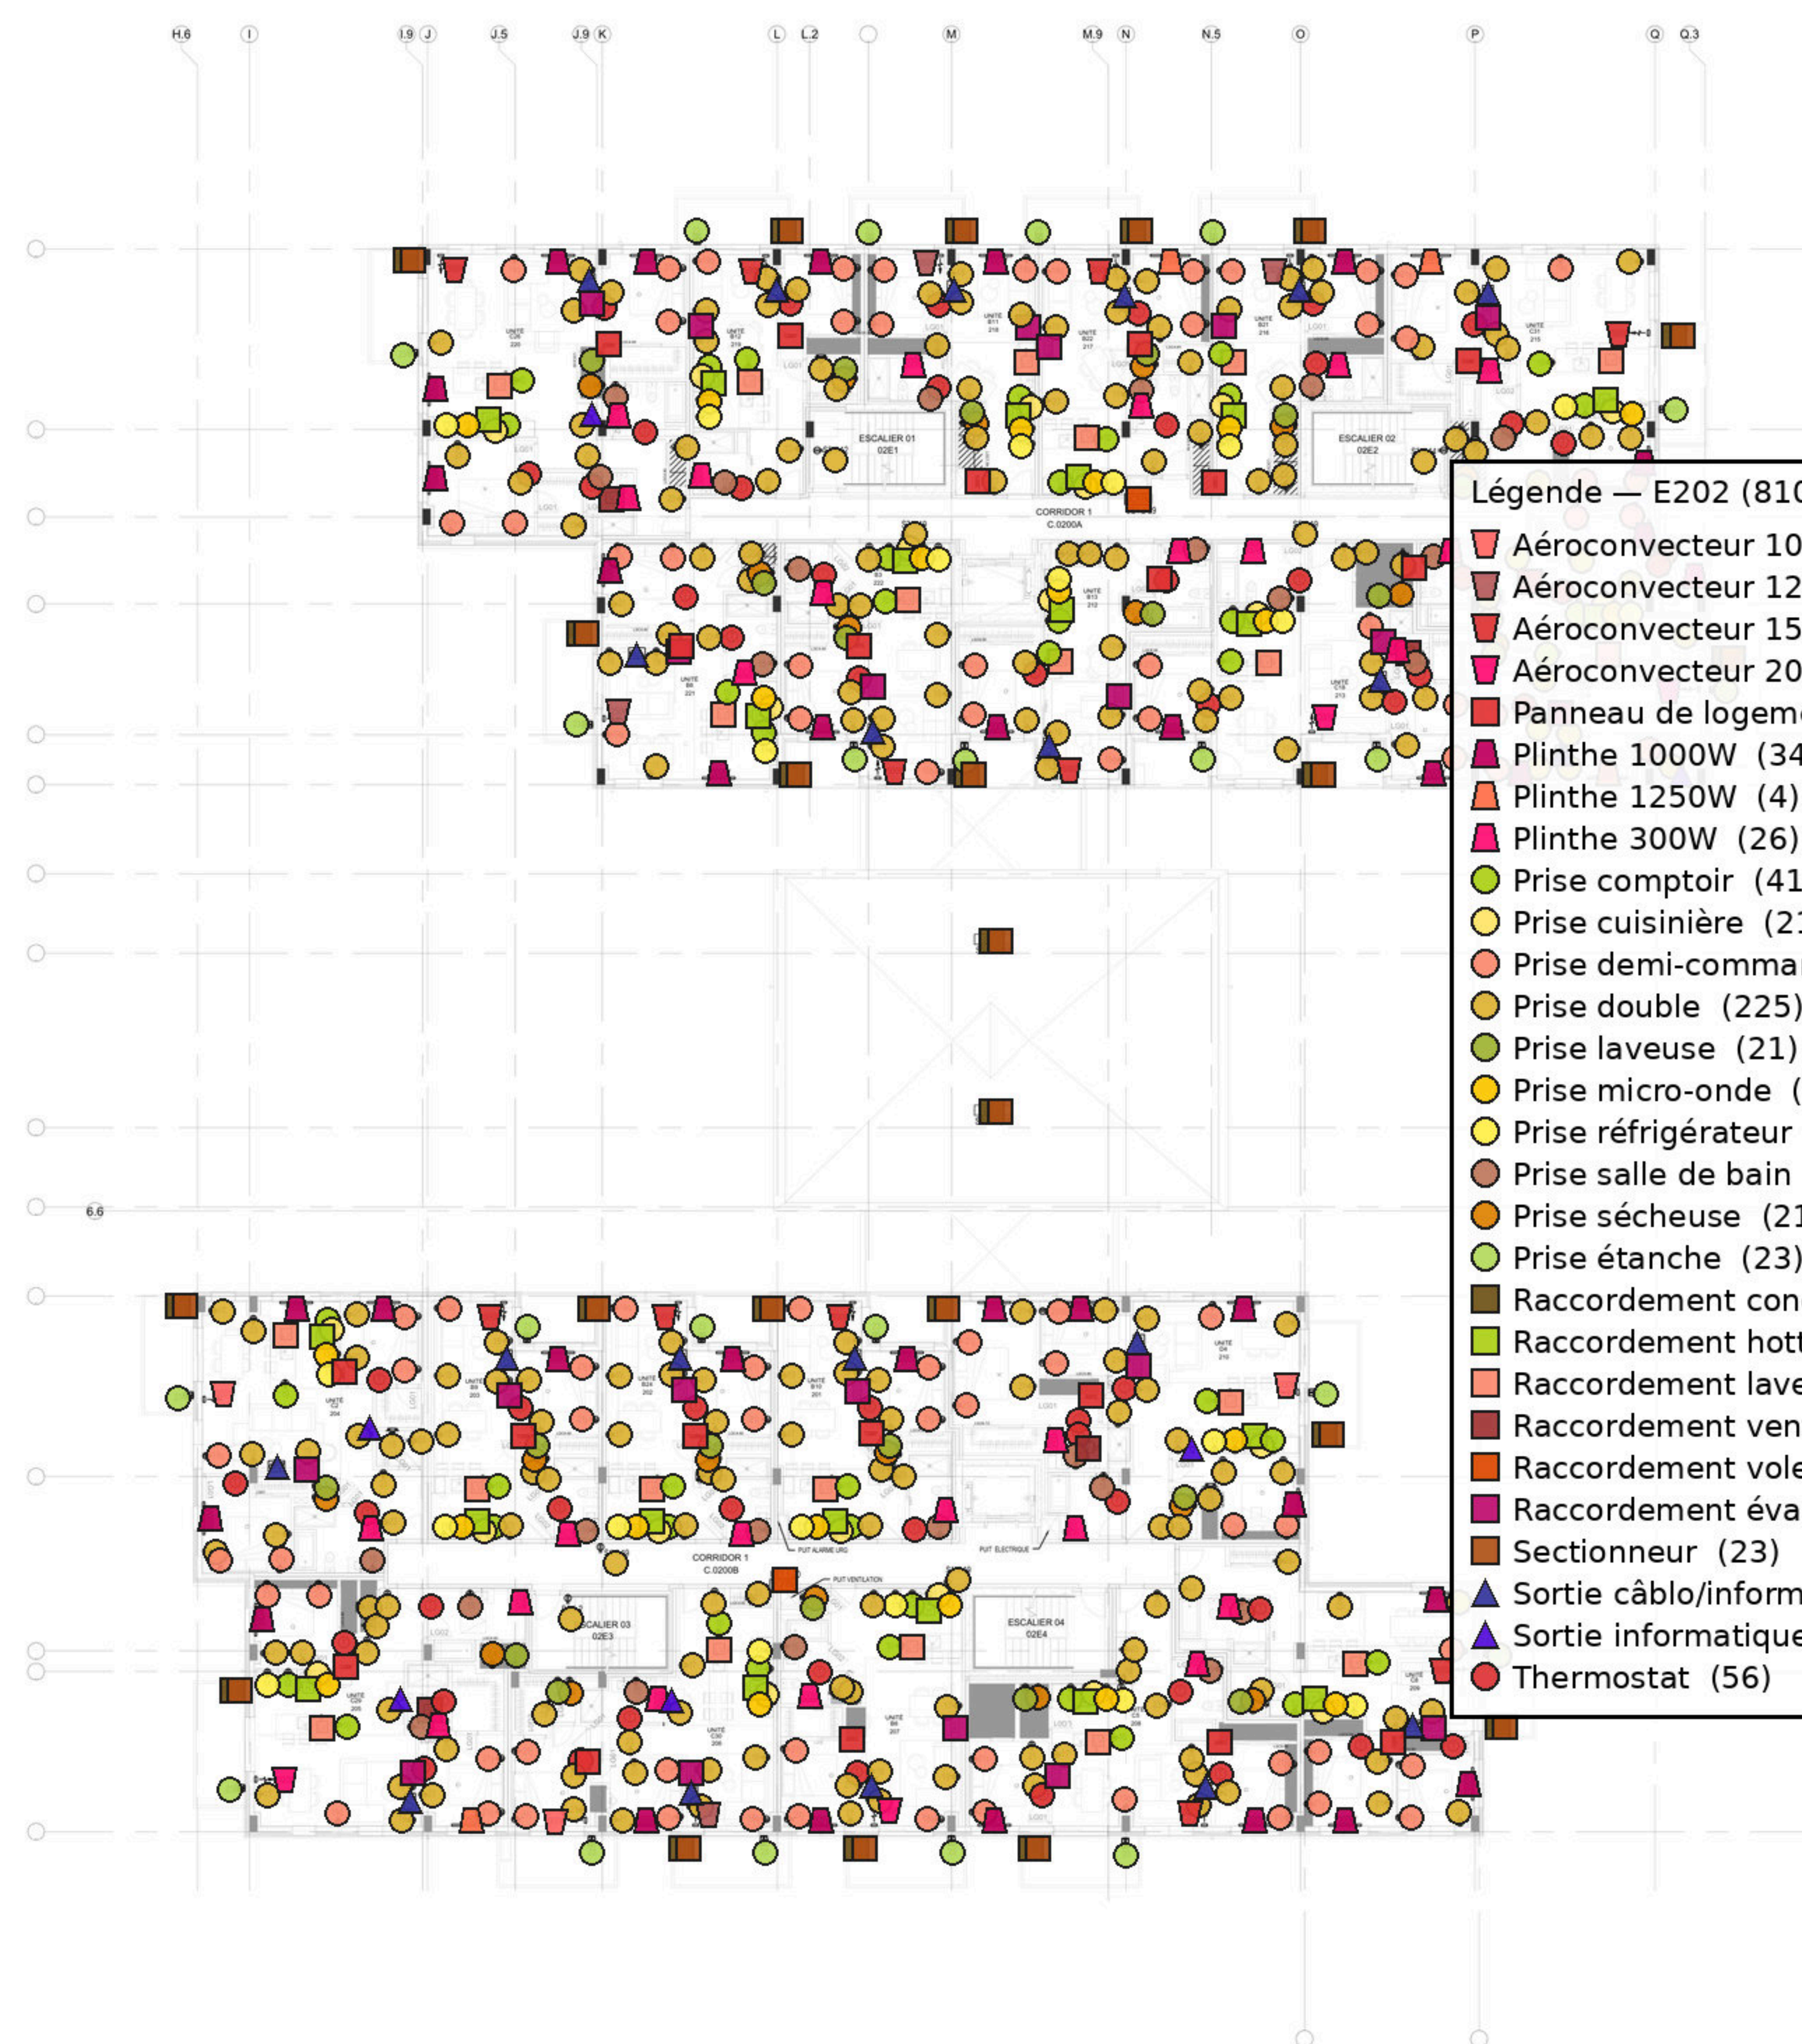

- Légende — E202 (810 marques)**
- ▲ Aéroconvecteur 1000W (3)
 - ▲ Aéroconvecteur 1250W (4)
 - ▲ Aéroconvecteur 1500W (11)
 - ▲ Aéroconvecteur 2000W (4)
 - Panneau de logement (21)
 - ▲ Plinthe 1000W (34)
 - ▲ Plinthe 1250W (4)
 - ▲ Plinthe 300W (26)
 - Prise comptoir (41)
 - Prise cuisinière (21)
 - Prise demi-commandée (85)
 - Prise double (225)
 - Prise laveuse (21)
 - Prise micro-onde (21)
 - Prise réfrigérateur (21)
 - Prise salle de bain (26)
 - Prise sècheuse (21)
 - Prise étanche (23)
 - Raccordement condenseur (23)
 - Raccordement hotte (21)
 - Raccordement lave-vaisselle (21)
 - Raccordement ventilateur (4)
 - Raccordement volet motorisé (2)
 - Raccordement évaporateur (21)
 - Sectionneur (23)
 - ▲ Sortie câblo/informatique (21)
 - ▲ Sortie informatique (6)
 - Thermostat (56)

NOTE - ÉLECTRIQUE

- TOUTES LES PLANCHES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES DANS LE COMMUN AURONT UN THERMOSTAT INTÉGRÉ.

- PRÉVOIR COORDINATION ENTRE ENTREPRENEUR EN VENTILATION ET EN ÉLECTRICITÉ POUR LES PORTES HAUTES À BAS VOLTAGE DES CONTRÔLES DE LA VENTILATION DES LOGEMENTS (VOLET MOTORISÉ, VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN, MANITÈRE HAUTE BAS D'EST ET L'INTÉRIEUR DE CONTRÔLE POUR LA VENTILATION).

- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA PRÉVOIR, DANS LES LOGEMENTS, DES INTERCOMS RELIÉS À L'ENTRÉE PRINCIPALE.

- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER TROUSSEAU OU D'UN ACCÈS, PRÉVOIR UN SOULÈVE DE MUR DERRIÈRE L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION APRÈS L'ANCIENNE INTÉGRITÉ DU MUR COUPÉ-FEU.

- LES PRISES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES SUR LES BALCONS DEVONT ÊTRE MARQUÉES NOTER ANTI-INTÉRIEUR ET PORTER LE MARQUAGE SERVICE EXTÉRIEUR.

NOTE - ÉCHANGEUR D'AIR

- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA PRÉVOIR LA PRISE ÉLECTRIQUE DEVANT NEMA 5-15R POUR LE RACCORDEMENT DE L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHACUN DES LOGEMENTS. L'EMPLACEMENT ET LE POSITIONNEMENT EXACTS SERONT À DÉTERMINER AU CHANTIER.

- LA LOCALISATION EXACTE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE DÉDIÉE À L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHACUN DES LOGEMENTS SERA À VALIDER AU CHANTIER ET À COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.

NOTE - CLIMATISATION

- COORDONNER L'EMPLACEMENT AVEC L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION POUR LE POSITIONNEMENT EXACT DES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS.

- PRÉVOIR LE RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION.

- TOUT LES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS SERONT INSTALLÉS SUR LE CIRCUIT D'EAU ET ALIMENTÉS PAR LE CONDENSEUR.

CONTRÔLE VENTILATION

- AFIN D'ÉVITER QUE LES PLANCHES ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT EN MÊME TEMPS QUE LA CLIMATISATION, PRÉVOIR UN SYSTÈME D'INTERCOM ENTRE L'ÉVAPORATEUR MANUEL ET TOUTES PLANCHES ÉLECTRIQUES SITUÉES DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'ÉVAPORATEUR MANUEL. VOIR DÉTAIL "SCHEMA DE CONTRÔLE TÊTE MANUEL LOGEMENTS (TITAC)". PRÉVOIR COORDINATION ENTRE L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE ET VENTILATION.

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS GRANDE HAUTEUR APPLICABLES

Avant de commencer à travailler, l'entrepreneur devra avoir sa seule RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

N°	Date	Description	Par
1	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION BOV	H.B.
2	17.07.2025	ÉMS POUR PERMIS	S.C.

REVISIONS

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIEURIE DU BÂTIMENT
2255, Farnham-Labonne, suite 201
Longueuil, Qc J4V 3R6
T: 450.398.3957
info@equipesp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA


ÉLECTRIQUE
PRISES, ÉQUIPEMENTS &
RACCORDEMENT MÉCANIQUE :
PLAN DU 2E

- TOUTES LES LAMPES ELECTRIQUES INSTALLEES DANS LE COMMUN ARONT UN THERMOSTAT INTEGRE.
- PREVOIR COURONNE D'ENTREE ENTREPRENENR EN VENTILATION ET EL ELECTRICITE POUR LES PORTES HAUT & BAS VOLAGE DES CONTROLE DE LA CLIMATISATION LOGEMENTS (VOLET AUTOMATISME, VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN, MURMETTE, AUTAS CROIX ET L'INTERUPTEUR DE CONTROLE POUR LA VENTILATION).
- L'ENTREPRENENR EN ELECTRICITE DOIT PREVOIR, DANS LES LOGEMENTS DES INTERCOS RELIES A L'ENTREE PRINCIPALE.
- LORSQU'UN ELEMENT ELECTRIQUE EST ETUDE SUR UN MUR DE BETON, UN ESCALIER COURSE D'UN CABLESEUR, PREVOIR UN SOUFFLAGE DE MUR DERRIERE L'ELEMENT EN QUESTION EN LIEU D'UNE PARE DE CHARGES INTEGREE AU MUR COUPE FEU.
- LES PRISES ELECTRIQUES INSTALLEES SUR LES SALONS DEVONT ETRE Muni D'UN BOITIER ANTIBATTEMENT ET PORTER LE MARQUAGE SERVICE EXTREME.

- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA PRÉVOIR UNE PRISE ÉLECTRIQUE 120VAC NEMA 5-15R POUR LE RACCORDEMENT DE L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHAQUE DES LOGEMENTS. L'EMPLACEMENT ET LE POSITIONNEMENT EXACTS SERA À DÉTERMINER AU CHANTIER.
- LA LOCALISATION EXACTE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE DÉDIÉE À L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHAQUE DES LOGEMENTS SERA À VALIDER AU CHANTIER ET À COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.

- COORDONNER EMPLACEMENT AVEC ENTREPRENEUR EN VENTILATION POUR LE POSITIONNEMENT EXACT DES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS.
- PRÉVOIR LE RACCORDEMENTS DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION.
- TOUT LES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS SERONT INSTALLÉES SUR LE CIRCUIT 22.24 ET ALIMENTÉES PAR LEUR CONDENSEURS.

- AFIN D'ÉVITER QUE LES PUNTHES ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT EN MÊME TEMPS QUE LA CLIMATISATION : PRÉVOIR UN SYSTÈME ENTREBARRÉ ENTRE L'ÉVAPORATEUR MURAL ET TOUTES PUNTHES ÉLECTRIQUES SITUÉES DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'ÉVAPORATEUR MURAL. VOIR DÉTAIL "SCHEMA DE CONTRÔLE TÊTE MURALE LOGEMENTS (TRAC)" PRÉVOIR COORDINATION ENTRE L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE ET VENTILATION.

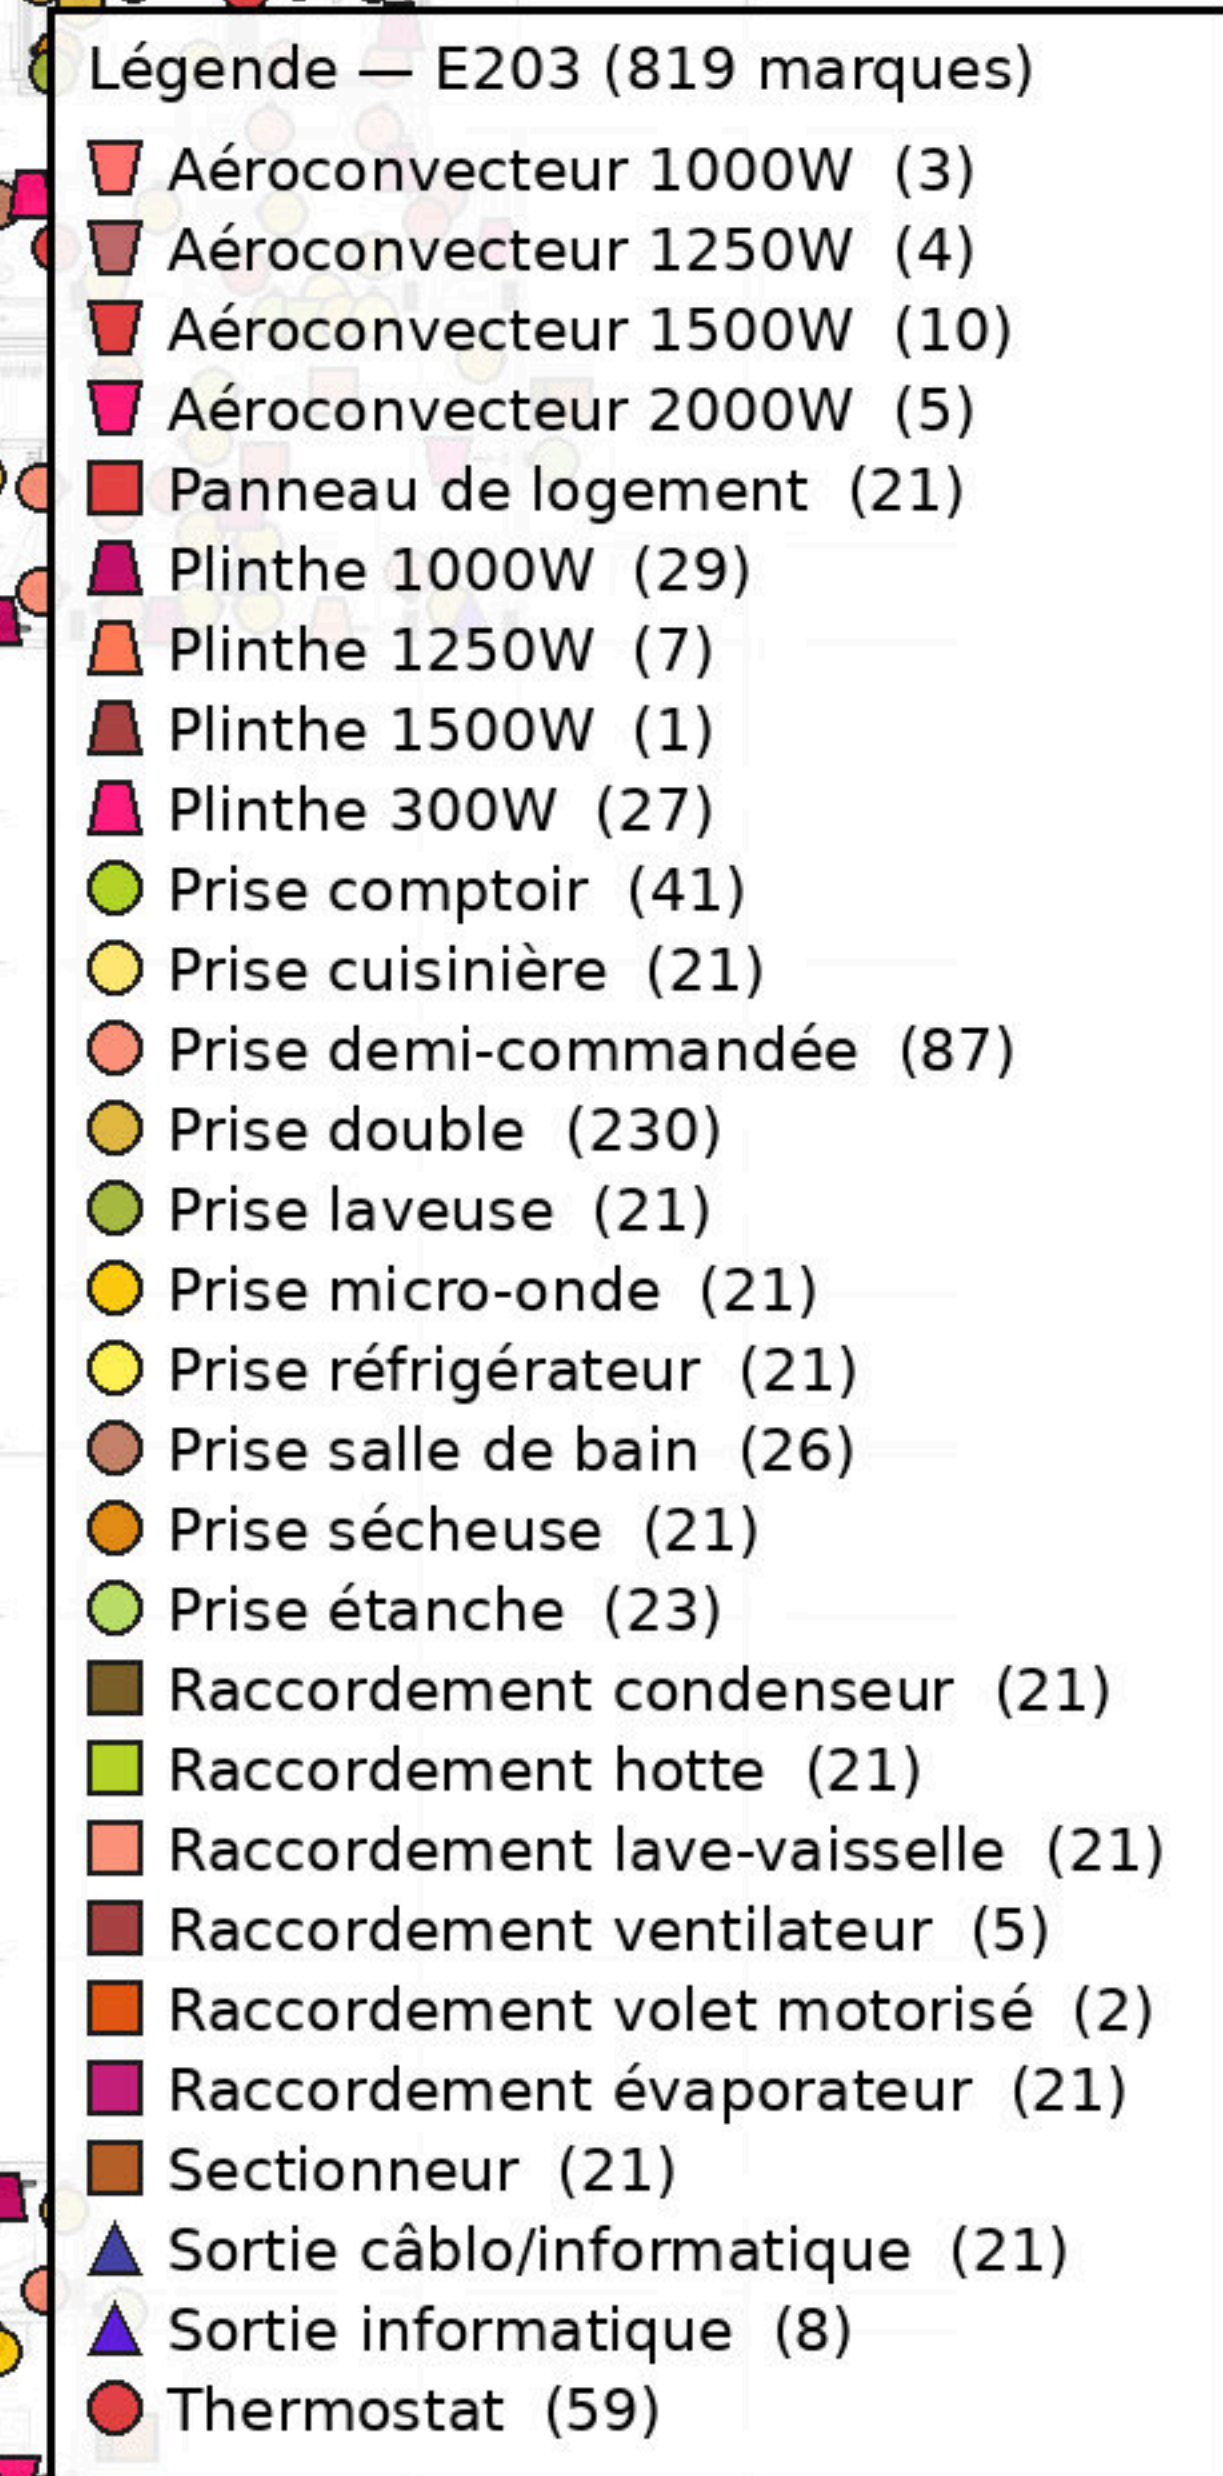

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

ESP

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

2255, Fernand-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4G 2R8
T: 450.396.3957
info@equipesp.com

LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

Date:	17.06.2005	File par: Drawn by:	J. TREMBLAY	Ing. Eng.	H. BLIER ing.
Echelle: Scale:	3/32"=1'-0"	Vérifier par: Verify by:	H. BLIER ing.	Dessiné No. Foster No.	2005-46
Dessin No. / Drawing No.					Rq. / Re.

E203

NOTE - ÉLECTRIQUE

- TOUTES LES PLINTHES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES DANS LE COMMUN AURONT UN THERMOSTAT INTÉGRÉ.
- PRÉVOIR COORDINATION ENTRE ENTREPRENEUR EN VENTILATION ET EN ÉLECTRICITÉ POUR LES PORTIONS HAUT À BAS VOLTAGE DES CONTRÔLES DE LA INSTALLATION DES LOGEMENTS (VOLET MOTORISÉ, VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN, MINUTERIE HAUT/BAS DÉBIT ET L'INTERPRÉTEUR DE CONTRÔLE POUR LA VENTILATION).
- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT PRÉVOIR, DANS LES LOGEMENTS, DES INTERCOMS RELIÉS À L'ENTRÉE PRINCIPALE.
- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ÉCLAIRAGE ÉCRÉME OU D'UN MOISEUR, PRÉVOIR UN SOULÈVE DE MUR CORNÉRE, L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUVRÉ.
- LES PRISES ÉLECTRIQUE INSTALLÉES SUR LES BALCONS DEVONT ÊTRE MUNIS D'UN BOÎTIER ANTI-INTÉRIÈRE ET PORTER LE MARQUAGE SERVICE EXTÉRIEUR.

NOTE - ÉCHANGEUR D'AIR


- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT PRÉVOIR UNE PRISE ÉLECTRIQUE, CHAQUE SÉRIE À PRÉVOIR LE RACCORDEMENT DE L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHAQUE DES LOGEMENTS, L'EMPLACEMENT ET LE POSITIONNEMENT EXACTS SERA À DÉTERMINER AU CHANTIER.
- LA LOCALISATION EXACTE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE DÉDIÉE À L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHAQUE DES LOGEMENTS SERA À VALIDER AU CHANTIER ET À COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.

NOTE - CLIMATISATION

- COORDONNER L'EMPLACEMENT AVEC ENTREPRENEUR EN VENTILATION POUR LE POSITIONNEMENT EXACT DES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS.
- PRÉVOIR LE RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION.
- TOUT LES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS SERONT INSTALLÉS SUR LE CIRCUIT 22.4 ET ALIMENTÉS PAR LE CONDENSEUR.

CONTRÔLE VENTILATION

- AFIN D'ÉVITER QUE LES PLINTHES ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT EN MÊME TEMPS QUE LA CLIMATISATION, PRÉVOIR UN SYSTÈME ENTREPRENEUR ENTRE ÉVAPORATEUR MANUEL ET TOUTES PLINTHES ÉLECTRIQUES SITUÉES DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'ÉVAPORATEUR MANUEL, VOIR DETAILED TOCHER DE CONTRÔLE TOUTE MANUELS LOGEMENTS (TRACÉ) PRÉVOIR COORDINATION ENTRE L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE ET VENTILATION.

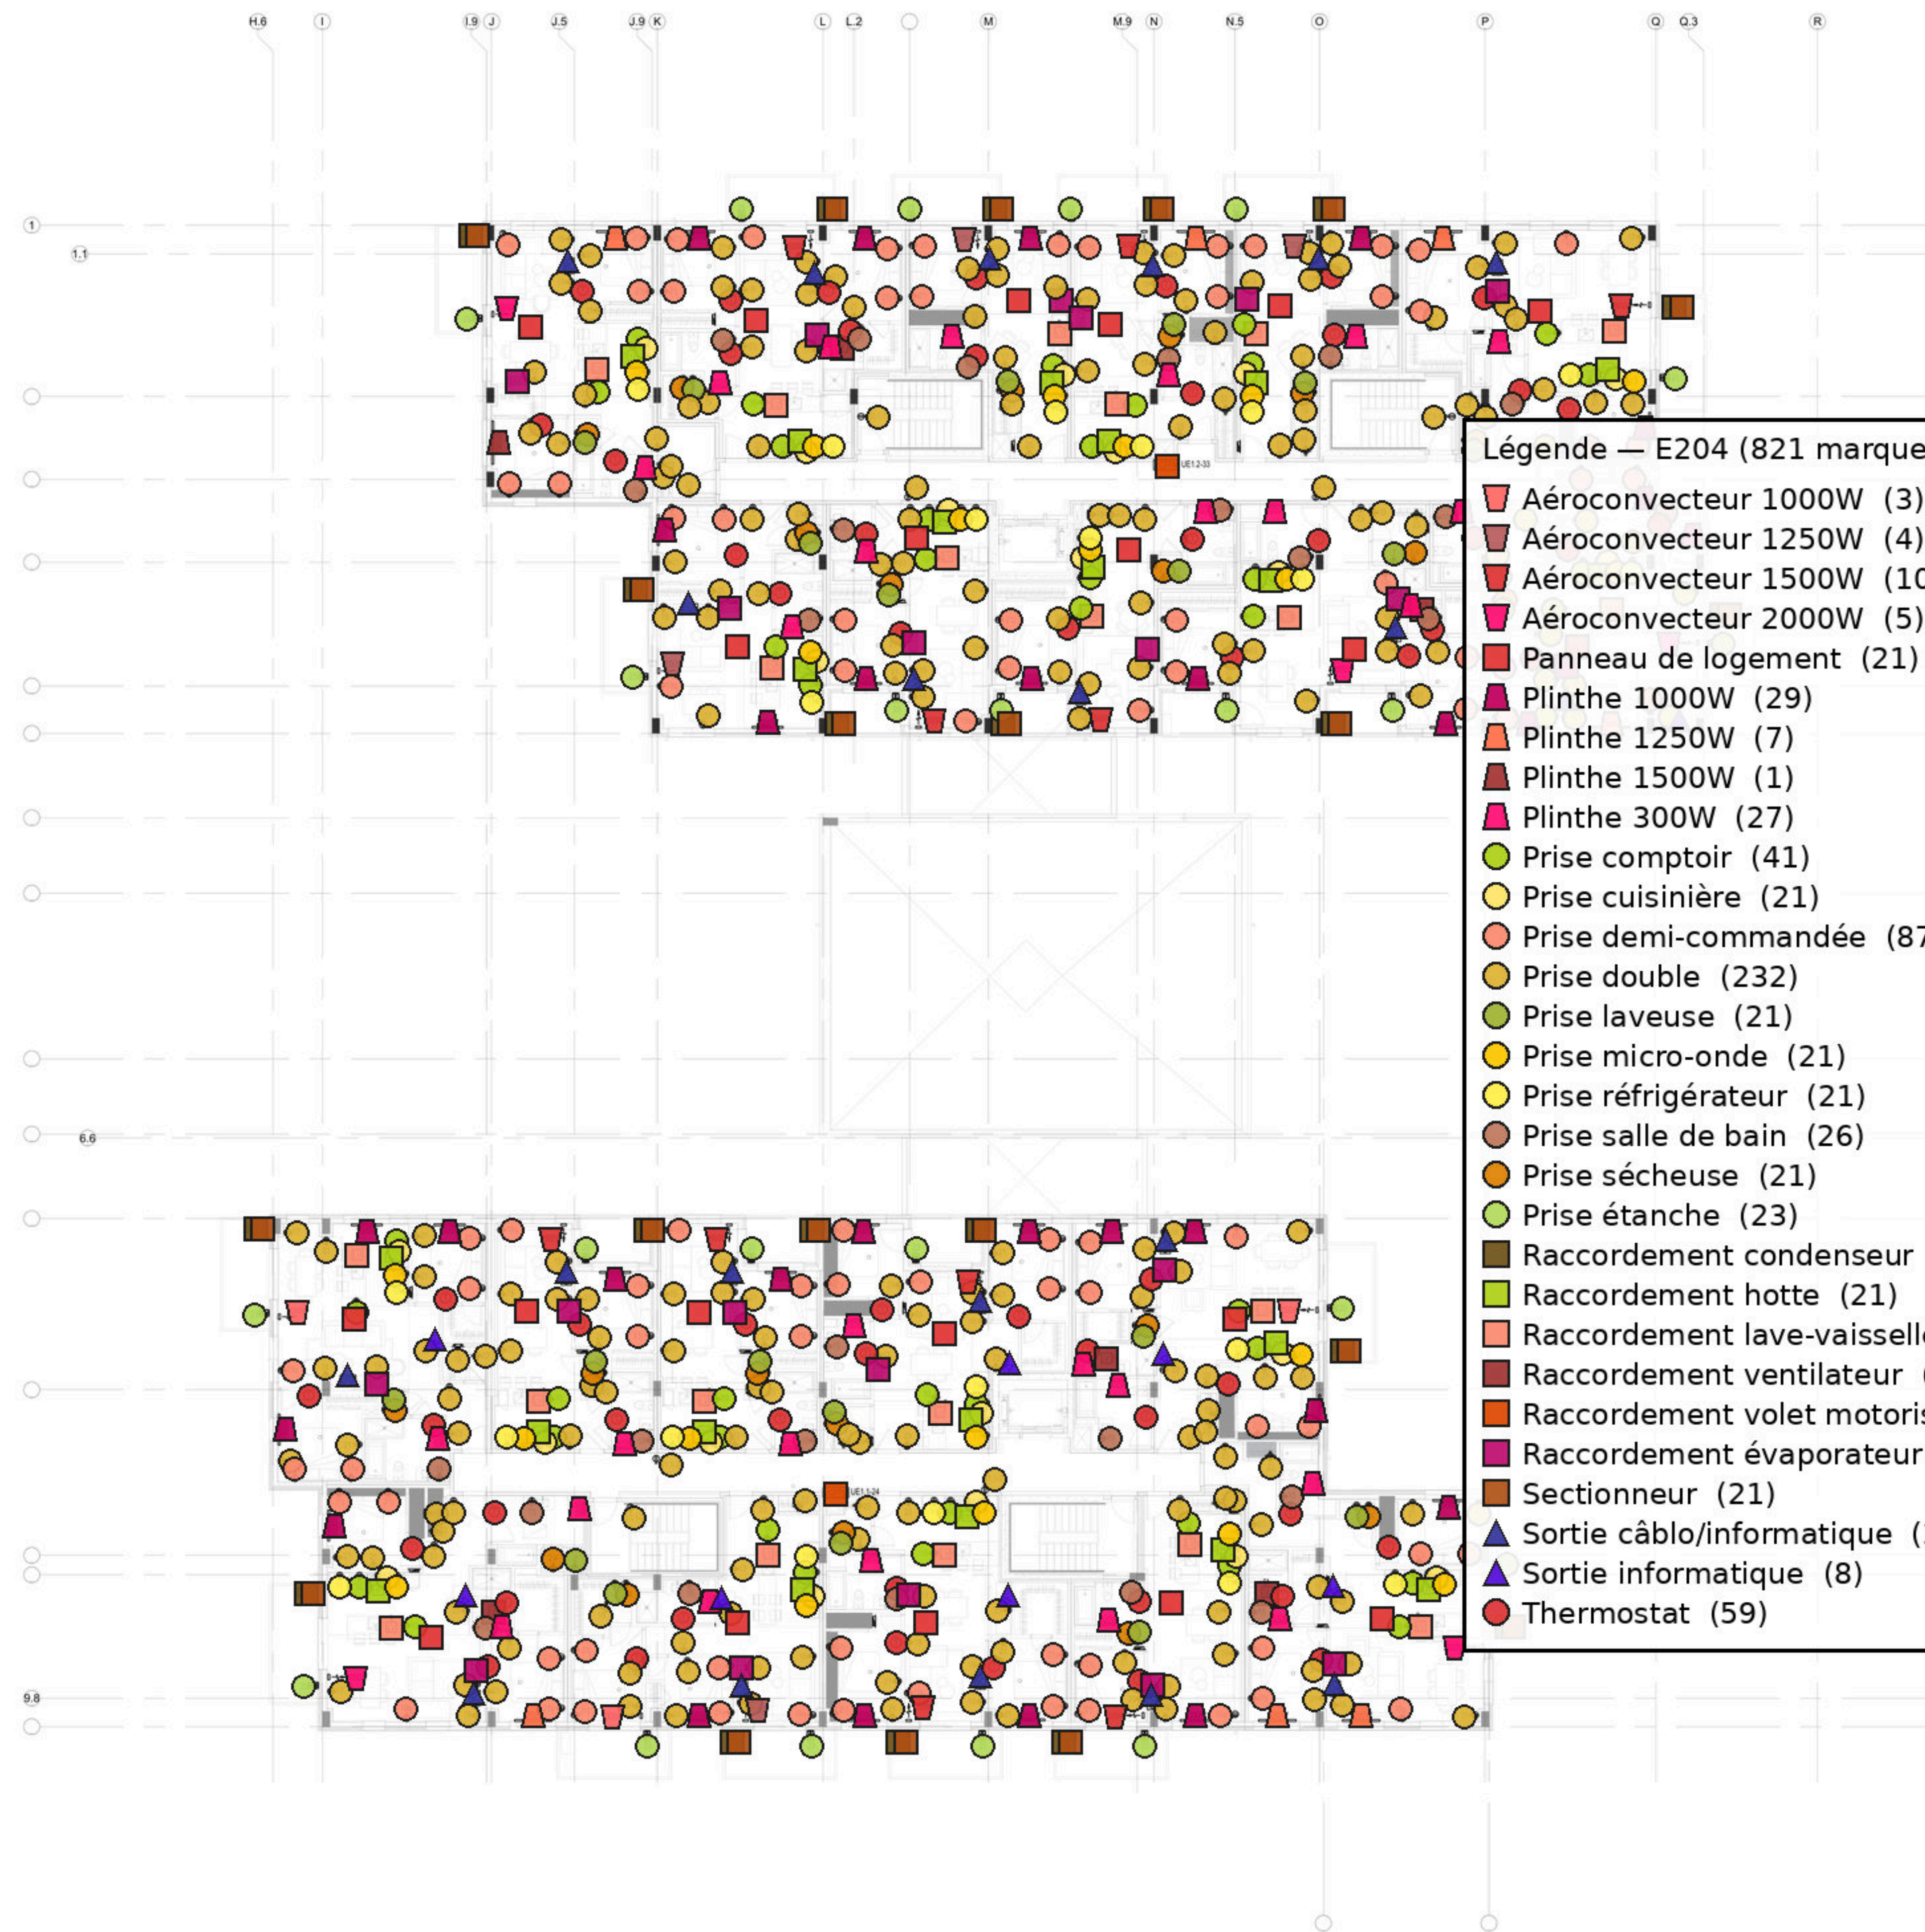

- Légende — E204 (821 marques)
- ▲ Aéroconvecteur 1000W (3)
 - ▲ Aéroconvecteur 1250W (4)
 - ▲ Aéroconvecteur 1500W (10)
 - ▲ Aéroconvecteur 2000W (5)
 - Panneau de logement (21)
 - ▲ Plinthe 1000W (29)
 - ▲ Plinthe 1250W (7)
 - ▲ Plinthe 1500W (1)
 - ▲ Plinthe 300W (27)
 - Prise comptoir (41)
 - Prise cuisinière (21)
 - Prise demi-commandée (87)
 - Prise double (232)
 - Prise laveuse (21)
 - Prise micro-onde (21)
 - Prise réfrigérateur (21)
 - Prise salle de bain (26)
 - Prise sècheuse (21)
 - Prise étanche (23)
 - Raccordement condenseur (21)
 - Raccordement hotte (21)
 - Raccordement lave-vaisselle (21)
 - Raccordement ventilateur (5)
 - Raccordement volet motorisé (2)
 - Raccordement évaporateur (21)
 - Sectionneur (21)
 - ▲ Sortie câble/informatique (21)
 - ▲ Sortie informatique (8)
 - Thermostat (59)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra s'assurer de la RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

3	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B
4	17.07.2025	ÉMS POUR PERMIS	S.C
Nom	Date	Description	Par
REVISIONS			

Drawn: Sade

ESP

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

2255, Farnham-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4B 3R6
T: 450.398.3957
info@equipesp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: Projet 016

LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

Site du dessin: Drawing 016

ÉLECTRIQUE
PRISES, ÉQUIPEMENTS &
RACCORDEMENT MÉCANIQUE :
PLAN DU 4E

Revisé: 17.08.2025
Dessiné: 3/27/17/17
Dessiné No: Drawing No

Fait par: J. TREMBLAY
Vérifié par: H. BLER inc

Revisé par: H. BLER inc
Revisé No: 2025-48

Échelle: 1/8"=1'-0"

E204

3

NOTE - ÉLECTRIQUE

TOUTES LES PLINTHES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES DANS LE COMMUN AURONT UN THERMOSTAT INTÉGRÉ.

-PRÉVOIR COORDINATION ENTRE ENTREPRENEUR EN VENTILATION ET EN ÉLECTRICITÉ POUR LES PORTES HAUT À BAS VOLTAJES DES CONTRÔLES DE LA VENTILATION DES LOGEMENTS (VOLET MOTORISÉ, VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN, MANÈGE HAUT/BAS DÉBIT ET INTERRUPTEUR DE CONTRÔLE POUR LA VENTILATION).

-L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT PRÉVOIR, DANS LES LOGEMENTS, DES INTERRUPTEURS RELIÉS À L'ENTRÉE PRINCIPALE.

-LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN CÉRAMIQUE PISSE OU D'UN ASSICHELAGE, PRÉVOIR UN SOUPAGE DE MUR DERRIÈRE L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COURTES.

-LES PRISES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES SUR LES BALCONS DEVRAIENT ÊTRE MUNE D'UN BOITIER ANTI-INTÉRIEURE ET PORTER LE MARQUAGE SERVICE EXTÉRIEUR.

NOTE - ÉCHANGEUR D'AIR

-L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT PRÉVOIR UNE PRISE ÉLECTRIQUE 250V/10A/1000W POUR LE RACCORDEMENT DE L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHAQUE DES LOGEMENTS. L'EMPLACEMENT ET LE POSITIONNEMENT EXACTS SERONT À DÉTERMINER AU CHANTIER.

-LA LOCALISATION EXACTE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE DÉDIÉE À L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHAQUE DES LOGEMENTS SERA À VALIDER AU CHANTIER ET À COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.

NOTE - CLIMATISATION


-COORDONNER L'EMPLACEMENT AVEC ENTREPRENEUR EN VENTILATION POUR LE POSITIONNEMENT EXACT DES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS.

-PRÉVOIR LE RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION.

-TOUT LES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS SERONT INSTALLÉS SUR LE CIRCUIT 224 ET ALIMENTÉS PAR LEUR CONDENSEUR.

CONTRÔLE VENTILATION

-AFIN D'ÉVITER QUE LES PLINTHES ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT EN MÊME TEMPS QUE LA CLIMATISATION, PRÉVOIR UN SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ENTRE L'ÉVAPORATEUR MURAL ET TOUTES PLINTHES ÉLECTRIQUES SITUÉES DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'ÉVAPORATEUR MURAL, VOIR DÉTAIL, TOCHES DE CONTRÔLE, TÊTE MANÈGE LOGEMENTS (TRACÉ). PRÉVOIR COORDINATION ENTRE L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE ET VENTILATION.

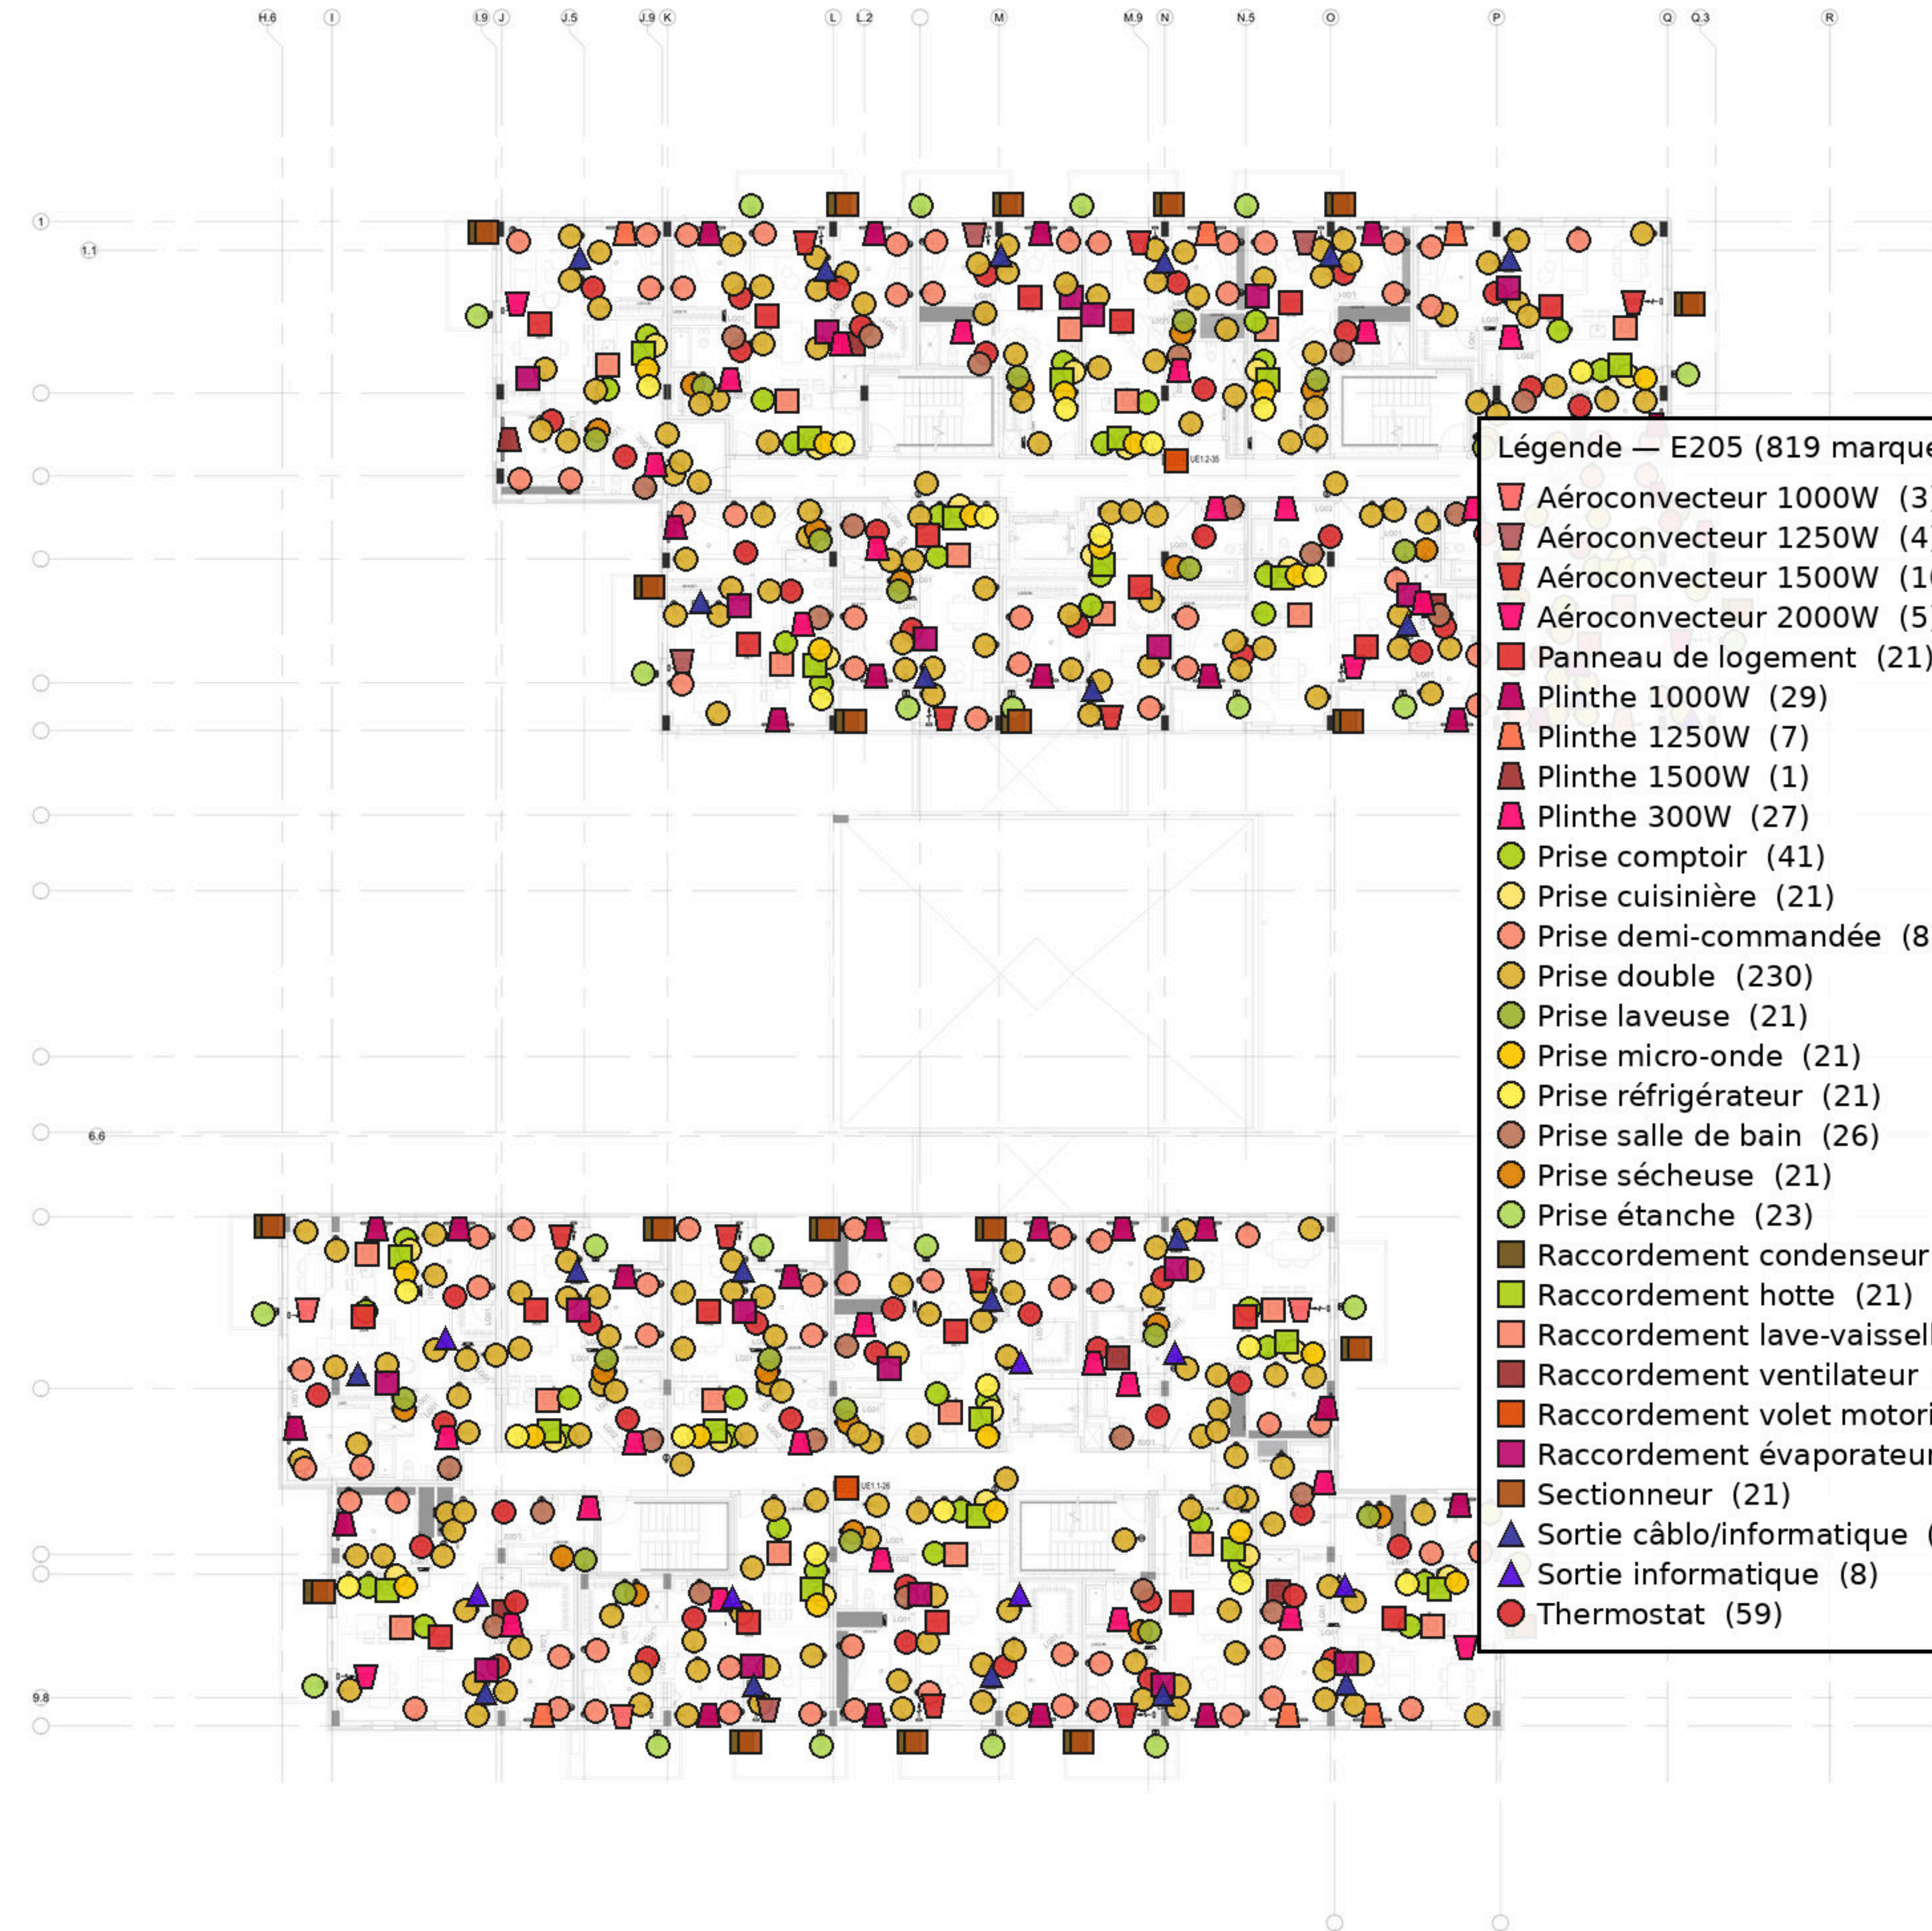

Légende — E205 (819 marques)

- ▲ Aéroconvecteur 1000W (3)
- ▲ Aéroconvecteur 1250W (4)
- ▲ Aéroconvecteur 1500W (10)
- ▲ Aéroconvecteur 2000W (5)
- Panneau de logement (21)
- ▲ Plinthe 1000W (29)
- ▲ Plinthe 1250W (7)
- ▲ Plinthe 1500W (1)
- ▲ Plinthe 300W (27)
- Prise comptoir (41)
- Prise cuisinière (21)
- Prise demi-commandée (87)
- Prise double (230)
- Prise laveuse (21)
- Prise micro-onde (21)
- Prise réfrigérateur (21)
- Prise salle de bain (26)
- Prise sècheuse (21)
- Prise étanche (23)
- Raccordement condenseur (21)
- Raccordement hotte (21)
- Raccordement lave-vaisselle (21)
- Raccordement ventilateur (5)
- Raccordement volet motorisé (2)
- Raccordement évaporateur (21)
- Sectionneur (21)
- ▲ Sortie câble/informatique (21)
- ▲ Sortie informatique (8)
- Thermostat (59)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

REVISIONS			
N°	Date	Description	Par
1	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
2	17.07.2025	ÉMS POUR PERMIS	S.C.

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
2255, FERRAND LAFONTAINE, SUITE 201
LONGUEUIL, Q.C. J4S 2R6
T: 450.398.3967
info@equipesp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: Projet 06
LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

Titre du dessin: Électrique
ÉLECTRIQUE
PRISES, ÉQUIPEMENTS &
RACCORDEMENT MÉCANIQUE :
PLAN DU 5E


Date: 17.08.2025	Fait par: J. TREMBLAY	Par: H. BLER inc.
Échelle: 3/32" = 1'-0"	Dessiné par: H. BLER inc.	Dessiné par: 2025-48
Dessin No: 000000	Projet No: E205	Page No: 3

- TOITES LES PLANCHES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES DANS LE COMMUN AURONT UN INTERRUPTEUR INTÉGRÉ.
- PRIER COORDINATION ENTRE ENTREPRENEUR EN VENTILATION ET EN ÉLECTRICITÉ POUR L'ÉQUIPOIMENT ET LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRÔLES DE LA VENTILATION DES LOGEMENTS (VOILET MOTRICES, VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN, MINUTEUR NUTRITION CUISINIER ET L'INTERRUPTEUR DE CONTRÔLE POUR LA VENTILATION);
- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOITRA PRÉVOIR, DANS LES LOGEMENTS, DES INTERRUPTEURS RELIÉS À L'ENTRÉE PRINCIPALE.
- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST STUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN SCALFAGE DUSSE OUT AUCUN ASCENSEUR, PRIER S'ASSURER D'UNE MARCHE DÉROGÈRE; L'ÉLEMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AURA DE CANDÈS L'UNITÉ DE COUPE COURTE FUSEE.
- LES PRISES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES SUR LES BALCONS DEVONT ÊTRE MUR D'UN BOUTER ANTI-INTERPÈRE ET PORTER LE MARQUAGE SERVICE EXTREME.

- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA PRÉVOIR UNE PRISE ÉLECTRIQUE 125V/15A 5-15R POUR LE RACCORDEMENT DE L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHACUN DES LOGEMENTS. L'EMPLACEMENT ET LE POSITIONNEMENT EXACTS SERA À DÉTERMINER AU CHANTIER.
- LA LOCALISATION EXACTE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE DÉDIÉE À L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHACUN DES LOGEMENTS SERA À VALIDER AU CHANTIER ET À COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.

- COORDONNER EMPLACEMENT AVEC ENTREPRENEUR EN VENTILATION POUR LE POSITIONNEMENT EXACT DES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS.
- PRÉVOIR LE RACCORDEMENTS DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION.
- TOUT LES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS SERONT INSTALLÉES SUR LE CIRCUIT 22.24 ET ALIMENTÉES PAR LEUR CONDENSEURS.

- AFIN D'ÉVITER QUE LES PLINTHES ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT EN MÊME TEMPS QUE LA CLIMATISATION : PRÉVOIR UN SYSTÈME ENTRAÎNÉ ENTRE L'ÉVAPORATEUR MURAL ET TOUTES PLINTHES ÉLECTRIQUES SITUÉES DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'ÉVAPORATEUR MURAL VOIR DÉTAIL "SCHEMA DE CONTRÔLE TÊTE MURALE LOGEMENTS (TRAC)" PRÉVOIR COORDINATION ENTRE L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE ET VENTILATION.



-  Aéroconvecteur 1000W (7)
-  Aéroconvecteur 1250W (4)
-  Aéroconvecteur 1500W (10)
-  Aéroconvecteur 2000W (7)
-  Panneau de logement (21)
-  Plinthe 1000W (28)
-  Plinthe 1250W (7)
-  Plinthe 1500W (3)
-  Plinthe 300W (14)
-  Plinthe 500W (13)
-  Prise comptoir (41)
-  Prise cuisinière (21)
-  Prise demi-commandée (87)
-  Prise double (231)
-  Prise laveuse (21)
-  Prise micro-onde (21)
-  Prise réfrigérateur (21)
-  Prise salle de bain (26)
-  Prise sècheuse (21)
-  Prise étanche (22)
-  Raccordement condenseur (21)
-  Raccordement hotte (21)
-  Raccordement lave-vaisselle (21)
-  Raccordement ventilateur (5)
-  Raccordement volet motorisé (2)
-  Raccordement évaporateur (21)
-  Sectionneur (21)
-  Sortie câble/informatique (21)
-  Sortie informatique (8)
-  Thermostat (59)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

* Avant de commencer à exécuter un travail, l'entrepreneur devra sous sa seule RESPONSABILITE, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.		
3	18.02.2026	EMIS POUR CONSTRUCTION 90%
0	17.07.2025	EMIS POUR PERMAS
Rev.	Date	Description

REVISIONS



Client / Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

ÉLECTRIQUE
PRISES, ÉQUIPEMENTS &
RACCORDEMENT MÉCANIQUE :
PLAN DU 6E

NOTE - ÉLECTRIQUE

-TOUTES LES PLINTHES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES DANS LE COMMUN AURONT UN THERMOSTAT INTÉGRÉ.

-PRÉVOIR COORDINATION ENTRE L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION ET EN ÉLECTRICITÉ POUR LES PORTOIRS INFILTRÉS AINSI QUE DES CONTRÔLES DE LA VENTILATION DES LOGEMENTS (VOILET MOTORISÉ, VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN MINUTIERE HAUT BAS GÉBÉ ET L'INTERPRÉTEUR DE CONTRÔLE POUR LA VENTILATION).

-L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA PRÉVOIR, DANS LES LOGEMENTS, DES INTERCOMS RELIÉS À L'ENTRÉE PRINCIPALE.

-LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SPÉCIFIÉ SUR UN MUR DE BÉTON, INTÉRIEUR, EXTERIEUR OU SUR UN ACROÏSSEUR, PRÉVOIR UN DOUPLAGE DE MUR DERRIÈRE L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARANTIR L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPÉ-FEU.

-LES PRISES ÉLECTRIQUES INSTALLÉES SUR LES BALCONS DEVRAIENT ÊTRE MONTÉES AVEC UN BOÎTIER ANTI-INTEMPÉRÉ ET PORTER LE MARQUAGE SERVICE EXTRÊME.

NOTE - ÉCHANGEUR D'AIR

-L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA PRÉVOIR UNE PRISE ÉLECTRIQUE 120V AC NEMA 5-15R POUR LE RACCORDEMENT DE L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHAQUE DES LOGEMENTS. L'EMPLACEMENT ET LE POSITIONNEMENT EXACTS SONT À DÉTERMINER AU CHANTIER.

-LA LOCALISATION EXACTE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE DÉDIÉE À L'ÉCHANGEUR D'AIR DANS CHAQUE DES LOGEMENTS SONT À VALIDER AU CHANTIER ET À COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.

NOTE - CLIMATISATION

-COORDONNER EMPLACEMENT AVEC L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION POUR LE POSITIONNEMENT EXACT DES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS.

-PRÉVOIR LE RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION.

-TOUT LES ÉVAPORATEURS DANS LES LOGEMENTS SONT À VALIDER AINSI QUE LE CIRCUIT 220V ET ALIMENTÉS PAR LEUR CONDENSEUR.

CONTRÔLE VENTILATION

-AFIN D'ÊTRE SÛR QUE LES PLINTHES ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT EN MÊME TEMPS QUE LA CLIMATISATION, PRÉVOIR UN SYSTÈME ENTREMIÈRE ENTRE L'ÉVAPORATEUR MURAL ET TOUTES PLINTHES ÉLECTRIQUES SPÉCIFIÉES DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'ÉVAPORATEUR MURAL. VOIR DÉTAIL "SCHEMA DE CONTRÔLE TÊTE MURALE LOGEMENTS (PIÈCE)".

-PRÉVOIR LA COORDINATION ENTRE L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE ET VENTILATION.

Légende — E208 (304 marques)

- ▲ Aéroconvecteur 1000W (1)
- ▲ Aéroconvecteur 1250W (1)
- ▲ Aéroconvecteur 1500W (4)
- ▲ Aéroconvecteur 2000W (3)
- Panneau de distribution (2)
- Panneau de logement (6)
- ▲ Plinthe 1000W (19)
- ▲ Plinthe 1250W (3)
- ▲ Plinthe 500W (12)
- Prise comptoir (13)
- Prise cuisinière (6)
- Prise demi-commandée (34)
- Prise double (82)
- Prise laveuse (6)
- Prise micro-onde (6)
- Prise réfrigérateur (6)
- Prise salle de bain (12)
- Prise sècheuse (6)
- Prise étanche (8)
- Raccordement condenseur (6)
- Raccordement hotte (6)
- Raccordement lave-vaisselle (6)
- Raccordement ventilateur (6)
- Raccordement volet motorisé (1)
- Raccordement évaporateur (6)
- Sectionneur (6)
- ▲ Sortie câblo/informatique (6)
- ▲ Sortie informatique (5)
- Thermostat (26)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Afin de commencer le travail, l'entrepreneur devra avoir sa seule RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.			
3	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B
5	19.02.2025	ÉMS POUR PERMS	S.C
Rev.	Date	Description	Par
REVISIONS			
Drawn/Scale			



ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

2255, Farnham-Labonté, suite 201
Longueuil, Qc J4S 2S6
T: 450.398.3957
info@equipesp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5


Site du projet: Projet 06
LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

Site du dessin: Drawing 06
ÉLECTRIQUE
PRISES, ÉQUIPEMENTS &
RACCORDEMENT MÉCANIQUE :
PLAN DU 8E

Date:	17.06.2025	Fait par:	J. TREMBLAY	Préparé par:	H. BLER inc.
Échelle:	3/32"=1'-0"	Chargé par:	H. BLER inc.	Dessiné par:	2025-48
Dessin No. (Drawing No.)	E208		Page No.	3	

NOTE - PRISE MAINTENANCE

L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DE HAUTEUR PRÉVOIR UNE PRISE DE CONFIGURATION 5-0-0-0 PROTÉGÉE PAR UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE CLASSE A À MOINS DE 150 DE CHAQUE ÉQUIPEMENT AU TOIT ET À UNE HAUTEUR DE TOIT MINIMUM DU REVÊTEMENT DE TOIT POUR LA MAINTENANCE TEL QU'EXIGÉ À L'ARTICLE 28-104 DU CODE ÉLECTRIQUE.

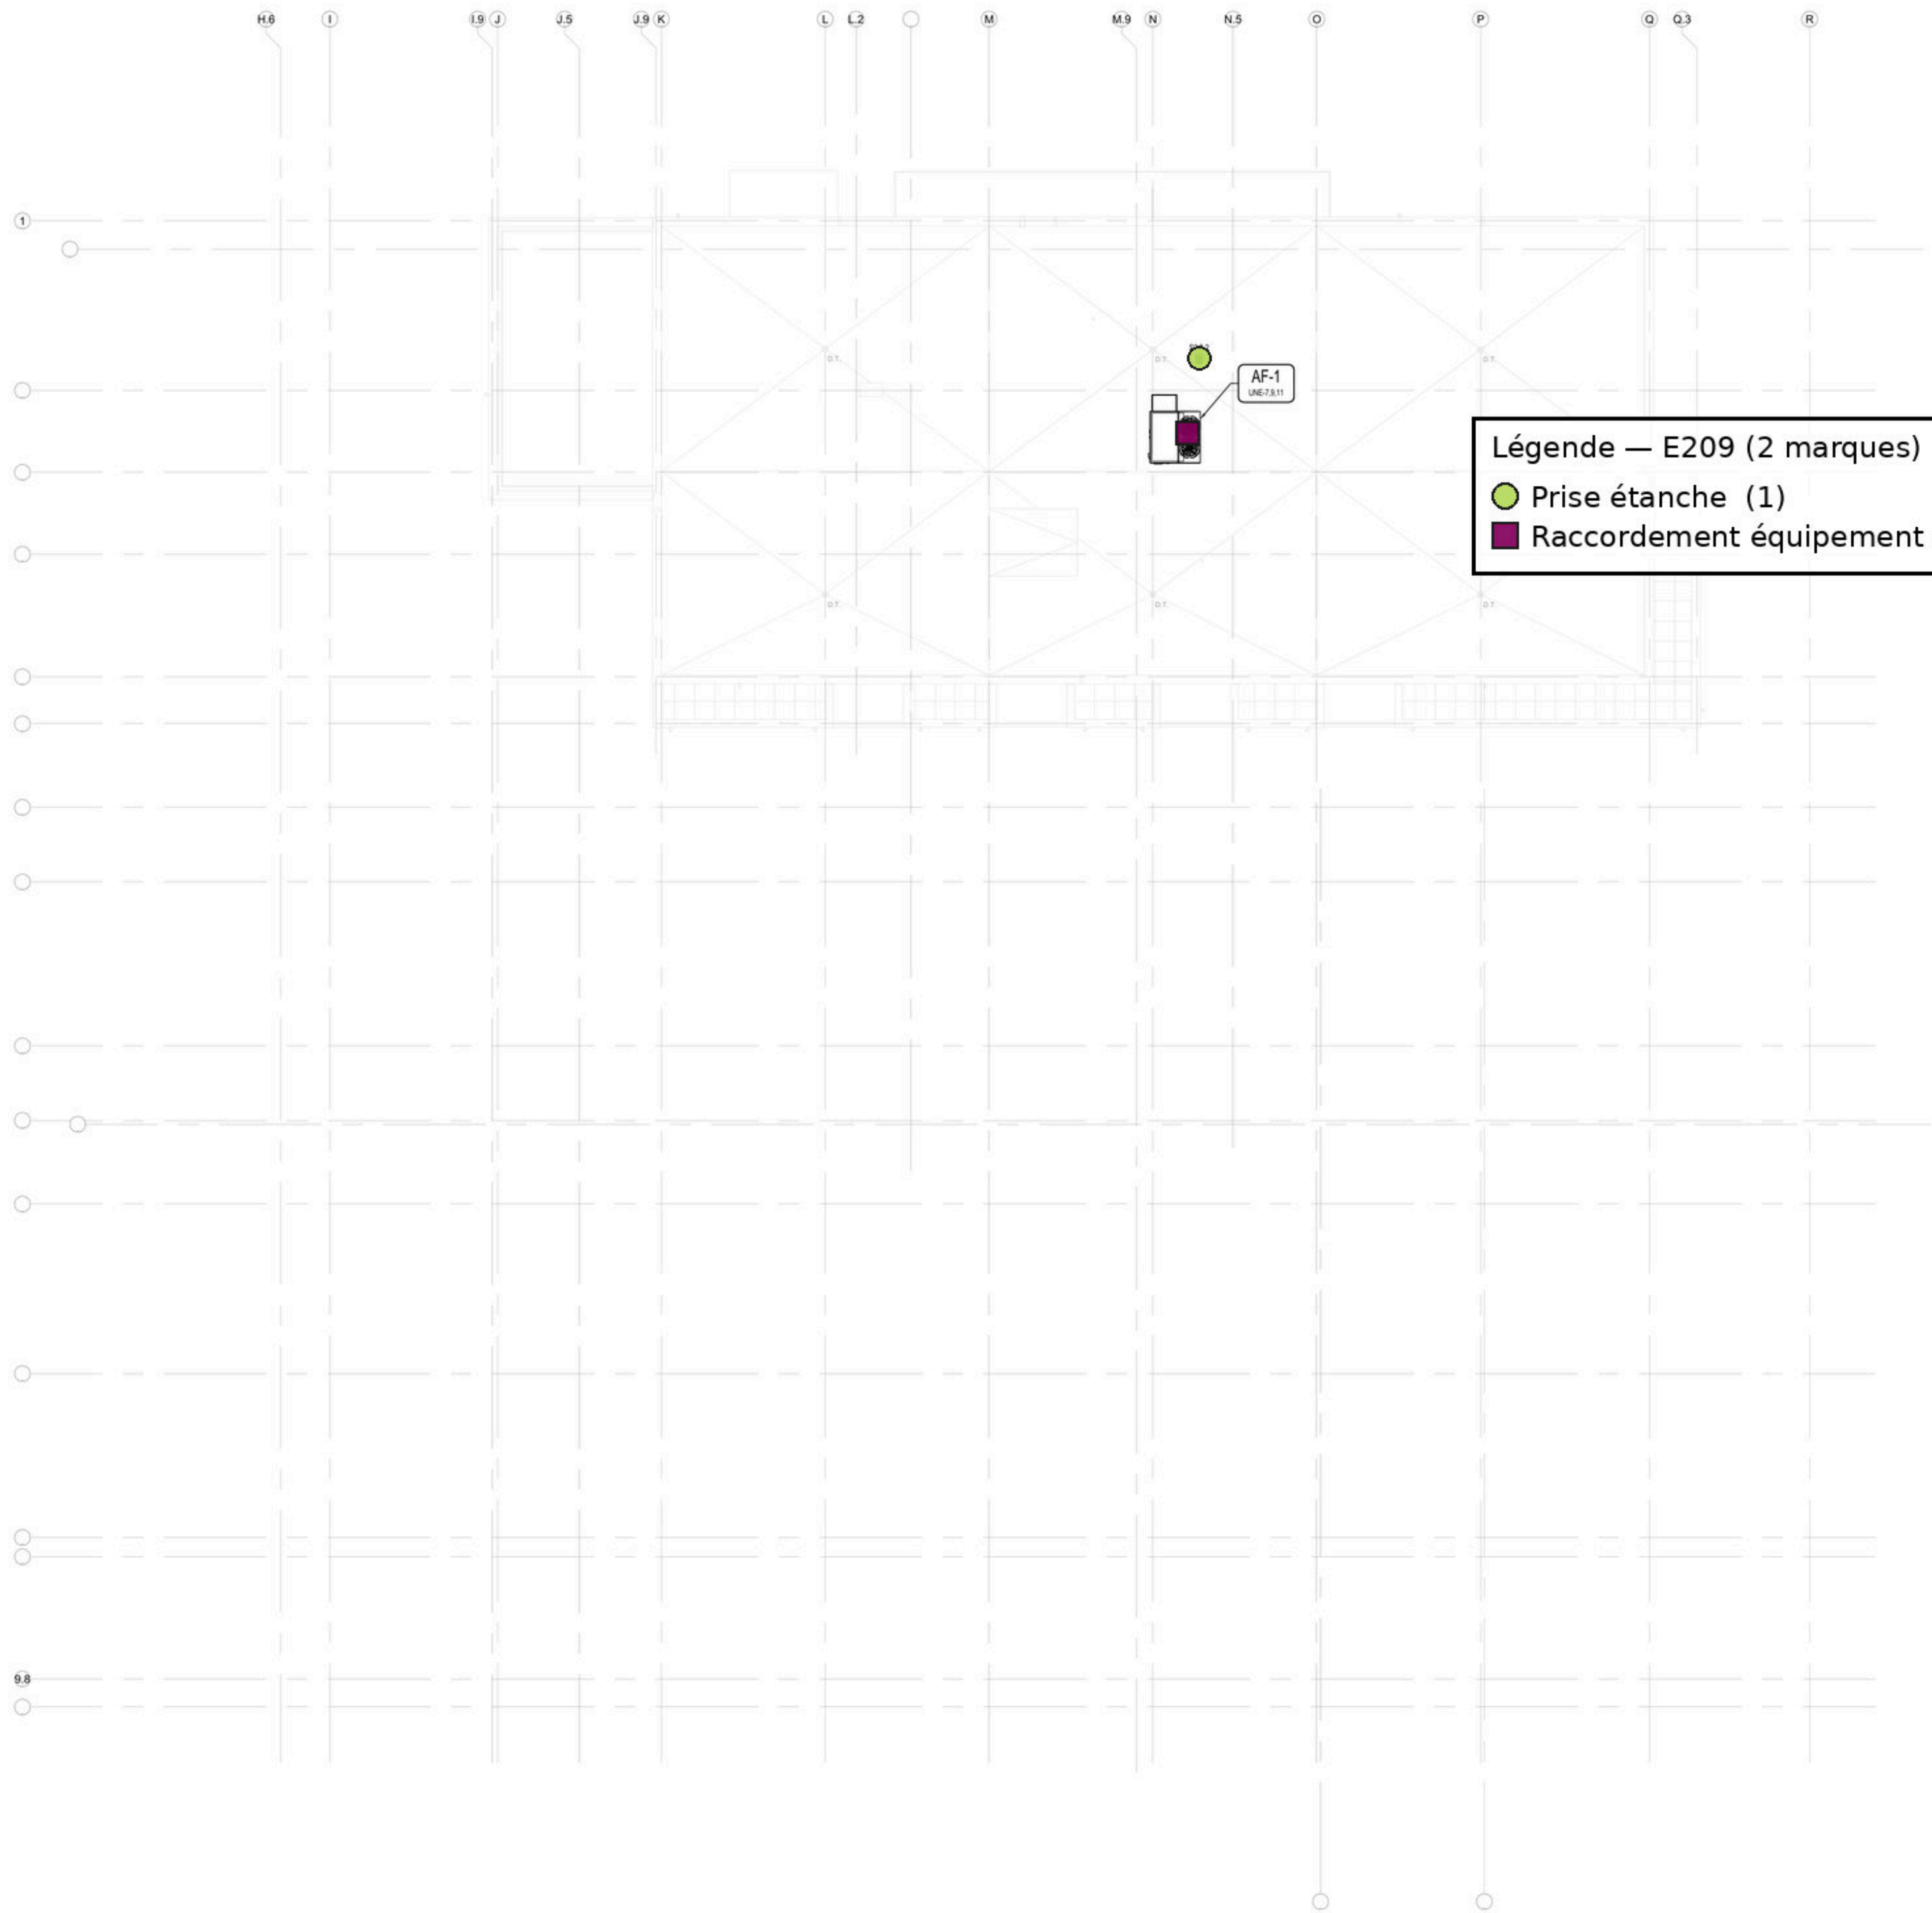

Légende — E209 (2 marques)

● Prise étanche (1)

■ Raccordement équipement mécanique (1)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra s'assurer de la responsabilité, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

N°	Date	Description	Par
1	18.02.2025	ÉBIS POUR CONSTRUCTION BOIS	H.B.
2	19.07.2025	ÉBIS POUR PERMIS	S.C.

REVISIONS

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

2255, Farnand-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4V 3S6
T: 450.398.3967
info@equisp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC ,CA

ÉLECTRIQUE
PRISES, ÉQUIPEMENTS &
RACCORDEMENT MÉCANIQUE :
PLAN DU TOIT


Date: 17.06.2025	Fait par: J. TREMBLAY	Pré: H. BLER inc.
Échelle: 3/32"=1'-0"	Drawn by: H. BLER inc.	Revised by: 2025-06
Drawn No.: 2025-06	Drawn No.: 2025-06	Drawn No.: 2025-06

E209

3

NOTE - ÉLECTRIQUE

- LES LUMIÈRES EXTÉRIEURES SUR LE PANNEAU DE SERVICE SERONT RELIÉES À UN CONTRÔLE PHOTOÉLECTRIQUE.
- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER MÉTALLIQUE OU D'UN ASCENSEUR, PRÉVOIR UN DOUILLAGE DE MUR DÉMONTABLE, L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARANTIR L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPÉ-FEU.
- SI UN LUMINAIRE À MONTAGE ROUGE EST PLACÉ À MOINS DE 2,1m AU-DESSUS D'UN MUR ET/OU EN FACE D'UNE FENÊTRE, LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE MUNI D'UNE PROTECTION QUI PROTÈGE PAR SON EMPLOI À 45° EN BAS. IL EST PERMIS D'UTILISER UNE AMPÈRE OU UN LUMINAIRE À DESCENTE SOUPLE COURTE AU LIEU DE LUMINAIRE À MONTAGE ROUGE.

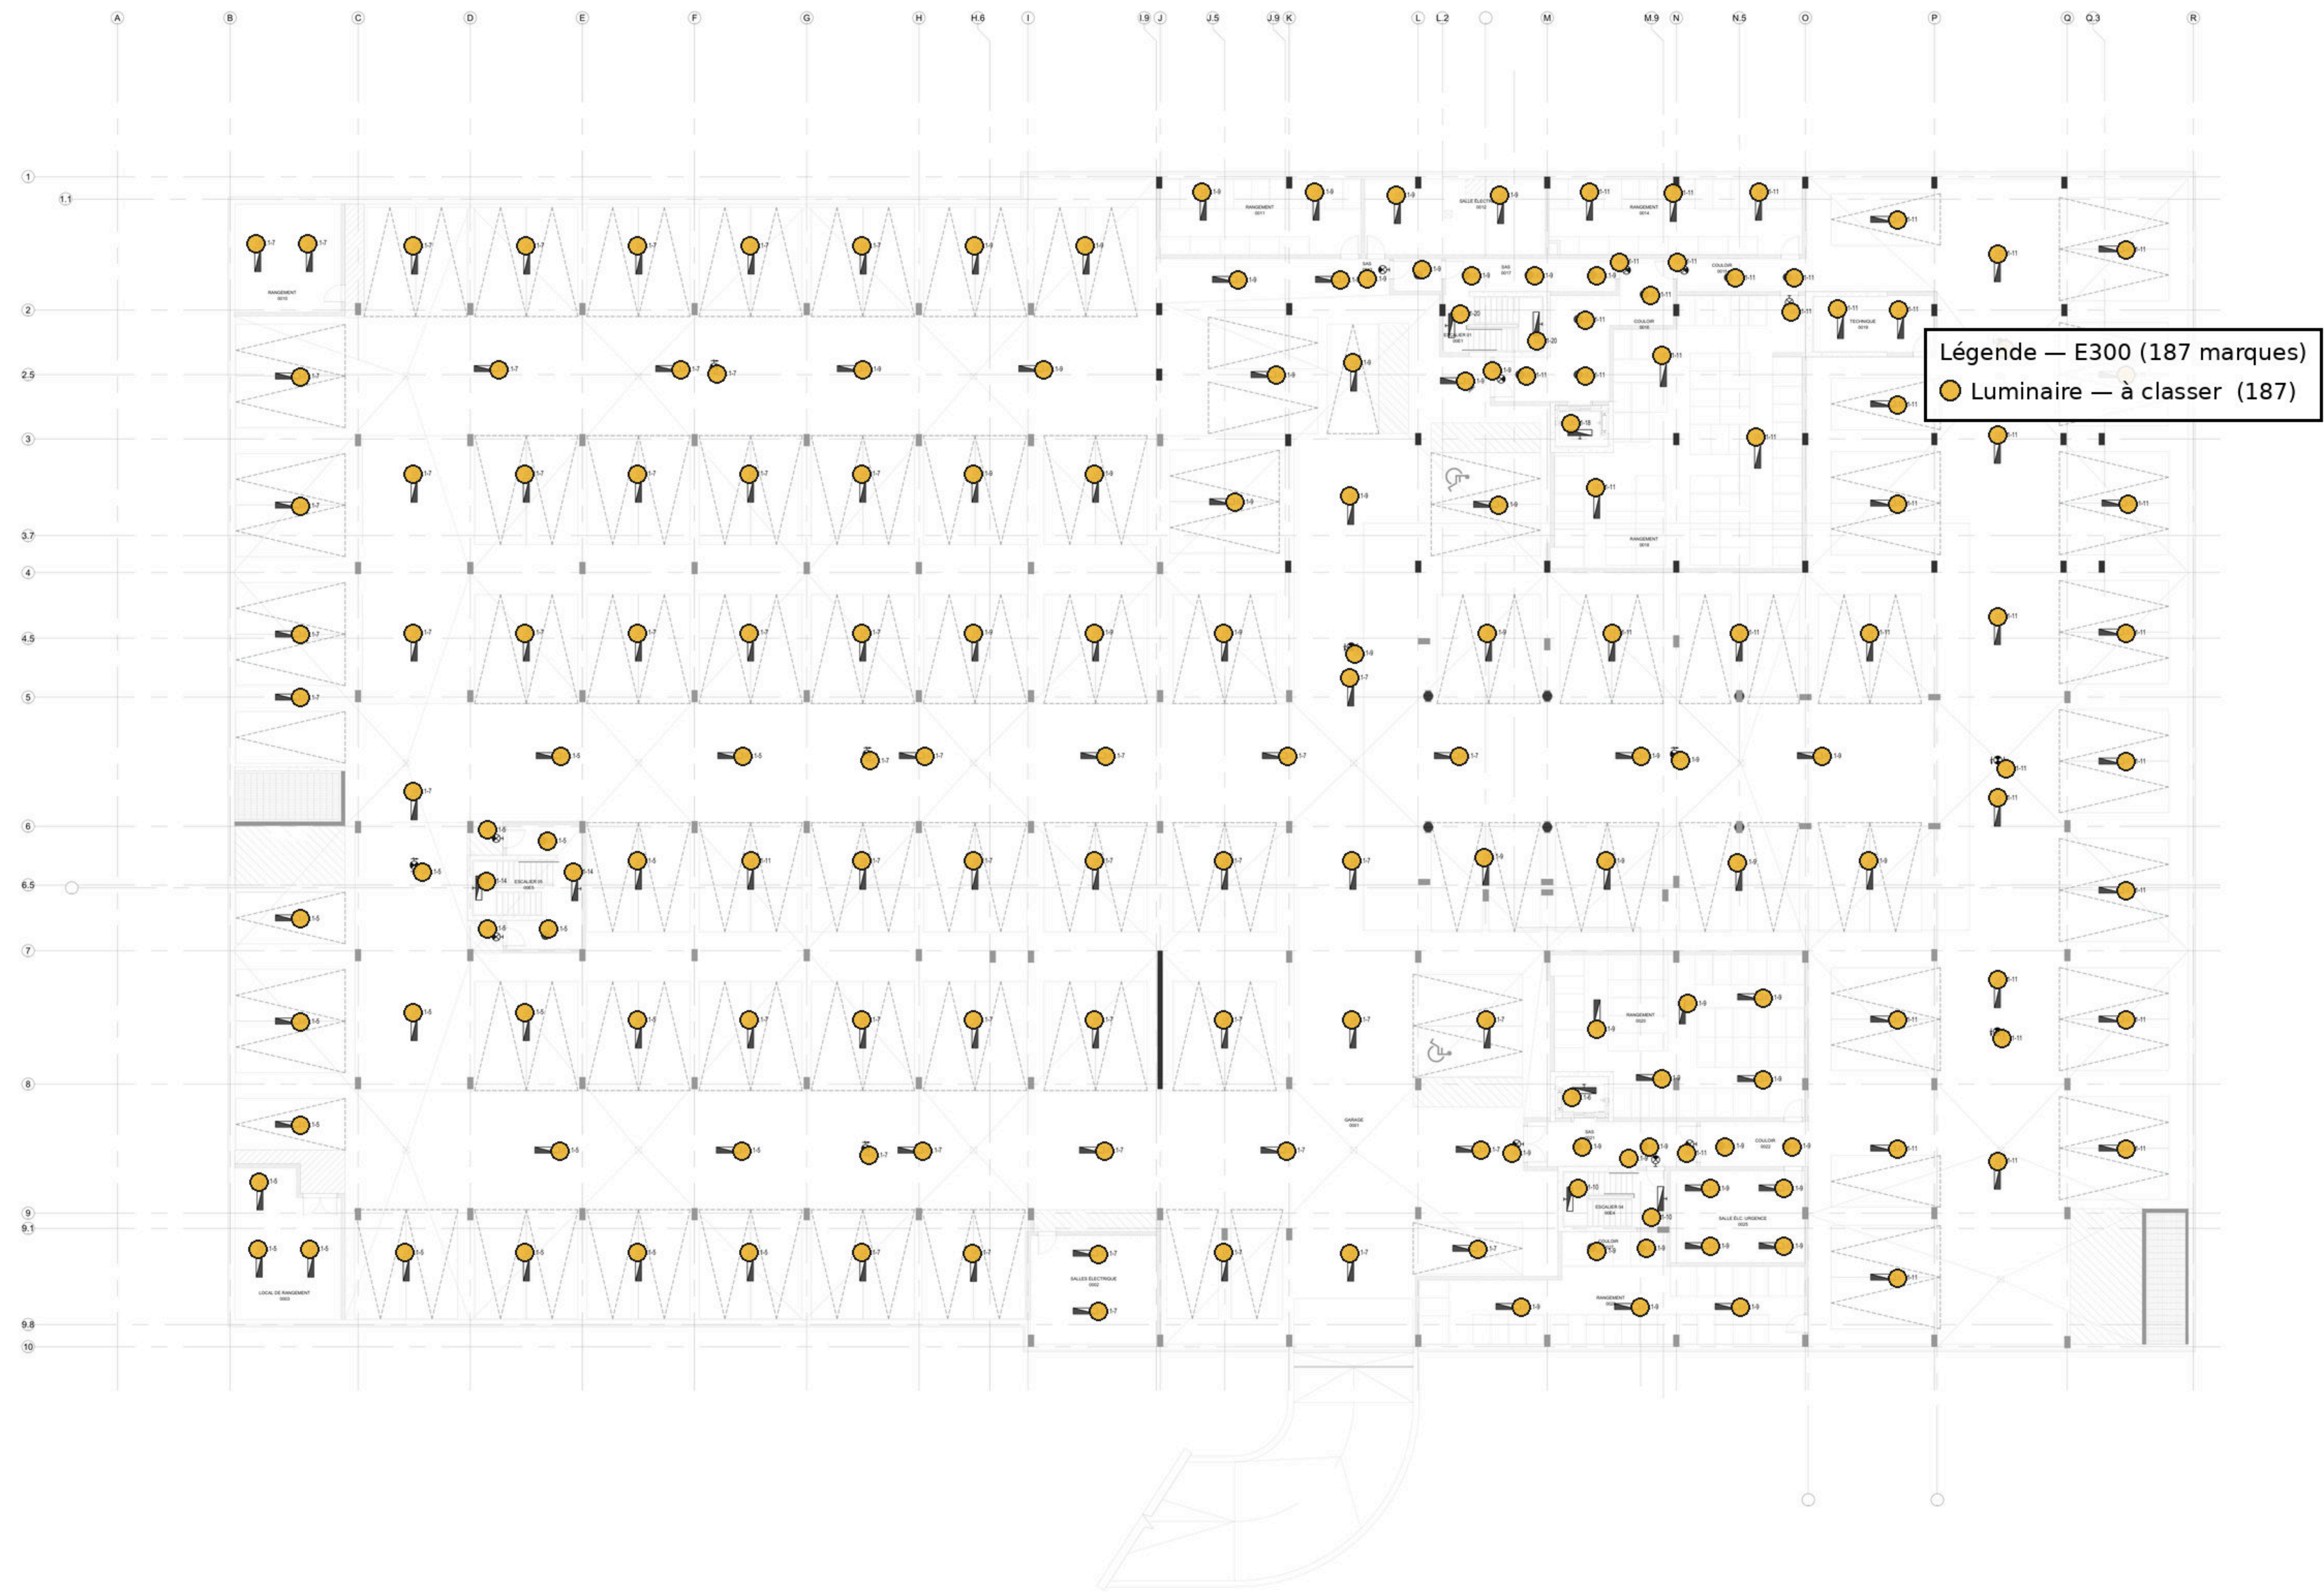

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES


Avis de commencement de travail / Intention de commencer les travaux à la responsabilité, prendre en compte toutes les dimensions sur place			
3	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B
5	17.07.2025	ÉMS POUR PERMIS	S.C
Rev.	Date	Description	Par. (S)
REVISIONS			
Dessiné: [Signature]			



ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
2255, Farnham-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4V 2S6
T: 450.398.3957
info@equipesp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

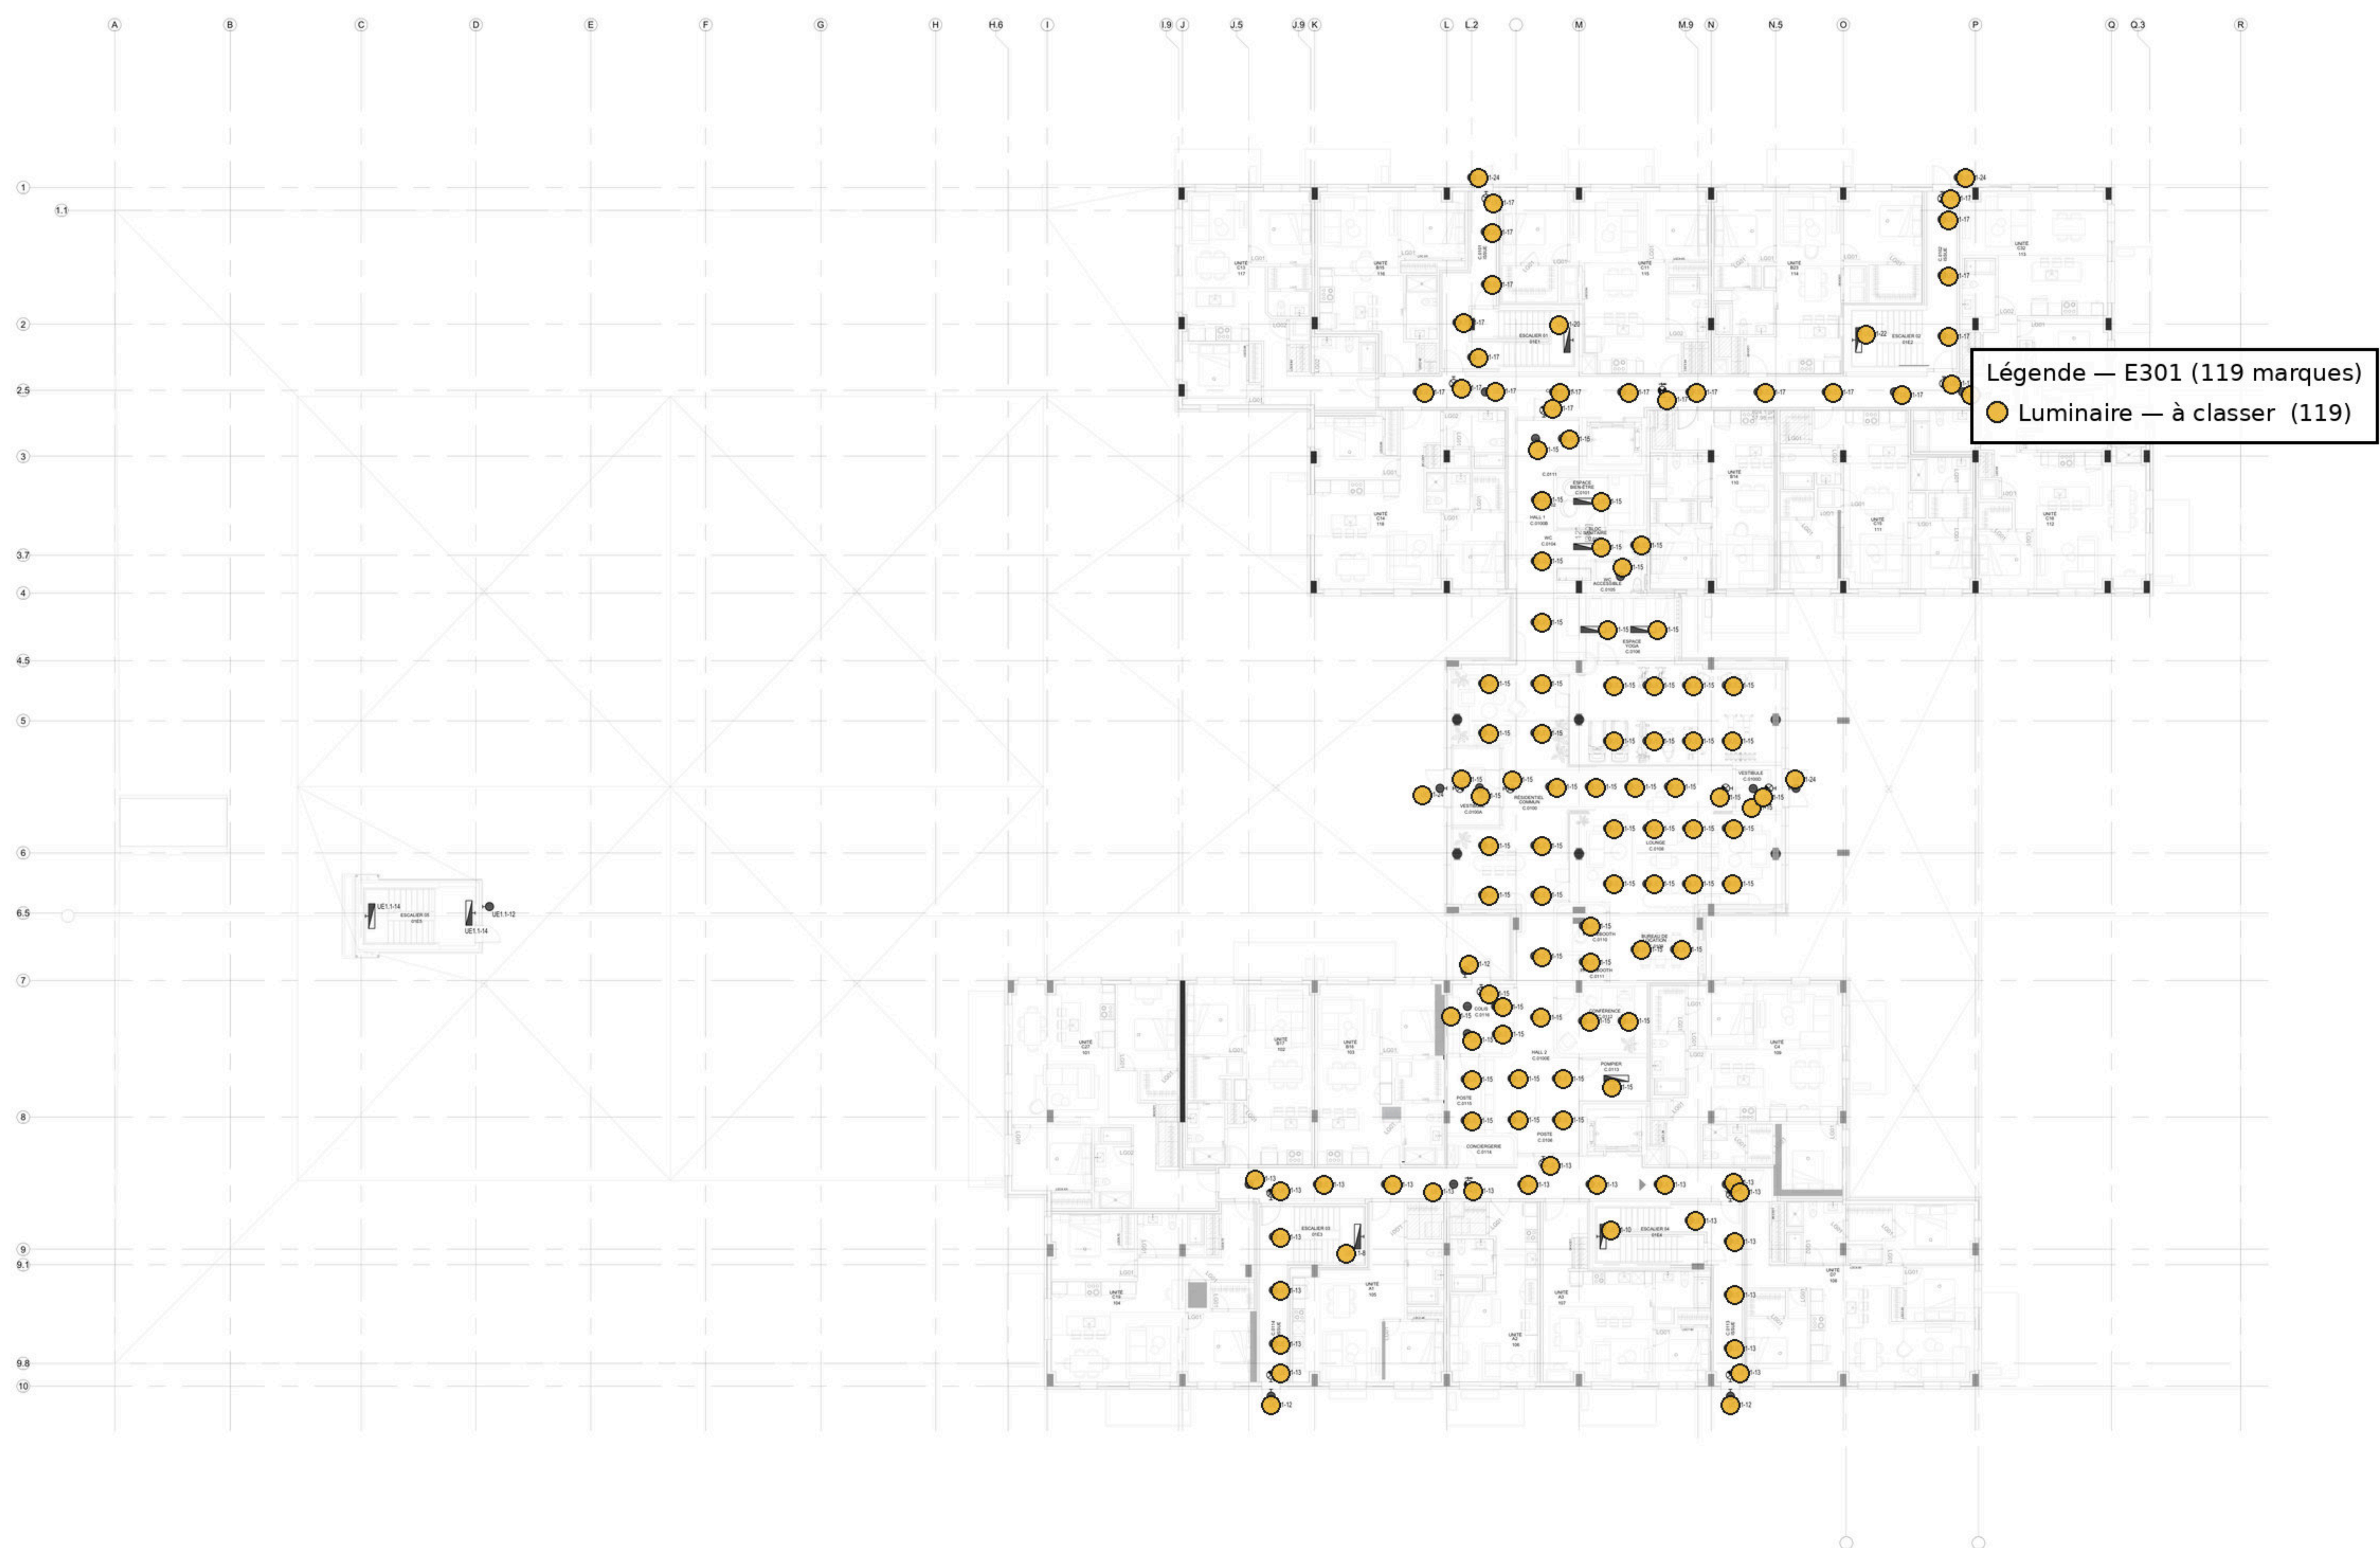

Légende — E301 (119 marques)
 ● Luminaire — à classer (119)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

- Avant de commencer à exécuter un travail, l'entrepreneur devra sous sa seule RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

3	18.02.2026	ÉMIS POUR CONSTRUCTION 90%			F
0	17.07.2025	ÉMIS POUR PERMIS			\$
Rev.	Date	Description			P

REVISIONS

ESP

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

2255, Fernald-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4G 2R8
T: 450 396 3957
info@equipesp.com

Client / Client
91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA


ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE :
PLAN DU RDC

Date: 17 06 2025	Fall per: Drawn by: J. TREMBLAY	Ing. H. BLIER ing.
Echelle: Scale: 3/32"x1'-0"	Verifié par: Verify by: H. BLIER ing.	Dossier No. Folder No: 2025-48
Dossier No. / Drawing No.		Revis. / Rev.

E301

NOTE - ÉLECTRIQUE

- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER, EN STROBE OU NON, À DÉTERMINER, PRÉVOIR UN SOUTÈREMENT DE MUR DÉPOSER L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION APRÈS GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPE-FEU.

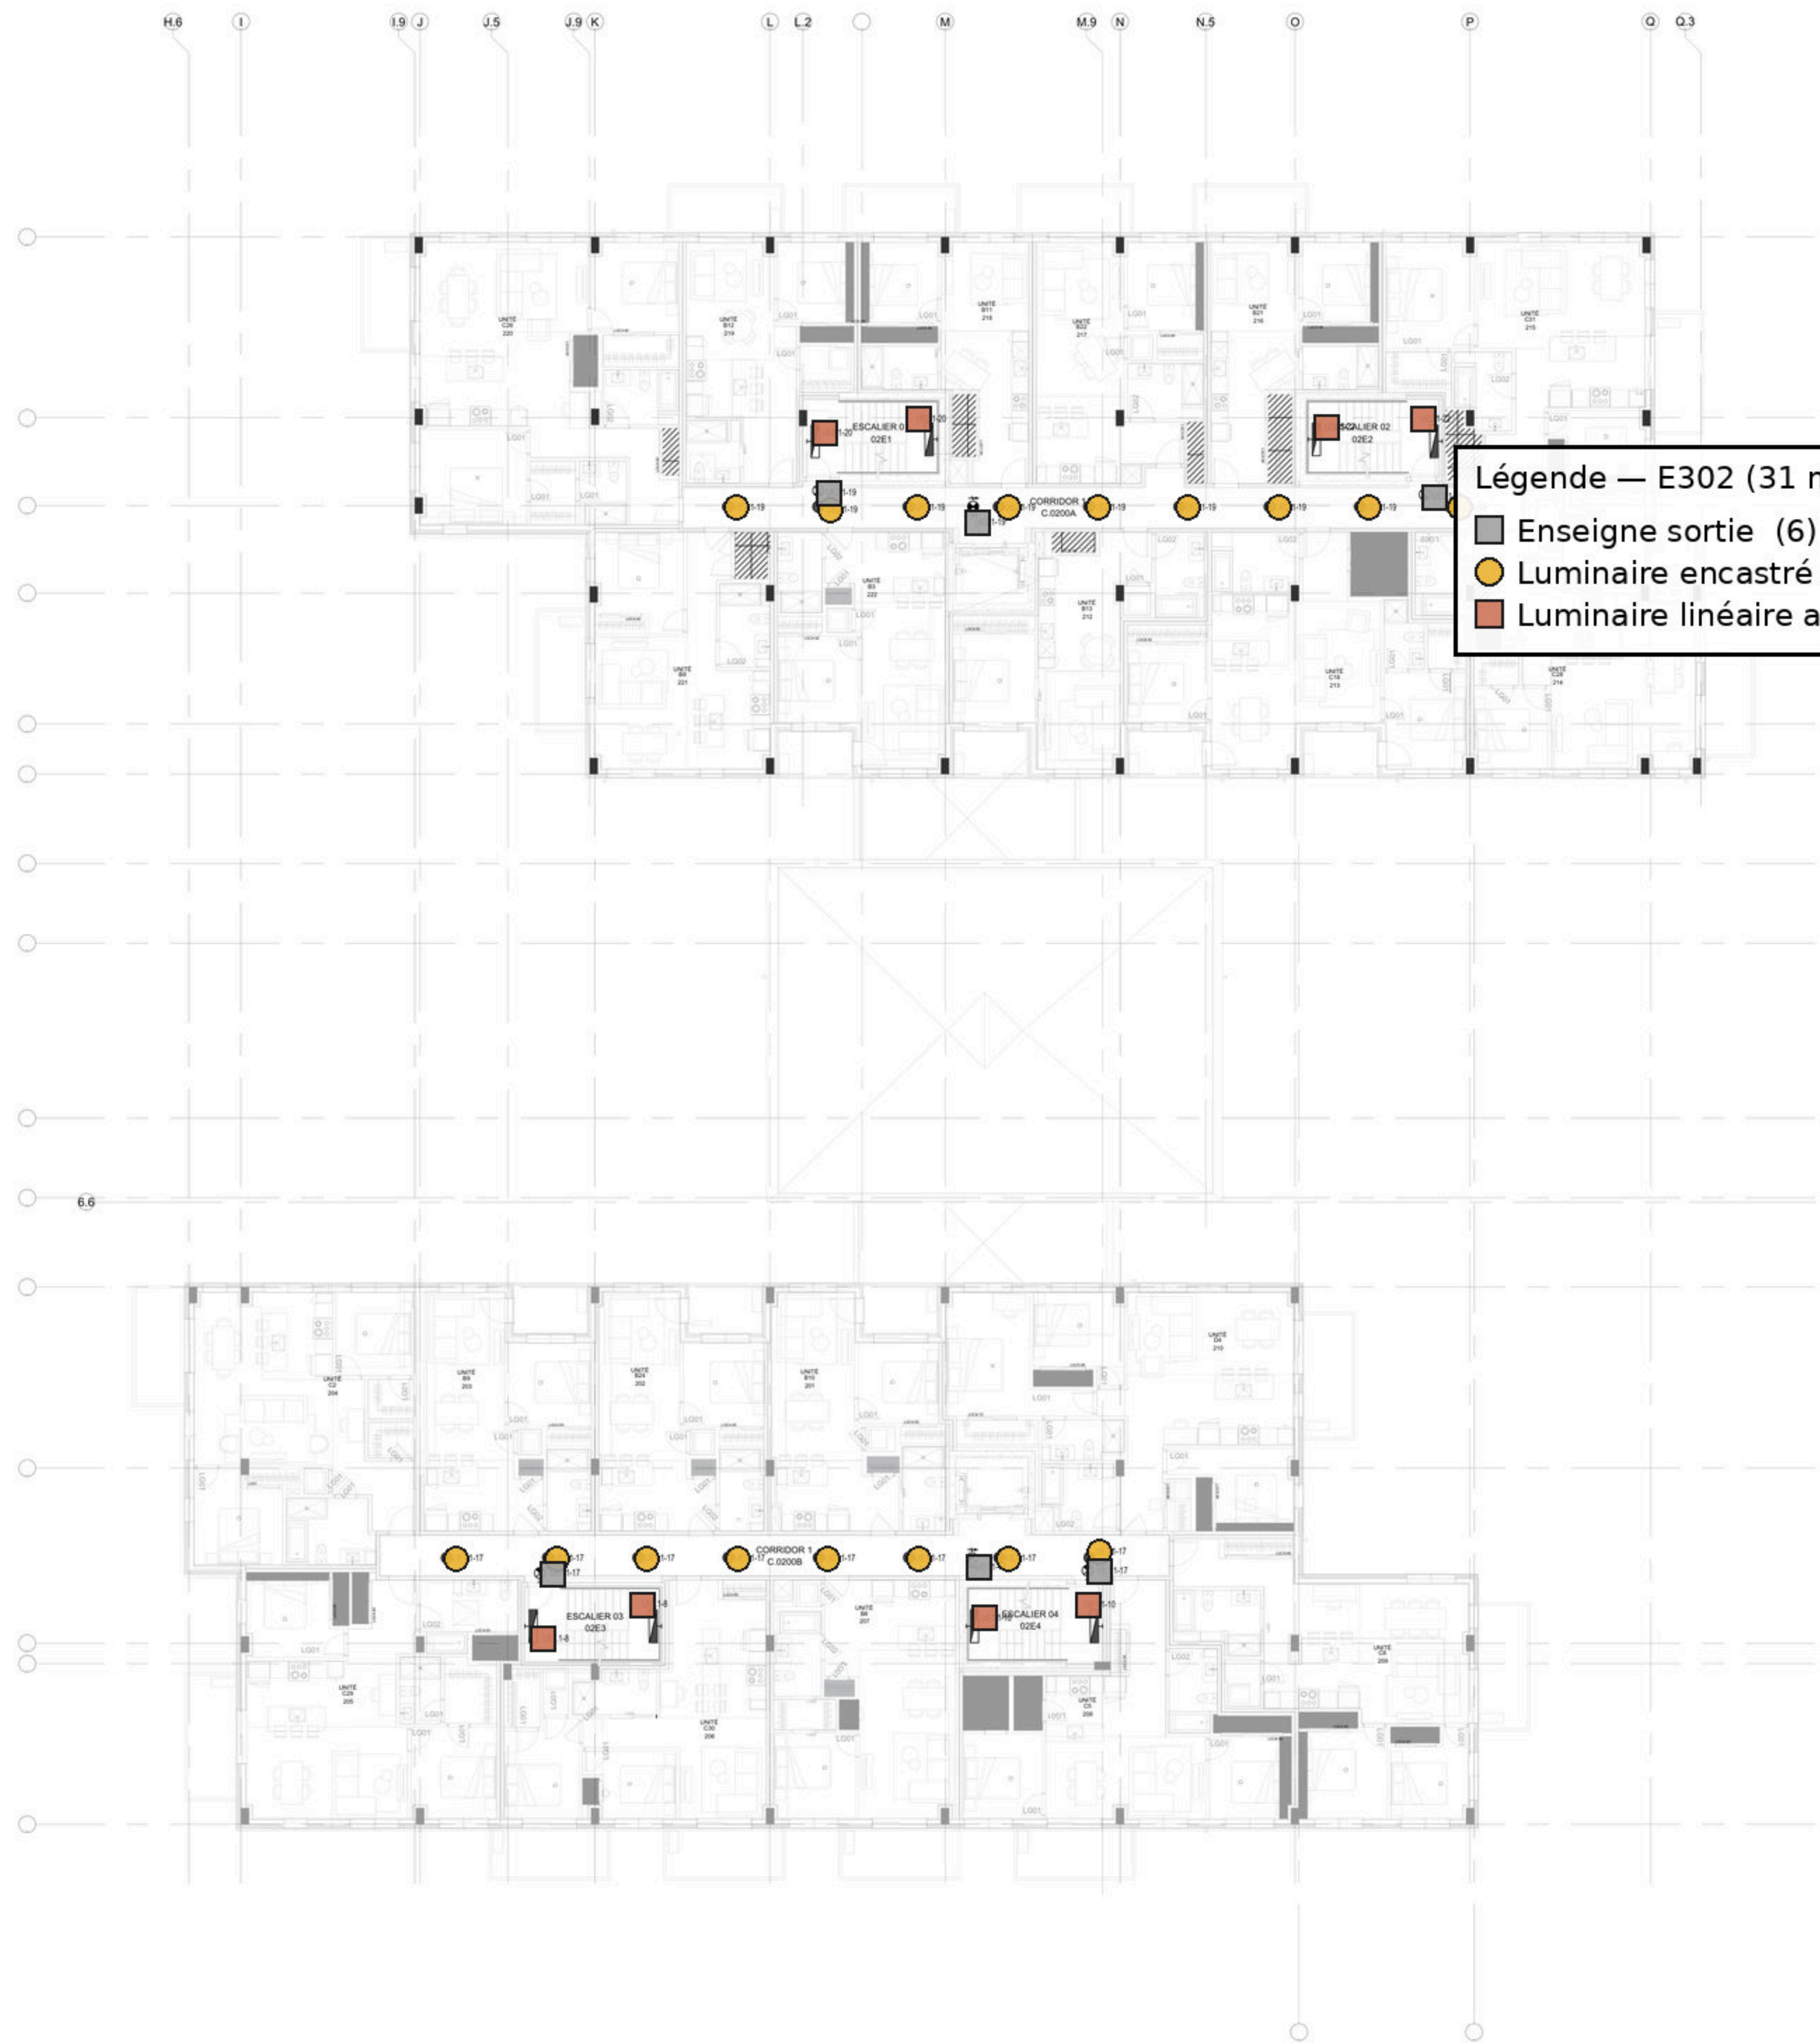

Légende — E302 (31 marques)

■ Enseigne sortie (6)

● Luminaire encastré urgence (17)

▬ Luminaire linéaire applique urgence (8)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avis de commencement de travail / L'entrepreneur devra assumer la responsabilité, pendant et après toutes les dimensions sur place.			
3	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
5	19.07.2025	ÉMS POUR PERMIS	S.C.
Rev.	Date	Description	Par / À
REVISIONS			




ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
2255, Farnham-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4V 3R6
T: 450.398.3967
info@equipesp.com

Client / Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Nom du projet / Project Name: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

Nom du dessin / Drawing No: ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE :
PLAN DU 2E

Date: 17.06.2025	Fait par: J. TREMBLAY	Rev: H. BLER inc.
Échelle: 3/32"=1'-0"	Chargé de: H. BLER inc.	Dessiné par: 2025-48
Dessin No: (Drawing No)		Page No: 3

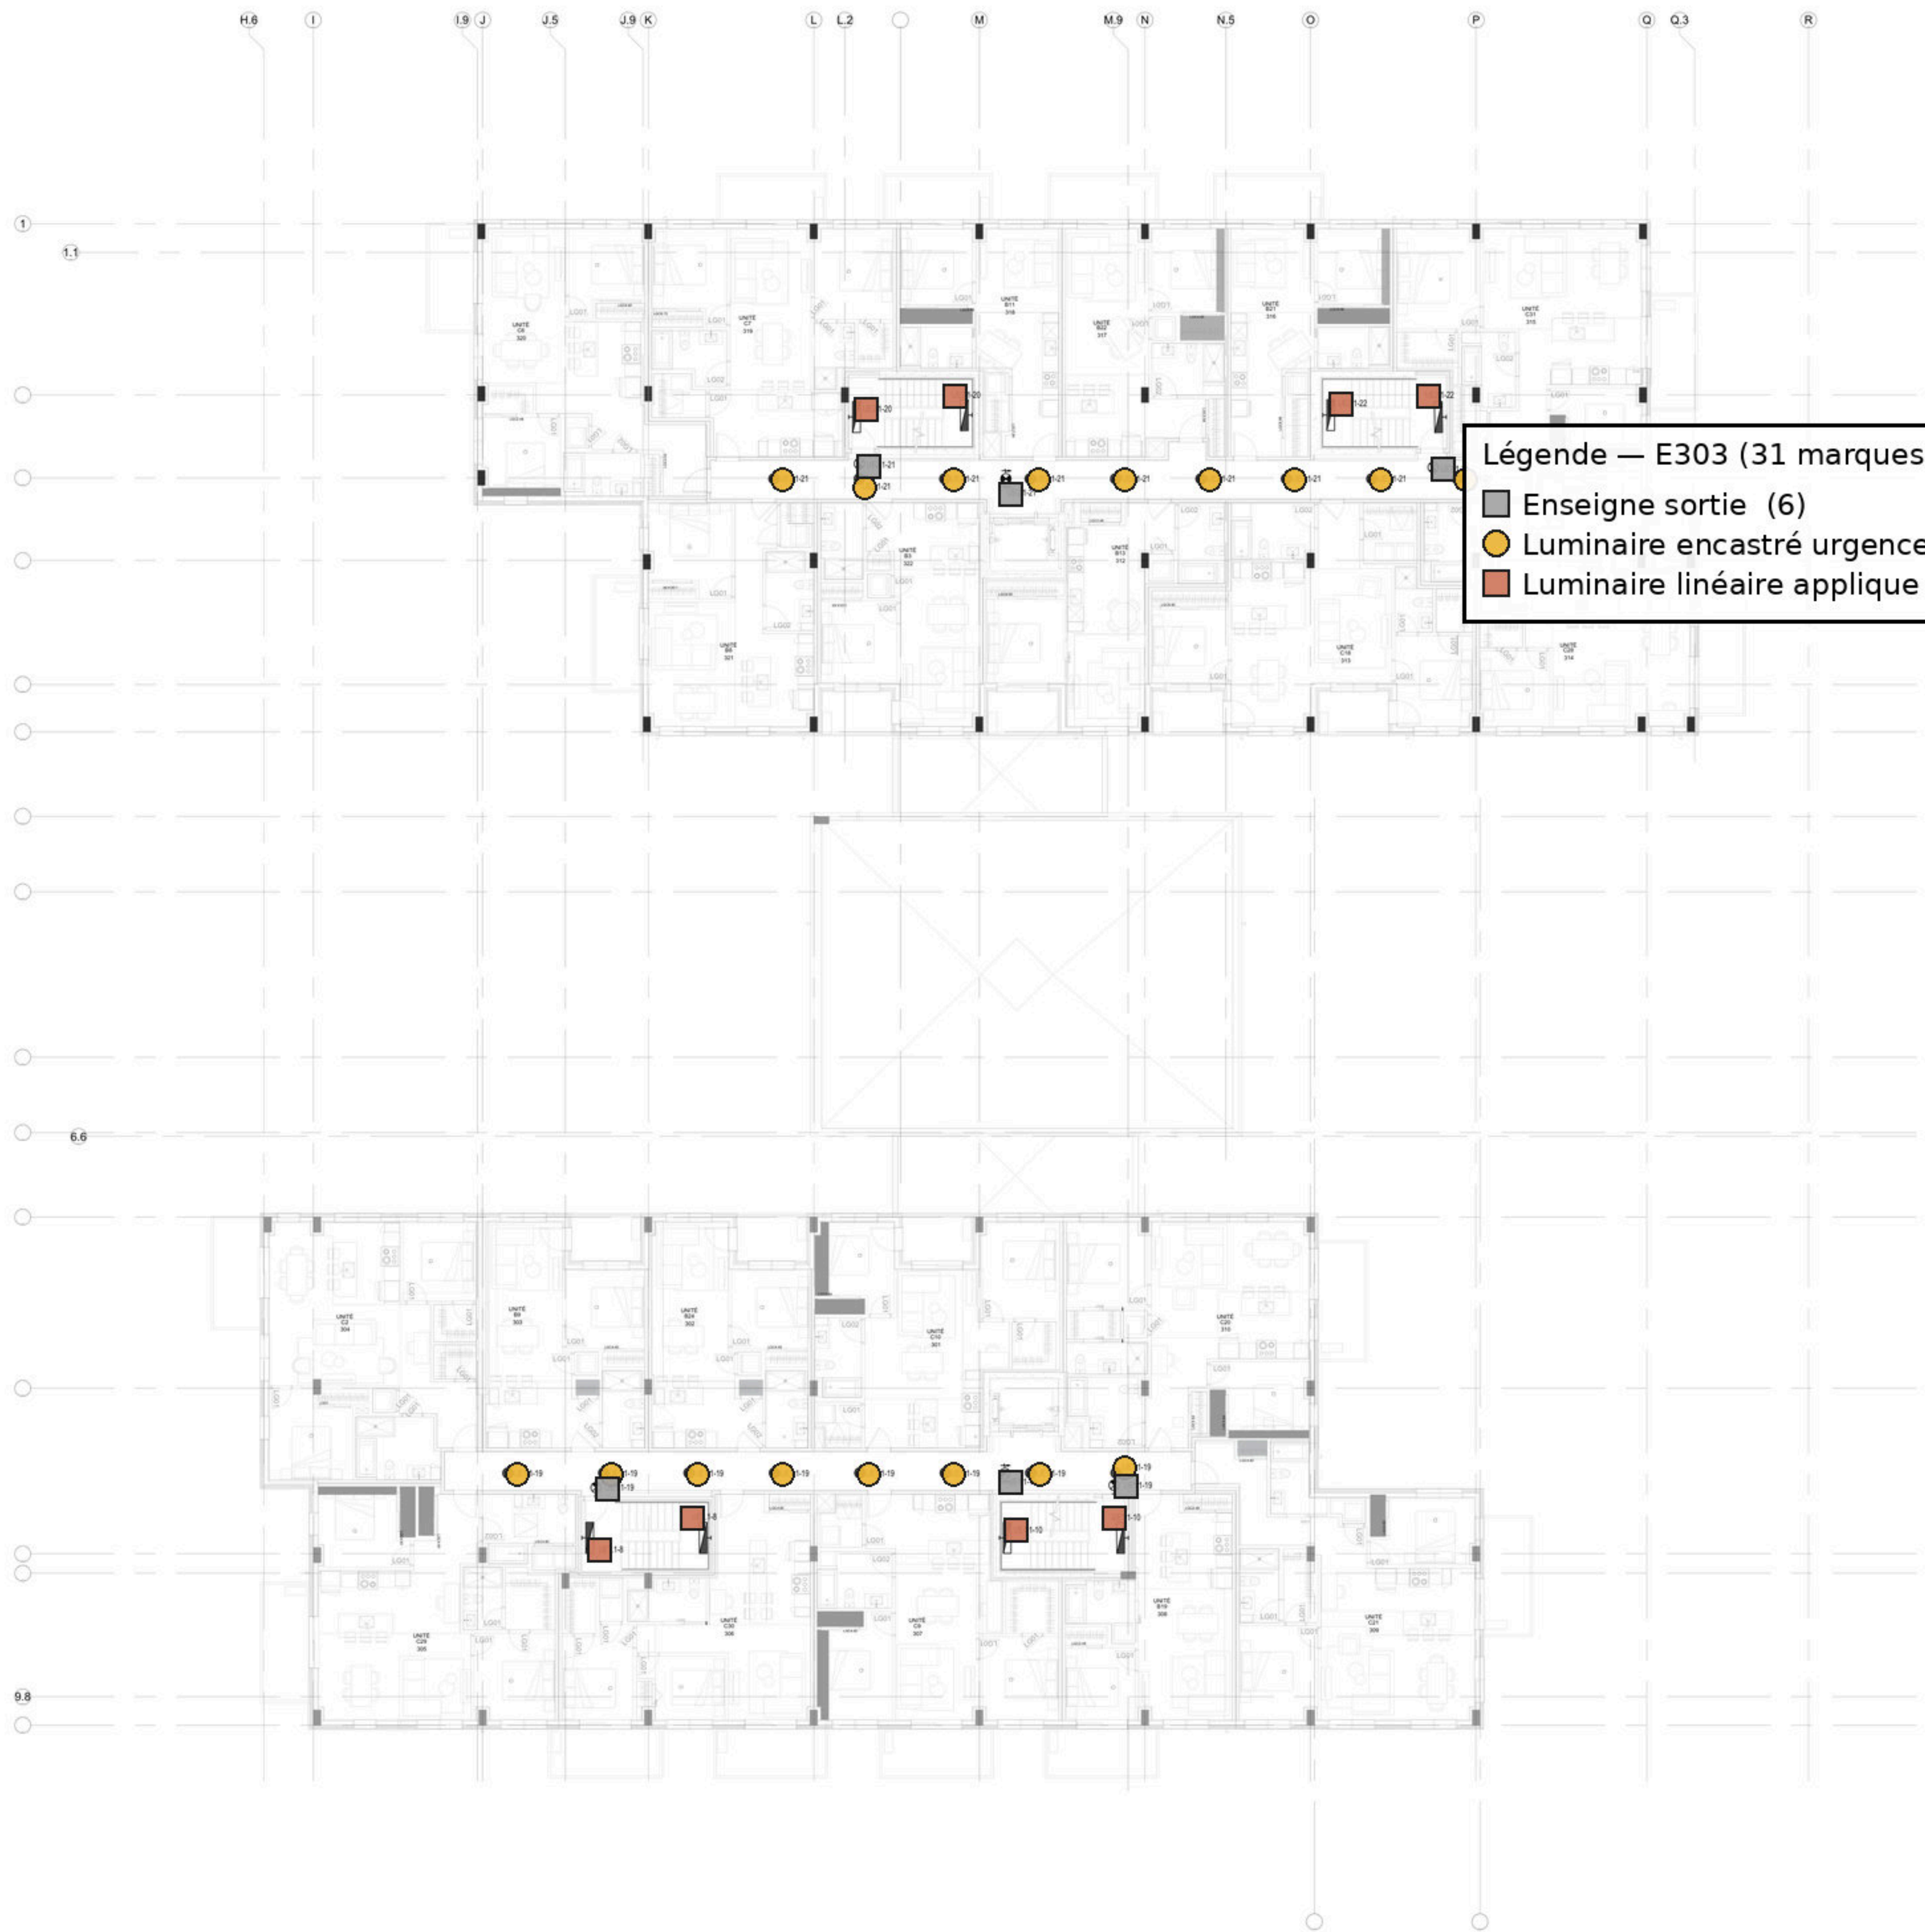

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra s'assurer de la responsabilité, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

3	18.02.2025	ÉVALUÉ POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
4	19.02.2025	ÉVALUÉ POUR PERMIS	S.C.
Rev.	Date	Description	Par

REVISIONS




ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
2255, Farnham-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4V 3S6
T: 450.398.3967
info@equipesp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE :
PLAN DU 3E

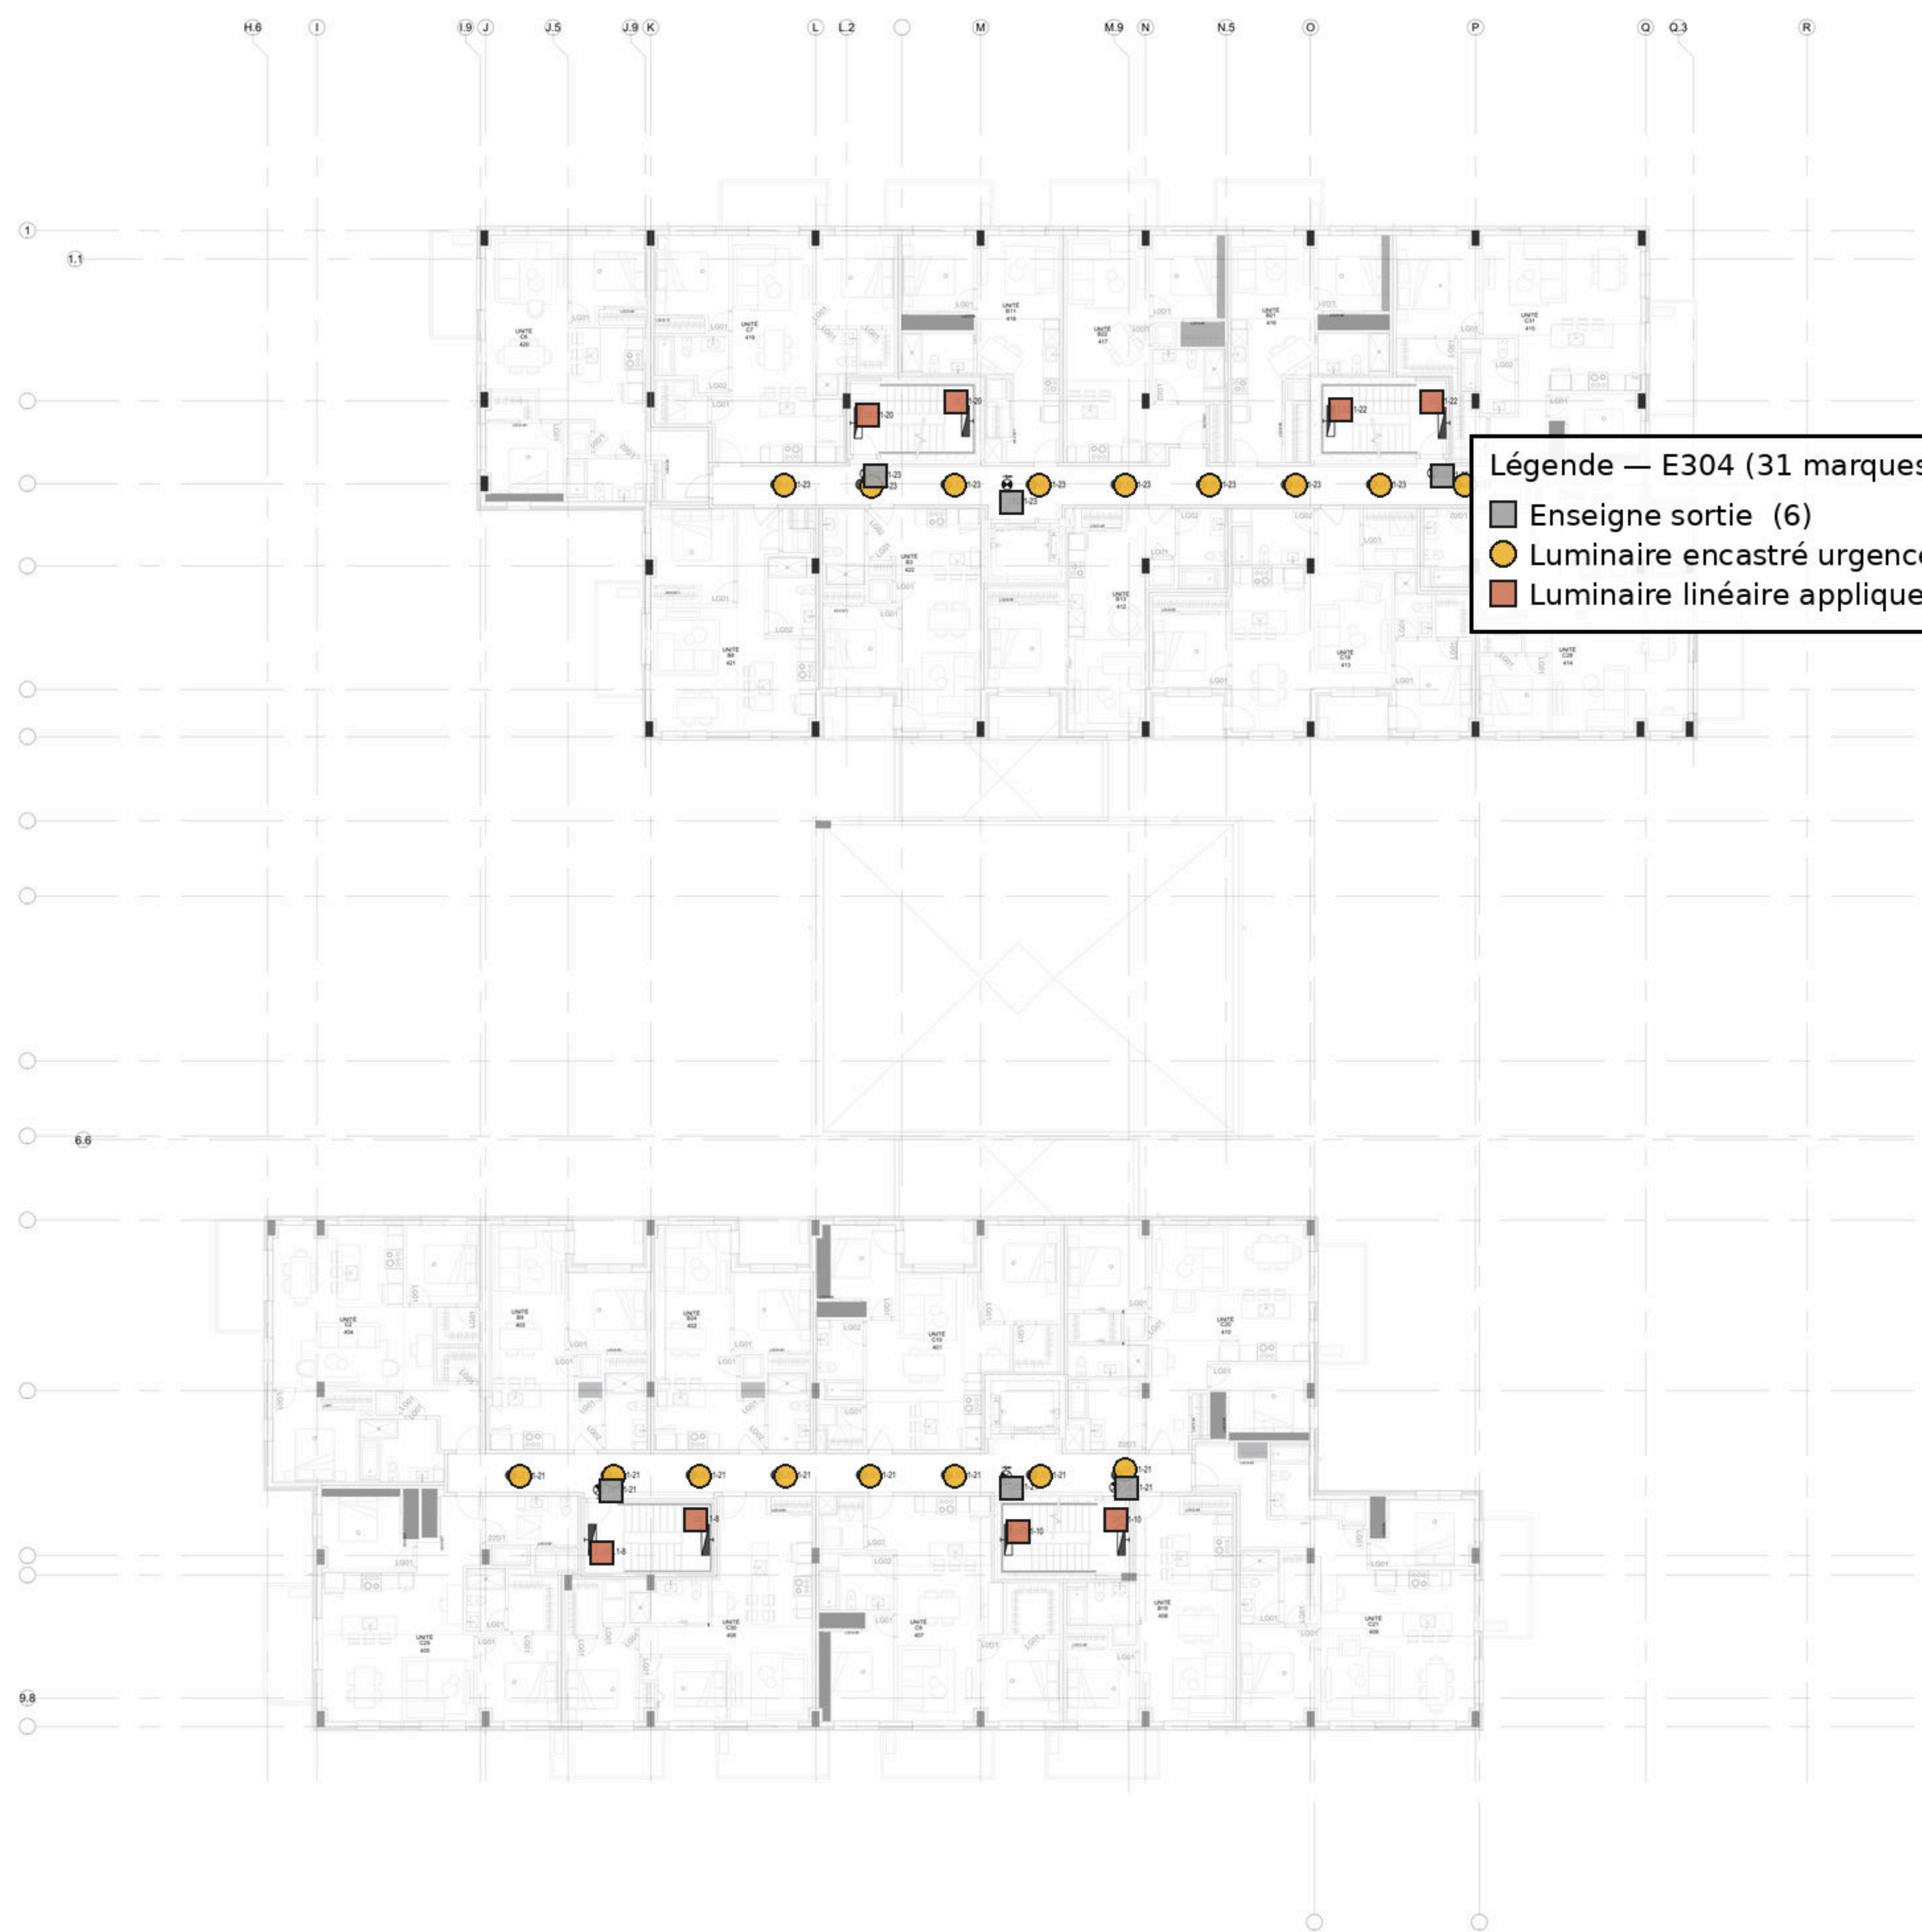

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avant de commencer à travailler, l'entrepreneur devra s'assurer
de sa seule RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

N°	Date	Description	Par
1	18.02.2025	ÉVALUATION POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
2	19.02.2025	ÉVALUATION POUR PERMIS	S.C.

REVISIONS

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5


Site: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE :
PLAN DU 4E

N°	Date	Par	Rev.
1	17.06.2025	J. TREMBLAY	H. BLER
2	17.06.2025	H. BLER	H. BLER

E304

3

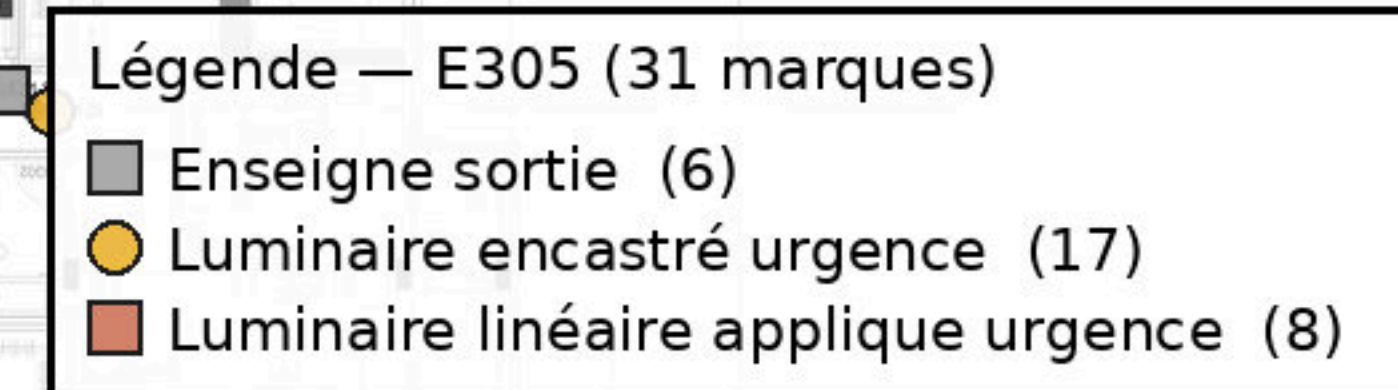

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

[illegible]

Source: IREDA



Client / Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA


ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE :
PLAN DU 5E

Date: 17 06 2025	Fall per: Drawn by: J. TREMBLAY	Ing. H. BLIER ing.
Echelle: Scale: 3/32"x1'-0"	Verifié par: Verify by: H. BLIER ing.	Dossier No: 2025-68 Fichier No:
Dessin No. / Drawing No.		Page / Rév. 3

E305

NOTE - ÉLECTRIQUE

- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER, UNE POUTRE, UN APPAREIL, PRÉVOIR UN DOUPLAGE DE MUR, DÉFINIR L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPÉ-FEU.

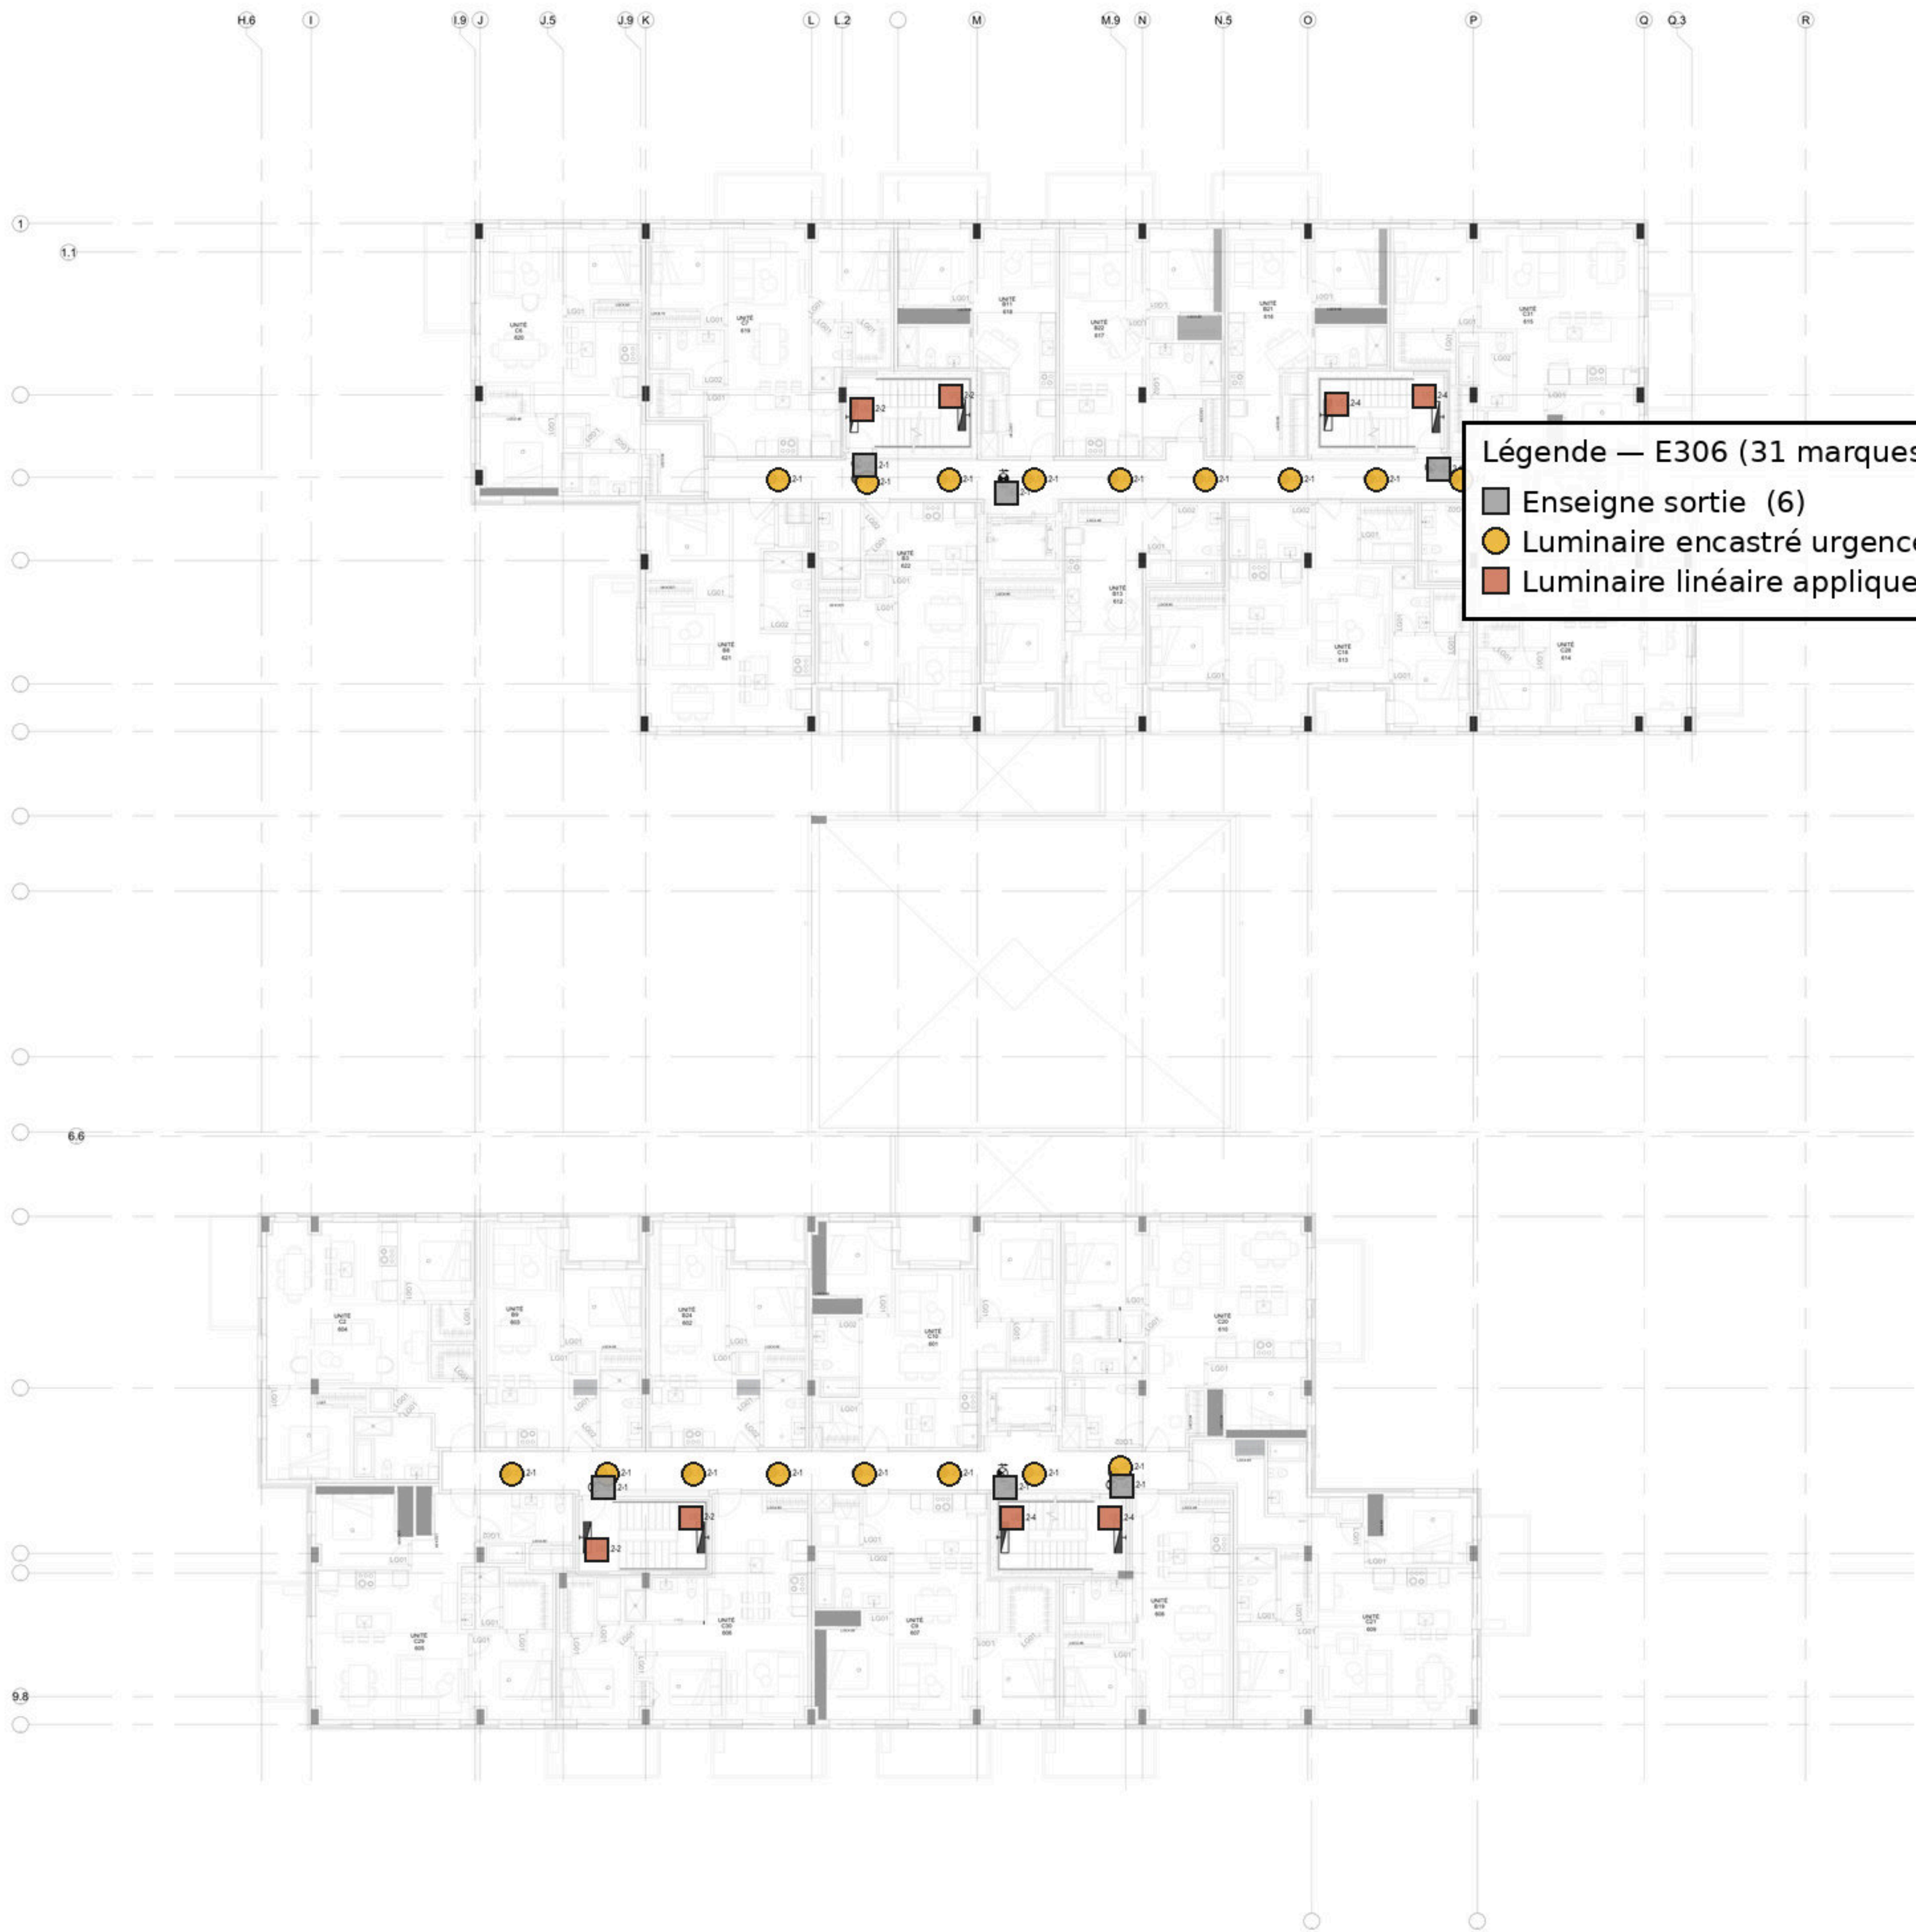

Légende — E306 (31 marques)

■ Enseigne sortie (6)

● Luminaire encastré urgence (17)

■ Luminaire linéaire applique urgence (8)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Afin de commencer à travailler, l'entrepreneur devra avoir sa seule RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.				
3	18.02.2025	ÉVALUÉ POUR CONSTRUCTION B01		H.B.
5	19.07.2025	ÉVALUÉ POUR PERMIS		S.C.
Rev.	Date	Description		Par (S)
REVISIONS				



ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

2255, Farnham-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4S 2S6
T: 450.398.3957
info@equipesp.com


Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Nom du projet: Projet 06
LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

Nom du dessin: Drawing 06
ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE :
PLAN DU 6E

NOTE - ÉLECTRIQUE

L'ORDRE DE L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST DONNÉ PAR L'ORDRE DE L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARDER L'UNIFORMITÉ DU MARQUAGE.

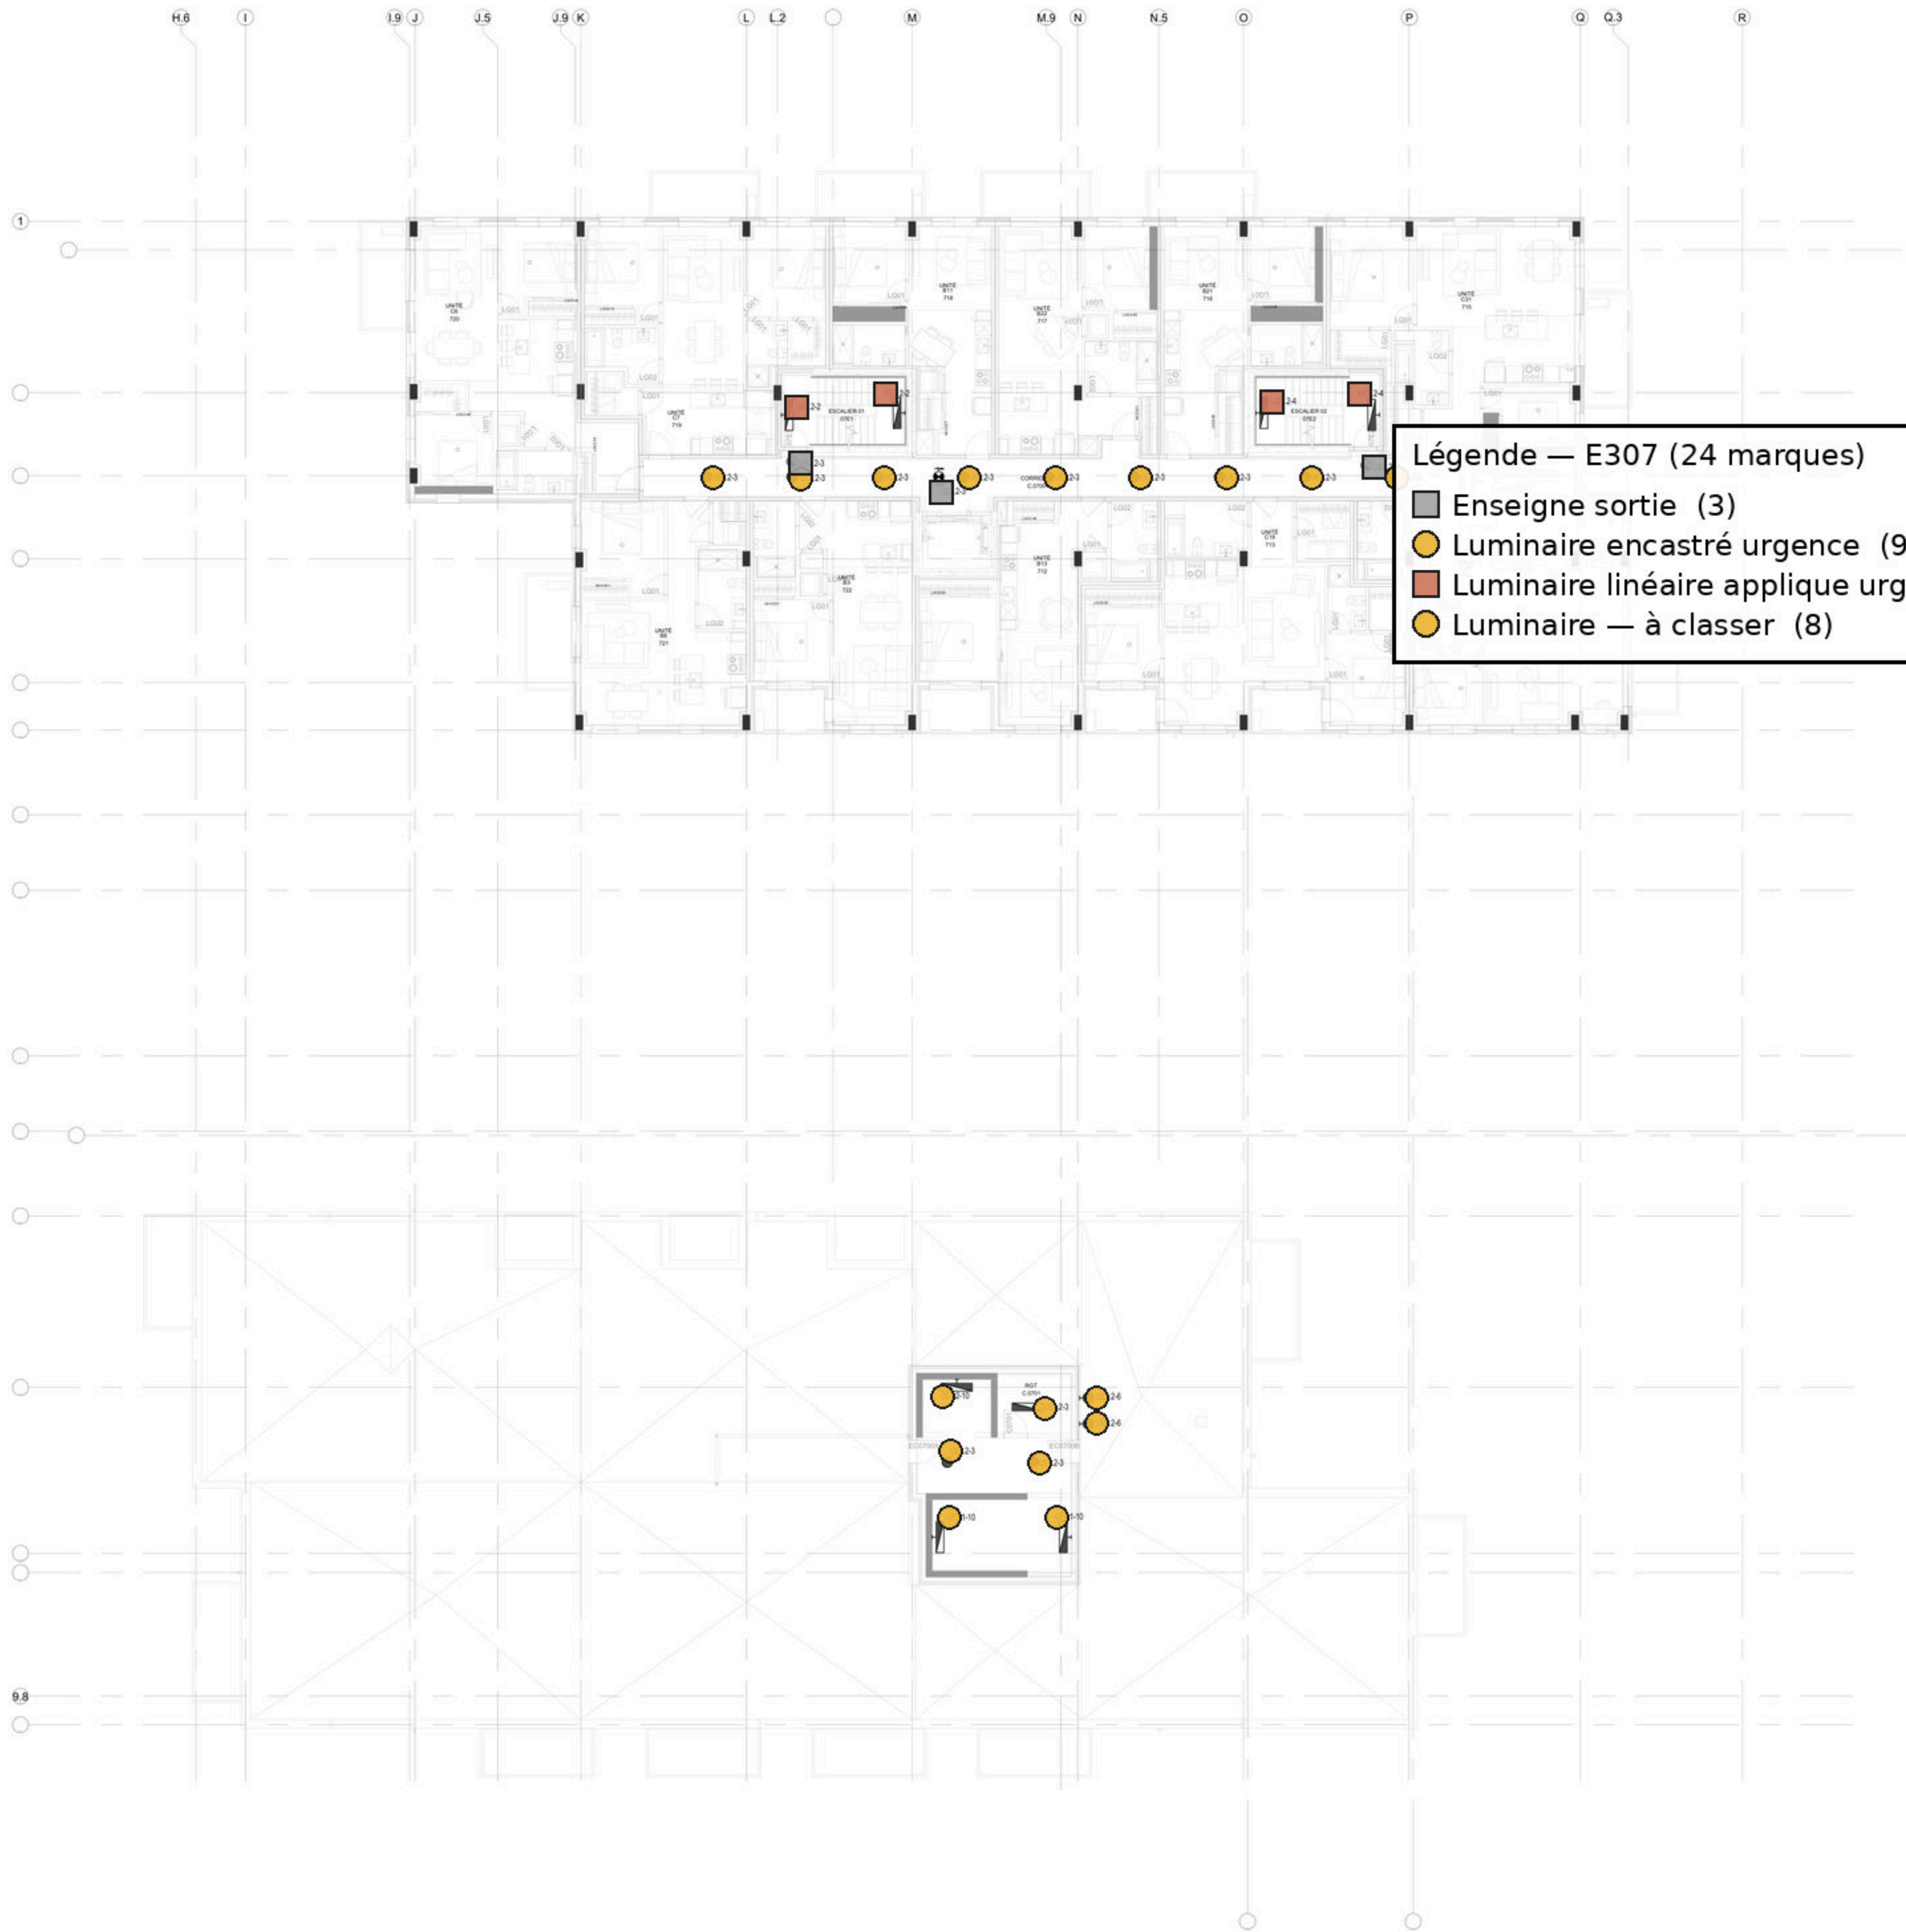

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra s'assurer de la RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.			
3	18.02.2025	ÉVALUÉ POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
5	19.07.2025	ÉVALUÉ POUR PERMIS	S.C.
Rev.	Date	Description	Par/Sig.

REVISIONS			
Changer / Suite			



ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
2255, Farnham-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4S 1S6
T: 450 398 3967
info@equipesp.com

Client / Client : 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5


Nom du projet / Project Name : LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AILLE
CARIGNAN, QC ,CA

Nom du dessin / Drawing No : ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE :
PLAN DU 7E

Date : 17.06.2025	Fait par : J. TREMBLAY	Par : H. BLER inc.
Échelle : 3/32"=1'-0"	Chargé de : H. BLER inc.	Dessiné par : 2025-46
Dessin No. / Drawing No.		Rev. / Rev.

NOTE - ÉLECTRIQUE

- L'ORDONNÉE ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER PRESSE OU D'UN AGENCEUR, PRÉVOIR UN DOUPLAGE DE MUR, DEMANDER L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION APRÈS GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPE-FEU.

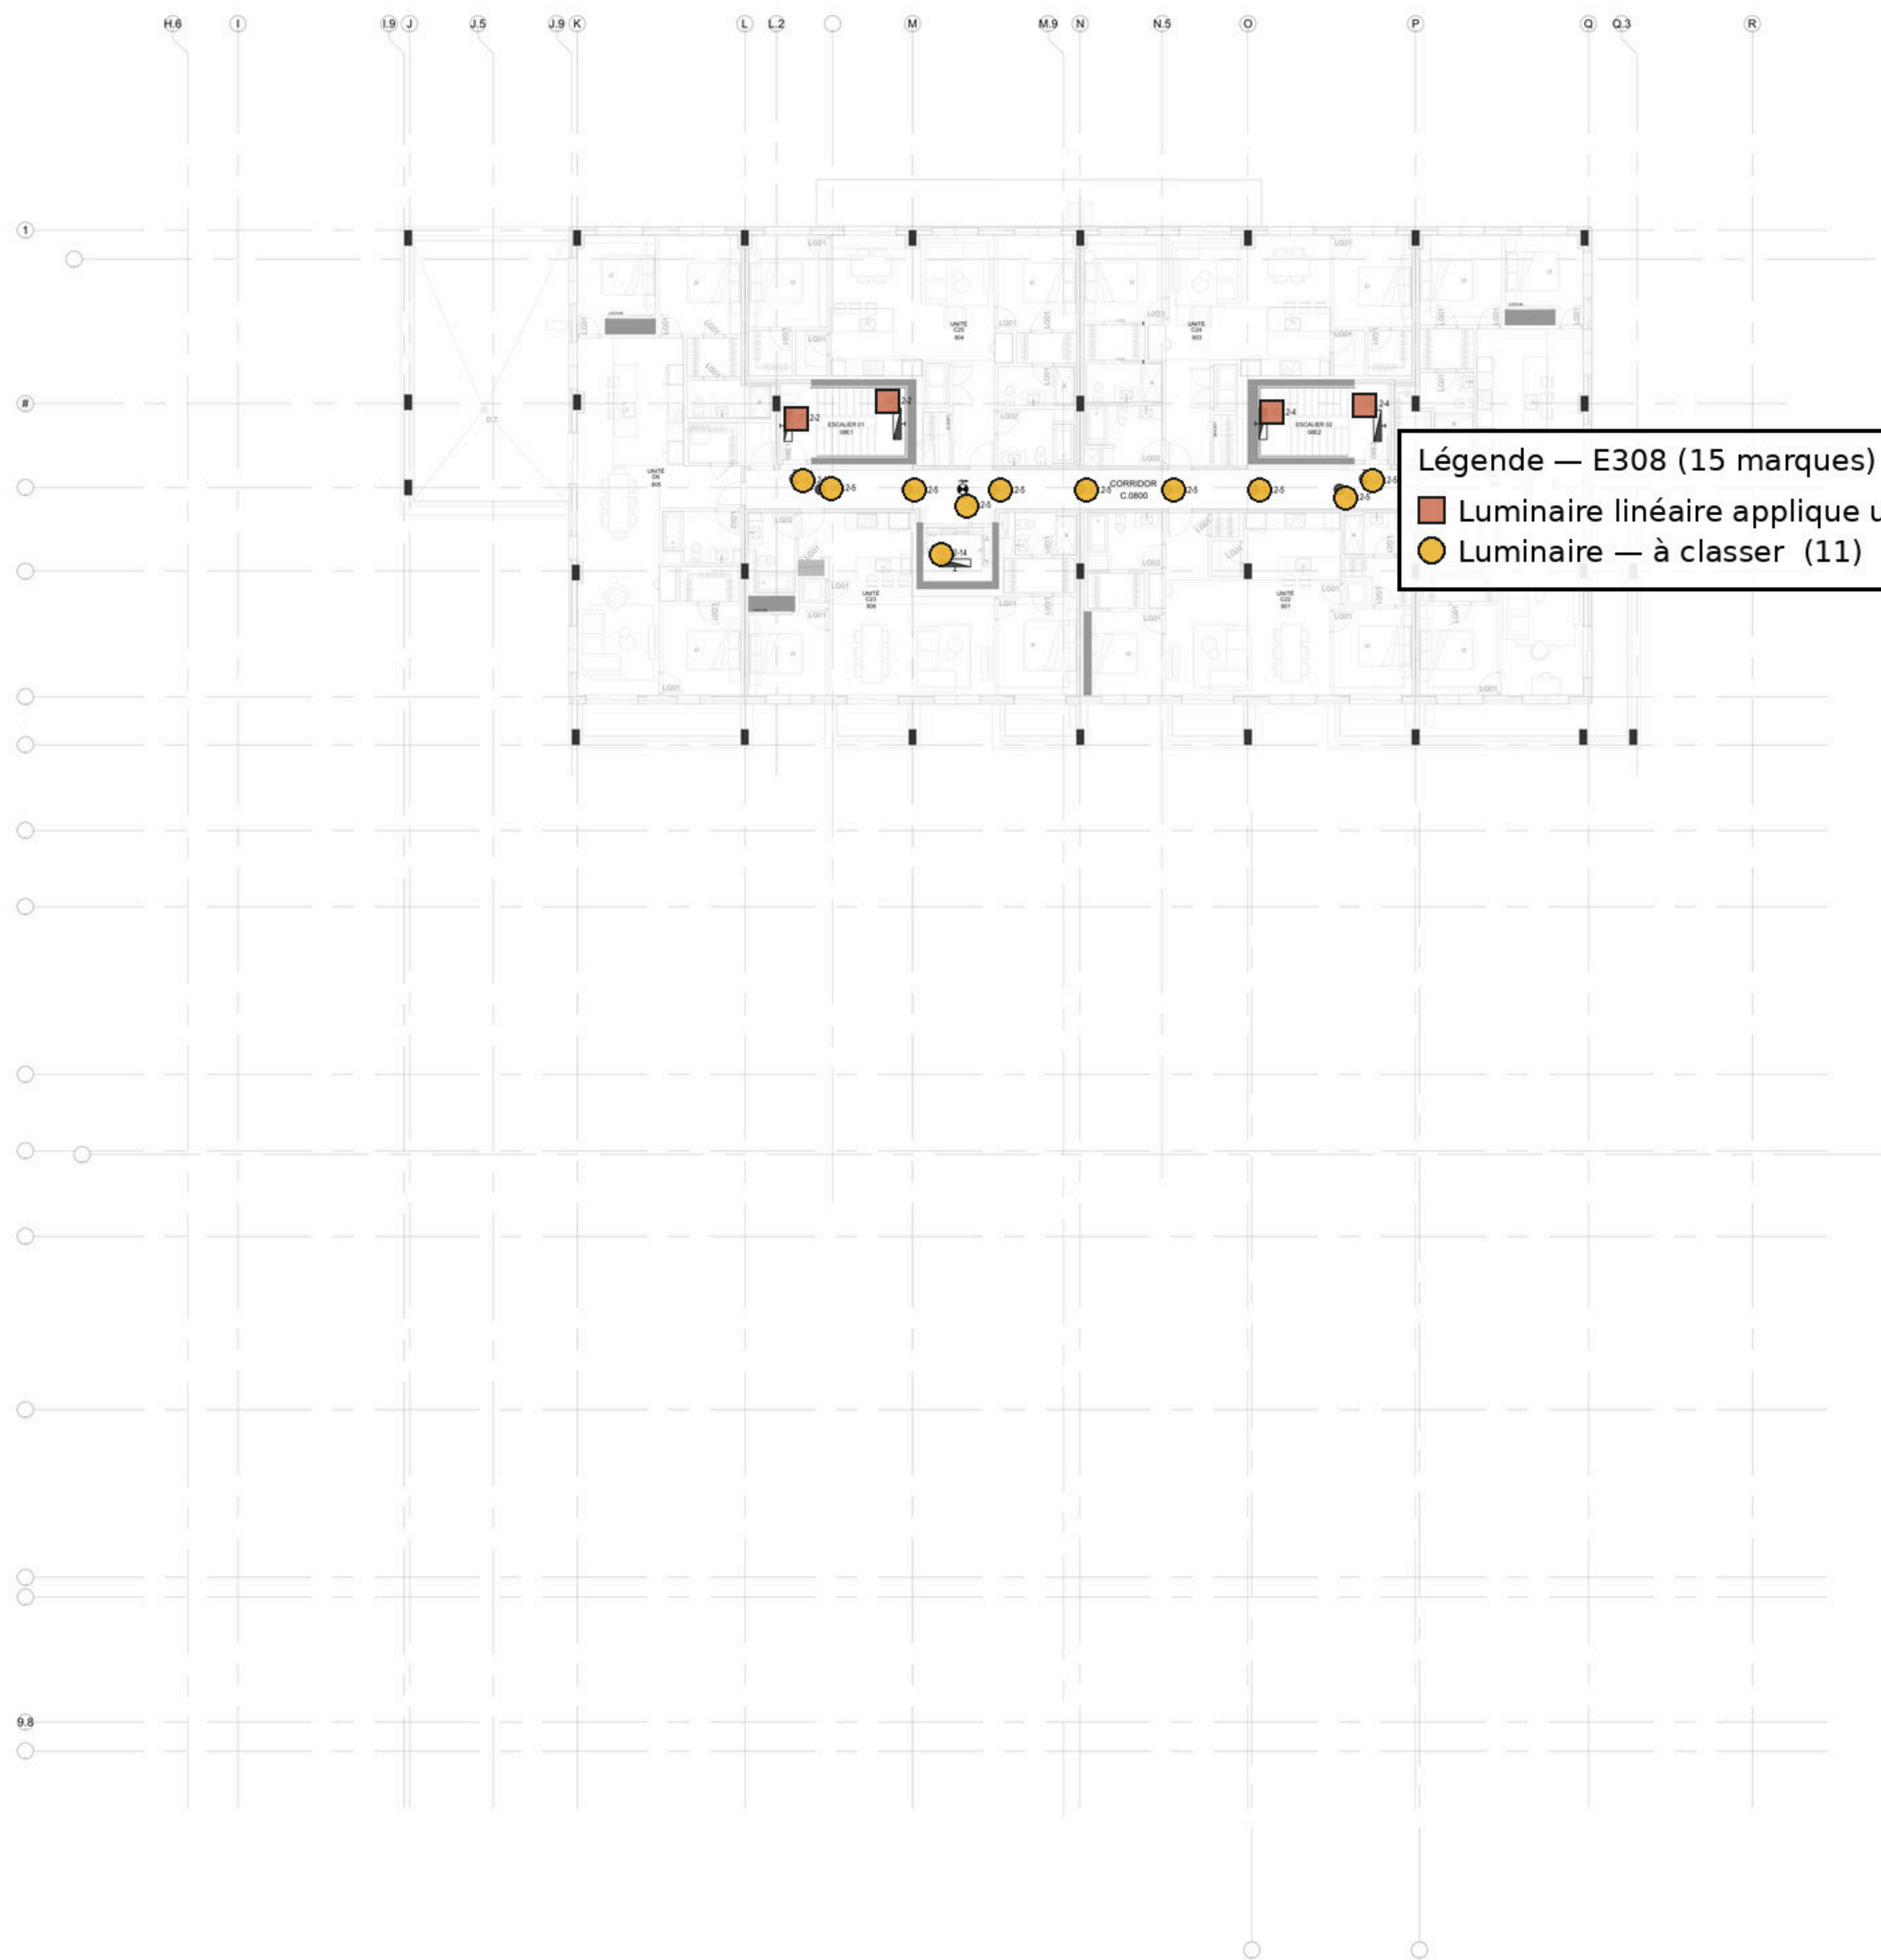

Légende — E308 (15 marques)

■ Luminaire linéaire applique urgence (4)

● Luminaire — à classer (11)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra s'assurer
de sa responsabilité, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

N°	Date	Description	Par
1	18.02.2025	ÉVALUATION POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
2	19.02.2025	ÉVALUATION POUR PERMIS	S.C.

REVISIONS

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE
PLAN DU 8E

N°	Date	Par	Revisé
1	17.06.2025	J. TREMBLAY	H. BLER
2	17.06.2025	H. BLER	H. BLER

E308

3



NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

Avis de commencent d'exécution et travail / L'entrepreneur devra sous sa seule RESPONSABILITE, prendre et verifier toutes les dimensions sur place.			
1	14/07/2025	ÉVALUÉ POUR SOUMISSION	H.B
2	15/07/2025	ÉVALUÉ POUR PERMIS	S.C.
Rev.	Date	Description	Par (S)
REVISIONS			
Dessiné / Vérifié			

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

2255, Farnand-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4S 3S6
T: 450 398 3967
info@equipesp.com

Client / Client : 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Nom du projet / Project file : LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AILLE
CARIGNAN, QC ,CA

Nom du dessin / Drawing file : ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE :
PLAN DU TOIT

Date : 17/06/2025	Fait par : J. TREMBLAY	Rev. : S. CARRIÈRE Ing.
Échelle : 3/32"=1'-0"	Dessiné par : H. BLER	Dessiné No. : 2025-46
Dessin No. / Drawing No. :		Page No. :
E309		Nbr. / Rev. : 1

NOTE - ÉLECTRIQUE

- LES PORTES DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DEVONT SE DÉMARRER AUTOMATIQUÉMENT AU DÉCLANCHÉMENT DU PANNAU D'ALARME INCENDIE, À MOINS D'AVOIR UN MÉCANISME COUVERTURE POUR POMPER.

- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER CRISSE OU UN ASCENSEUR, PRÉVOIR UN SOUPLAGE DE MUR SUPPLÉMENTAIRE ÉLECTRIQUE EN QUESTION APRÈS GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPE-FEU.

NOTE - DÉTECTEUR GICLEUR


- LA LOCALISATION DES DÉTECTEURS DU SYSTÈME DE GICLEURS GV ET DOLIFUS DANS LES ESCALIERS CRISSE ET LA DÉSATION DES ESCALIERS POUR PAS DE CES DÉTECTEURS DOIT ÊTRE COORDONNÉE AVEC L'ENTREPRENEUR EN GICLEURS.

NOTE - DÉTECTEUR DE FUMÉE

- PRENDRE NOTE D'UN DÉGAGEMENT MINIMAL DE 400mm (16") DOIT ÊTRE ASSURÉ EN DESSOUS ET AUTOUR DU DÉTECTEUR.

- LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UN MINIMUM DE 400mm (16") DE TOUT CONDUIT D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION D'AIR.

- POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DE GAINÉ EN PLAN, VOIR LES PLANS DE VENTILATION.

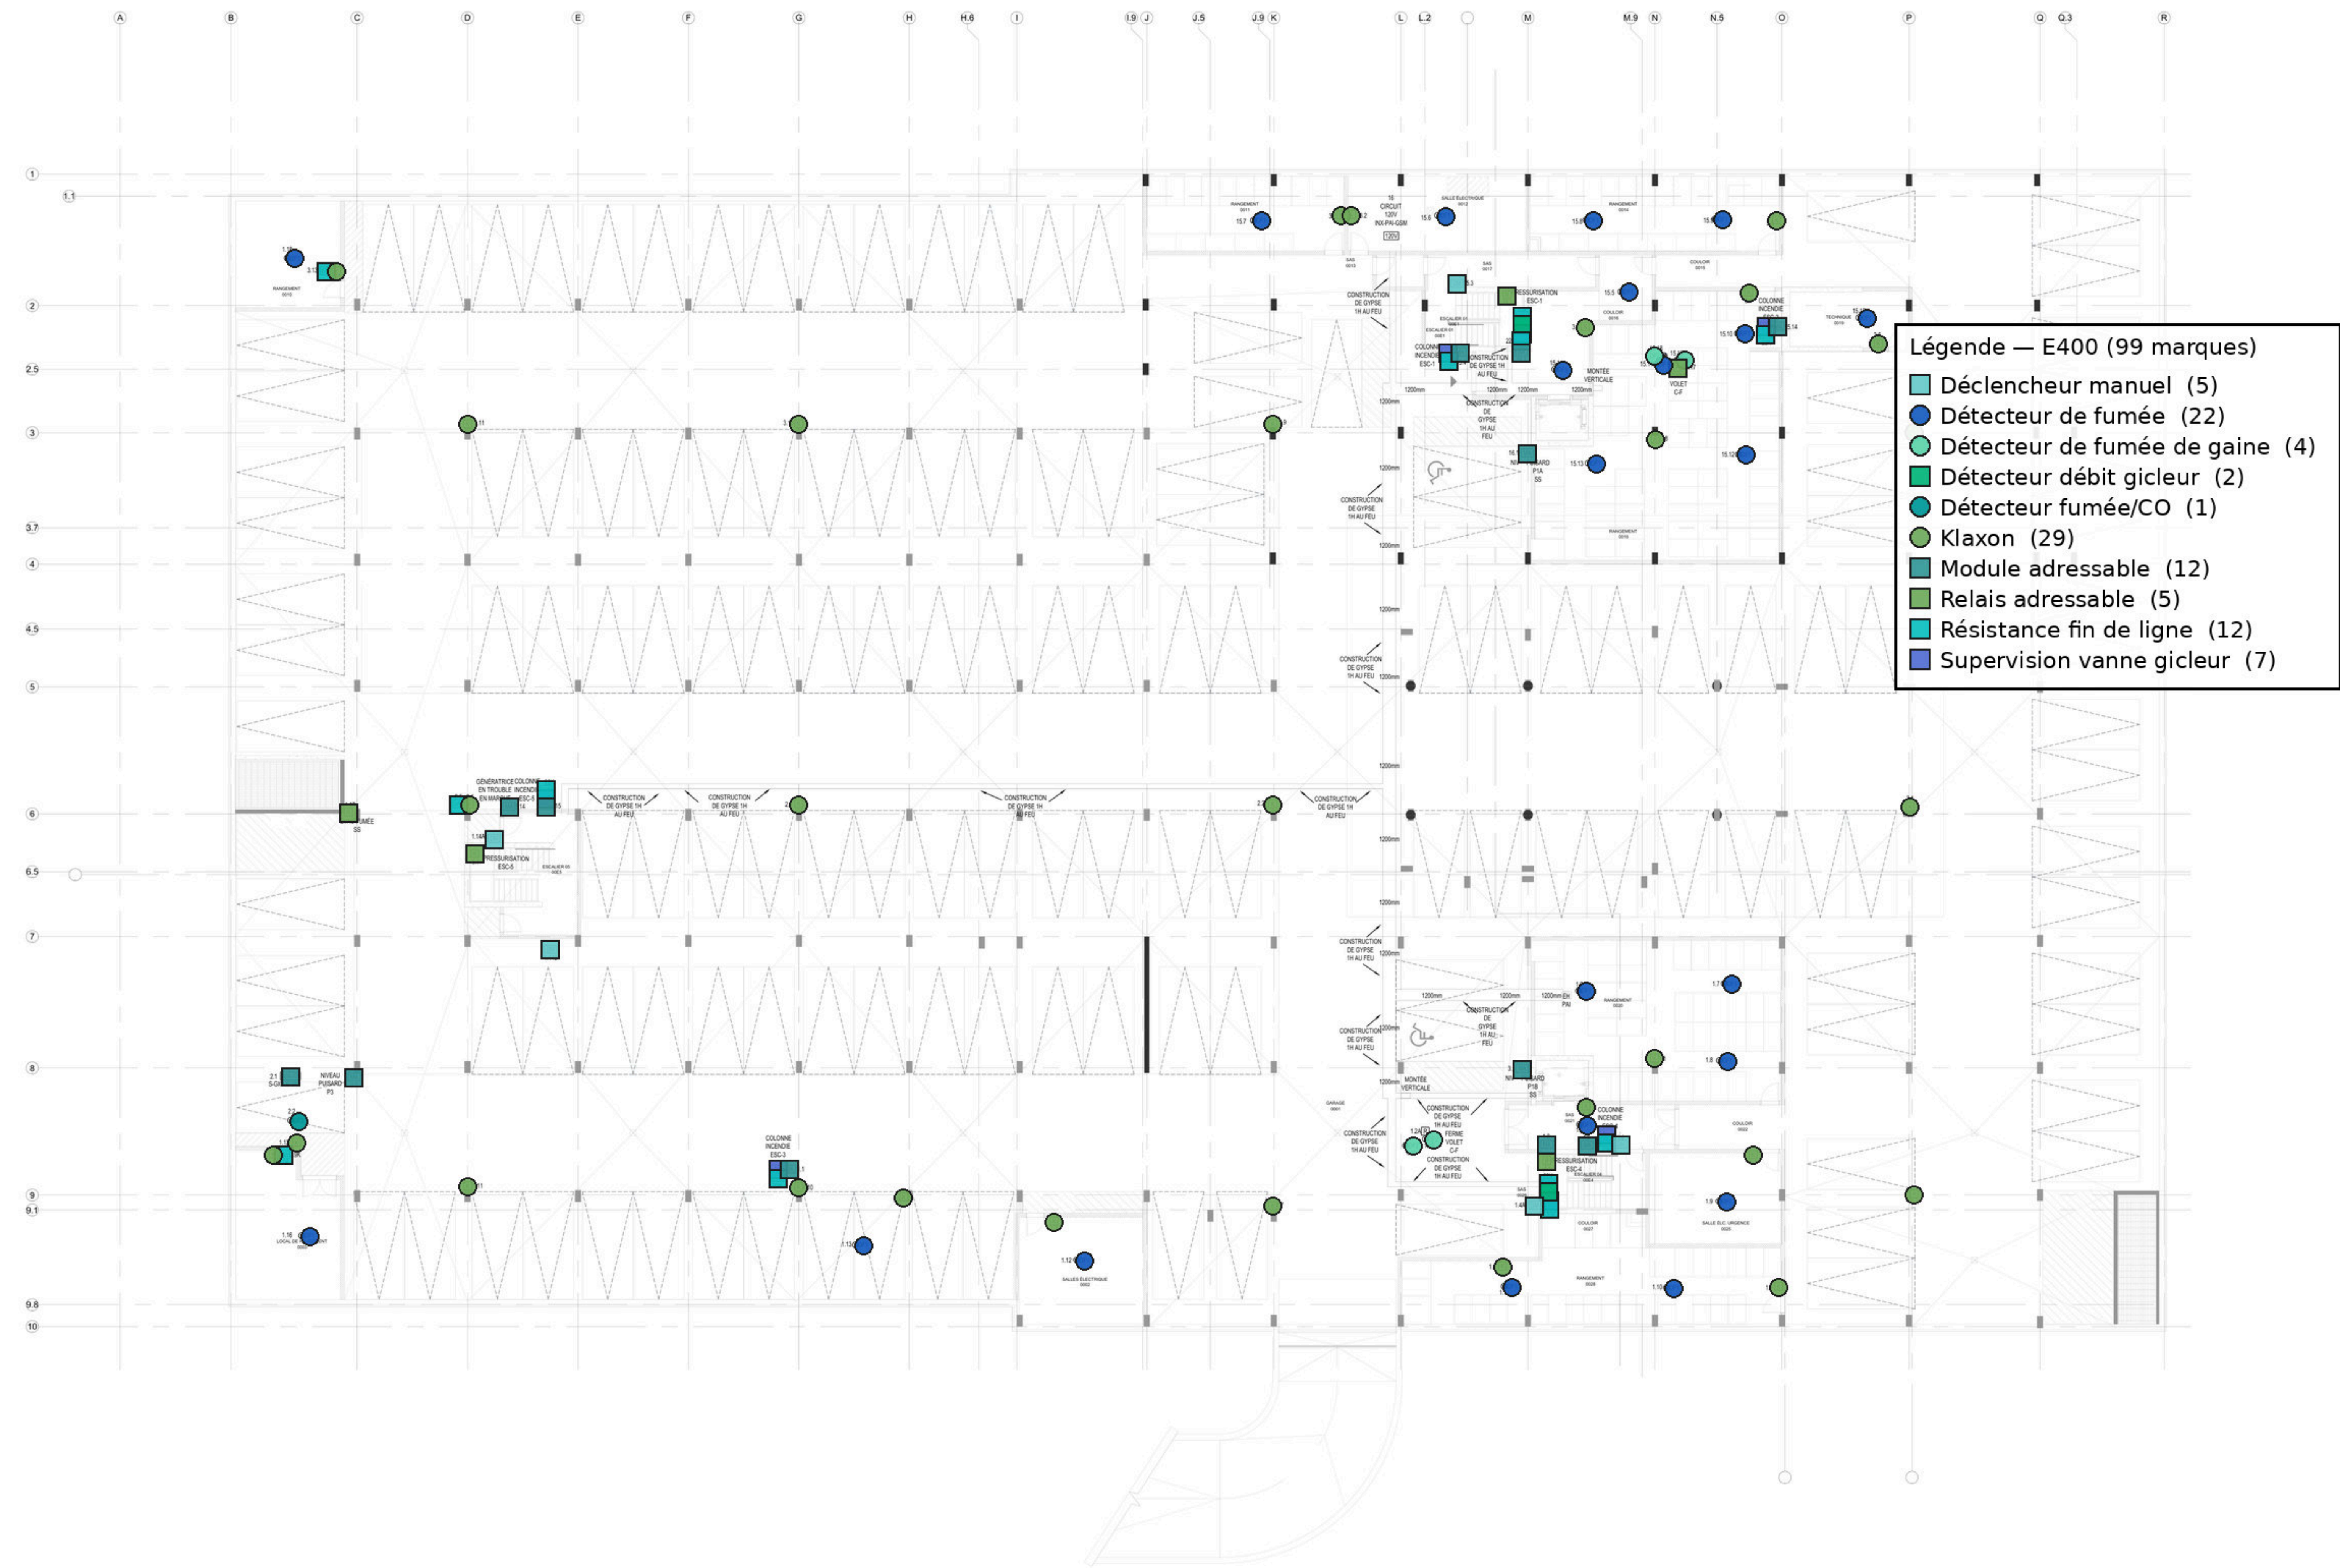

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS GRANDE HAUTEUR APPLICABLES

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra avoir sa seule RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

N°	Date	Description	Par	Rev.
3	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B.	
5	17.07.2025	ÉMS POUR PERMIS	S.C.	

REVISIONS

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
2255, FERRARD-LAFONTAINE, SUITE 201
LONGUEUIL, QC J4S 2S6
T: 450 398 3967
info@equipesp.com

ÉLECTRIQUE
ALARME INCENDIE :
PLAN DU SOUS-SOL

Nom	Date	Fait par	Rev.	Par
17.08.2025	17.08.2025	J. TREMBLAY	1	H. BLER
17.08.2025	17.08.2025	H. BLER	2	H. BLER

E400

3

NOTE - ÉLECTRIQUE

LES PORTES DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DOIVENT SE DÉBARRER AUTOMATIQUÉMENT AU DÉCLANCHÉMENT DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE, À MOINS D'ÊTRE UN MÉCANISME D'OUPORTÉ POUR POMPES.

LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER D'ISSUE, D'UN ASCENSEUR, PRÉVOIR UN SOUPLAGE DE MUR DERRIÈRE L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUVRÉ.

NOTE - DÉTECTEUR GICLÉUR

LA LOCALISATION DES DÉTECTEURS DU SYSTÈME DE GICLURE DOIT ÊTRE SITUÉE DANS LES ESCALIERS D'ISSUE ET LA DÉSIGNATION DES ESCALIERS POUR LES DÉTECTEURS DOIT ÊTRE COORDONNÉE AVEC L'ENTREPRENEUR EN GICLURE.

NOTE - DÉTECTEUR DE FUMÉE


PRENDRE NOTE D'UN DÉSAISSEMENT MINIMAL DE 45mm (1 7/8") DOIT ÊTRE ASSURÉ EN DESSOUS ET AUTOUR DU DÉTECTEUR.

LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UN MINIMUM DE 45mm (1 7/8") DE TOUT CONDUIT D'IMPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION D'AIR.

POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DE GAINÉ EN VAU CORRESPONDANT À LA VENTILATION.

NOTE - MONOXYDE DE CARBONE

CHACUN LOGEMENT DOIT AVOIR UN APPAREIL OU UN PLAFONDIER ADJACENT À UN LOCAL TECHNIQUE OU SE TROUVE UN APPAREIL À COMBUSTION OU UN GARAGE DE STATIONNEMENT. DOIT ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN Avertisseur de Monoxyde de Carbone. L'UN DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UN MAXIMUM DE 4 MÈTRES DES CHAMBRES À COUCHER. S'IL A DISTANCE NE PEUT ÊTRE RESPECTÉE, AUGMENTER LA QUANTITÉ D'AVERTISSEUR AU SENS DU LOGEMENT JUSQU'À UN MAXIMUM DE UN PAR CHAMBRE. CET AVERTISSEUR SERA FOURNI ET INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE.

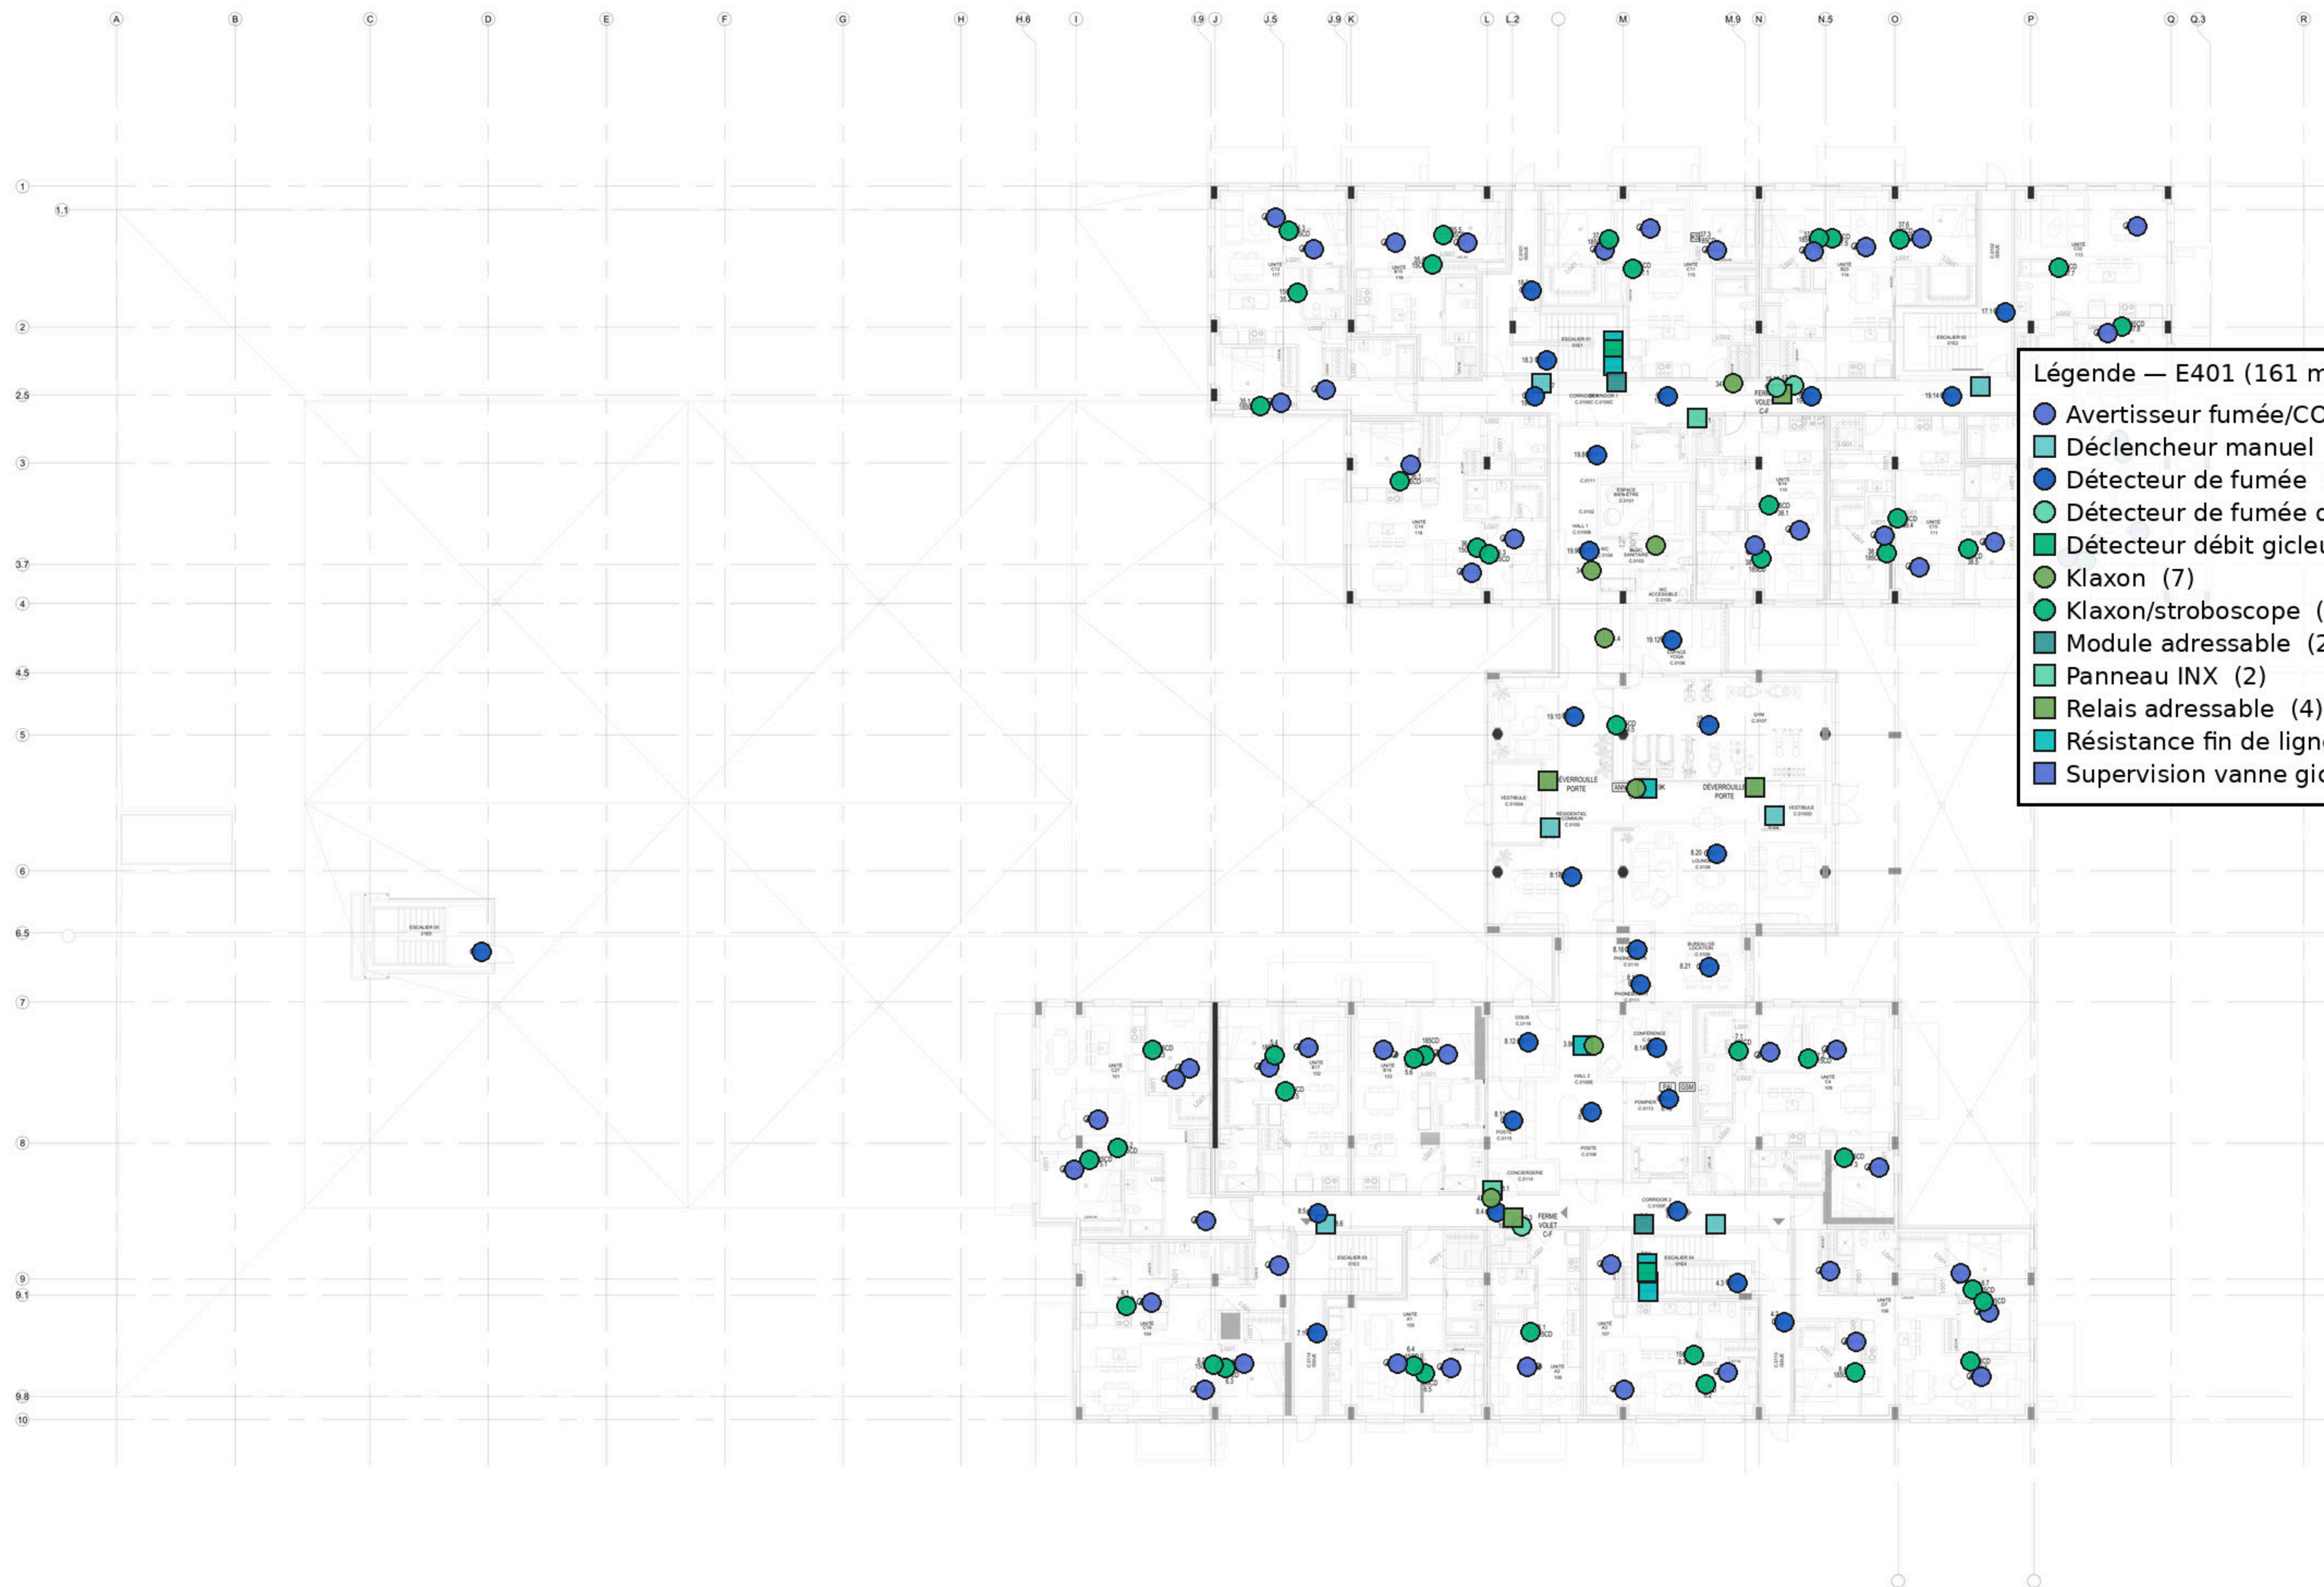

Légende — E401 (161 marques)

- Avertisseur fumée/CO (52)
- Déclencheur manuel (6)
- Détecteur de fumée (29)
- Détecteur de fumée de gaine (3)
- Détecteur débit gicleur (2)
- Klaxon (7)
- Klaxon/stroboscope (46)
- Module adressable (2)
- Panneau INX (2)
- Relais adressable (4)
- Résistance fin de ligne (6)
- Supervision vanne gicleur (2)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra s'assurer de sa responsabilité, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

N°	Date	Description	Par
1	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
2	17.07.2025	ÉMS POUR PERMS	S.C.

REVISIONS

ESP ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
2255, Farnham-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4S 2S6
T: 450.398.3957
info@equipesp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

ÉLECTRIQUE
ALARME INCENDIE :
PLAN DU RDC

Date:	17.06.2025	Fait par:	J. TREMBLAY	By:	H. BLER inc.
Scale:	3/32"=1'-0"	Drawn by:	H. BLER inc.	Drawn by:	H. BLER inc.
Drawn by:	3/32"=1'-0"	Drawn by:	H. BLER inc.	Drawn by:	H. BLER inc.

E401

NOTE - ÉLECTRIQUE

- LES PORTES DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DEVONT SE DÉBARRER AUTOMATIQUEMENT AU DÉCLENCHEMENT DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE, À MOINS D'AVOIR UN MÉCANISME D'OUVREMENT POUR POMPIERS.

- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER D'ÉCUE ou D'UN ANCIENNEUR, PRÉVOIR UN SOUFFLAGE DE MUR DÉVELOPPÉ ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION APRÈS DE GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPÉ FEU.

NOTE - DÉTECTEUR GICLÉUR


- LA LOCALISATION DES DÉTECTEURS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ (DIT ET D) SITUÉS DANS LES ESCALIERS D'ÉCUE ET LA DÉSIGNATION DES ESCALIERS POUR LES DÉTECTEURS DEVAIT ÊTRE COORDONNÉE AVEC L'ENTREPRENEUR EN GÉNÉRAL.

NOTE - DÉTECTEUR DE FUMÉE

- PRENDRE NOTE DU DÉGAGEMENT MINIMAL DE 40mm (1 1/2") DOIT ÊTRE ASSURÉ EN DESSOUS ET AUTOUR DU DÉTECTEUR.

- LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UN MINIMUM DE 40mm (1 1/2") DE TOUT CONDUIT D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION D'AIR.

- POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DE GAINÉ EN PLAIN CORRIDOR, PLANS DE VENTILATION.

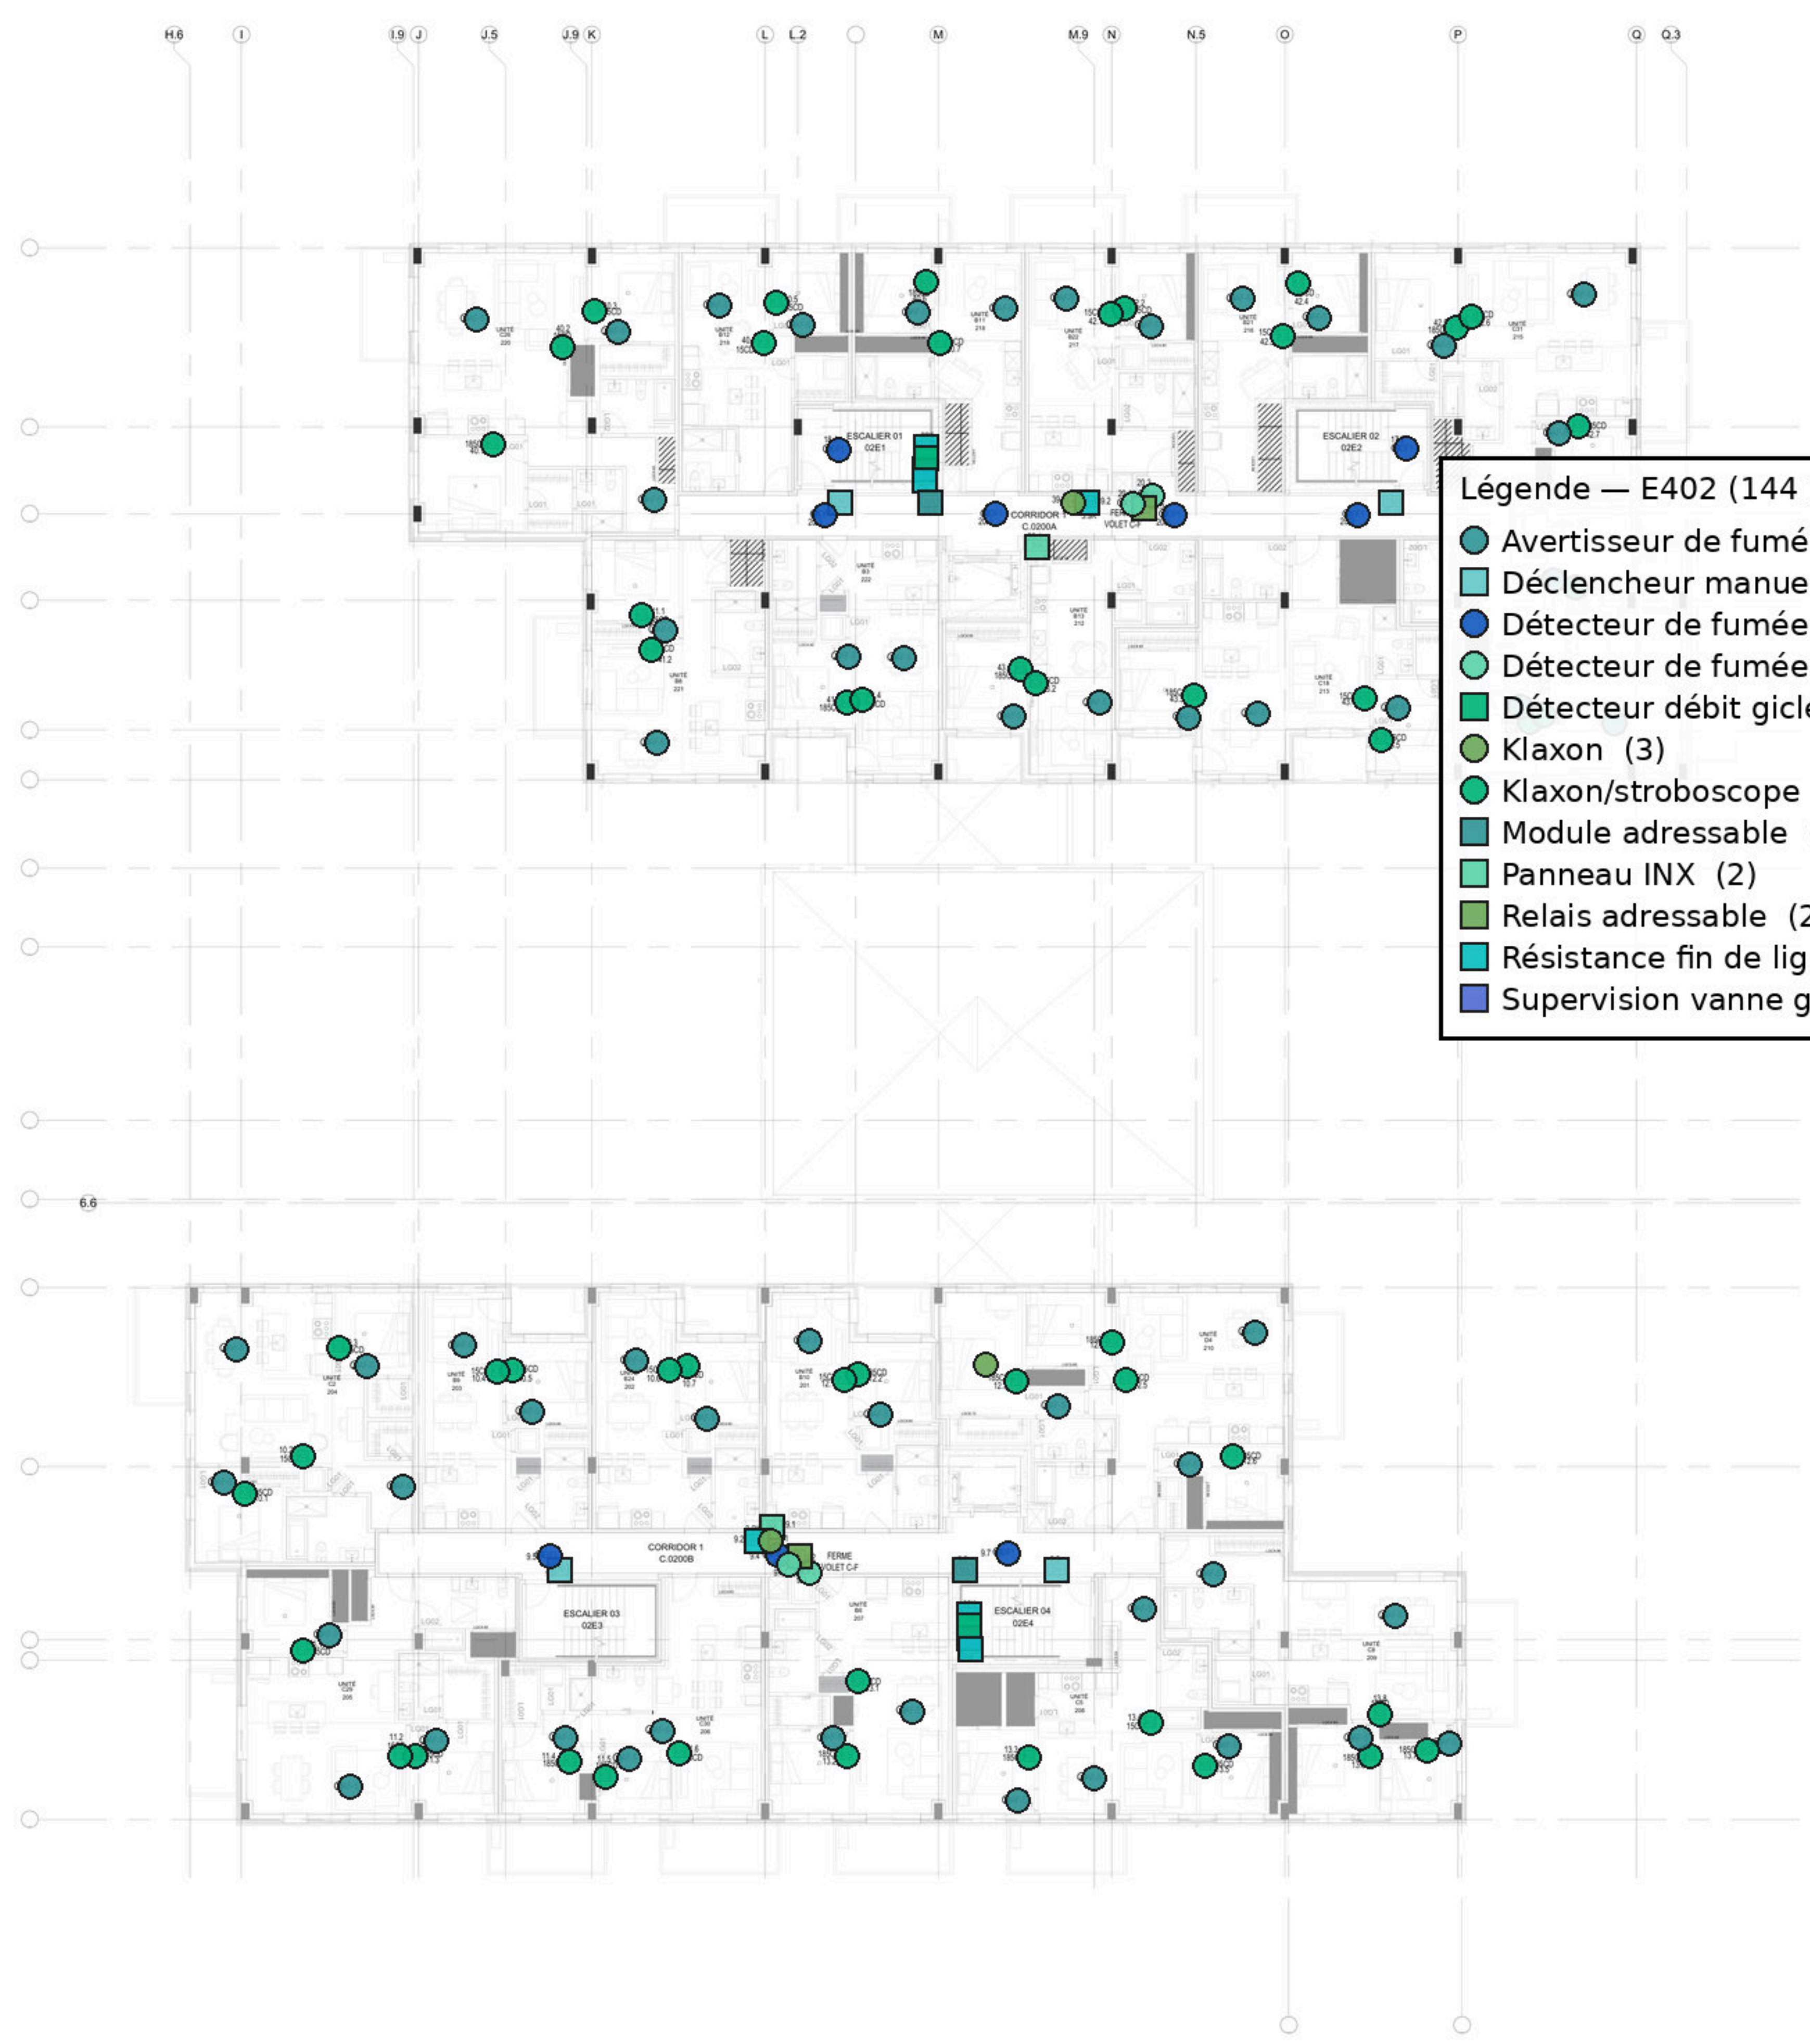

- Légende — E402 (144 marques)**
- Avertisseur de fumée (55)
 - Déclencheur manuel (4)
 - Détecteur de fumée (9)
 - Détecteur de fumée de gainé (4)
 - Détecteur débit gicleur (2)
 - Klaxon (3)
 - Klaxon/stroboscope (53)
 - Module adressable (2)
 - Panneau INX (2)
 - Relais adressable (2)
 - Résistance fin de ligne (6)
 - Supervision vanne gicleur (2)

**NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION**

**NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES**

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra s'assurer de la responsabilité, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

No.	Date	Description	Par
1	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
2	19.02.2025	ÉMS POUR PERMIS	S.C.

REVISIONS

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
2255, Farnham-Labonté, suite 201
Longueuil, Qc J4S 2S6
T: 450 398 3967
info@equipesp.com


ÉLECTRIQUE
ALARME INCENDIE :
PLAN DU 2E

Date	17.06.2025	Fait par	J. TREMBLAY	Par	H. BLER inc.
Échelle	3/32"=1'-0"	Cherché par	H. BLER inc. <th>Dessiné par</th> <td>2025-48</td>	Dessiné par	2025-48
Dessin No.	2025-48 <th>Dessin No.</th> <td>2025-48<th>Page No.</th><td>2025-48</td></td>	Dessin No.	2025-48 <th>Page No.</th> <td>2025-48</td>	Page No.	2025-48
E402					3

- LES PORTES DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DEVRONT SE DÉBARRER AUTOMATIQUEMENT AU DÉCLENCHEMENT DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE, À MOINS D'AVOIR UN MÉCANISME D'OUVERTURE POUR POMPIER.
- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER D'ISSUE OU D'UN ASCENSEUR, PRÉVOIR UN SOUFFLAGE DE MUR DERRIÈRE L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPE-FEU.

• LA LOCALISATION DES DÉTECTEURS DU SYSTÈME DE GICLÉURS (DV ET DD) SITUÉS DANS LES ESCALIERS D'ISSUE ET LA DÉSIGNATION DES ESCALIERS POURVUS DE CES DÉTECTEURS DEVRA ÊTRE COORDONNÉE AVEC L'ENTREPRENEUR EN GICLÉURS.

- PRENDRE NOTE QU'UN DÉGAGEMENT MINIMAL DE 450mm (18") DOIT ÊTRE ASSURÉ EN-DESSOUS ET AUTOUR DU DÉTECTEUR.
- LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UN MINIMUM DE 450mm (18") DE TOUT CONDUIT D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION D'AIR.
- POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DE GAINÉ EN PLAN VOIR LES PLANS DE VENTILATION.

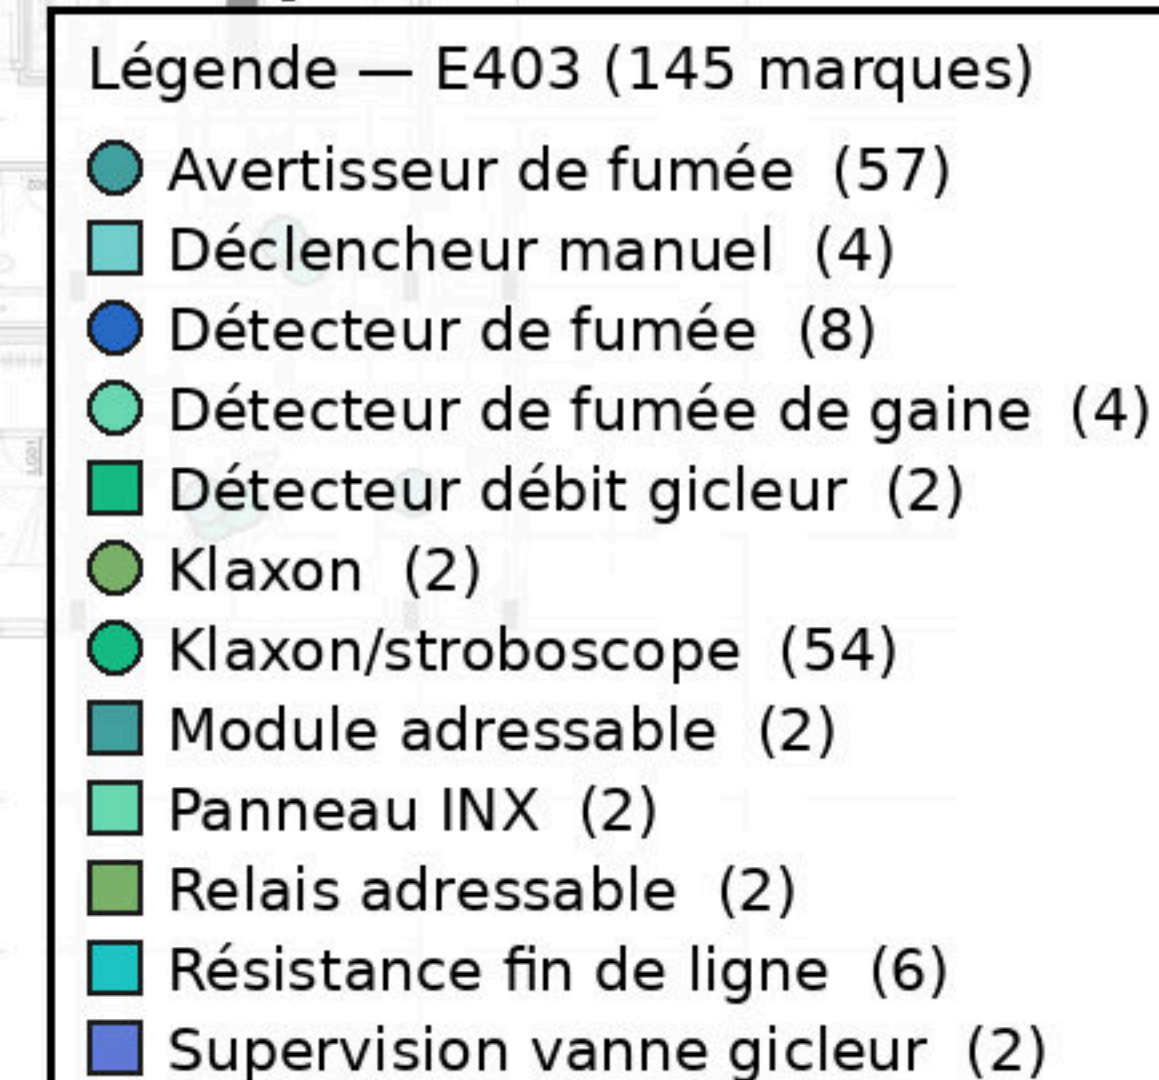

**NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES**

ESP

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

2255, Fernald-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4G 2R8
T: 450.396.3957
info@equipesp.com

ÉLECTRIQUE
ALARME INCENDIE :
PLAN DU 3E

NOTE - ÉLECTRIQUE

- LES PORTES DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DEVONT SE DÉBARRER AUTOMATIQUEMENT AU DÉCLENCHEMENT DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE, À MOINS D'AVOIR LA MÉCANIQUE D'OUVERTURE POUR POUSSER.

- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER D'ISSUE OU D'UN ACCESSION, PRÉVOIR UN SOULÈVAGE DE MUR DÉRIVANT L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPE-FEU.

NOTE - DÉTECTEUR GICLEUR


- LA LOCALISATION DES DÉTECTEURS DU SYSTÈME DE GICLURE EN ET DOIT ÊTRE DANS LES ESCALIERS D'ISSUE ET LA DÉSIGNATION DES ESCALIERS POUR LES DÉTECTEURS DEVAIT ÊTRE COORDONNÉE AVEC L'ENTREPRENEUR EN GICLURE.

NOTE - DÉTECTEUR DE FUMÉE

- PRENDRE NOTE QU'UN DÉGAGEMENT MINIMAL DE 400mm (16") DOIT ÊTRE ASSURÉ EN-DESSOUS ET AUTOUR DU DÉTECTEUR.

- LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UN MINIMUM DE 400mm (16") DE TOUT CONDUIT D'APPROPRIATION ET DE VENTILATION.

- POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DE GAINÉ EN PLAN VOIR LES PLANS DE VENTILATION.

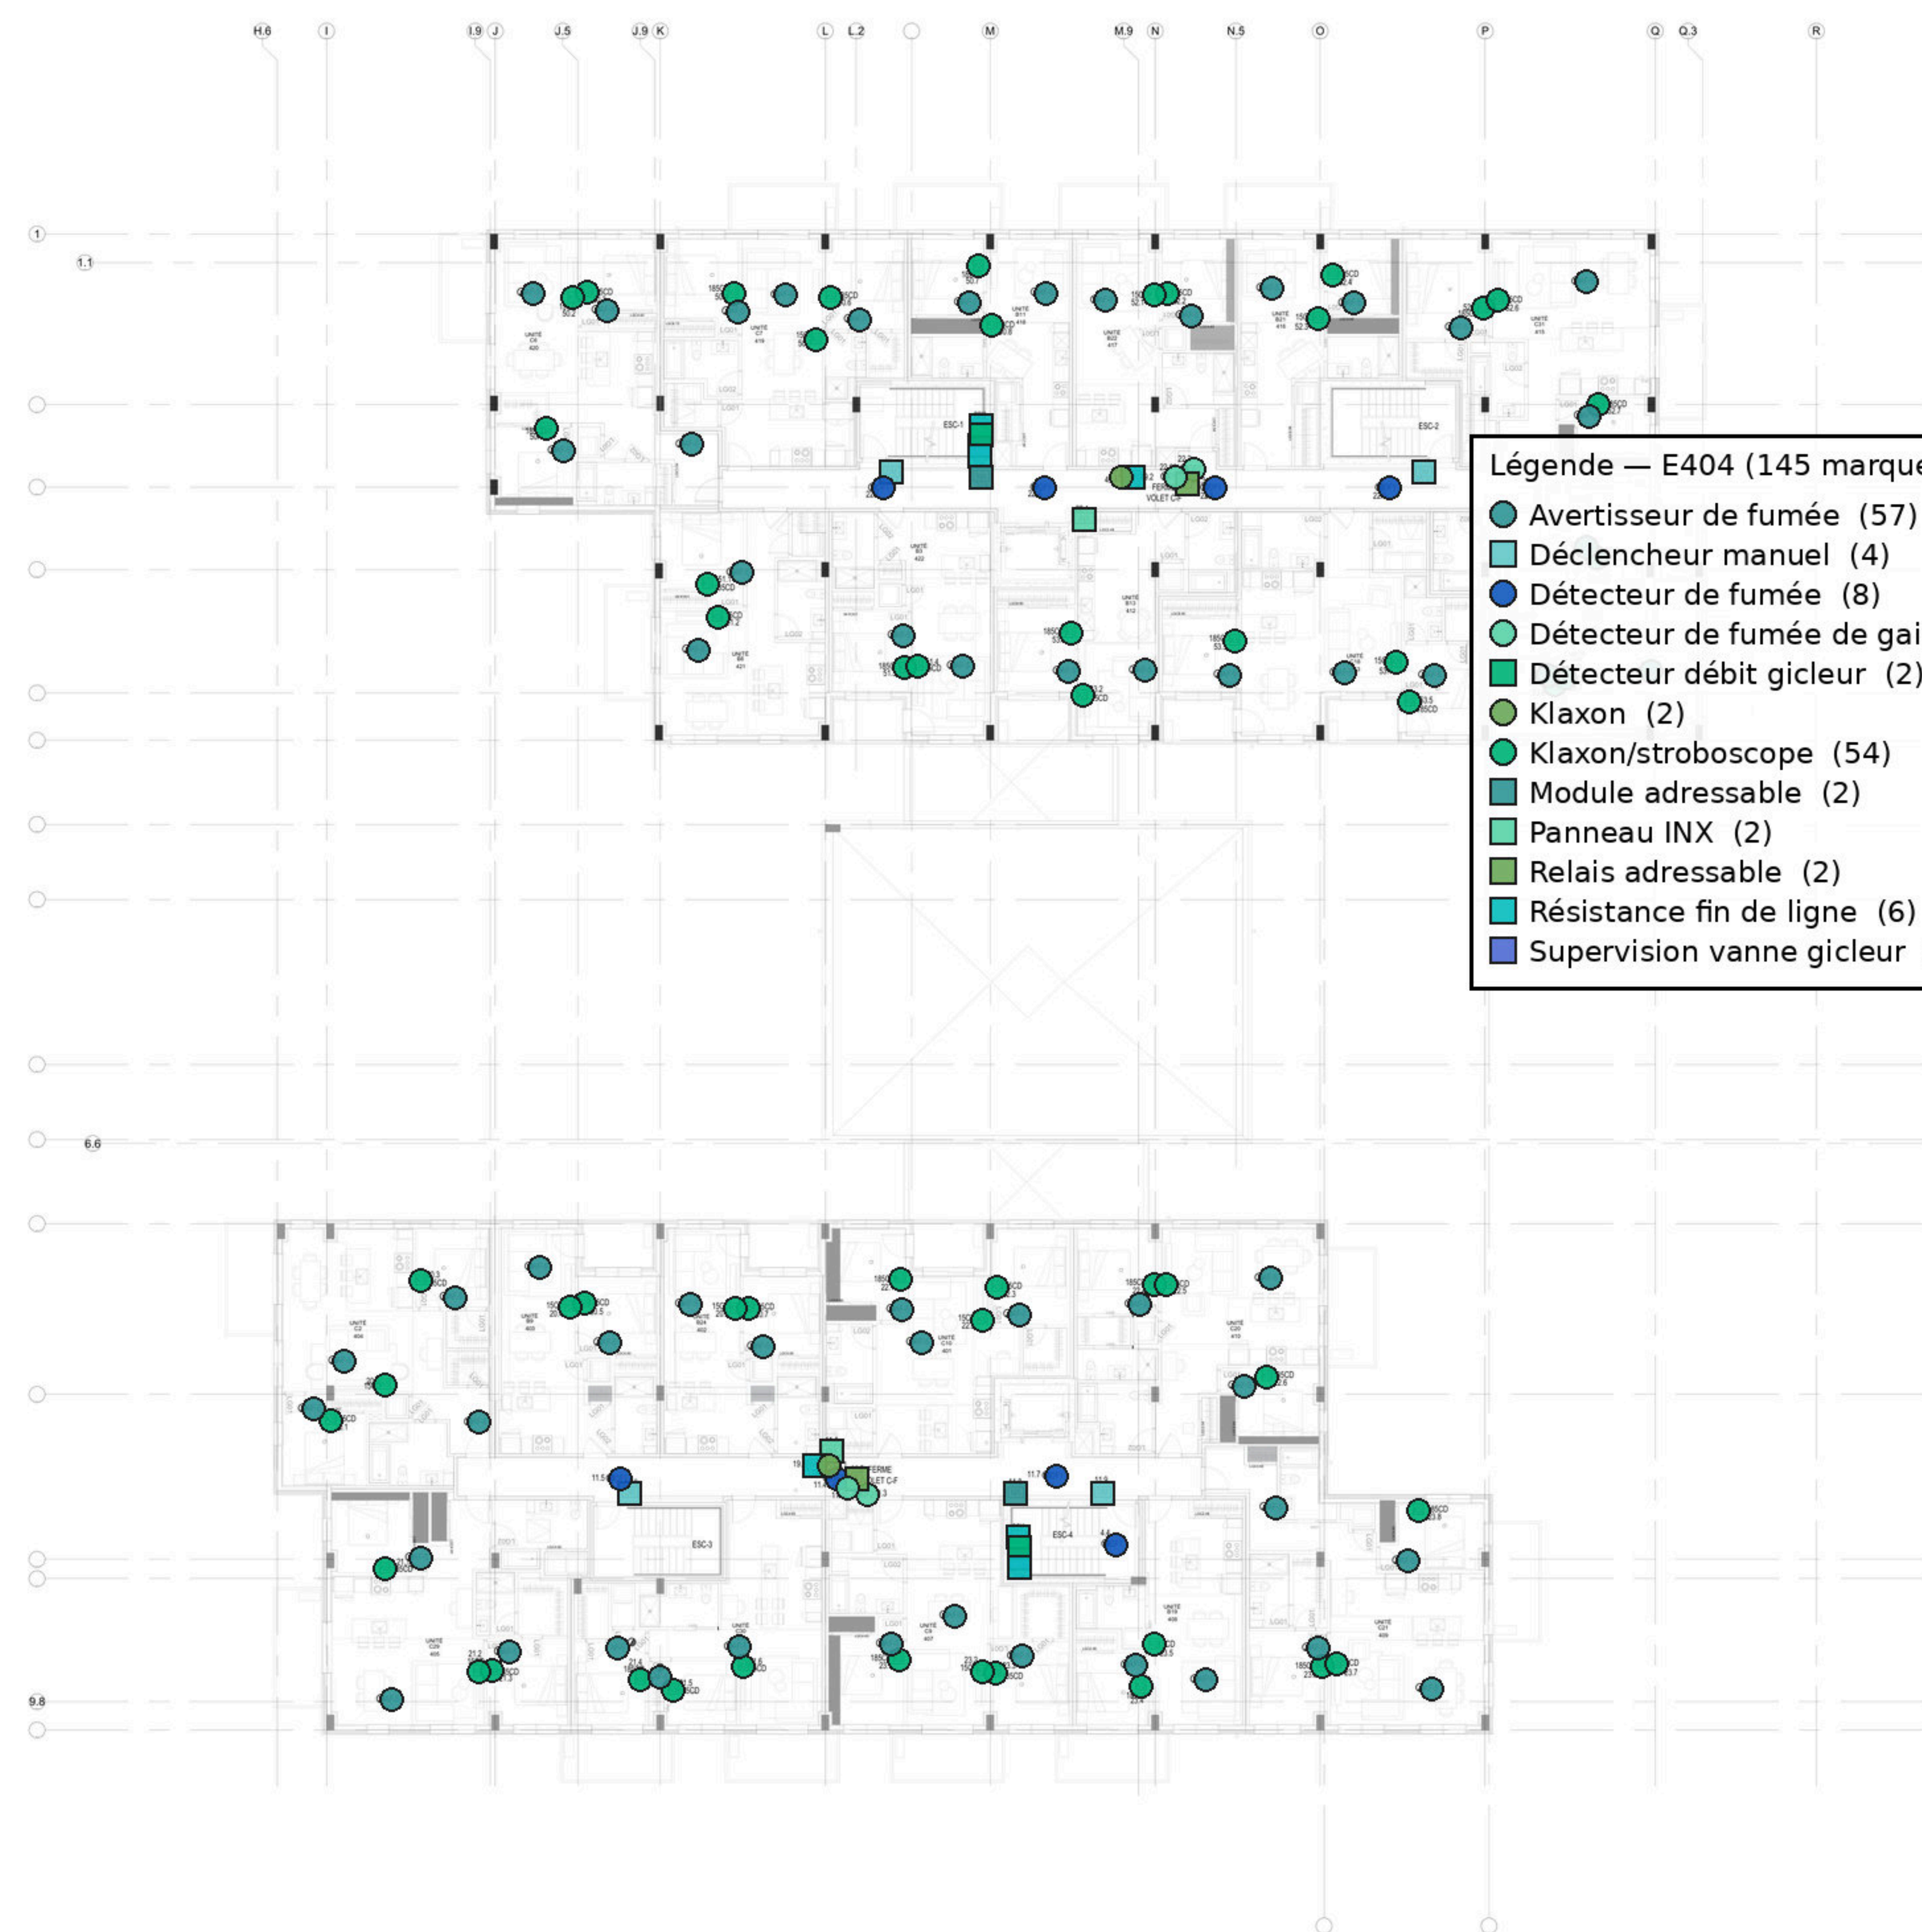

- Légende — E404 (145 marques)**
- Avertisseur de fumée (57)
 - Déclencheur manuel (4)
 - Détecteur de fumée (8)
 - Détecteur de fumée de gainé (4)
 - Détecteur débit gicleur (2)
 - Klaxon (2)
 - Klaxon/stroboscope (54)
 - Module adressable (2)
 - Panneau INX (2)
 - Relais adressable (2)
 - Résistance fin de ligne (6)
 - Supervision vanne gicleur (2)

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra s'assurer de sa seule RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

N°	Date	Description	Par
1	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
2	19.02.2025	ÉMS POUR PERMIS	S.C.

REVISIONS

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

2255, Farnham-Labonté, suite 201
Longueuil, Qc J4V 3S6
T: 450 398 3967
info@equipesp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

ÉLECTRIQUE
ALARME INCENDIE :
PLAN DU 4E

NOTE - ÉLECTRIQUE

- LES PORTES DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DEVONT DE DÉBARRER AUTOMATIQUEMENT AU DÉCLENCHEMENT DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE, AINSI QU'AVANT UNE MACHINE COUVERTURE POUR POMPIER.

- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER D'ÉVACUATION, PRÉVOIR UN SOUTÈRE DE MUR, DERNIÈRE ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AVANT DE GARER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPÉ-CEU.

NOTE - DÉTECTEUR GICLEUR


- LA LOCALISATION DES DÉTECTEURS DU SYSTÈME DE GICLEURS DOIT ÊTRE SITUÉE DANS LES ESCALIERS D'ÉVACUATION ET LA RÉGION DES ESCALIERS POUR LES DÉTECTEURS DE MUR ÊTRE COORDONNÉE AVEC L'ENTREPRENEUR EN GICLEURS.

NOTE - DÉTECTEUR DE FUMÉE

- PRENDRE NOTE QU'UN DÉGAGEMENT MINIMAL DE 400mm (1'6") DOIT ÊTRE ASSURÉ EN DESSOUS ET AUTOUR DU DÉTECTEUR.

- LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UN MINIMUM DE 400mm (1'6") DE TOUT CONDUIT D'IMPROBONNEMENT ET D'ÉVACUATION D'AIR.

- POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DE GAINÉ EN PLIN, VOIR LES PLANS DE VENTILATION.

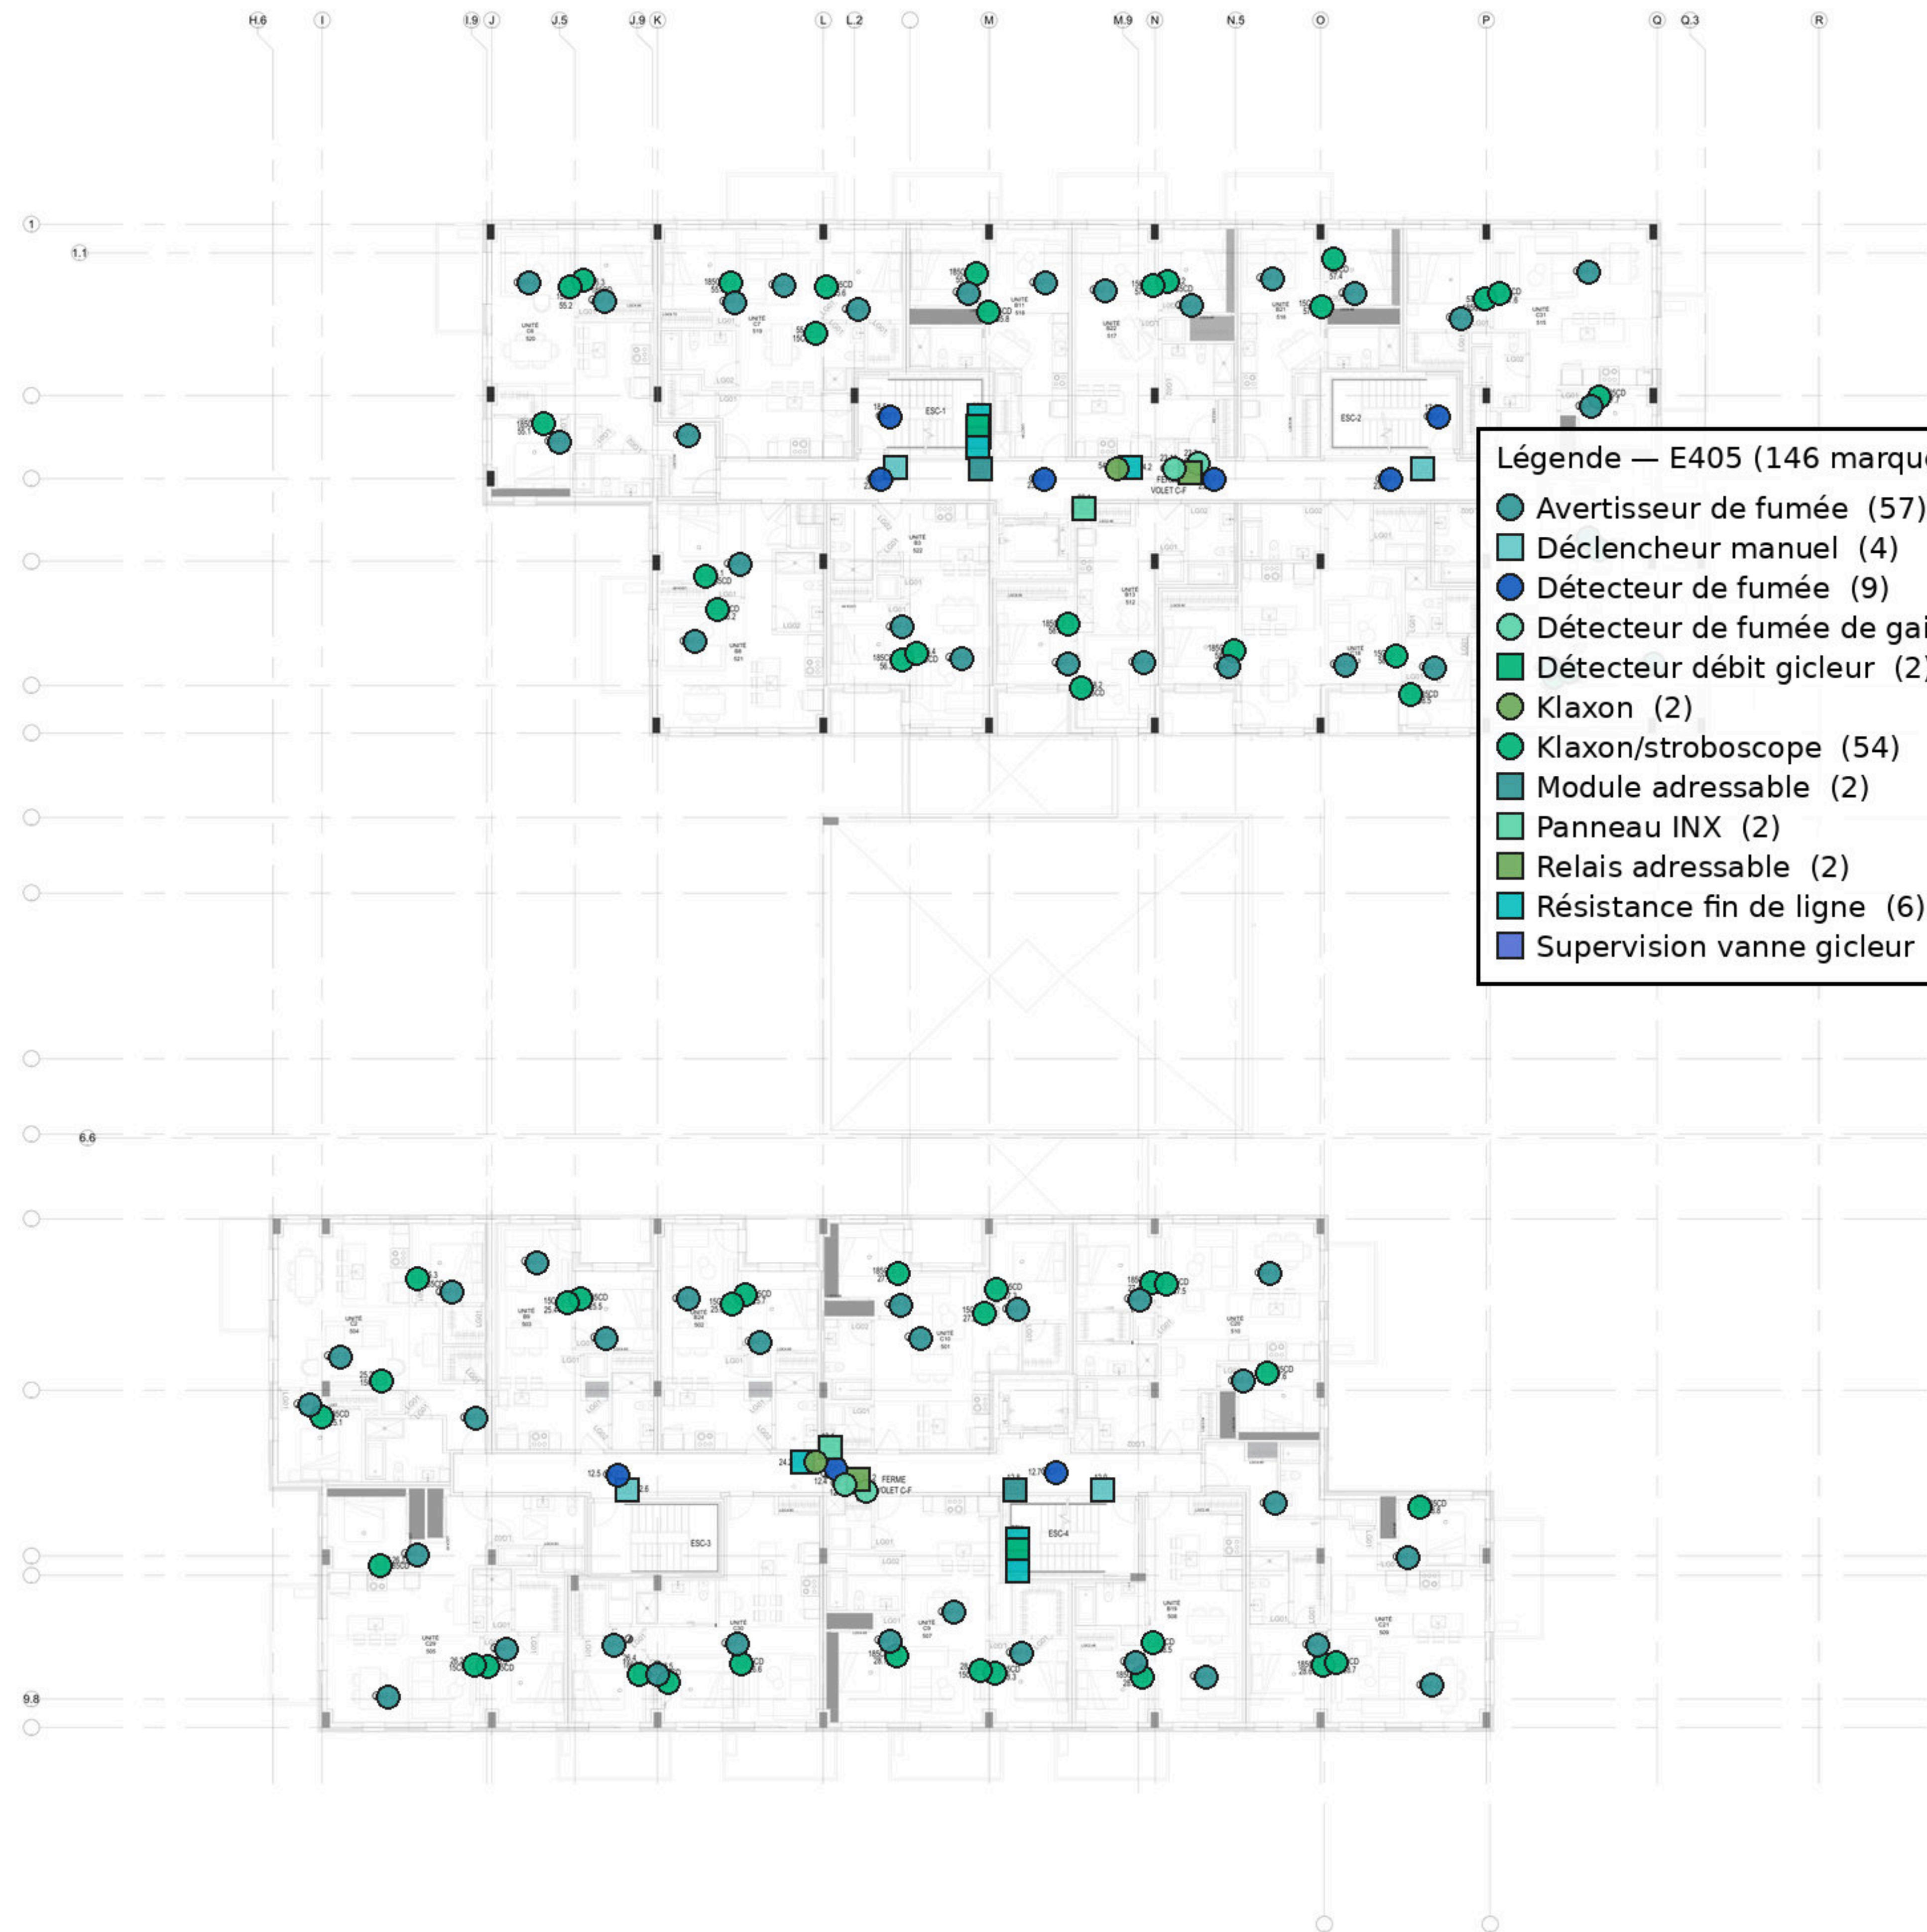

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

Avant de commencer à travailler, l'entrepreneur devra s'assurer de la responsabilité, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

N°	Date	Description	Par
1	18.02.2025	ÉMS POUR CONSTRUCTION B01	H.B.
2	19.02.2025	ÉMS POUR PERMIS	S.C.

REVISIONS

Drawn: S.C.



Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

Titre du dessin: ÉLECTRIQUE
ALARME INCENDIE :
PLAN DU 5E

Date: 17.06.2025	Fait par: J. TREMBLAY	Par: H. BLER inc.
Échelle: 3/32" = 1'-0"	Dessiné par: H. BLER inc.	Dessiné par: H. BLER inc.
Dessin No: 2025-48	Projet No: 2025-48	Page No: 3

NOTE - ÉLECTRIQUE

- LES PORTES DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DEVRONT SE DÉBARRER AUTOMATIQUÉMENT AU DÉCLANCHÉMENT DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE, À MOINS D'AVOIR UN MÉCANISME D'OUVRETURE POUR POMPIER.
- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER ISSUE D'UN ASCENSEUR, PRÉVOYON UN SOUFFLAGE DE MUR DERRIÈRE L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPE-FEU.

NOTE - DÉTECTEUR GICLEUR


- LA LOCALISATION DES DÉTECTEURS DU SYSTÈME DE GICLERS (DV ET DO) SITUÉS DANS LES ESCALIERS D'ISSUE ET LA DÉSIGNATION DES ESCALIERS POURVUS DE CES DÉTECTEURS DEVRA ÊTRE COORDONNÉE AVEC L'ENTREPRENEUR EN GICLERS.

NOTE - DÉTECTEUR DE FUMÉE

- PRENDRE NOTE QU'UN DÉGAGEMENT MINIMAL DE 450mm (18") DOIT ÊTRE ASSURÉ EN-DESSOUS ET AUTOUR DU DÉTECTEUR.

• LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ A UN MINIMUM DE 450mm (18") DE TOUT CONDUIT D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION D'AIR.

- POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DE GAINÉ EN PLAN VOIR LES PLANS DE VENTILATION

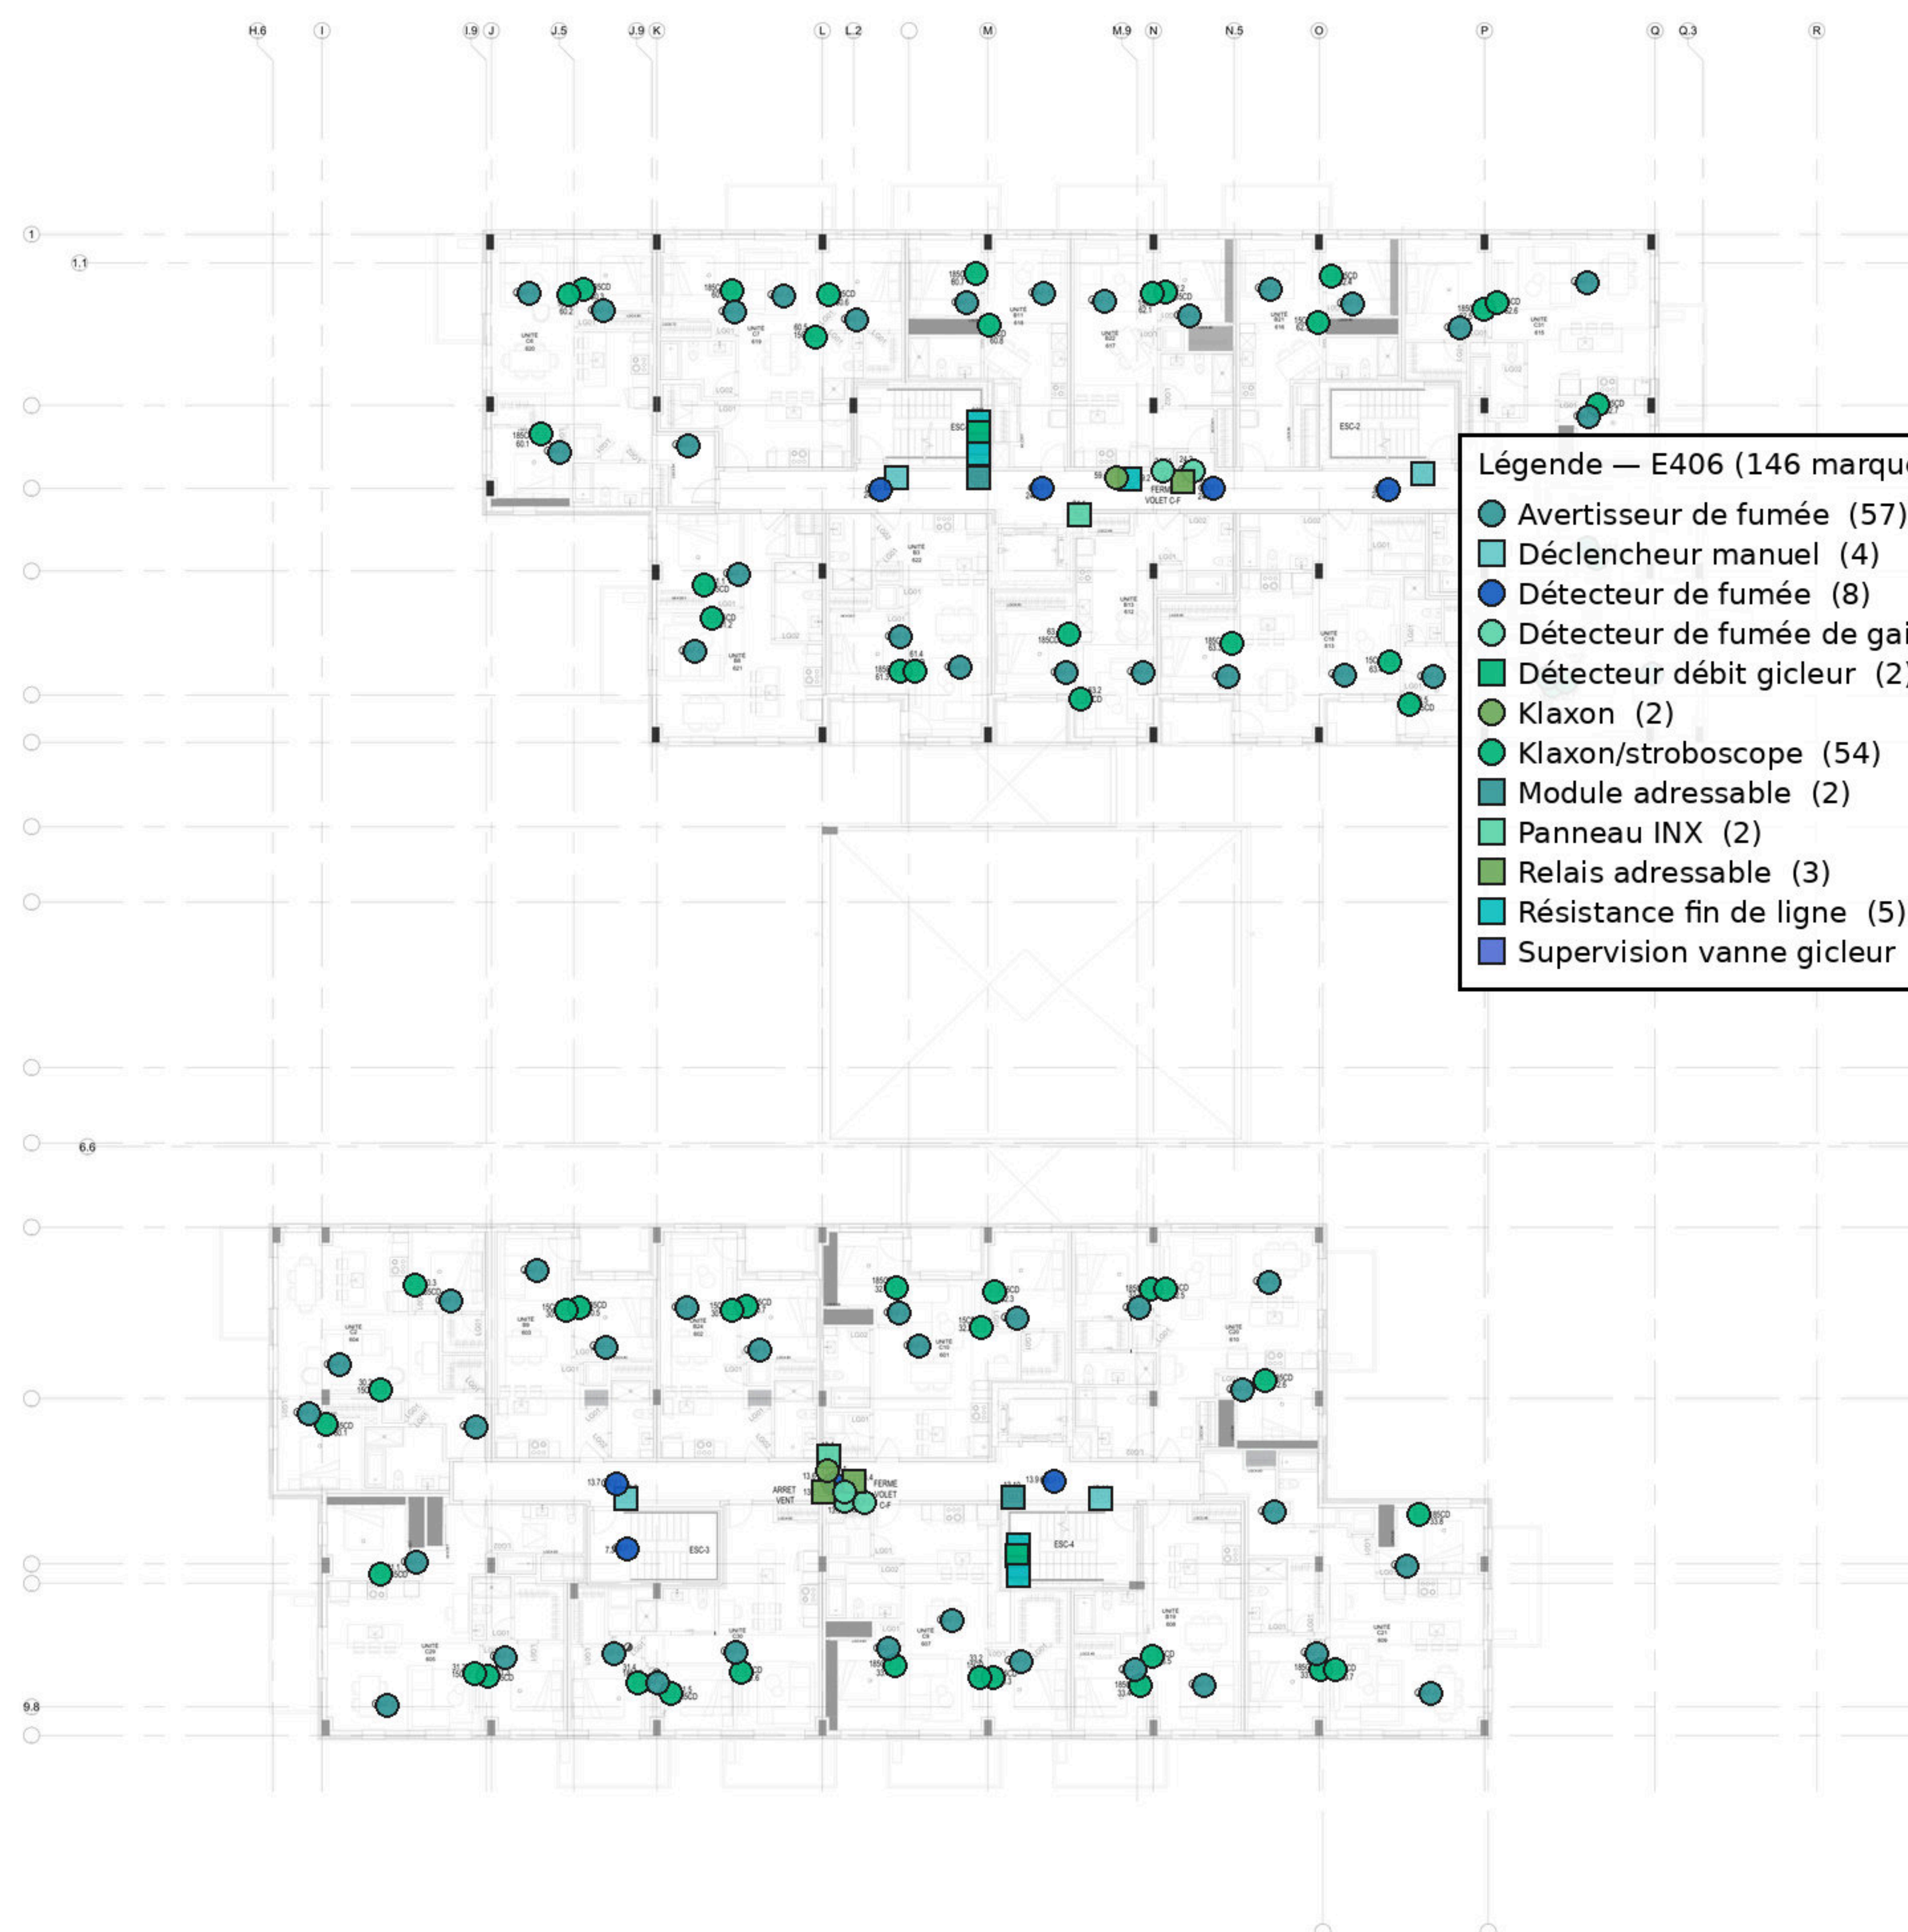

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

- Avant de commencer à exécuter un travail, l'entrepreneur devra sous sa seule RESPONSABILITÉ prendre et vérifier toutes les dimensions sur site.

3	18.02.2026	ÉMIS POUR CONSTRUCTION 90%	H.B
0	17.07.2025	ÉMIS POUR PERMIS	S.C.
Rev	Date	Description	Par / Re

REVISIONS

Source: U.S. Census Bureau, *Current Population Reports*, 1990.



Client / Client 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

ÉLECTRIQUE ALARME INCENDIE : PLAN DU 6E

Date: 17.06.2025	Est par: J. TREMBLAY	Ing: H. BLIER ing.
Échelle: 3/32"=1'-0"	Vérifié par: H. BLIER ing.	Dossier No: 2025-46
Dossier No. / Drawing No.		Rps. / Rens. 3

E406

Page / Page
3

NOTE - ÉLECTRIQUE

- LES PORTES DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DOIVENT SE DÉBARRER AUTOMATIQUEMENT AU DÉCLANCHEMENT DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE, À MOINS D'AVOIR UN MÉCANISME D'OUVERTURE POUR POMPER.

- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER FIXE OU D'UN ACCEUIL, PRÉVOIR UN SOULÈVE DE MUR DÉMONTABLE, ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION À MOINS D'ÊTRE GARANT L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPÉ-FEU.

NOTE - DÉTECTEUR GICLEUR


- LA LOCALISATION DES DÉTECTEURS DU SYSTÈME DE GICLEURS DOIT ÊTRE SITUÉE DANS LES ESCALIERS D'ÉVACUATION ET LA DÉMONTAGE DES ESCALIERS POUR LA SÉCURITÉ DES DÉTECTEURS DOIT ÊTRE COORDONNÉE AVEC L'ENTREPRENEUR EN GICLEURS.

NOTE - DÉTECTEUR DE FUMÉE

- PRENDRE NOTE DU DÉGAGEMENT MINIMAL DE 400mm (16") DOIT ÊTRE ASSURÉ EN DESSOUS ET AUTOUR DU DÉTECTEUR.

- LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UN MINIMUM DE 400mm (16") DE TOUT CONDUIT D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION D'AIR.

- POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DE GAINÉ EN PLAN, VOIR LES PLANS DE VENTILATION.

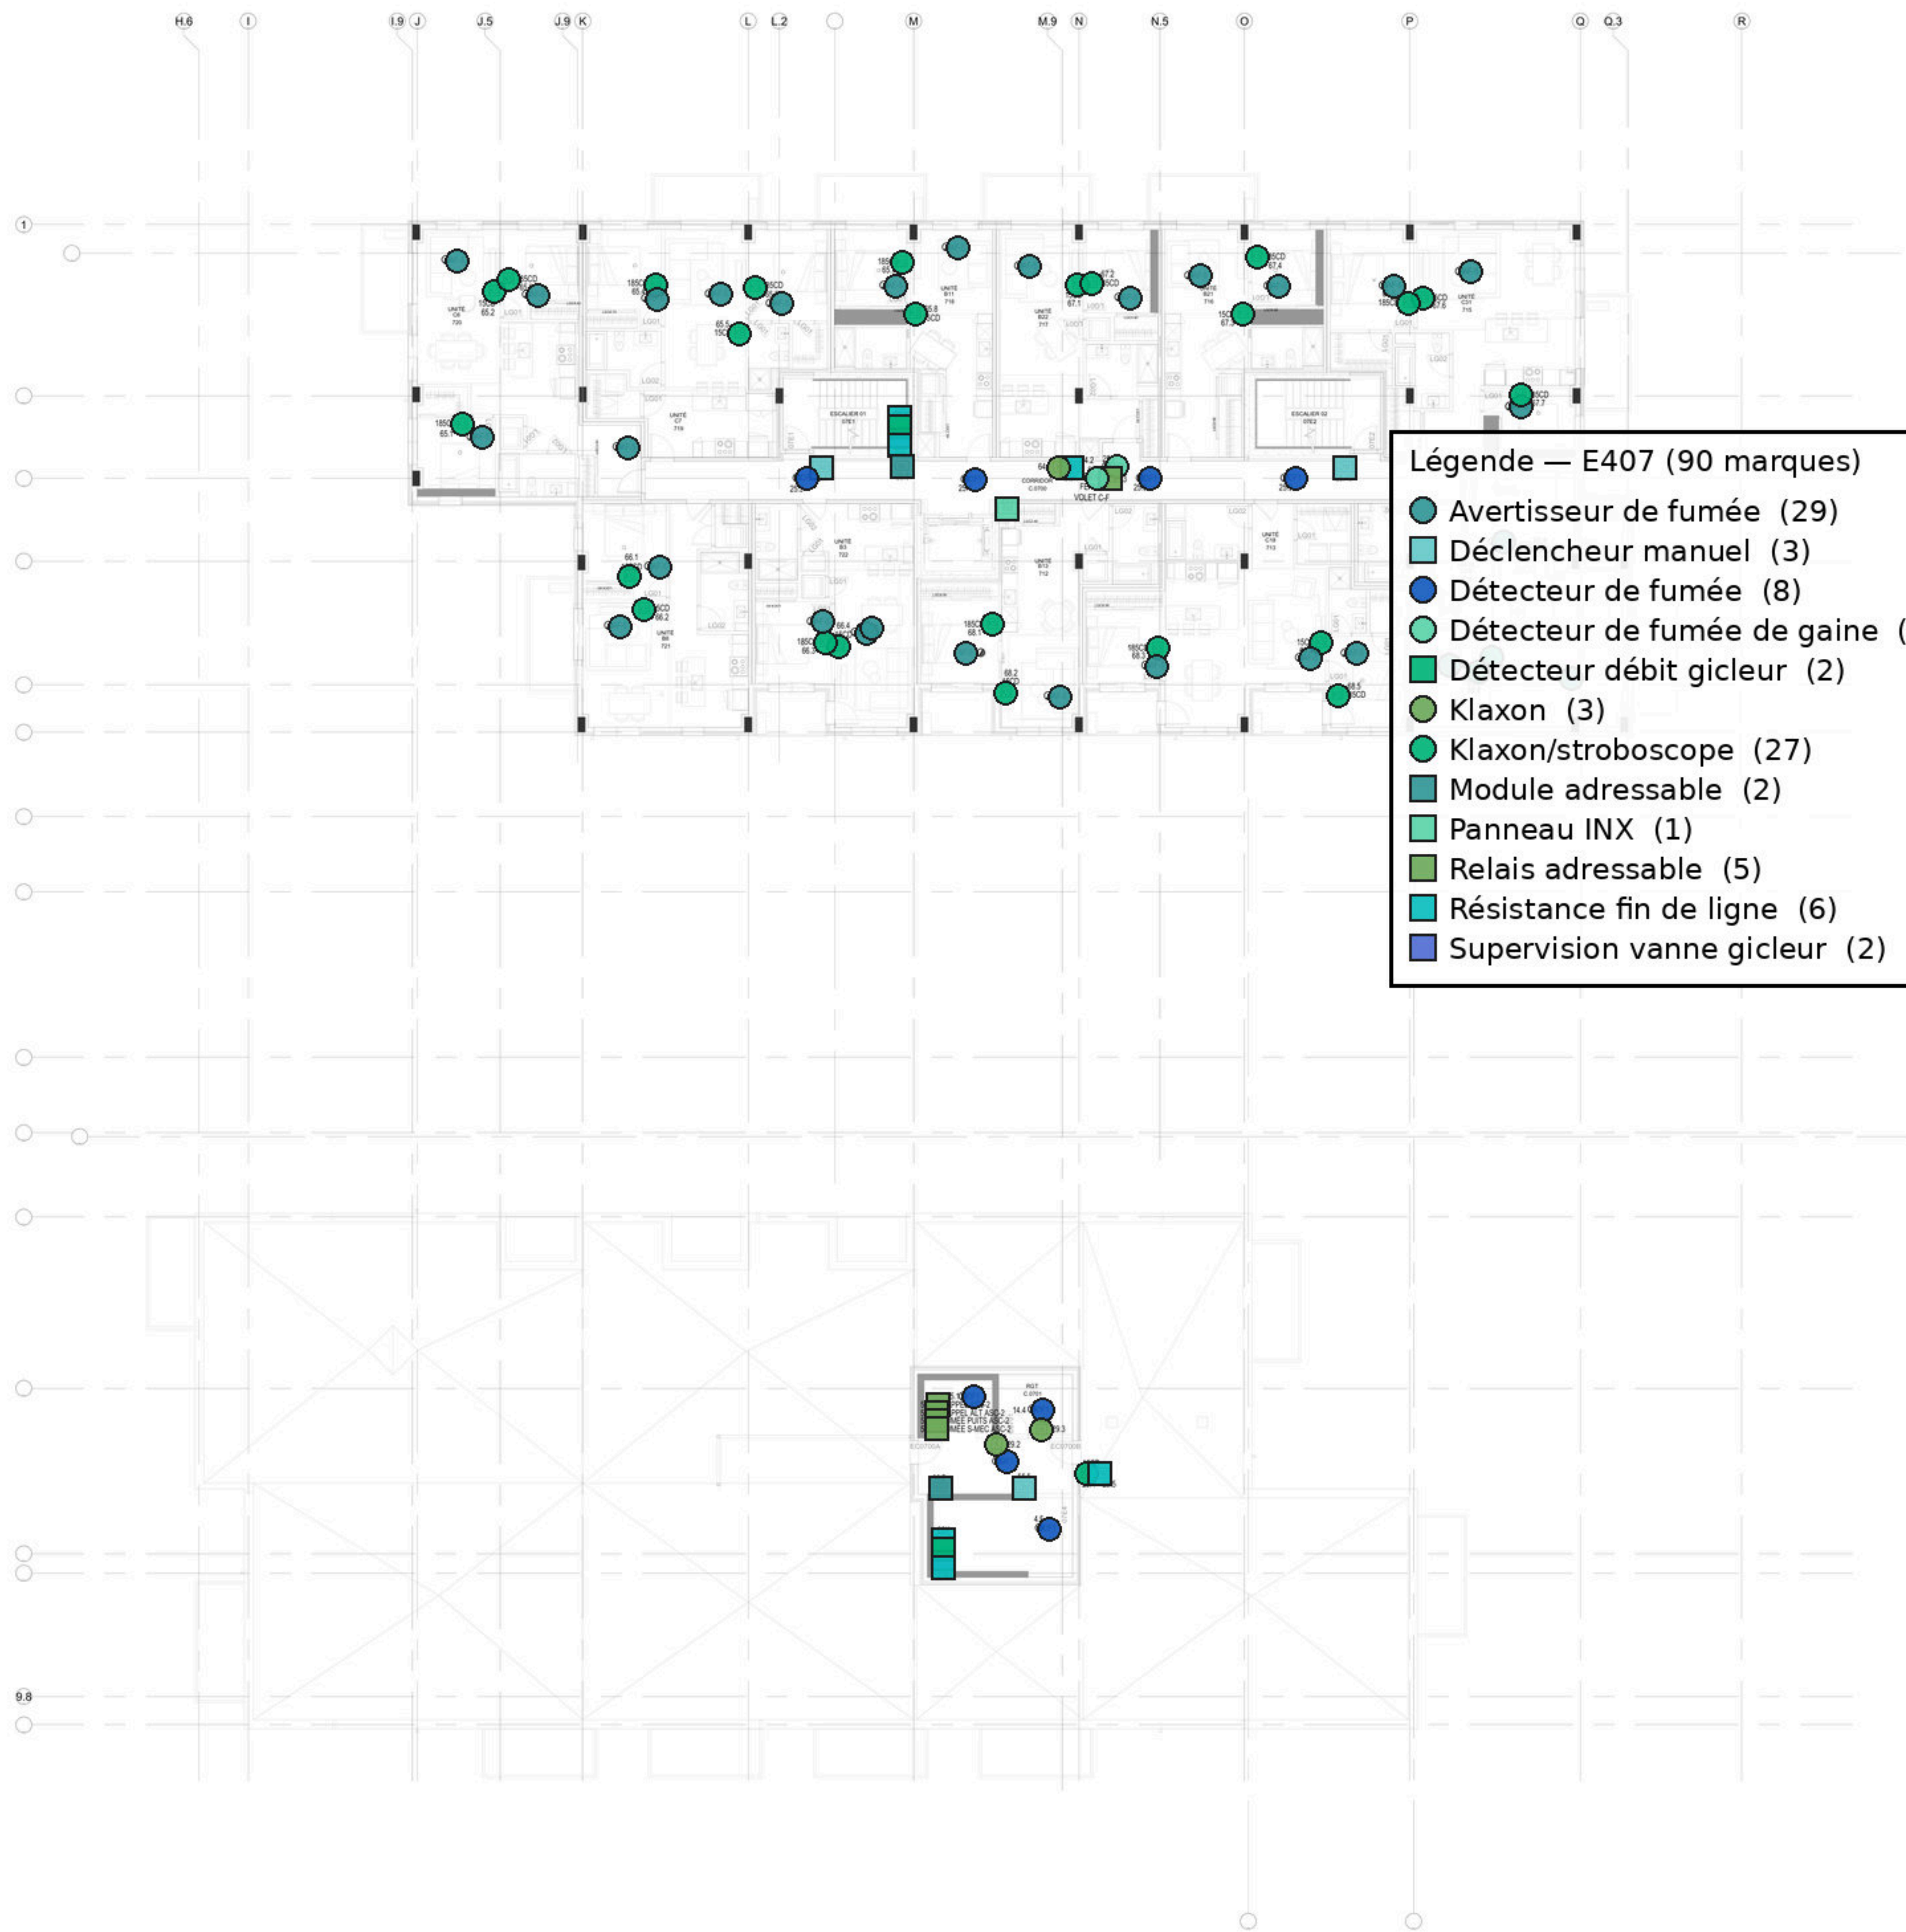

- Légende — E407 (90 marques)**
- Avertisseur de fumée (29)
 - Déclencheur manuel (3)
 - Détecteur de fumée (8)
 - Détecteur de fumée de gaine (2)
 - Détecteur débit gicleur (2)
 - Klaxon (3)
 - Klaxon/stroboscope (27)
 - Module adressable (2)
 - Panneau INX (1)
 - Relais adressable (5)
 - Résistance fin de ligne (6)
 - Supervision vanne gicleur (2)

**NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION**

**NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES**

* Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra s'assurer de la responsabilité, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

3	18.02.2025	ÉVALUÉ POUR CONSTRUCTION B01	H18
4	19.02.2025	ÉVALUÉ POUR PERMIS	S.C.
Rev.	Date	Description	Par (N)

REVISIONS

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

2255, Farnham-Labonté, suite 201
Longueuil, Qc J4V 3S6
T: 450 398 3967
info@equipesp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5


Site du projet: LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

ÉLECTRIQUE
ALARME INCENDIE :
PLAN DU 7E

- LES PORTES DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DEVRONT SE DÉBARRER AUTOMATIQUÉMENT AU DÉCLÉNCHEMENT DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE, À MOINS D'AVOIR UN MÉCANISME D'OUVREMENT POUR POMPIER.
- LORSQU'UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EST SITUÉ SUR UN MUR DE BÉTON, UN ESCALIER D'ÉLÈVE OU D'UN ASCENSEUR, PRÉVOIR UN SOUFFLAGE DE MUR DERRIÈRE L'ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE EN QUESTION AFIN DE GARDER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPE-FEU.

- LA LOCALISATION DES DÉTECTEURS DU SYSTÈME DE GIGLEURS (DV ET DD) SITUÉS DANS LES ESCALIERS D'ISSUE ET LA DÉSIGNATION DES ESCALIERS POURVUS DE CES DÉTECTEURS DEVRA ÊTRE COORDONNÉE AVEC L'ENTREPRENEUR EN GIGLEURS.

- PRENDRE NOTE QU'UN DÉGAGEMENT MINIMAL DE 450mm (18") DOIT ÊTRE ASSURÉ EN-DESSOUS ET AUTOUR DU DÉTECTEUR.
- LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UN MINIMUM DE 450mm (18") DE TOUT CONDUIT D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION D'AIR.
- POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DE GAINÉ EN PLAIN VOIR LES PLANS DE VENTILATION.

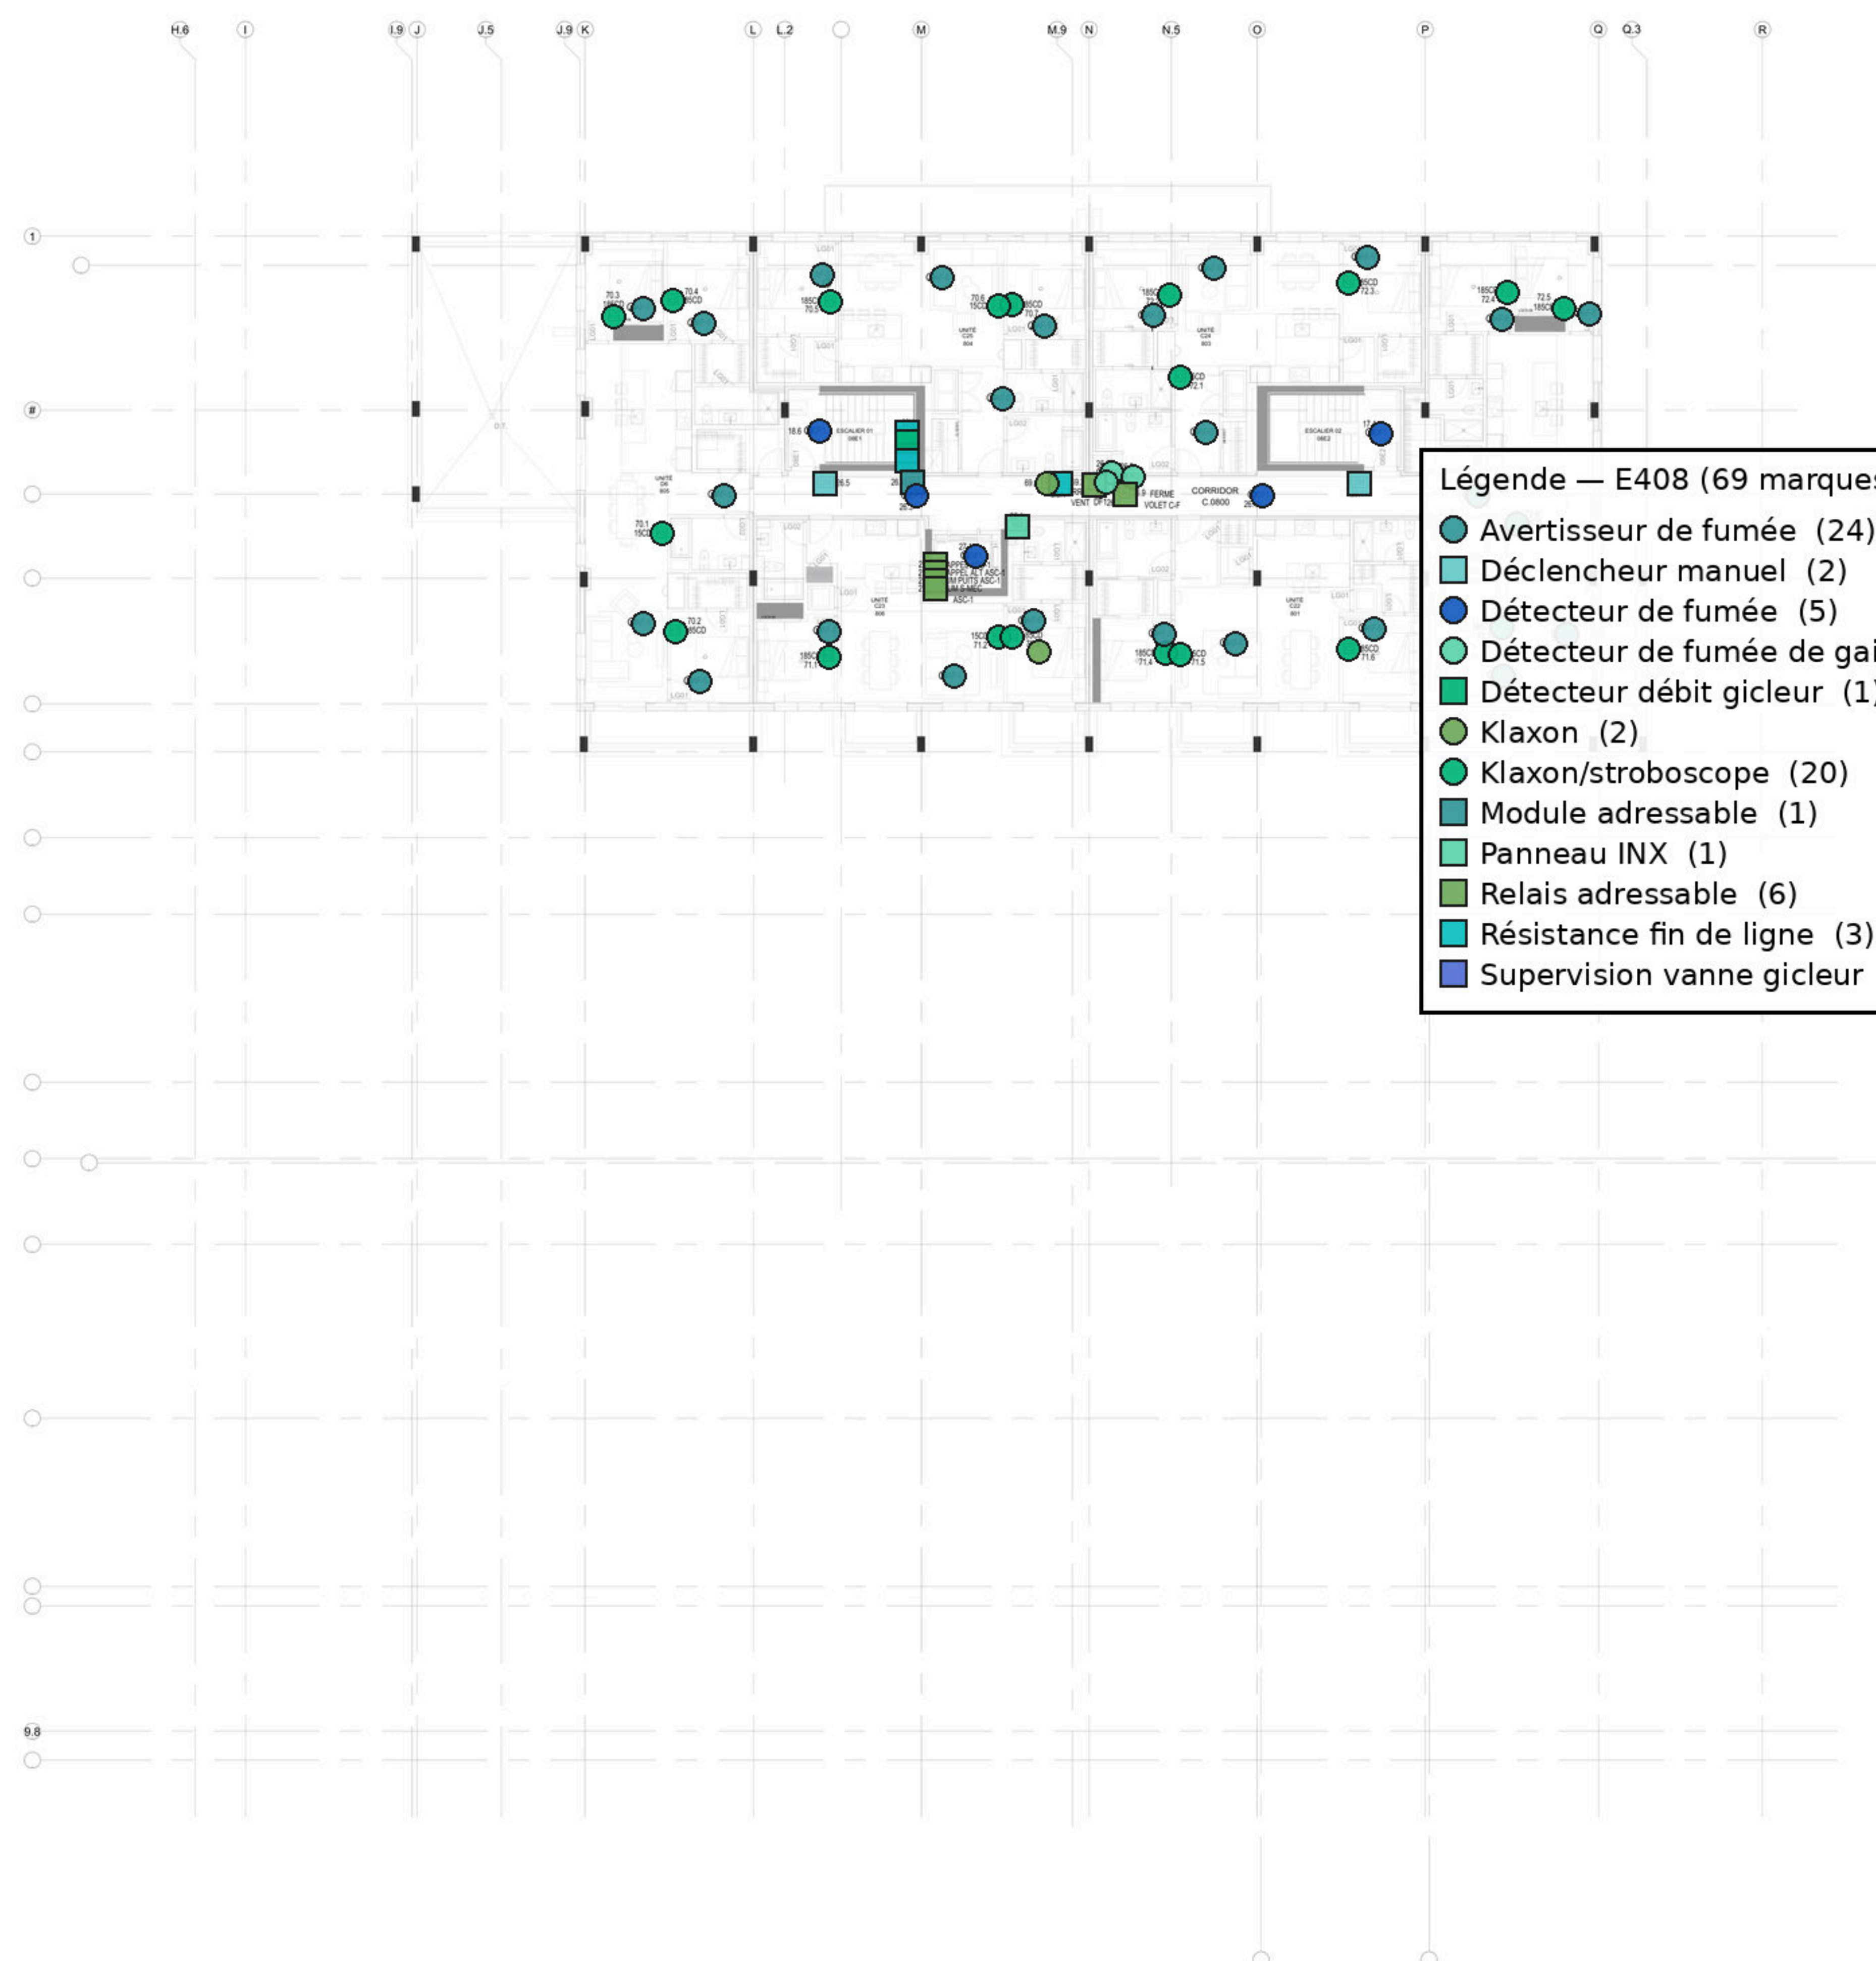

- Avertisseur de fumée (24)
- Déclencheur manuel (2)
- Détecteur de fumée (5)
- Détecteur de fumée de gaine (3)
- Détecteur débit gicleur (1)
- Klaxon (2)
- Klaxon/stroboscope (20)
- Module adressable (1)
- Panneau INX (1)
- Relais adressable (6)
- Résistance fin de ligne (3)
- Supervision vanne gicleur (1)

**NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES**

- Avant de commencer à exécuter un travail, l'entrepreneur devra sous sa seule RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

3	18.02.2026	ÉMIS POUR CONSTRUCTION 90%			F
0	17.07.2025	ÉMIS POUR PERMIS			\$
Rev.	Date	Description			

REVISIONS

Figure 1



Client / Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5


LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AIGLE
CARIGNAN, QC, CA

Time du dessin : Drawing file :

ÉLECTRIQUE
ALARME INCENDIE :
PLAN DU 8E

Date: 17 06 2025	Fall per: Drawn by: J. TREMBLAY	Ing. H. BLIER ing.
Echelle: Scale: 3/32"x1'-0"	Verifié par: Verify by: H. BLIER ing.	Dossier No: 2025-48 Fichier No:
Dessin No. / Drawing No.		Page / Rév. 3

E408

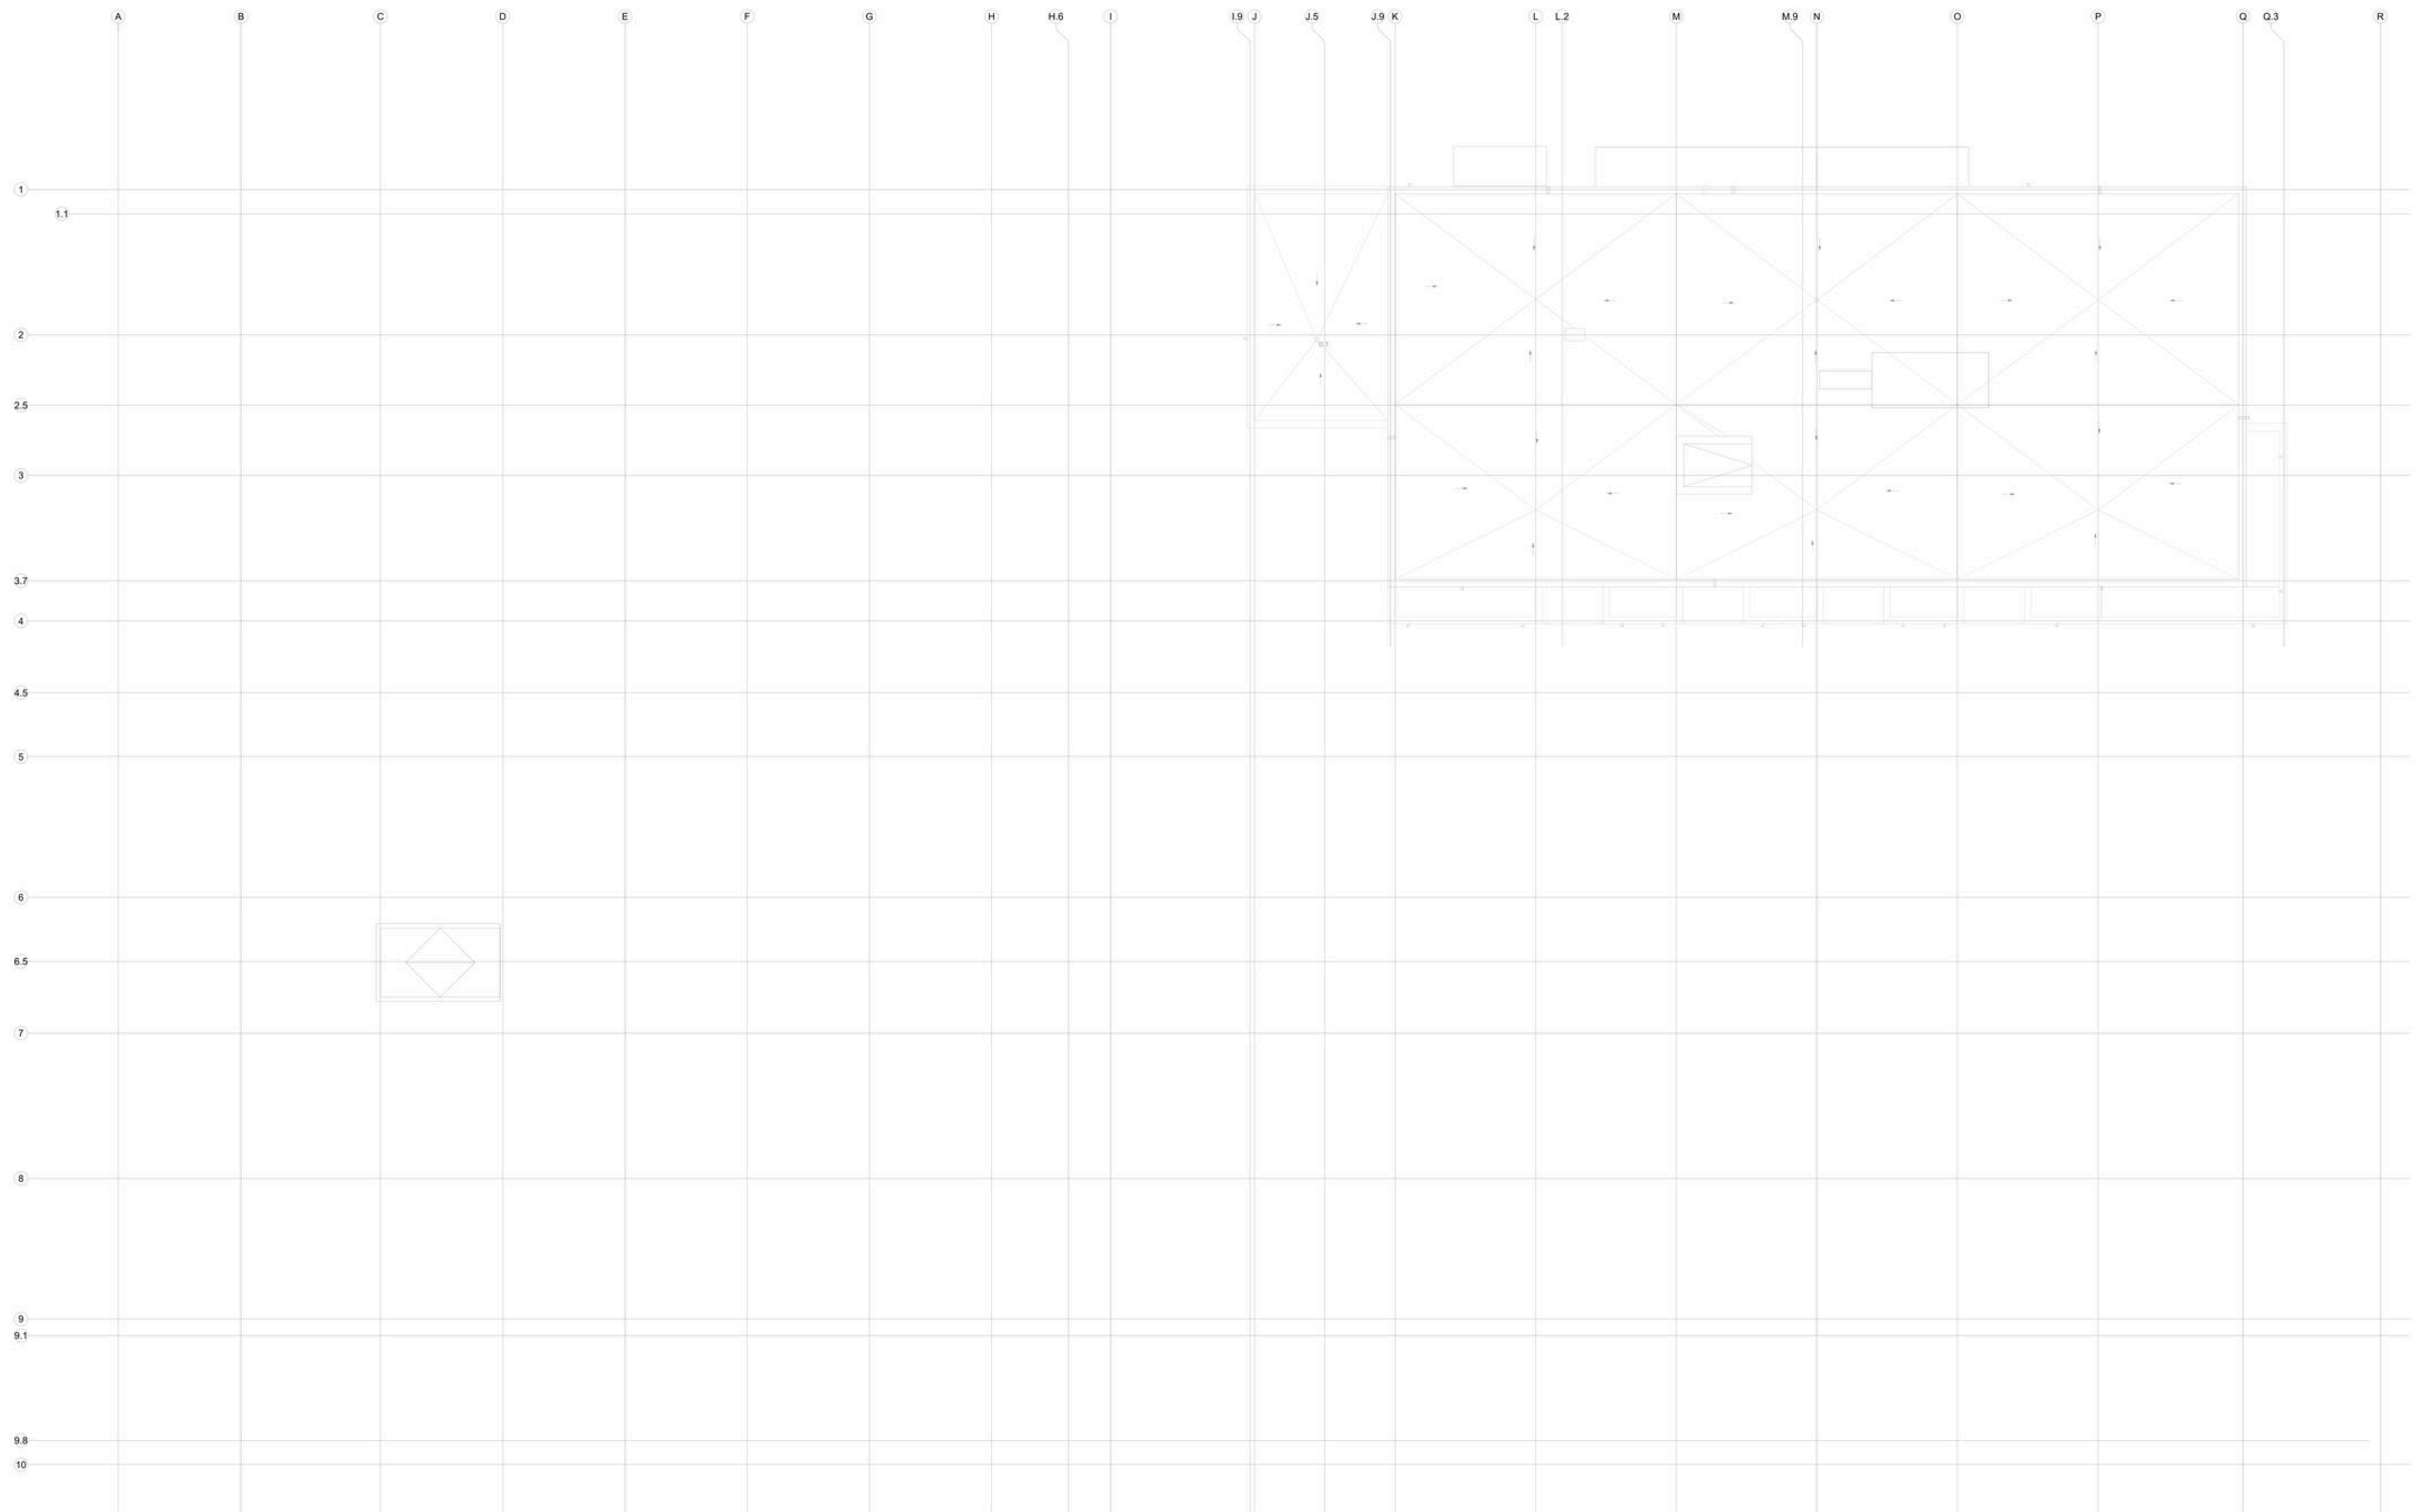

NORMES BÂTIMENTS
GRANDE HAUTEUR
APPLICABLES

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur devra s'assurer
de sa seule RESPONSABILITÉ, prendre et vérifier toutes les dimensions sur place.

1	14/01/2025	ÉVALUATION POUR SOUMISSION	HB
2	15/01/2025	ÉVALUATION POUR PERMIS	S.C.
Rev.	Date	Description	Par (S)

REVISIONS

Drawn: Date:

ÉQUIPE SP INC.
INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
2255, Farnham-Lafontaine, suite 201
Longueuil, Qc J4S 3S6
T: 450 398 3967
info@equipesp.com

Client: 91780932 QC INC
20 CH DU LAC SEIGNEURIAL
QUÉBEC, J3V2B5

Nom du projet: Project 91780932
LE VALLEM - RIVIERA
RUE DE L'AILLE
CARIGNAN, QC ,CA

Nom du dessin: Drawing 91780932
ÉLECTRIQUE
ALARME INCENDIE :
PLAN DU TOIT

Date: 17/06/2025	Fait par: J. TREMBLAY	Rev. S. CARRIÈRE
Échelle: 3/32"=1'-0"	Drawn by: H. BLER	Drawn No: 2025-46
Dessin No: Drawing No:		Rev. No: 1

