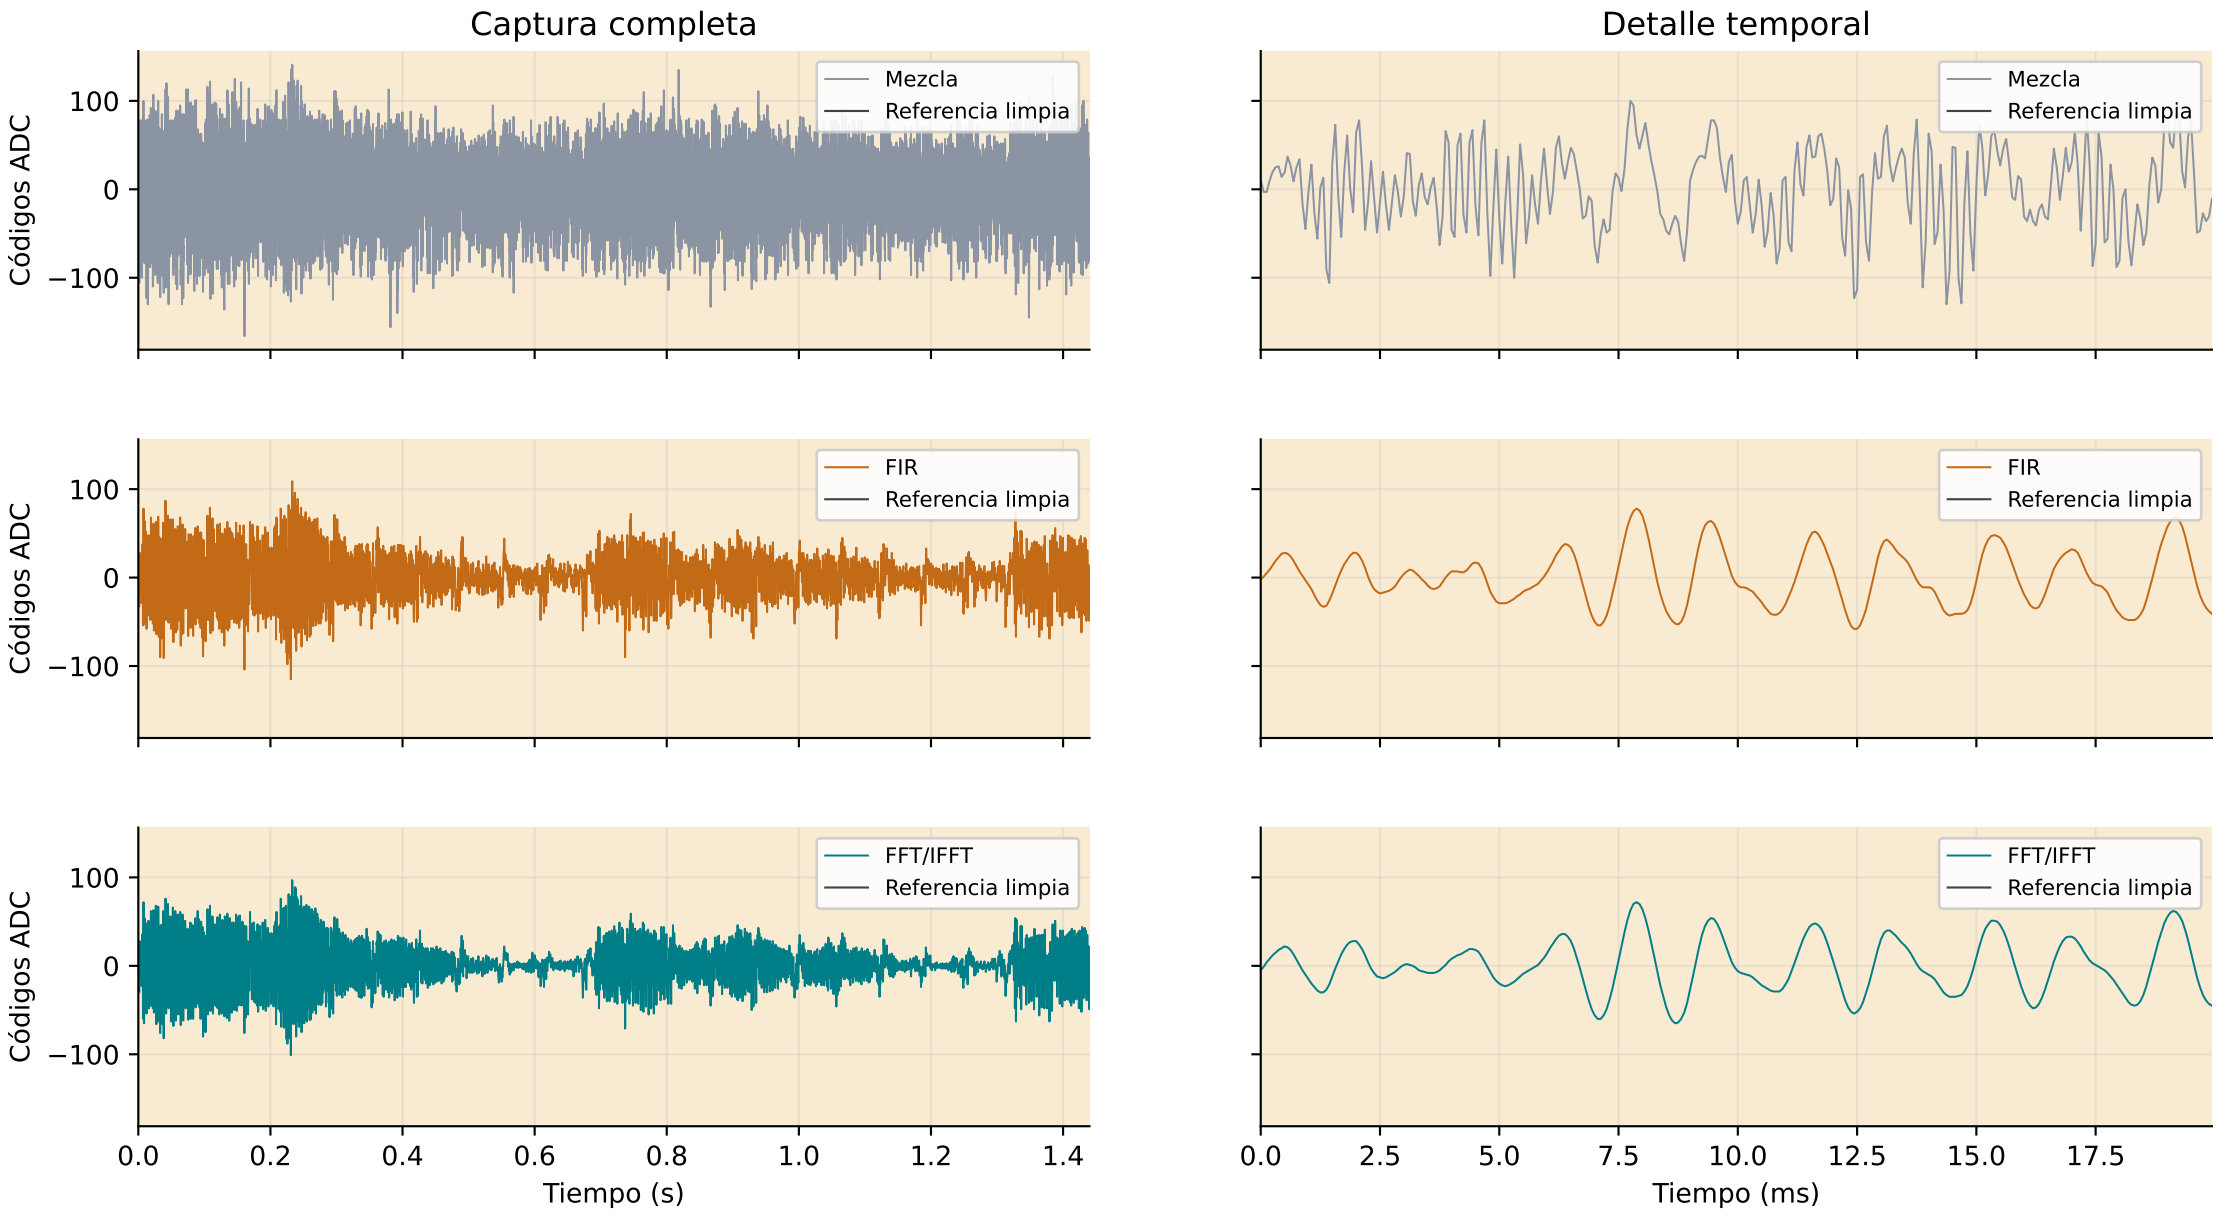



Referencia válida en 0.0% de las muestras. Fondo ámbar = referencia ausente.
FIR alineado por el S3 (40 muestras compensadas). Escala de amplitud común.