



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 117 Las delicias	FECHA: 05/05/26	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Xmart	MODELO: OPT-10-10K-ISO TX-VL	SERIAL: 83922309000308	CAPACIDAD: 10KVA	FASES: 2
------------------------	--	----------------------------------	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	☒	Padro tovar
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		EMPRESA: Inv. IG 2010, CA HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

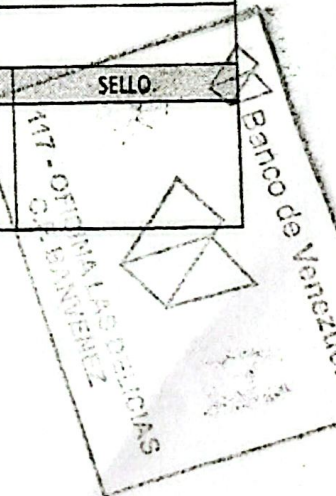
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 210	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp) 7.3	L2 (Amp) 1.4	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 240	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 121	L2-N (V) 123	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 120	L2-N (V) 119	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	1		05/05/20	20	254
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- Se realiza mantenimiento y cambio de baterias.
- Desinstalación de 20 baterias 12v 9AH.
- Suministro e instalación de 20 baterias 12v 9AH.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
WILFRIDO URBANEZ	TESORERO	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345